


400

cod. Doc-0058689_E0

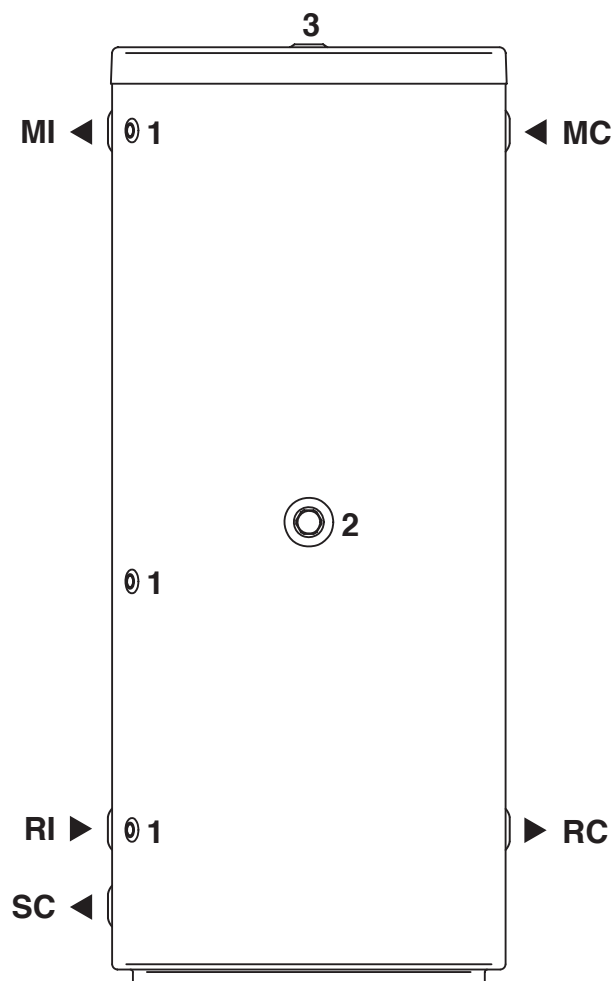

MI Ø 2"1/2 F
Mandata impianto
Départ installation
Central heating flow outlet
Vorlauf Anlage
Aanvoer installatie

RI Ø 2"1/2 F
Ritorno impianto
Retour installation
Central heating return inlet
Rücklauf Anlage
Retour installatie

SC Ø 3/4" F
Scarico
Vidange
Drain
Abfluss
Afvoer

MC Ø 2"1/2 F
Mandata caldaia
Départ chaudière
Boiler outlet
Vorlauf Kessel
Aanvoer ketel

RC Ø 2"1/2 F
Ritorno caldaia
Retour chaudière
Boiler return
Rücklauf Kessel
Retour ketel

1 Ø 1/2" F
Pozzetto portasonda
Doigt de gant sonde
Probe socket
Aufnahme
Dompelhuls temperatuurvoeler

2 Ø 1"1/2 F
Attacco resistenza elettrica
Raccord résistance électrique
Electric heater fitting
Anschluss für Heizwiderstand
Aansluiting elektrische weerstand

3 Ø 1"1/4 F
Attacco valvola di sfiato
Raccord purgeur
Vent valve fitting
Anschluss für Entlüftungsventil
Aansluiting ontluchtingsklep