


SCHEMI ELETTRICI - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES - WIRKSCHALTPLAN FUNCTIONEL SCHAKELSCHEMA

TreGij N

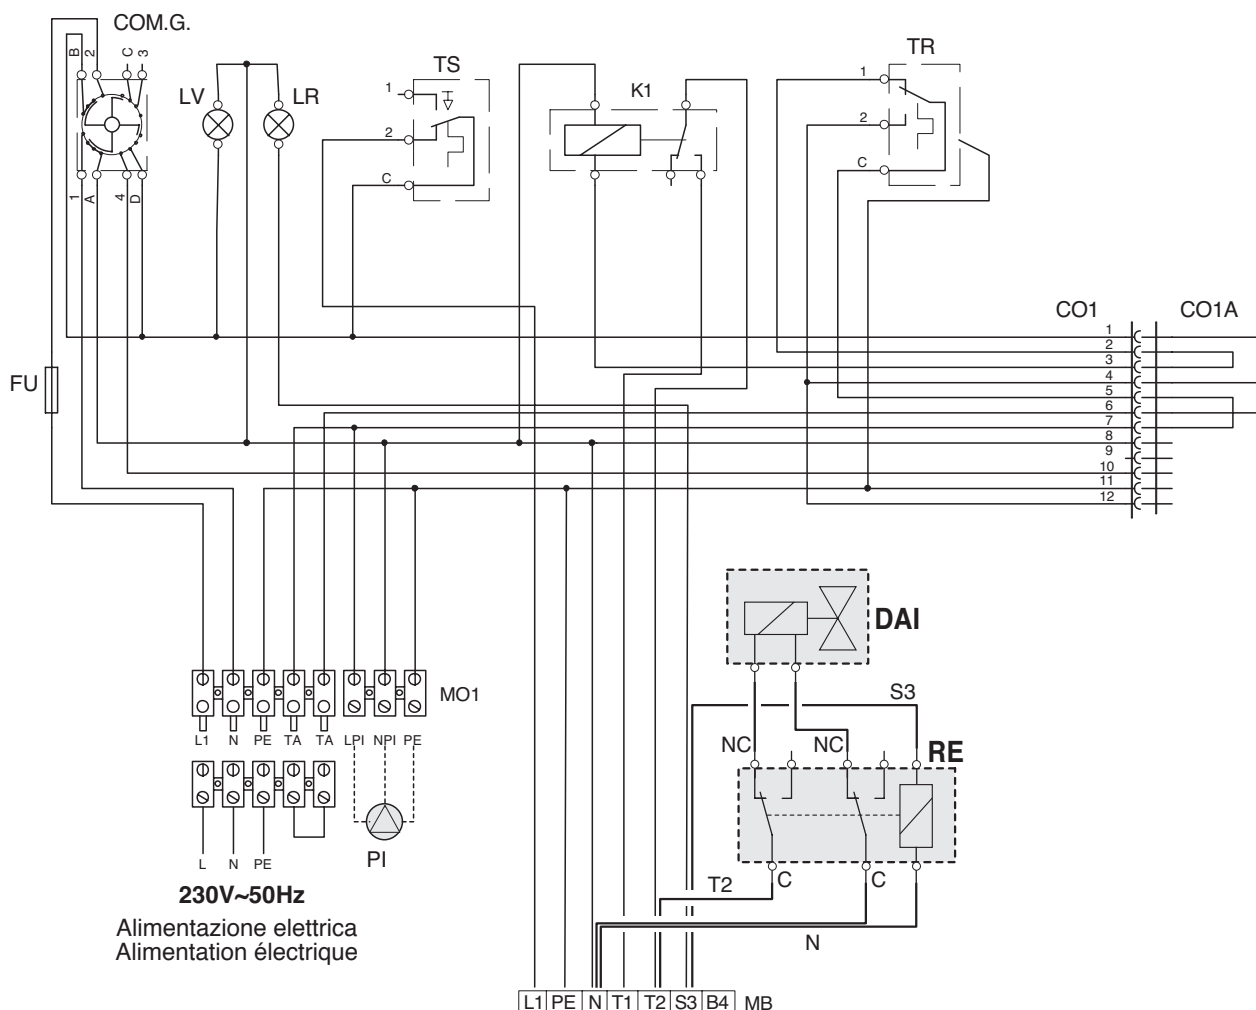

COM.G. - Commutatore 4 posizioni
 LV - Segnalazione di linea
 LR - Segnalazione blocco bruciatore
 TS - Termostato sicurezza (110°C 0/-6) (*)
 TR - Termostato regolazione caldaia (33÷82°C ±3) (*)
 FU - Fusibile di linea 6.3 A-T
 CO1-CO1A - Connettori multipolari
 MO1 - Morsettiera
 MB - Connettore bruciatore 7 poli
 PI - Pompa impianto (non fornita)

DAI - Dispositivo automatico di intercettazione (non fornito a corredo e valido solo dove previsto). La bobina del dispositivo automatico di intercettazione (DAI) e il relè (RE) devono essere scelti per un'alimentazione elettrica di 230Vac.
 RE - Relè (non fornito)


COM.G. - Commutateur 4 positions
 LV - Signalisation d'alimentation électrique
 LR - Signalisation blocage brûleur
 TS - Thermostat sécurité (110°C 0/-6) (*)
 TR - Thermostat réglage chaudière (33÷82°C ±3) (*)
 FU - Fusible de ligne 6.3 A-T
 CO1-CO1A - Connecteurs multipolaires
 MO1 - Bornier
 MB - Connecteur brûleur 7 pôles
 PI - Pompe installation (non fournie)

DAI - Dispositif automatique de sectionnement (non fourni avec l'appareil et valable uniquement dans les pays où ce dispositif est prévu). La bobine du dispositif automatique de sectionnement (DAI) et le relai (RE) doivent être choisis pour une alimentation électrique en 230 V CA.
 RE - Relais (non fourni).

(*) Omologati - Homologués

SCHEMI ELETTRICI - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES - WIRKSCHALTPLAN FUNCTIONEL SCHAKELSCHEMA

TreGij N

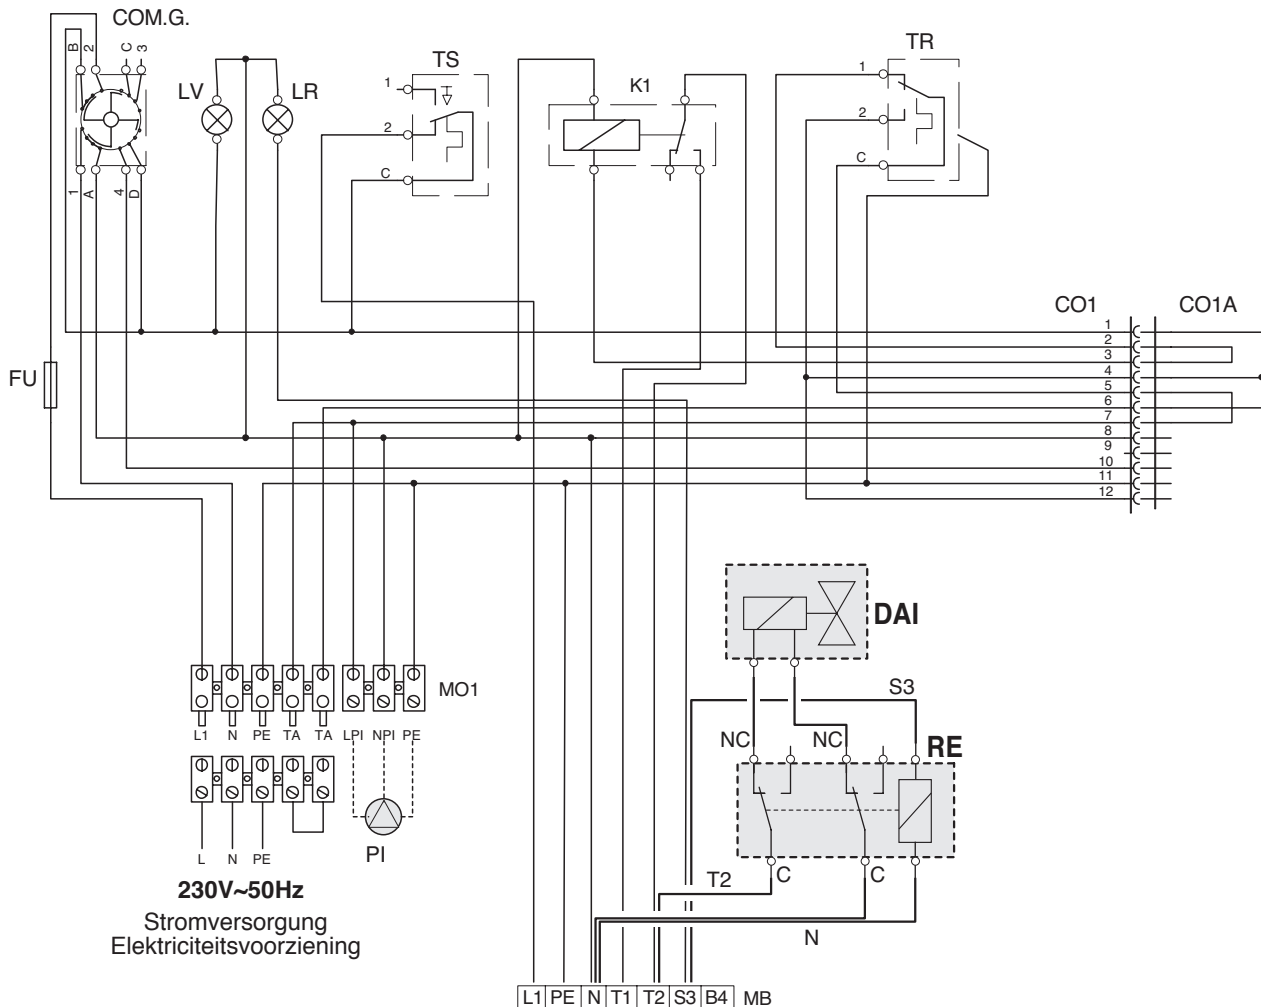

COM.G. - Umschalter 4 Positionen
 LV - Anzeige Spannungsversorgung
 LR - Anzeige Brenner-Störschaltung
 TS - Sicherheitsthermostat (110°C 0/-6) (*)
 TR - Regelthermostat Kessel (33÷82°C ±3) (*)
 FU - Leitungssicherung 6.3 A-T
 CO1-CO1A - Mehrpolige Steckverbinder
 MO1 - Klemmenleiste
 MB - Steckverbinder Brenner 7-polig
 PI - Anlagenpumpe (nicht beigelegt)


DAI - Automatische Sperrvorrichtung (nicht im Lieferumfang enthalten und nur wo vorgesehen gültig). Die Spule der automatischen Sperrvorrichtung (DAI) und das Relais (RE) sind für eine Stromversorgung mit 230Vac auszulegen.
 RE - Relais (nicht im Lieferumfang enthalten)

COM.G. - Schakelaar met 4 standen
 LV - Melding elektrische voeding
 LR - Melding branderblok
 TS - Veiligheidsthermostaat (110°C 0/-6) (*)
 TR - Regelthermostaat verwarmingsketel (33÷82°C ±3) (*)
 FU - Smeltveiligheid lijn 6.3 A-T
 CO1-CO1A - Meerpole contactdozen
 MO1 - Klemmenbord
 MB - Contactdoos brander met 7 polen
 PI - Pomp installatie (niet geleverd)

DAI - Automatisch afsluitsysteem (niet standaard meegeleverd en alleen geldig indien voorzien). De spoel van het automatisch afsluitsysteem (DAI) en relais (RE) moet gekozen worden voor een stroomvoeding van 230Vac.
 RE - Relais (niet meegeleverd)

SCHEMI ELETTRICI - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES - WIRKSCHALTPLAN FUNCTIONEL SCHAKELSCHEMA

TreGgi NK

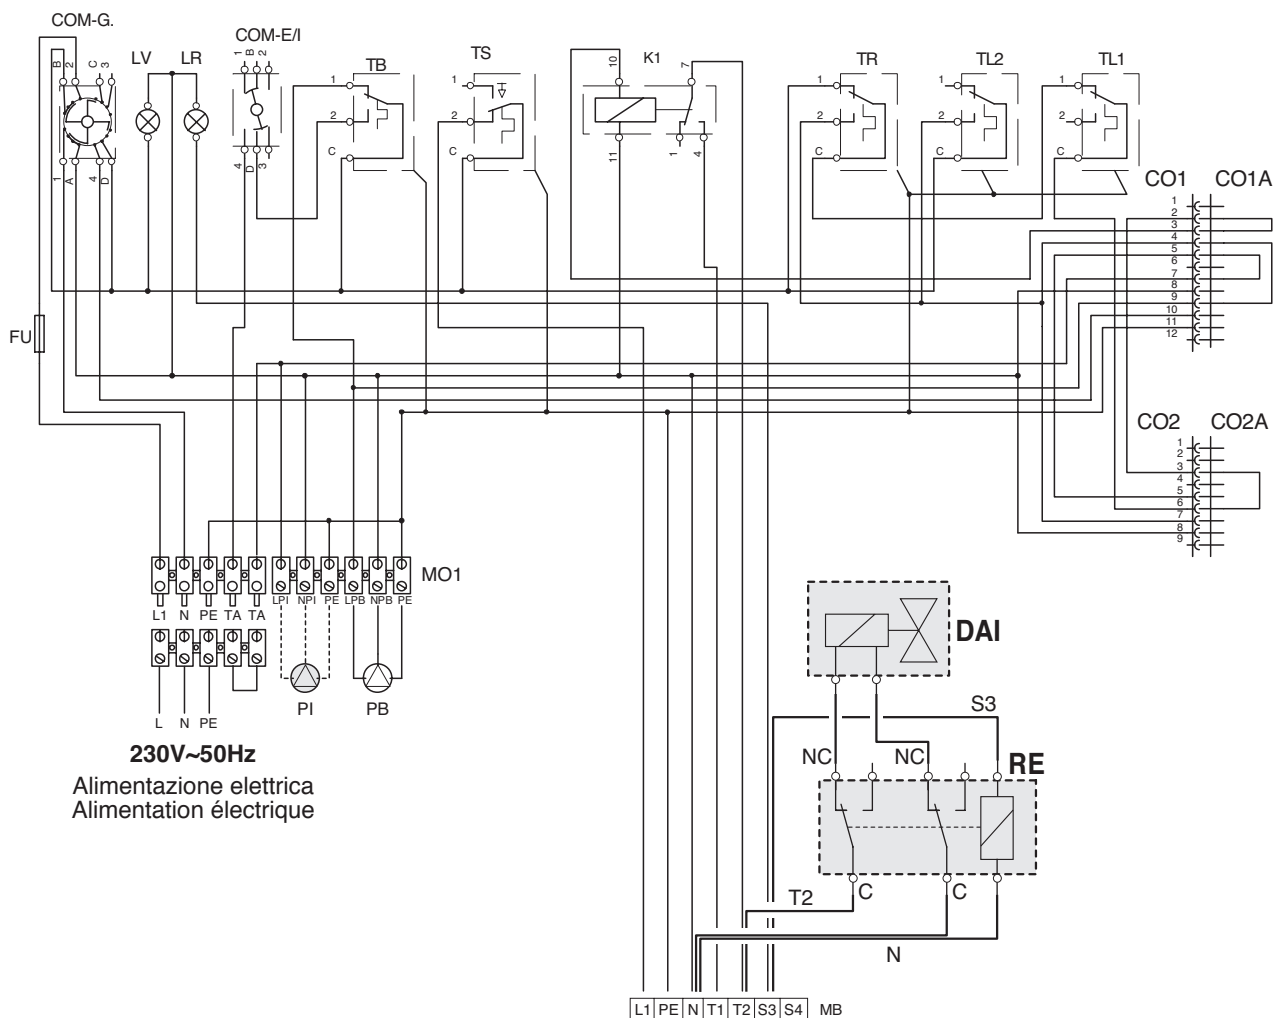

COM.E/I - Selettore estate/inverno
COM.G. - Commutatore 4 posizioni
FU - Fusibile di linea 6.3 A-T
LR - Segnalazione blocco bruciatore
LV - Segnalazione di alimentazione elettrica
CO1-CO1A - Connettori multipolari
CO2-CO2A - Connettori multipolari
MO1 - Morsettiera
MB - Connettore bruciatore 7 poli
TB - Termostato bollitore (0÷70°C ±3)
TL1 - Termostato limite (82°C)
TL2 - Termostato smaltimento (90°C)
TR - Termostato regolazione caldaia (33÷82°C ±3) (*)
TS - Termostato sicurezza (110°C 0/-6) (*)
PI - Pompa impianto (non fornita)
PB - Pompa bollitore


DAI - Dispositivo automatico di intercettazione (non fornito a corredo e valido solo dove previsto). La bobina del dispositivo automatico di intercettazione (DAI) e il relè (RE) devono essere scelti per un'alimentazione elettrica di 230Vac.
RE - Relè (non fornito)

COM.E/I - Sélecteur été/hiver
COM.G. - Commutateur 4 positions
FU - Fusible de ligne 6,3 A-T
LR - Signalisation blocage brûleur
LV - Signalisation d'alimentation électrique
CO1-CO1A - Connecteurs multipolaires
CO2-CO2A - Connecteurs multipolaires
MO1 - Bornier
MB - Connecteur brûleur 7 pôles
TB - Thermostat ballon (0÷70°C ±3)
TL1 - Thermostat limite (82°C)
TL2 - Thermostat "évacuation" (90°C)
TR - Thermostat réglage chaudière (33÷82°C ±3) (*)
TS - Thermostat sécurité (110°C 0/-6) (*)
PI - Pompe installation (non fournie)
PB - Pompe ballon

DAI - Dispositif automatique de sectionnement (non fourni avec l'appareil et valable uniquement dans les pays où ce dispositif est prévu). La bobine du dispositif automatique de sectionnement (DAI) et le relai (RE) doivent être choisis pour une alimentation électrique en 230 V CA.
RE - Relais (non fourni).

SCHEMI ELETTRICI - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES - WIRKSCHALTPLAN FUNCTIONEL SCHAKELSCHEMA

TreGgi NK

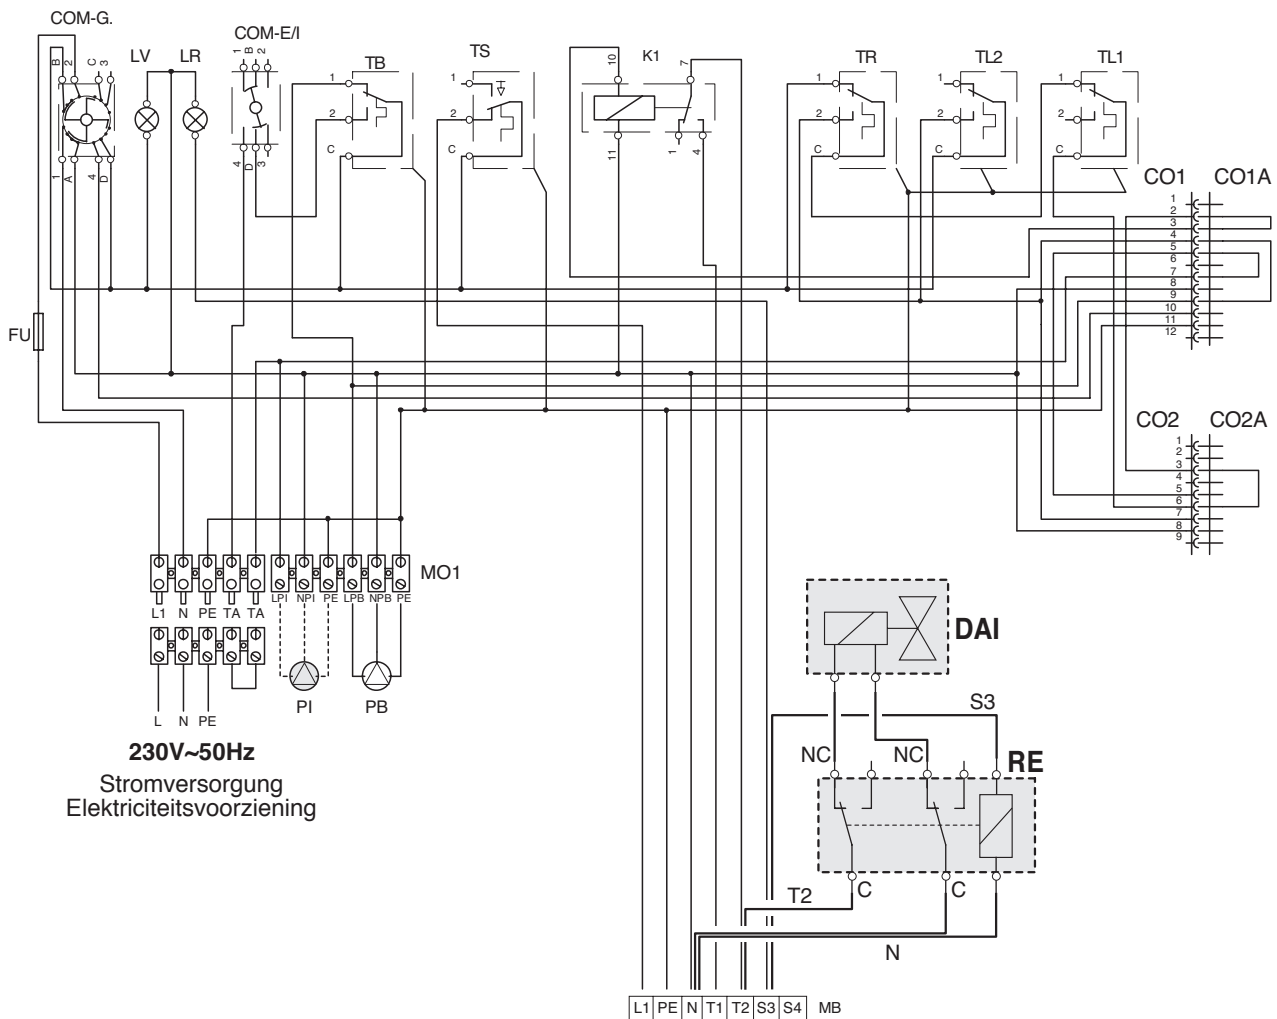

230V~50Hz
Stromversorgung
Elektriciteitsvoorziening

COM.E/I - Wahlschalter Sommer/Winter
COM.G. - Umschalter 4 Positionen
FU - Leitungssicherung 6.3 A-T
LR - Anzeige Brenner-Störabschaltung
LV - Anzeige Spannungsversorgung
CO1-CO1A - Mehrpolige Steckverbinder
CO2-CO2A - Mehrpolige Steckverbinder
MO1 - Klemmenleiste
MB - Steckverbinder Brenner 7 polig
TB - Boilerthermostat (0÷70°C ±3)
TL1 - Grenzthermostat (82°C)
TL2 - Ableitthermostat (90°C)
TR - Regelthermostat Kessel (33÷82°C ±3) (*)
TS - Sicherheitsthermostat (110°C 0/-6) (*)
PI - Anlagenpumpe (nicht beige stellt)
PB - Boilerpumpe

DAI - Automatische Sperrvorrichtung (nicht im Lieferumfang enthalten und nur wo vorgesehen gültig). Die Spule der automatischen Sperrvorrichtung (DAI) und das Relais (RE) sind für eine Stromversorgung mit 230Vac auszulegen.
RE - Relais (nicht im Lieferumfang enthalten)

COM.E/I - Keuzeknop zomer/winter
COM.G. - Schakelaar met 4 standen
FU - Smeltveiligheid lijn 6.3 A-T
LR - Melding branderblok
LV - Melding elektrische voeding
CO1-CO1A - Veelpolige connectoren
CO2-CO2A - Veelpolige connectoren
MO1 - Klemmenbord
MB - Contactdoos brander met 7 polen
PB - Circulator boiler
TB - Thermostaat boiler (0÷70°C ±3)
TL1 - Grensthermostaat (82°C)
TL2 - Thermostaat afvoer (90°C)
TR - Regelthermostaat verwarmingsketel (33÷82°C ±3) (*)
TS - Veiligheidsthermostaat (110°C 0/-6) (*)
PI - Pomp installatie (niet geleverd)
TS - Pomp boiler

DAI - Automatisch afsluitsysteem (niet standaard meegeleverd en alleen geldig indien voorzien). De spoel van het automatisch afsluitsysteem (DAI) en relais (RE) moet gekozen worden voor een stroomvoeding van 230Vac.
RE - Relais (niet meegeleverd)

(*) Zulassung - Gehomologeerd