

Condexa PRO

DE ANLEITUNGEN FÜR ANLAGENBETREIBER, INSTALLATEUR UND TECHNISCHER KUNDENSERVICE

RIELLO

PRODUKTREIHE

MODELL	ARTIKELNUMMER
Condexa PRO 57 P	20115223
Condexa PRO 70 P	20115224
Condexa PRO 90	20115225
Condexa PRO 100	20115226
Condexa PRO 115	20115228
Condexa PRO 135	20115229

ZUBEHÖR

Für die vollständige Zubehörliste und die Informationen zur Integration siehe Katalog.

Beste Installateur,

Wir beglückwünschen Sie, dass Sie ein **RIELLO** Wärmemodul angeboten haben, das mit seiner hohen Zuverlässigkeit, Effizienz, Qualität und Sicherheit langfristig maximales Wohlbefinden gewährleistet.

Ganz gewiss sind wir nicht in der Lage, Ihre Kompetenz und Berufserfahrung durch neue Erkenntnisse zu bereichern, doch mit den Informationen in dieser Anleitung möchten wir Ihnen die vorschriftsmäßige Installation des Geräts vereinfachen.

Nochmals vielen Dank und gute Arbeit!
Riello S.p.A.

KONFORMITÄT

Die **Condexa PRO** Wärmemodule entsprechen:

- Verordnung (EU) 2016/426
- Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG (****)
- Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Richtlinie über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
- Verordnung (EU) 2017/1369 Energiekennzeichnung
- Delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013
- Delegierte Verordnung (EU) Nr. 813/2013
- Bestimmung für Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Allgemeine Anforderungen und Prüfungen 15502-1
- Spezifische Norm für Heizkessel der Bauart C und Heizkessel der Bauarten B2, B3 und B5 mit einer Nennwärmebelastung nicht größer als 1000 kW EN 15502-2/1
- SSIGA Gas-Richtlinien G1
- AICAA Brandschutzvorschriften
- CFST Flüssiggas-Richtlinie Teil 2
- VERSCHIEDENEN kantonalen und kommunalen Vorschriften bezüglich Luftqualität und Energieeinsparung.



Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht als normaler Hausmüll entsorgt, sondern muss einer geeigneten Sammelstelle übergeben werden.

INHALTSVERZEICHNIS

1 ALLGEMEINES	4	3.4	Umstellung auf andere gasart.	64
1.1 Allgemeine Hinweise	4	3.5	Einstellungen	66
1.2 Grundlegende Sicherheitsregeln	4	3.6	Vorübergehende Abschaltung oder für kurze Zeiträume ...	67
1.3 Beschreibung des Geräts	5	3.7	Abschaltung für längeren zeitraum	68
1.4 Sicherheitseinrichtungen	5	3.8	Display- und der Steuerplatine austauschen	68
1.5 Identifizierung	6	3.9	Dependet-Platine austauschen	69
1.6 Struktur	7	3.10	Wartung	71
1.7 Technische Daten	9	3.10.1	Funktion „Service-Reminder“	71
1.8 Umlaufpumpen	11	3.11	Reinigung und Demontage der Bauteile	72
1.9 Wasserkreis	12	3.11.1	Reinigung des Siphons des Kondenswasserablasses ..	75
1.10 Anordnung der temperaturfühler	12	3.12	Störungen und Abhilfen	76
1.11 Bedienungsblende	13			
2 INSTALLATION	14	4 STEUERUNG ZUSATZZONE	77	
2.1 Produktempfang	14	4.1	Zonensteuerung mit Zubehör Zusatzzone	77
2.1.1 Positionierung der Etiketten	14	4.2	Einstellung der Parameter Zusatzzone	78
2.2 Abmessungen und gewicht	14	4.3	Einstellung der Parameter der Zone (nur mit Installateur-Passwort zugänglich)	78
2.3 Installationsraum des heizkessels	15	4.3.1	Menüstruktur	79
2.3.1 Empfohlener Mindestfreiraum	15	4.4	Einstellung der Parameter der Klimakurve der Zone (nur mit Installateur-Passwort zugänglich)	80
2.4 Installation in alte bzw. zu modernisierende Anlagen ..	15	4.5	Programmierung der Zone	80
2.5 Umsetzen und Entfernen der Verpackung	16	4.6	Programmierung der Zeitfenster	81
2.6 Montage des Wärmemoduls	16	4.7	Informationen über den Betrieb der Zone	82
2.7 Wasseranschlüsse	18			
2.8 Hydraulische Prinzip-Anlagen	19	5 VERANTWORTLICHER FÜR DIE ANLAGE	83	
2.9 Gasanschlüsse	22	5.1	Inbetriebnahme	83
2.10 Abgasführung	22	5.2	Vorübergehende Abschaltung oder für kurze Zeiträume	84
2.10.1 Vorrüstung für den Kondensatablauf	25	5.3	Abschaltung für längeren zeitraum	84
2.11 Kondensatneutralisation	25	5.4	Reinigung	84
2.11.1 Geforderte Wasserqualität	25	5.5	Wartung	84
2.12 Füllen und entleeren der anlage	26	5.6	Nützliche infos	85
2.12.1 Befüllen	26			
2.12.2 Entleeren	27	6 MODBUS-VERBINDUNG	86	
2.13 Stromplan	28			
2.14 Stromanschlüsse	30	7 RECYCLING UND ENTSORGUNG	91	
2.15 Elektronische Steuerung	33			
2.15.1 Menüstruktur	34			
2.15.2 Parameterliste	40			
3 INBETRIEBNAHME UND WARTUNG	50			
3.1 Erstmalige inbetriebnahme	50			
3.1.1 Ein- und Ausschalten des Geräts	50			
3.1.2 Einstellung von Datum und Uhrzeit	50			
3.1.3 Zutritt mit Passwort	51			
3.1.4 Parametereinstellung Heizung	51			
3.1.5 Parametereinstellung Brauchwasserbereitung	54			
3.1.6 Zeitprogramm	55			
3.1.7 Informationen Wärmemodul	58			
3.2 Kontrollen während und nach der erstmaligen inbetriebnahme	59			
3.3 Fehlerliste	60			
3.3.1 Permanente Fehler	60			
3.3.2 Vorübergehende Fehler	62			
3.3.3 Warnungen	63			

An bestimmten Stellen der Anleitung finden Sie folgende Symbole:



ACHTUNG = Tätigkeiten, die besondere Vorsicht und entsprechende Kompetenz erfordern.














VERBOTEN = Tätigkeiten, die AUF KEINEN FALL durchgeführt werden dürfen.


Diese Anleitung Code 20214040 – Ausgabe 0 (01/2024)
besteht aus 92 Seiten.

1 ALLGEMEINES

1.1 Allgemeine Hinweise















-  Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen der Verpackung der Unversehrtheit und der Vollständigkeit der Lieferung und wenden Sie sich im Fall von Abweichungen an den **RIELLO** Händler, der das Gerät verkauft hat.
-  Für die Installation des Produkts sind nur autorisierte Fachbetriebe zuständig, die nach Abschluss der Arbeit dem Betreiber eine Konformitätserklärung zur technisch einwandfreien Installation gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und den von **RIELLO** in der beiliegenden Betriebsanleitung ausgewiesenen Vorschriften ausstellen.
-  Das Produkt ist ausschließlich für den bei der Herstellung von **RIELLO** vorgesehenen Anwendungszweck bestimmt. Jegliche vertragliche oder außervertragliche Haftpflicht von **RIELLO** für Personen-, Tier- oder Sachschäden durch mangelhafte Installation, Regelung, Wartung bzw. durch unsachgemäße Anwendung ist ausgeschlossen.
-  Trennen Sie bei einem Austritt von Wasser das Wärmemodul vom elektrischen Versorgungsnetz, schließen Sie die Wasserzufuhr und benachrichtigen Sie umgehend den Technischer Kundenservice **RIELLO** oder fachlich geschultes Personal.
-  Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Betriebsdruck in der Wasserleitung über 1 bar liegt. Verständigen Sie andernfalls den Technischer Kundenservice **RIELLO** bzw. einen Fachbetrieb.
-  Sollte Wärmemodul längere Zeit außer Betrieb genommen werden, sind folgende Arbeitsschritte erforderlich:
 - Stellen Sie den Geräteschalter auf „aus“
 - Stellen Sie Hauptschalter der Anlage auf „aus“
 - Schließen Sie die Brennstoff- und Wasserhähne an der Heizanlage
 - Entleeren Sie bei Frostgefahr die Heizanlage.
-  Die Wartung von Wärmemodul muss mindestens einmal jährlich ausgeführt werden.
-  Die vorliegende Anleitung ist untrennbarer Bestandteil des Geräts und muss daher sorgfältig aufbewahrt werden. Die Anleitung muss im Fall der Abtretung der Wärmemodul an einen neuen Eigentümer oder Nutzer oder bei Verlegung in eine andere Anlage STETS mitübergeben werden. Wird die Anleitung beschädigt oder geht sie verloren, muss eine Kopie beim örtlichen Technischer Kundenservice **RIELLO** angefordert werden.
-  Diese Anleitung ist aufmerksam durchzulesen, damit eine sachgemäße und sichere Installation, Betriebsweise und Wartung des Geräts erleichtert wird. Der Eigentümer ist entsprechend über die Verwendung des Geräts zu informieren und zu schulen. Sicherstellen, dass er mit allen für den sicheren Betrieb des System erforderlichen Informationen vertraut ist.
-  Bevor das Wärmemodul an das Wassersystem und das Gasnetz angeschlossen sowie elektrisch versorgt wird, kann es Temperaturen zwischen 4 °C und 40 °C ausgesetzt werden. Nachdem es in der Lage ist, selbst die Frostschutz-Funktionen zu aktivieren, kann es Temperaturen zwischen -20 °C und 40 °C ausgesetzt werden

 Regelmäßig überprüfen, dass der Kondensatablauf frei von Verstopfungen ist.

 Es wird empfohlen, eine jährliche Innenreinigung des Wärmetauschers durchzuführen. Dabei das Gebläse und den Brenner entfernen und etwaige feste Verbrennungsrückstände absaugen. Diese Arbeit darf ausschließlich durch Technischer Kundenservice-Personal durchgeführt werden.

1.2 Grundlegende Sicherheitsregeln

Der Umgang mit Produkten, in denen Brennstoffe, elektrische Energie und Wasser zum Einsatz kommen, unterliegt einigen grundlegenden Sicherheitsregeln, u.z.:

-  Die unbeaufsichtigte Bedienung des Geräts ist Kindern und Behinderten verboten.
-  Die Einschaltung von Stromvorrichtungen oder -geräten, wie Schalter, Haushaltsgeräte usw., bei Brennstoff- bzw. unverbranntem Gasgeruch ist verboten. In einem solchen Fall:
 - Türen sowie Fenster öffnen und den Raum belüften
 - Den Zufuhrhahn des Brennstoffs schließen
 - Umgehend den Eingriff des Technischer Kundenservice **RIELLO** oder des Fachbetriebs anfordern.
-  Il est interdit de toucher la chaudière si on est pieds nus ou mouillé sur certaines parties du corps.
-  Es ist verboten, technische Eingriffe, welcher Art auch immer, oder Reinigungsarbeiten durchzuführen, bevor das Gerät durch Umlegen des Hauptschalters der Anlage auf "Aus" und des Hauptschalters des Geräts auf "OFF" (Aus) vom Stromnetz getrennt wurde.
-  Die Verstellung der Sicherheits- und Regeleinrichtungen ohne ausdrückliche Genehmigung und entgegen der Anweisungen des Herstellers ist verboten.
-  Der Kondensatablass darf nicht verschlossen werden.
-  Die vom Heizkessel austretenden Stromkabel dürfen selbst nach Isolierung der Einheit vom Stromnetz weder gezogen, getrennt noch verdreht werden.
-  Es ist verboten, die Lüftungsöffnungen im Installationsraum zu verschließen bzw. zu verkleinern. Die Lüftungsöffnungen sind für eine einwandfreie Verbrennung maßgeblich.
-  Es ist verboten, das Gerät der Witterung auszusetzen (ohne Verwendung des Spezialzubehörs). Es ist für den Betrieb in Innenräumen ausgelegt.
-  Es ist untersagt, das Gerät auszuschalten, wenn die Außentemperatur unter NULL fallen kann (Frostgefahr).
-  Es ist verboten, Behälter und entzündlichen Stoffe im Raum, in dem das Gerät installiert ist, zu lassen.
-  Die Verpackungstoffe stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar und müssen außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Sie sind nach den geltenden Bestimmungen umweltgerecht zu entsorgen.
-  Es ist verboten, das Wärmemodul ohne Wasser zu aktivieren.
-  Nicht qualifizierte Personen, ohne spezielle Sachkenntnis dürfen die Einhausung des Wärmemoduls nicht entfernen.


1.3 Beschreibung des Geräts

Condexa PRO ist ein Vormisch-Kondensations-Wärmemodul, das aus einem modulierenden Thermoelement besteht.

Es sind verschiedene Modelle erhältlich, beginnend von 57kW bis 131kW.

Die optimale Verbrennungssteuerung ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad (im Kondensationsbetrieb werden bis zu 109% überschritten, auf den Hu berechneter Wert) und niedrige Schadstoffemissionen (Klasse 6 gemäß EN 15502).

Das Wärmemodul ist für den Betrieb mit offener Brennkammer entwickelt, kann jedoch unter Einsatz des entsprechenden Zubehörs in ein Gerät mit dichter Kammer umgewandelt werden. Das Gerät in Standardkonfiguration ist für die Installation in Innenräumen vorgesehen und garantiert die Schutzart IPX4D. Die Installation des Geräts im Außenbereich ist möglich, wenn es mit entsprechendem Zubehör kombiniert wird, das die Schutzart auf IPX5D erhöht.

 Die **Condexa PRO** Geräte können in Kaskadeninstallation angeschlossen werden, bis die Höchstleistung von 1,12 MW erreicht wird.

Die wichtigsten technischen Eigenschaften des Geräts sind:

- Vormischbrenner mit konstantem Luft-Gas-Verhältnis;
- Spiralwärmetauscher, Spirale mit glattem Rohr aus Edelstahl (doppelte Spirale die Modelle Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 135), das eine gute Korrosionsbeständigkeit gewährleistet und die Möglichkeit bietet, mit hohen Δt (bis zu 40 °C) zu arbeiten und zugleich die Dauer bis zum Erreichen der Betriebstemperatur zu reduzieren;
- Leistung von 57 bis 131 kW;
- maximale Rauchabzugstemperatur 100 °C;
- Verwaltung und Steuerung über Mikroprozessor mit am Display angezeigter Selbstdiagnose und Aufzeichnung der wichtigsten Fehler;
- Frostschutz-Funktion;
- Vorrüstung für Raumthermostat/Wärmeanfrage von Bereichen mit hoher oder niedriger Temperatur;
- Möglichkeit zur Steuerung eines Heizkreislaufs und eines Kreislaufs für Brauchwarmwasserbereitung mit Speicherung;
- Umwälzpumpe mit hohem Wirkungsgrad und hoher Restförderhöhe (bei Modellen bis zu 68kW; bei den anderen Modellen ist die Umwälzpumpe auf Anfrage als Zubehör erhältlich);
- Klimasteuerungsfunktion (nur bei Verwendung des Außenfühler-Zubehörs verfügbar).

1.4 Sicherheitseinrichtungen

Alle Gerätefunktionen werden durch eine Platine elektronisch gesteuert, die für Sicherheitsfunktionen mit Dualprozessor-Technologie zugelassen ist.


Jede Störung bewirkt die Abschaltung des Geräts und die automatische Schließung des Gasventils.


Am Wasserkreislauf sind folgende Elemente installiert:


- **Sicherheitsthermostat.**
- **Durchflussmesser**, der kontinuierlich den Durchsatz des Primärkreises prüft und der bei unzureichendem Durchsatz die Abschaltung des Geräts bewirkt.
- **Temperaturfühler** am Vor- und Rücklauf, die kontinuierlich den Temperaturunterschied (Δt) zwischen ein- und austretender Flüssigkeit messen und der Steuerung das Eingreifen ermöglichen.
- **Minimal-Druckwächter.**

Am Verbrennungskreislauf sind folgende Elemente installiert:

- **Gas-Magnetventil** der Klasse B+C, mit pneumatischer Kompensation des Gasstroms je nach Ansaugluftdurchsatz.
- **Zünd-/Flammenermittlungselektrode.**
- **Abgastemperaturfühler.**

 Der Eingriff der Sicherheitsvorrichtung weist auf eine potentiell gefährliche Funktionsstörung des Wärmemoduls hin, daher sofort mit dem Technischer Kundenservice Kontakt aufnehmen. Es ist möglich, nach einer kurzen Wartezeit die Wiederinbetriebnahme des Geräts zu versuchen (siehe Absatz "Erstmalige Inbetriebnahme").

 Der Austausch der Sicherheitsvorrichtungen muss durch den Technischer Kundenservice ausgeführt werden. Dabei sind ausschließlich Original-Bauteile zu verwenden. Siehe hierzu Ersatzteilkatalog im Lieferumfang des Geräts. Nachdem die Reparatur ausgeführt wurde, den korrekten Betrieb des Geräts prüfen.


 Das Gerät darf nicht (auch nicht vorübergehend) mit funktionsuntüchtigen oder manipulierten Sicherheitsvorrichtungen in Betrieb genommen werden.

1.5 Identifizierung

Das Gerät ist identifizierbar mittels:

Technisches Typenschild

Gibt die technischen und Leistungsdaten des Heizkessels an.

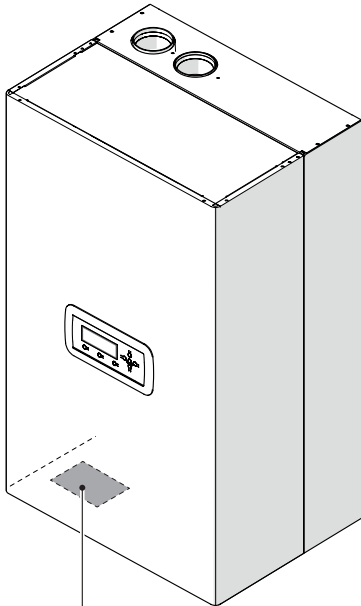




- Heizbetrieb
- Qn** Nennwärmebelastung
- Pn** Nennwärmeleistung
- IP** Elektrische Schutzart
- PMS** Max. Druck im Heizbetrieb
- T** Temperatur
- η** Nutzungsgrad
- NOx** NOx -Klasse

Caldaia a condensazione Condensing boiler Caldeira a condensação Caldeira de condensação Centrale in condensatie Kondensációs kazán	RIELLO RIELLO S.p.A. Via Ing. Pilade Riello, 7 37046 Legnago (VR) ITALY	T-G8-G9-LE-F7-SI G20-20mbar G30G31-28-30/27mbar	102H3+	0085 / 18 0085CP0214
		SK: G20-20mbar (ES+18mbar) G30-28-30mbar G31+37mbar BE: G20-20mbar DE: G20G31+28-30/27mbar G31-28-30/27mbar IT: G20-20mbar G30-20mbar FR: G20-20mbar G30G31+28-30/27mbar PL:RU: G20-20mbar G30-37mbar (R4+37mbar) DE: G20-20mbar G30-37mbar PL: G20-20mbar G30G31+30mbar FR: G20-20mbar G30G31+28-30/27mbar FR: G20-20mbar G30-28-30mbar RO: E-SI-SI-DK-SK-EE-SE-NL-VLT-FI-TR G20-20mbar G30-30mbar HR: G20-20mbar G30G31+30mbar H-U: G20-20mbar G30-30mbar SK-CZ-LU-AT-CH G20-20mbar G30-50mbar SI-SK: G20-20mbar G31+37mbar NL: G20-20mbar G30-30mbar	102H3+ 102H3+ 102S 103+ 103P 102E+3+ 103P 102L3BP 102L4SP 102S3+ 102S3P 102BP 102BP 102BP	
Cod. N°		80-60 °C	80-60 °C	50-35 °C
P min. G20-20 mbar 230V ~ 50Hz W	NOx: G20 G25 IP X4D	Qn= kW Qn= kW Pn= kW Pn= kW	Qm= kW Qm= kW Pm= kW Pm= kW	Pn= kW Pn= kW
PMS= bar	T= °C			

Das Unkenntlichmachen, Entfernen oder Fehlen der Kennschilder bzw. anderer eindeutiger Identifizierungsmerkmale des Produkts erschweren die Installations- und Wartungsvorgänge.




1.6 Struktur

Condexa PRO 57 P - 70 P

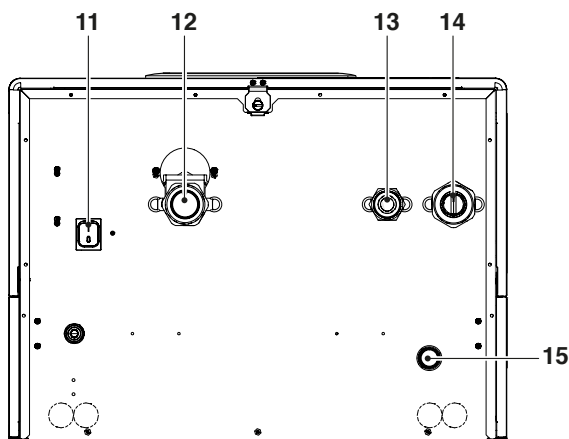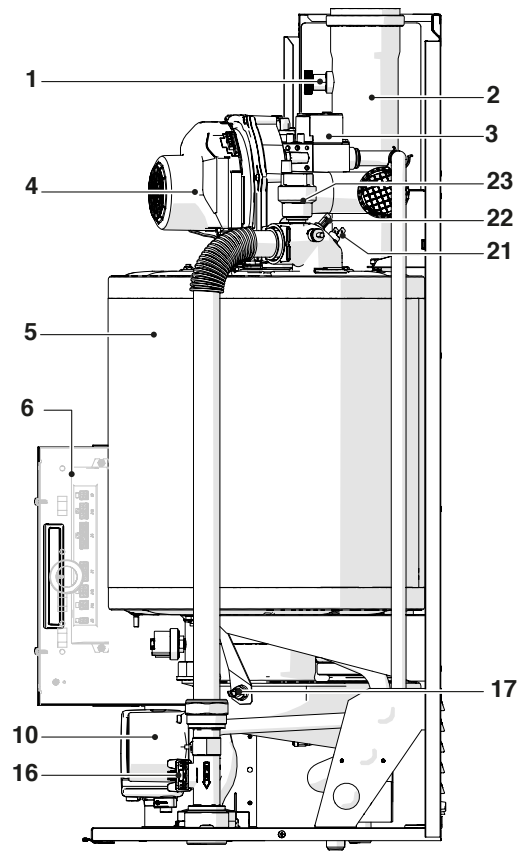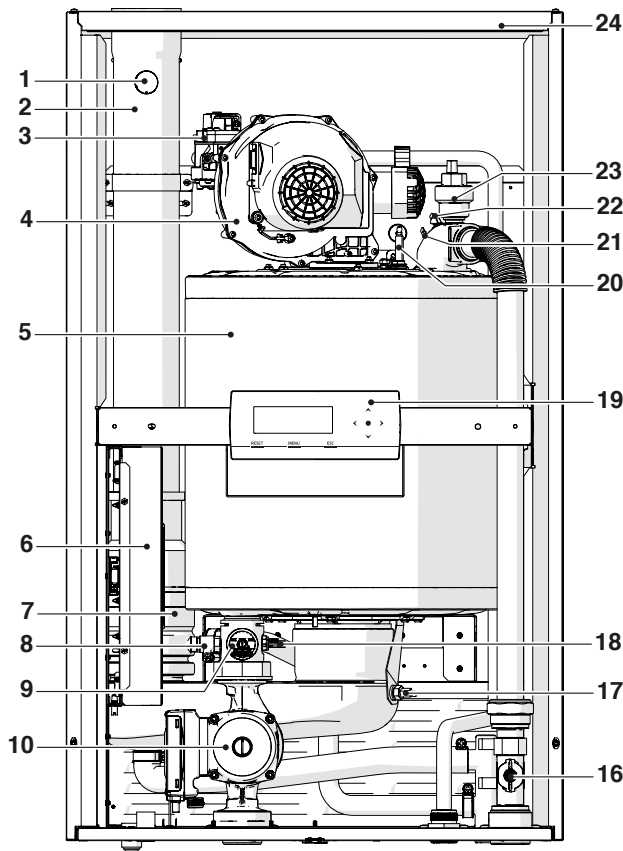

- 1 Entnahmestelle Rauchgasanalyse
- 2 Rauchabzugsanschluss
- 3 Gasventil
- 4 Gebläse
- 5 Brennraum
- 6 Schalttafel
- 7 Rauchgasrückschlagventil
- 8 Ablasshahn
- 9 Minimaldruckwächter auf 0,7 bar eingestellt
- 10 Zirkulationspumpe
- 11 Hauptschalter
- 12 Anlagenrücklauf
- 13 Gasversorgung
- 14 Anlagenvorlauf
- 15 Anschluss für Kondensatablauf
- 16 Durchflussmesser
- 17 Abgasfühler
- 18 Rücklauffühler
- 19 Bedientafel
- 20 Zünd-/Flammenermittlungselektrode
- 21 Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung mittels Reset über die Platine
- 22 Vorlauffühler
- 23 Automatisches Entlüftungsventil
- 24 Verkleidung

Condexa PRO 90 - 100 - 115 - 135

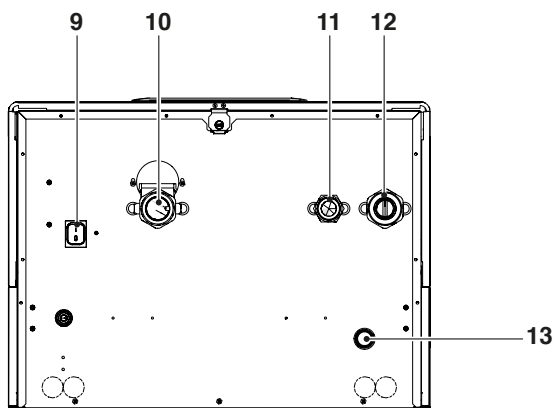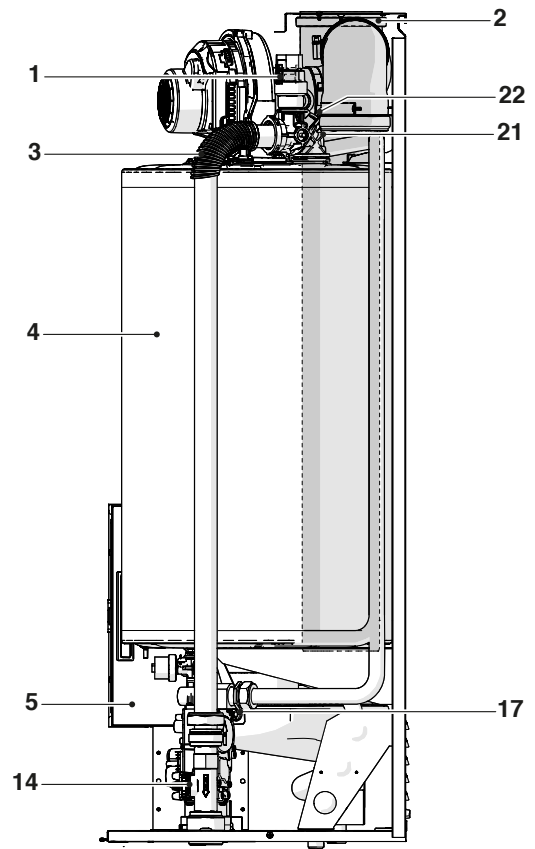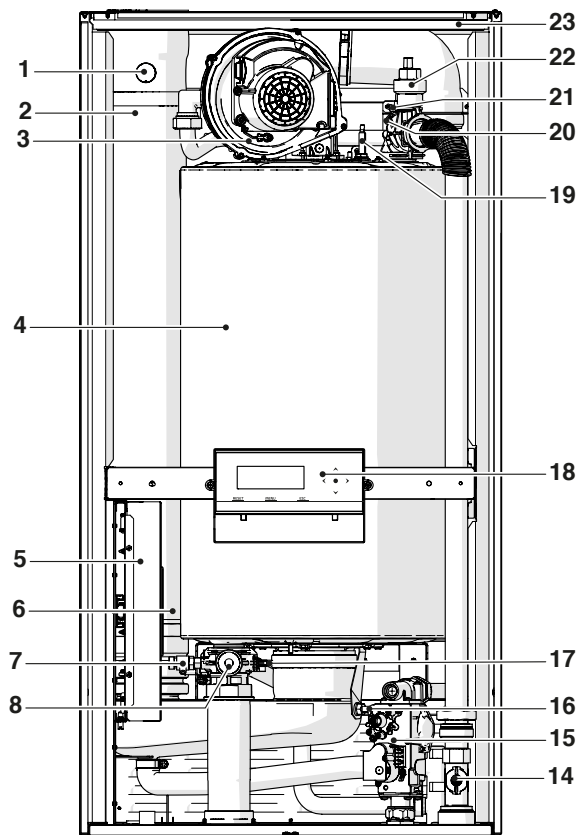

- 1 Entnahmestelle Rauchgasanalyse
- 2 Rauchabzugsanschluss
- 3 Gebläse
- 4 Brennraum
- 5 Schalttafel
- 6 Rauchgasrückschlagventil
- 7 Ablasshahn
- 8 Minimaldruckwächter auf 0,7 bar eingestellt
- 9 Hauptschalter
- 10 Anlagenrücklauf
- 11 Gasversorgung
- 12 Anlagenvorlauf
- 13 Anschluss für Kondensatablauf
- 14 Durchflussmesser
- 15 Gasventil
- 16 Abgasfühler
- 17 Rücklauffühler
- 18 Bedientafel
- 19 Zünd-/Flammenermittlungselektrode
- 20 Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung mittels Reset über die Platine
- 21 Vorlauffühler
- 22 Automatisches Entlüftungsventil
- 23 Verkleidung

1.7 Technische Daten

Beschreibung	Condexa PRO						M.E.		
	57 P	70 P	90	100	115	135			
Gerätetyp	Kondensationsheizung B23; B53; B53P; C13*; C33*; C53*; C63*								
Brennstoff - Gerätebauart	IT-GB-GR-IE-PT-SI: G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar; II2H3+ SK: G20=20mbar G30=28-30mbar G31=37mbar; II2H3+ ES: G20=18mbar G30=28-30mbar G31=37mbar; II2H3+ BE: G20/25=20/25mbar; I2E(S) BE: G30/G31=28-30 /37mbar G31=28-30/37mbar; I3+ MT-CY-IS: G30=30mbar; I3B/P FR: G20/G25= 20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar; II2E+3+ PL-RU: G20=20 mbar G30= 37 mbar (RU=37mbar); II2E3B/P LU: G20=20 mbar G31=37 mbar; I2E3P DE: G20/G25=20 mbar G30=50 mbar; II2ELL3B/P PL: G20=20mbar G30/G31=30mbar; II2ELwLs3P FR: G20/G25=20/25 mbar G30/G31=28-30/37mbar; II2ESi3+ FR: G20/G25= 20/25mbar G30=28-30mbar; II2ESi3B/P RO-IE-SI-BG-DK-SK-EE: G20=20mbar G30=30mbar; II2H3B/P SE-NO-LV-LT-FI-TR: G20=20mbar G30=30mbar; II2H3B/P HR: G20=20mbar G30/G31=30mbar; II2H3B/P HU: G20=25mbar G30=30mbar; II2H3B/P SK-CZ-LU-AT-CH: G20=20mbar G30=50mbar; II2H3B/P SI-SK: G20=20mbar G31=37mbar; II2H3P NL: G25=25mbar G30=30mbar; II2L3B/P								
Brennraum	senkrecht								
Max. Feuerraum-Wärmenennleistung bezogen auf Ho (Hu)	63 (57)	76 (68)	100 (90)	108 (97)	124 (112)	146 (131)	kW		
Min. Feuerraum-Wärmenennleistung bezogen auf Ho (Hu)	15 (14)	15 (14)	21,6 (19,4)	21,6 (19,4)	24,9 (22,4)	29,2 (26,2)	kW		
Max. Nennwärmeleistung (80-60°C)	P4	G20	55,7	67,0	88,3	95,3	109,8	129,0	kW
Maximale Nennwärmeleistung (60-40 °C)	-	G20	59,6	71,4	93,8	101,1	116,2	137,3	kW
Wärmeleistung 30% mit Rücklauf 30 °C	P1	G20	18,7	22,3	29,4	31,7	36,6	43,0	kW
Min. Nennwärmeleistung (80-60°C)	-	G20	13,5	13,5	19,2	19,2	22,1	26	kW
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	A								
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	ηs		94	94	94	94	94	94	%
Wirkungsgrad bei Nennwärmebelastung und Hochtemperaturbetrieb Ho (Hu)	η4	Nutzleistung Pn (60-80 °C)	88,4 (97,7)	88,2 (98,5)	88,3 (98,1)	88,2 (98,2)	88,5 (98,0)	88,4 (98,5)	%
Wirkungsgrad bei 30 % der Nennwärmebelastung und Niedrigtemperaturbetrieb Ho (Hu)	η1	Nutzleistung 30% Pn	98,2 (109,2)	98 (108,8)	98,1 (108,9)	98 (108,8)	98 (108,8)	98,1 (108,9)	%
Abgasverluste bei Brennerbetrieb bei max. Pn (80-60 °C)			2,3	2,3	2,5	2,6	2,5	2,6	%
Abgasverluste bei Brennerbetrieb bei 30% Pn (50-30 °C)			0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	%
Wärmeverluste im Bereitschaftszustand	Pstby		72	87	115	124	143	168	W
Jährlicher Energieverbrauch	QHE		117	141	-	-	-	-	GJ

(*) Zubehör.

Beschreibung			Condexa PRO						M.E.
			57 P	70 P	90	100	115	135	
Schallpegel (Schalleistung)	LWA	bei P max.	53	54	55	56	57	57	dB(A)
Emissionen (**)	NOx	(bezogen auf Ho)	34,2	36,4	38,1	38,7	39,3	46,1	mg/kWh
Emissionen bei max./min. Durchsatz G20	CO ₂		9 - 9 (****)						%
	CO		79/6,5	90/6,5	81/7,5	91,5/7,5	89/4,6	91,5/5,6	ppm
Max. Nennwärmebelastung (Hu)	G25		53	65	85	93	107	127	kW
Min. Nennwärmebelastung (Hu)	G25		13	13	18,1	18,5	21,4	24,5	kW
Emissionen bei max./min. Durchsatz G25	CO ₂		9 - 9						%
	CO		92/7	93,5/7	84/8	94/8	92/6	95/7	ppm
Emissionen bei max/min Durchsatz G30	CO ₂		10,4-10,4						%
	CO		138/10	142/10	148/11	159/11	172/13	180/15	ppm
Emissionen bei max/min Durchsatz G31	CO ₂		10,4-10,4						%
	CO		142/11	147/11	153/12	163/12	177/14	185/16	ppm
Gasverbrauch (min-max)	G20		1,43÷6,0	1,43÷7,24	2,06÷9,53	2,06÷10,29	2,37÷11,82	2,5÷13,91	m ³ /h
	G30		1,09÷4,58	1,09÷5,53	1,57÷7,28	1,57÷7,86	1,81÷9,02	1,91÷10,62	kg/h
	G31		1,07÷4,50	1,07÷5,43	1,54÷7,15	1,54÷7,72	1,78÷8,86	1,87÷10,43	kg/h
Rauchgastemperatur bei max. und min. Leistung 80-60°C			71/61	72/61	76/62	78/62	75/61	77/61	°C
Rauchgastemperatur bei max. und min. Leistung 50-30°C			45/33	46/33	47/35	49/35	45/33	48/35	°C
Abgasmassenstrom (***)			0,025	0,03	0,04	0,046	0,05	0,06	kg/s
Widerstand Wasserseite (ΔT 20°C)			-	-	160	210	350	510	mbar
Verfügbare Nutzförderhöhe (ΔT 20°C)			490	390	-	-	-	-	mbar
Max. Betriebsdruck			6						bar
Min. Betriebsdruck			0,7						bar
Max. zulässige Temperatur			100						°C
Eingriffstemperatur Abschaltthermostat			95						°C
Einstellungstemperatur (min./max.)			30 / 80 (****)						°C
Wasserinhalt Wärmemodul			15	15	17	17	23	25	l
Max. Kondenswasserproduktion bei 100% Wärmenennleistung (50-30°C)			8,9	10,1	13,6	15,0	17,5	19,8	l/h
Stromversorgung			230-50						V-Hz
Elektrische Schutzart			IPX4D						IP
Stromverbrauch bei Volllast	Elmax		63	77	150	203	205	302	W
Stromverbrauch bei Teillast	Elmin		30	30	36	31	44	45	W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	Psb		13	13	6	6	6	8	W

(**) Gewichtete Werte, berechnet nach Norm EN 15502.


(***) Werte bezogen auf den Luftdruck auf Meereshöhe.

(****) Bis zu 85 °C, wenn in Kombination mit dem Zubehör Plattenwärmetauscher.

(*****) Bei der Einstellung der Modelle Condexa PRO 100 und Condexa PRO 135 in **Belgien, die Schweiz und Ungarn**, siehe Kapitel „Einstellungen“.

1.8 Umlaufpumpen

Die Wärmemodule Condexa PRO 57 P und Condexa PRO 70 P sind mit Umwälzpumpe ausgestattet.

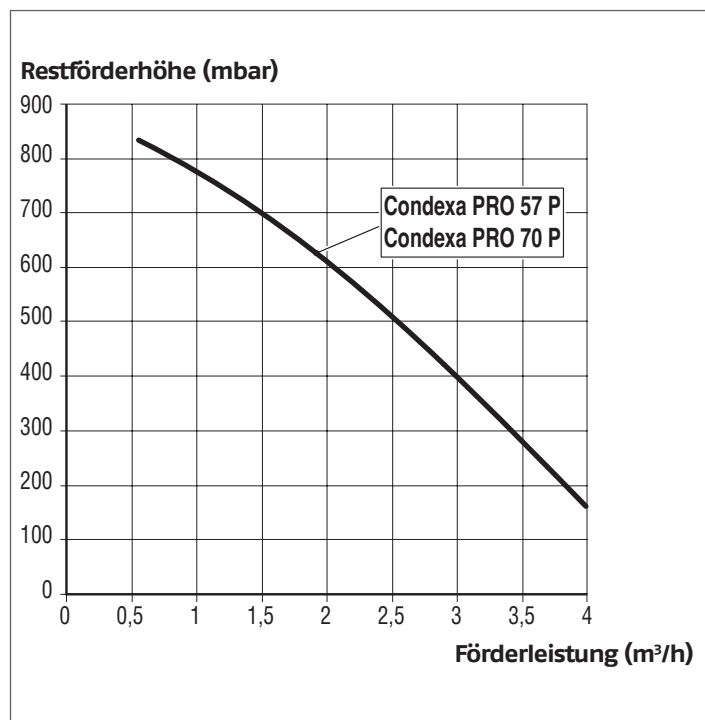

⚠ Beim ersten Einschalten und mindestens einmal jährlich sollte die freigängige Drehung der Pumpenwelle überprüft werden, u.z. besonders nach längerem Stillstand. Ablagerungen oder Rückstände könnten die Welle blockieren.


⚠ Bevor die Verschlusschraube der Umlaufpumpe gelöst bzw. entfernt wird, sind die darunter befindlichen elektrischen Vorrichtungen vor etwaigem Wasseraustritt zu schützen.

⊖ Der Trockenbetrieb der Umlaufpumpen ist verboten.


Die Wärmemodule Condexa PRO 90, Condexa PRO 100, Condexa PRO 115 und Condexa PRO 135 sind ohne Umwälzpumpe, die inner- oder außerhalb des Geräts installiert werden muss (siehe Zubehör).

Für ihre Auslegung sind die wasserseitigen Druckverluste des Wärmemoduls zu berücksichtigen, die nachstehend im Diagramm angeführt werden.

Druckverluste des Heizkessels aus Wasserseite

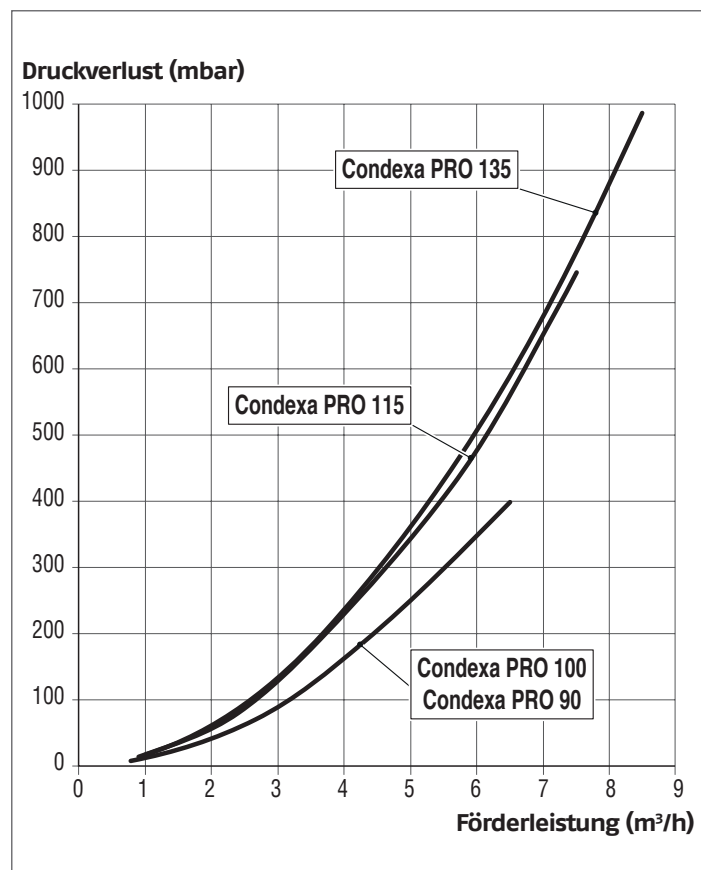


1.9 Wasserkreis

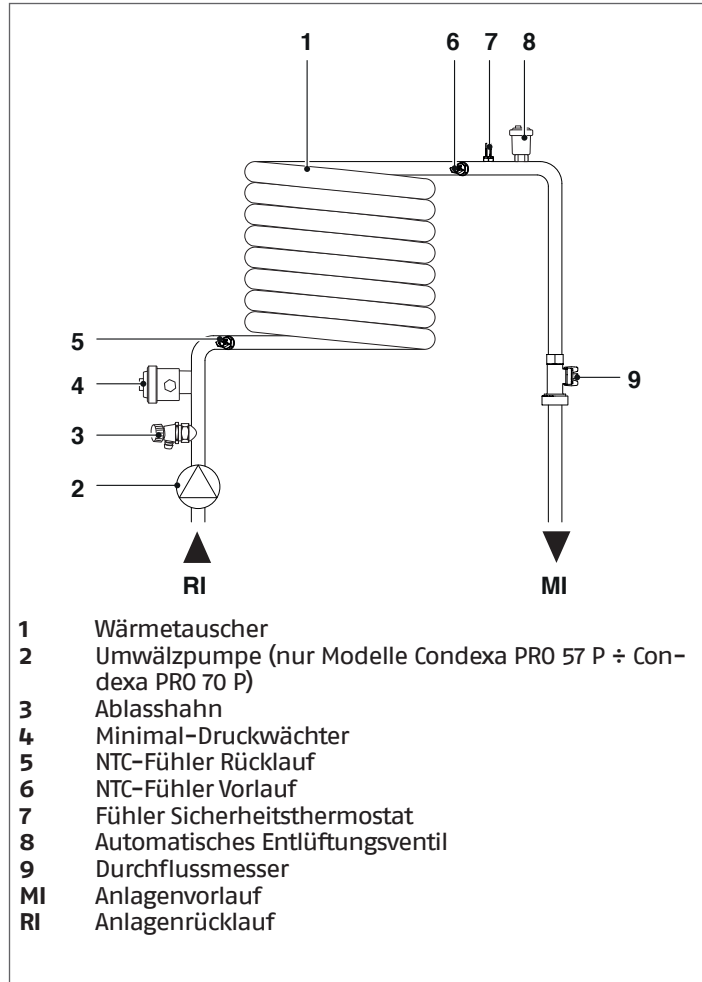

1.10 Anordnung der temperaturfühler

Fühler in den vorgesehenen Schächten des Wärmemoduls (Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 135):

- 1 Abgasfühler
- 2 Sicherheitsthermostat
- 3 Vorlauffühler
- 4 Rücklauffühler

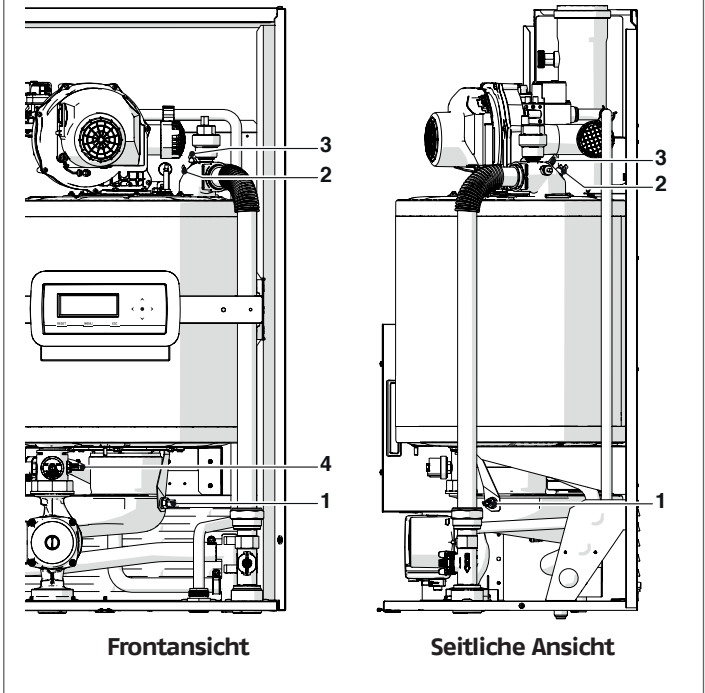


Widerstandswerte der NTC-Fühler bei Temperaturänderung.


Temperatur °C Test-Toleranz ±10%	Widerstand Ω	Temperatur °C Test-Toleranz ±10%	Widerstand Ω
-40	191908	45	4904
-35	146593	50	4151
-30	112877	55	3529
-25	87588	60	3012
-20	68471	65	2582
-15	53910	70	2221
-10	42739	75	1918
-5	34109	80	1663
0	27396	85	1446
5	22140	90	1262
10	17999	95	1105
15	14716	100	970
20	12099	105	855
25	10000	110	755
30	8308	115	669
35	6936	120	594
40	5819	125	529

1.11 Bedienungsblende

HAUPTINFOS / BEDIENUNGSSCHNITTSTELLE

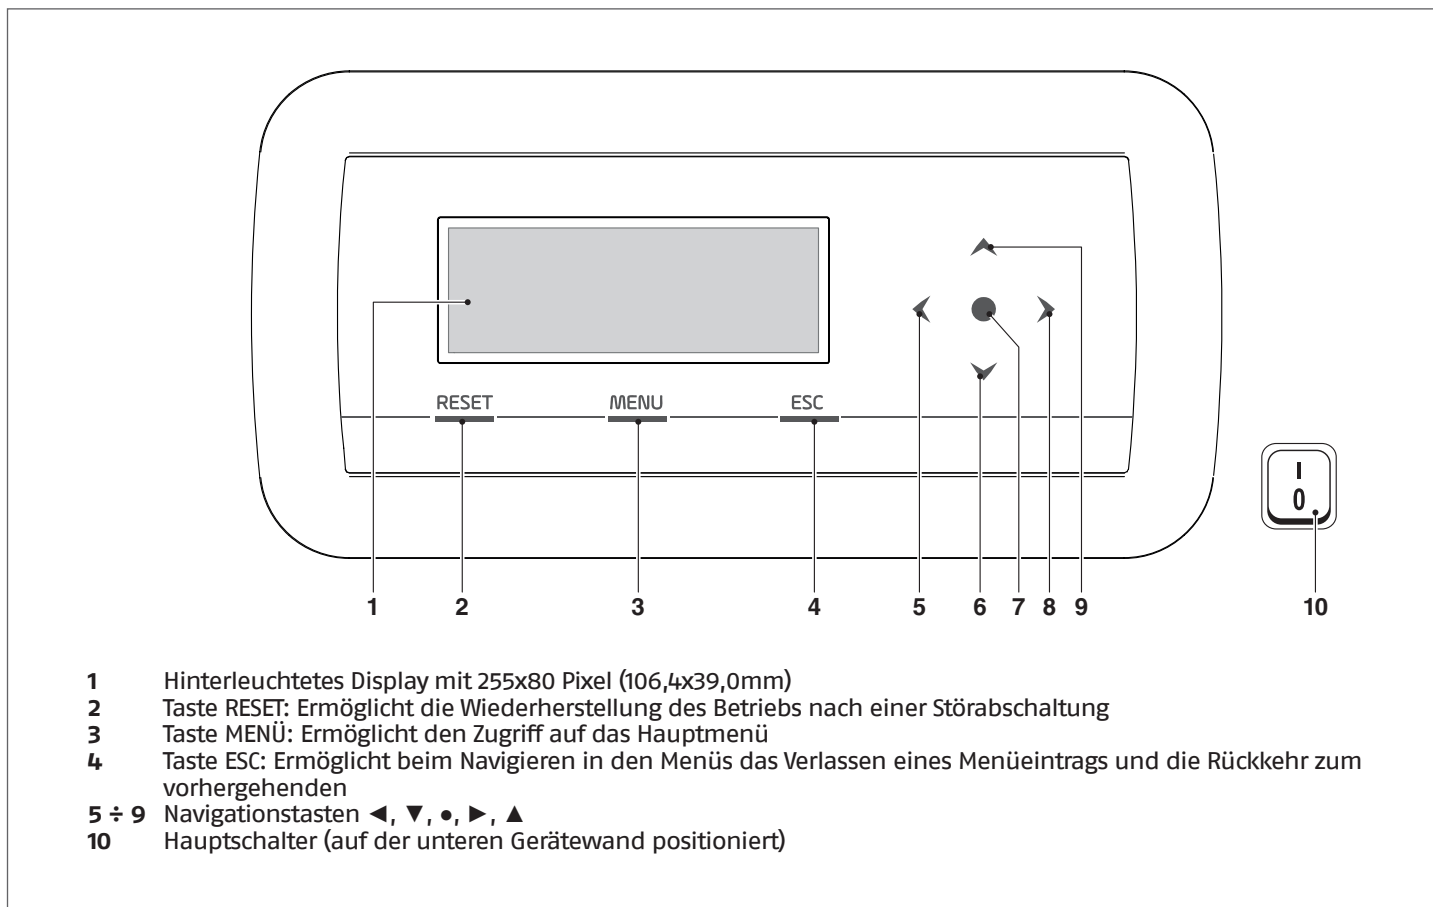

NACHRANGIGE INFORMATIONEN / DISPLAY-ANZEIGE

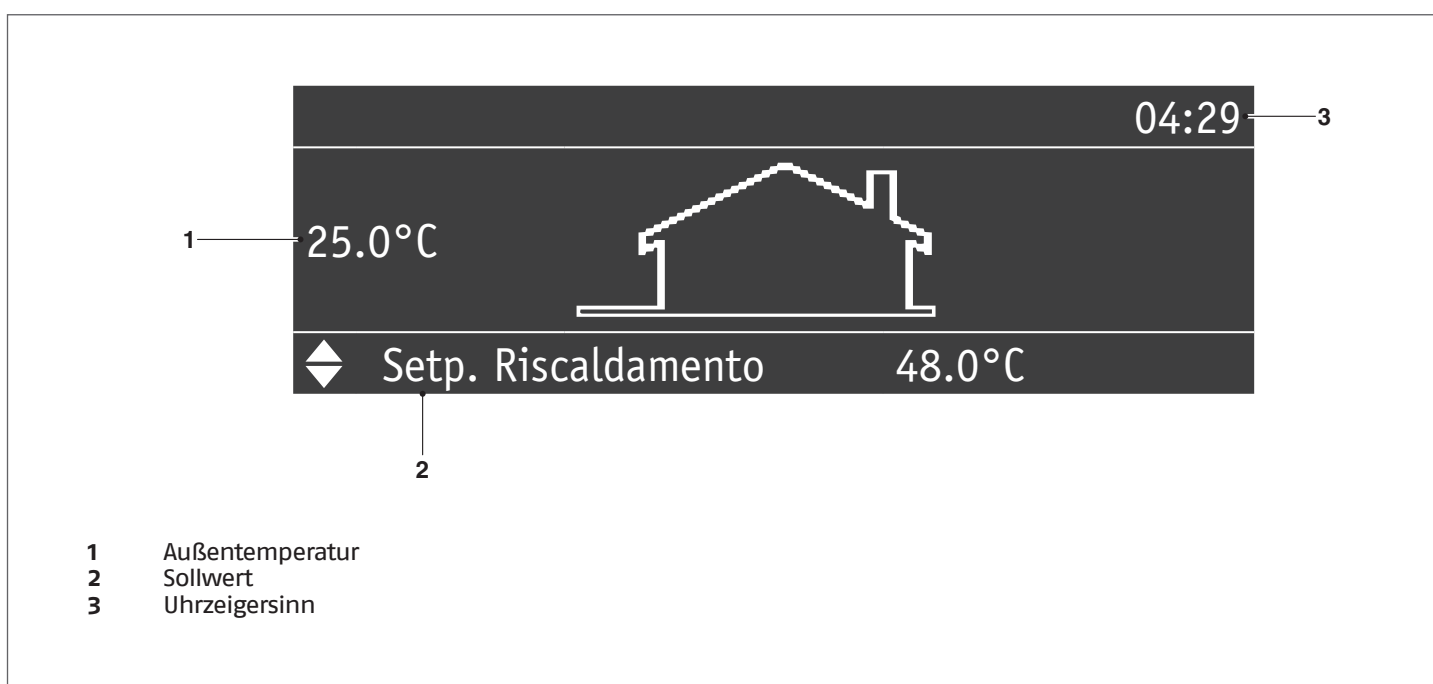

2 INSTALLATION


2.1 Produktumfang

Das **Condexa PRO** Wärmemodul wird auf einer Palette mit Kartonschutzverpackung geliefert.

In einem Plastikbeutel im Inneren der Verpackung (1) wird folgendes Material geliefert:

- Betriebsanleitung
- Informationsblatt über die Garantiebedingungen **RIELLO**
- Umrüstungsbausatz auf Flüssiggas
- Bügel für Wandbefestigung mit Dübeln (4 St. Dübel d=10 mm geeignet für Beton-, Ziegel, Massivstein-, Betonhohlblockstein-Wände)
- Wasserprüfbescheinigung
- Energieetikette (für Modelle <68kW)

2.1.1 Positionierung der Etiketten

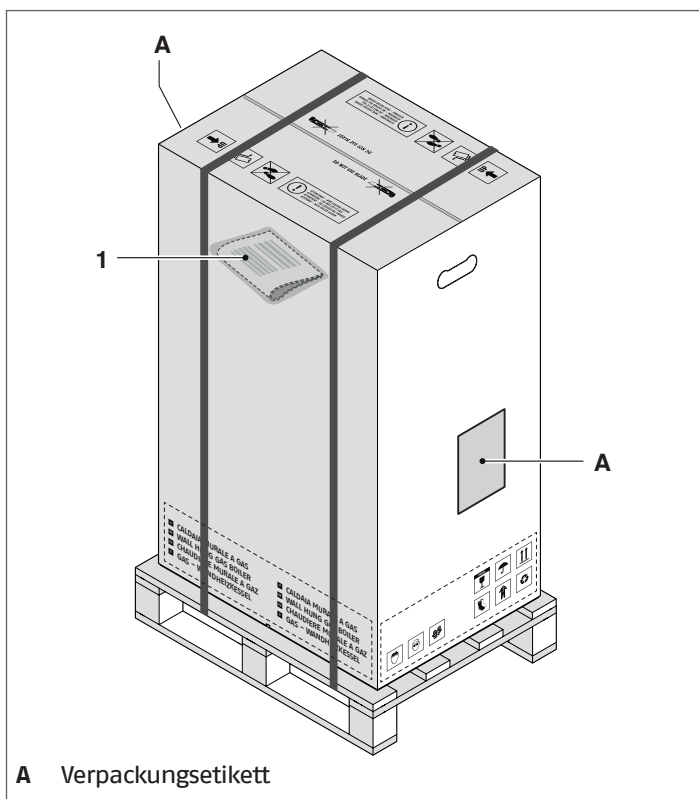


A Verpackungsetikett

! Die Bedienungsanleitung ist integrierender Bestandteil des Gerätes. Es wird daher empfohlen sie aufmerksam zu lesen und sorgfältig aufzubewahren.

! Den Dokumentenumschlag (4) an einem sicheren Ort verwahren. Auf Wunsch und möglicherweise gegen Bezahlung können Sie bei **RIELLO** eine Kopie davon anfordern.

2.2 Abmessungen und gewicht

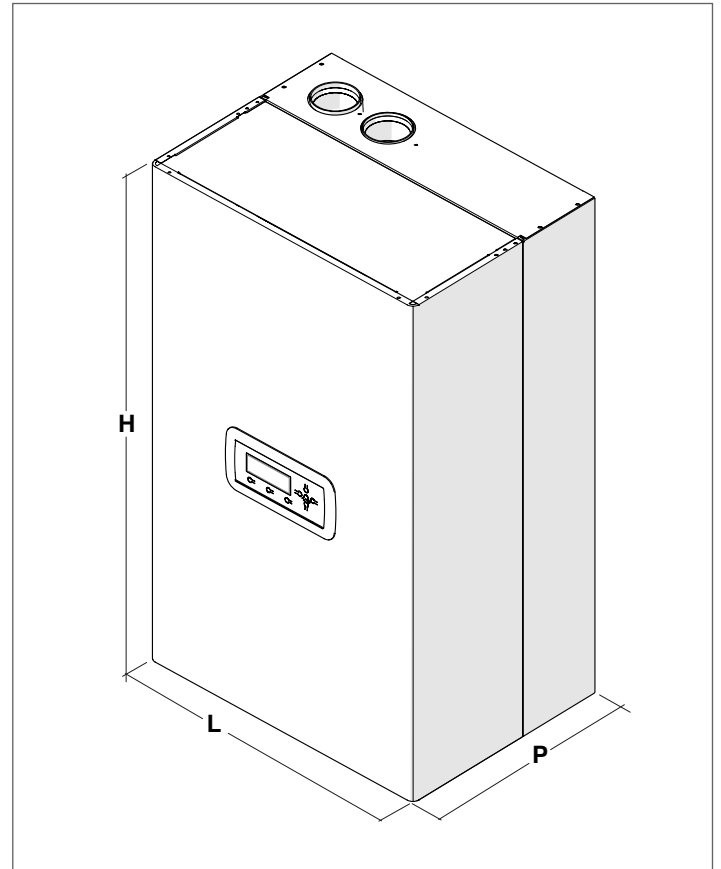

Beschreibung	Condexa PRO			
	57 P	70 P	90	
L	600	600	600	mm
P	435	435	435	mm
H	1000	1000	1000	mm
Nettogewicht	78	78	81	kg

Beschreibung	Condexa PRO			
	100	115	135	
L	600	600	600	mm
P	435	435	435	mm
H	1000	1165	1165	mm
Nettogewicht	81	93	97	kg


2.3 Installationsraum des Heizkessels

Das **Condexa PRO** Wärmemodul kann in permanent belüfteten Räumen mit ausreichend dimensionierten Belüftungsöffnungen installiert werden, die den am Installationsort geltenden technischen Normen und Rechtsvorschriften entsprechen.

- ⚠** Es muss überprüft werden, ob die elektrische Schutzart des Geräts den Eigenschaften des Installationsraums entspricht.
- ⚠** Prüfen, ob die Schutzart des Geräts den Eigenschaften des Installationsraums entspricht.
- ⚠** Verhindern, dass die Brennluft durch chlor- und fluorhaltige Stoffe kontaminiert wird (Stoffe, die beispielsweise in Spraydosen, Farben, Reinigungsmitteln enthalten sind).
- ⚠** Die Wärmemodule können nur unter Verwendung des Spezialzubehörs im Freien installiert werden.
- ⊖** Das Verschließen oder Verkleinern der Belüftungsöffnungen des Installationsraums ist verboten, da diese für die einwandfreie Verbrennung unbedingt nötig sind.
- ⊖** Es ist untersagt, entzündliche Behälter und Stoffe im Installationsraum des Wärmemoduls zu lassen.

2.3.1 Empfohlener Mindestfreiraum

Die Abstandsbereiche für Montage und Wartung des Geräts sind in der Abbildung dargestellt.

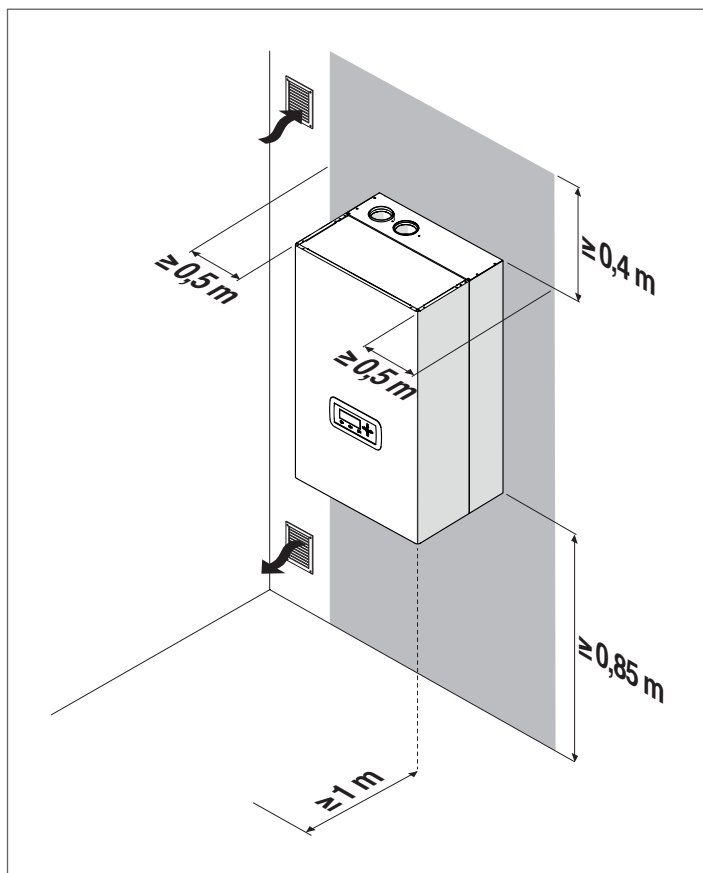

Die Mindestfläche der Belüftungsöffnungen beträgt 3000 cm² für Heizanlagen mit gasförmigen Brennstoffen.

2.4 Installation in alte bzw. zu modernisierende Anlagen

Bei der Installation des Kessels in alte bzw. zu modernisierende Anlage fallen nachstehende Kontrollen an:

- Der Rauchabzug muss für die Temperaturen der Verbrennungsprodukte geeignet, normgerecht berechnet und errichtet worden sein. Er ist so geradlinig wie möglich zu führen, muss dicht und wärmeisoliert sein und darf keine Verschlüsse oder Verengungen aufweisen. Siehe Absatz "Abgasführung" für weitere Hinweise diesbezüglich.
- Die elektrische Anlage muss den einschlägigen Vorschriften entsprechen und von Fachbetrieben installiert werden
- Die Brennstoffleitung und der etwaige Tank müssen den einschlägigen Vorschriften entsprechen
- Das Ausdehnungsgefäß muss gewährleisten, dass die Ausdehnung der in der Anlage enthaltenen Flüssigkeit vollständig aufgenommen werden kann
- Förderleistung, -höhe und -richtung der Zirkulationspumpen müssen auf den Anlagenbedarf abgestimmt sein
- Die Anlage muss durchgespült und von Schlamm und Verkrustungen gereinigt worden sein und die Dichtungen müssen überprüft worden sein
- Falls das Füll-/Ergänzungswasser Werte aufweist, die außerhalb der im Absatz "Geforderte Wasserqualität" angeführten Werte liegen, ist ein Aufbereitungssystem vorzusehen



- ⚠** Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch die nicht fachgerechte Errichtung der Abgasabzugsanlage verursacht werden.

2.5 Umsetzen und Entfernen der Verpackung

- ⚠** Die Kartonverpackung nicht entfernen, bevor der Installationsort erreicht wurde.
- ⚠** Für die Transportarbeiten und das Entfernen der Verpackung persönliche Schutzausrüstung tragen und Hilfsmittel und Werkzeuge einsetzen, die für Größe und Gewicht des Geräts angemessen sind.
- ⚠** Dieser Vorgang ist von mehreren Personen mit Hilfsmitteln auszuführen, die für Größe und Gewicht des Geräts angemessen sind. Sicherstellen, dass die Last während der Umsetzung nicht aus dem Gleichgewicht kommt.

Zum Entfernen der Verpackung wie folgt vorgehen:

- Die Umreifungsbänder entfernen, mit denen die Kartonverpackung an der Palette befestigt ist
- Den Karton entfernen
- Die Schutzwinkel entfernen (1)
- Den Polystyrolschutz entfernen (2)
- Den Schutzsack abziehen (3)

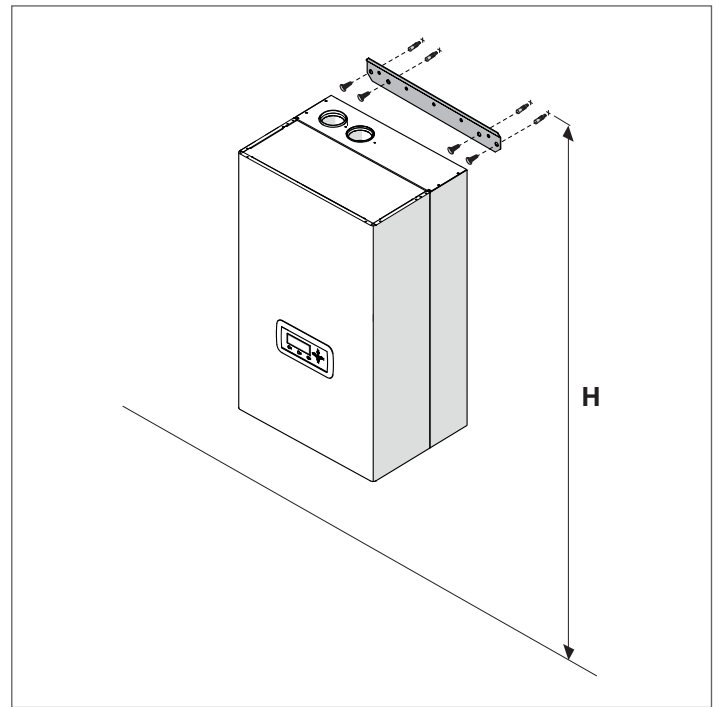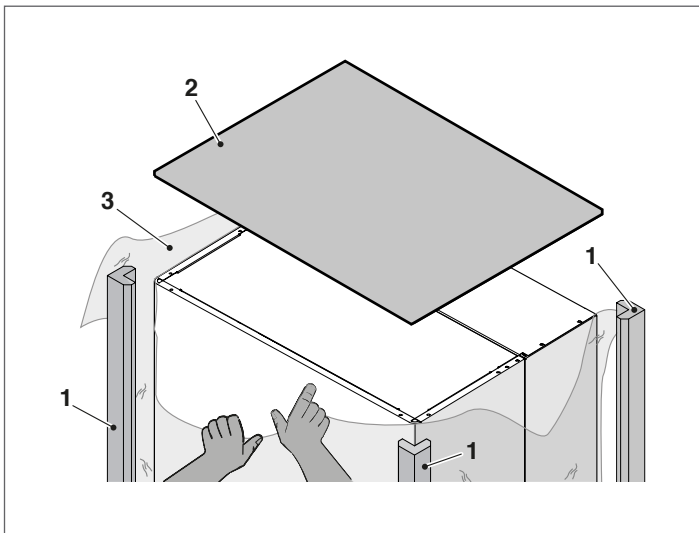

Modell	Höhe (H) mm
Condexa PRO 57 P	1850<H<2000
Condexa PRO 70 P	1850<H<2000
Condexa PRO 90	1850<H<2000
Condexa PRO 100	1850<H<2000
Condexa PRO 115	2000<H<2150
Condexa PRO 135	2000<H<2150


Für die Installation:

- Den Bügel (1) an der Wand (2) positionieren, wo das Gerät installiert werden soll
- Sicherstellen, dass der Bügel waagrecht ist und die Punkte anzeichnen, an denen die Bohrungen für die Befestigungsdübel herzustellen sind
- Die Bohrungen herstellen und die Spreizdübel (3) einsetzen
- Den Bügel mit den Schrauben (4) an der Wand befestigen
- Das Gerät am Bügel einhaken

2.6 Montage des Wärmemoduls


Die **Condexa PRO** Wärmemodule werden mit Wandbefestigungsbügel geliefert.

- ⚠** Prüfen, dass die Wand, an der die Installation erfolgt, ausreichend stabil ist und die sichere Verankerung der Schrauben gestattet.
- ⚠** Die Höhe des Geräts ist so zu wählen, dass die Demontage- und Wartungsarbeiten einfach auszuführen sind.

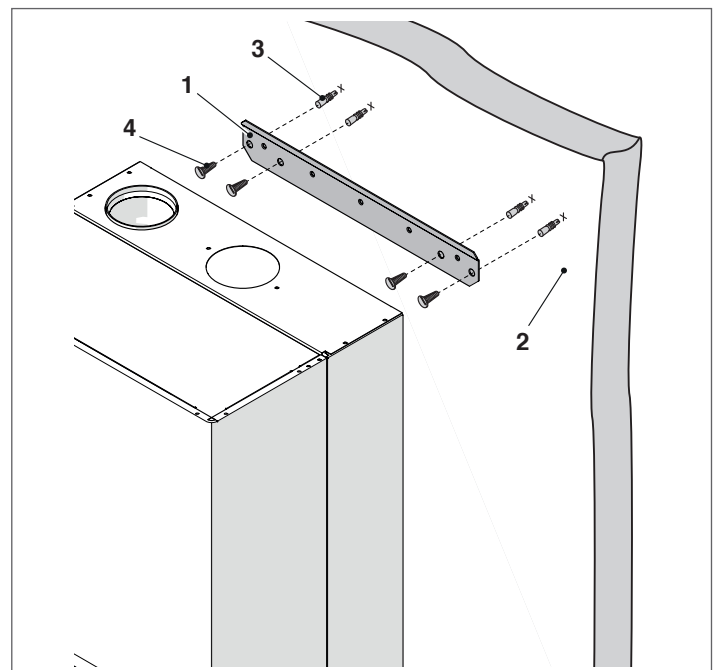


Nach der Installation des Wärmemoduls:


- Die Feststellschraube entfernen.
- Die Frontverkleidung nach außen ziehen und dann nach oben, um diese an den Punkten A auszuhaken.

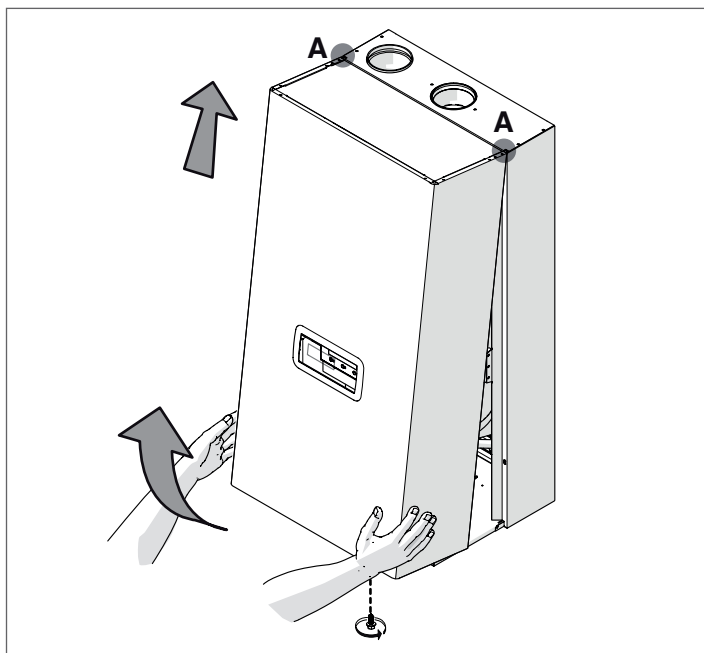

- den Styroporblock (B) unter dem Wärmetauscher entfernen (nur für die Modelle Condexa PRO 90 - Condexa PRO 100 - Condexa PRO 115 - Condexa PRO 135).

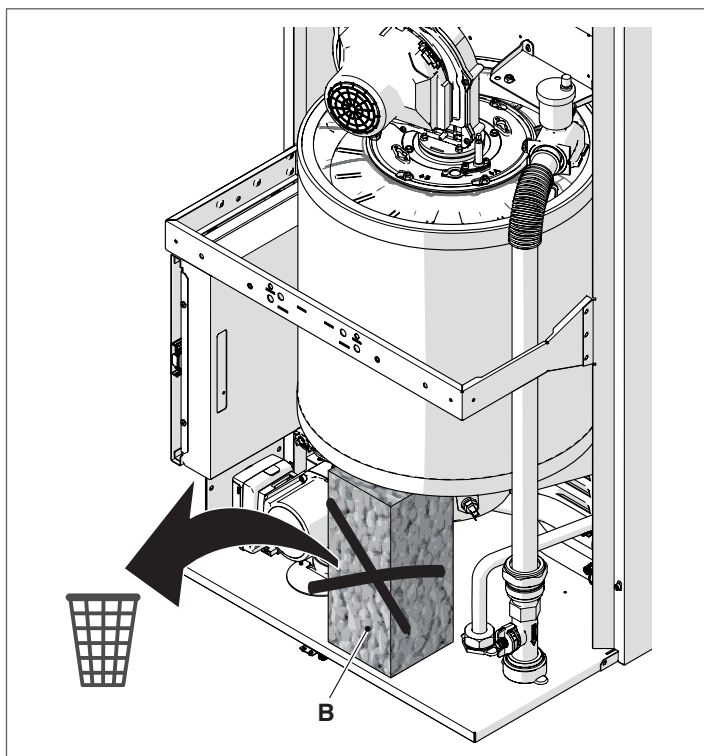

Den Beutel mit der mitgelieferten Dokumentation ausfindig machen und das im Beutel enthaltene Energieetikett (wo vorhanden) an der Verkleidung anbringen.

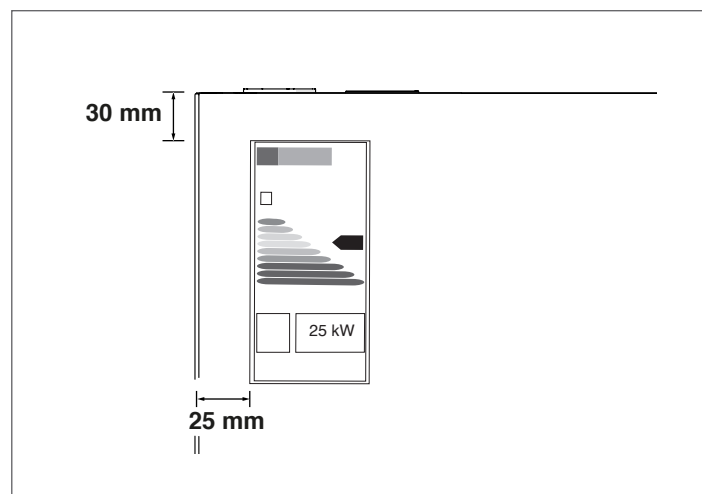


Schließen Sie die Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge wie oben beschrieben.

! Bevor die Hydraulikanschlüsse hergestellt werden, ist es grundlegend, die Schutzstopfen von den Vorlauf-, Rücklauf- und Kondensatablaufleitungen zu entfernen.

2.7 Wasseranschlüsse

Die Dimensionen und die Positionierung der Hydraulikanschlüsse der Wärmemodule sind in der folgenden Tabelle angeführt.

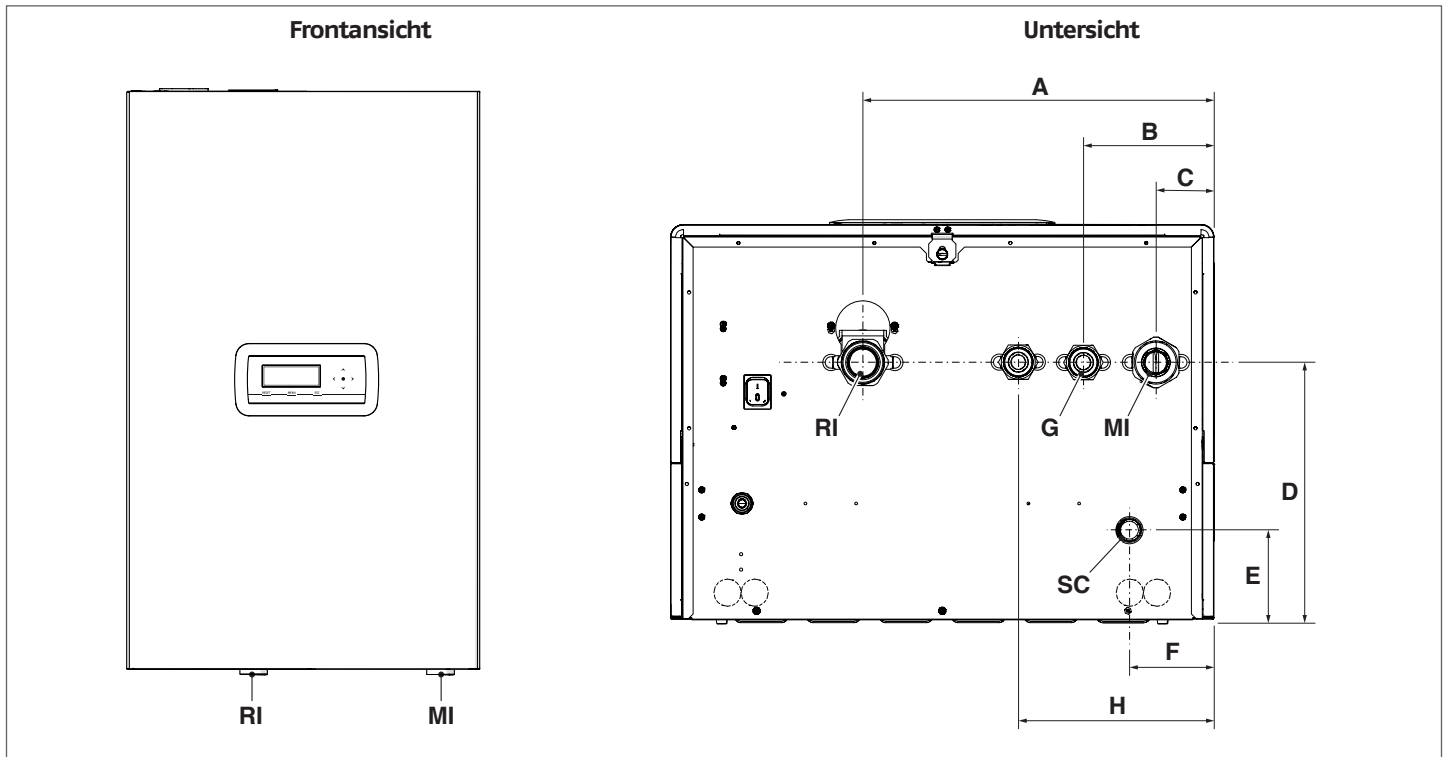

BESCHREIBUNG	Condexa PRO						
	57 P	70 P	90	100	115	135	
A	387	387	387	387	387	387	mm
B	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	mm
C	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	mm
D	283,5	283,5	283,5	283,5	283,5	283,5	mm
E	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	mm
F	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	mm
H	(optionaler Anschluss 3-Wege-Ventil)	-	-	-	-	-	mm
MI	(Anlagenvorlauf)	G 1" 1/2 Außen-gew.	G 1" 1/2 Außen-gew.	G 1" 1/2 Außen-gew.	G 1" 1/2 Außen-gew.	G 1" 1/2 Außen-gew.	∅
RI	(Anlagenrücklauf)	G 1" 1/2 Außen-gew.	G 1" 1/2 Außen-gew.	G 1" 1/2 Außen-gew.	G 1" 1/2 Außen-gew.	G 1" 1/2 Außen-gew.	∅
SC	(Kondensatablauf)	25	25	25	25	25	∅ mm
G	(Gaseintritt)	G 1" Außen-gew.	G 1" Außen-gew.	G 1" Außen-gew.	G 1" Außen-gew.	G 1" Außen-gew.	∅

⚠ Bevor das Wärmemodul angeschlossen wird, ist es zwingend erforderlich, die Schutzstopfen von den Vorlauf-, Rücklauf- und Kondensatablaufleitungen zu entfernen.

⚠ Bevor das Wärmemodul angeschlossen wird, ist verpflichtend die Reinigung der Anlage auszuführen. Dieser Vorgang ist unbedingt notwendig, wenn ein Austausch an bereits bestehenden Anlagen vorgenommen wird.

Für diese Reinigung wird, falls noch der alte Generator an der Anlage installiert sein sollte, folgende Vorgehensweise empfohlen:

- Einen Kesselsteinentferner hinzufügen.
- Die Anlage bei laufendem Generator ca. 7 Tage betreiben.
- Das verschmutzte Anlagenwasser ablassen und ein- oder mehrmals mit sauberem Wasser spülen.

Den letzten Vorgang ggf. wiederholen, falls die Anlage sehr verschmutzt sein sollte.

Bei einer neuen Anlage oder falls der alte Generator nicht vorhanden oder verfügbar sein sollte, eine Pumpe verwenden, um das mit dem Zusatz versehene Wasser ca. 10 Tage in der Anlage zirkulieren zu lassen. Die Abschlusspflüfung wie unter vorstehendem Punkt beschrieben ausführen.

Nach dem Reinigungsvorgang, vor der Installation des Wärmemoduls, ist es empfehlenswert, dem Anlagenwasser eine entsprechende Schutzflüssigkeit zuzusetzen.


Für die Reinigung des internen Wasserkreislaufs des Wärmetauschers bitten wir Sie, mit dem Technischer Kundenservice **RIELLO** Kontakt aufzunehmen.

⊖ Keine nicht kompatiblen Flüssigreiniger verwenden, dazu gehören Säuren (zum Beispiel Salzsäure und ähnliche Säuren) in beliebiger Konzentration.


⊖ Den Wärmetauscher keinen zyklischen Druckschwankungen aussetzen, denn Ermüdungsbeanspruchung ist sehr schädlich für die Unversehrtheit der Systembauteile.

2.8 Hydraulische Prinzip-Anlagen

Schema 1: Kreislauf mit direkt an die Heizanlage angeschlossenem Wärmemodul (prüfen, ob die Förderhöhe der Pumpe ausreichend ist, um eine angemessene Zirkulation zu gewährleisten)

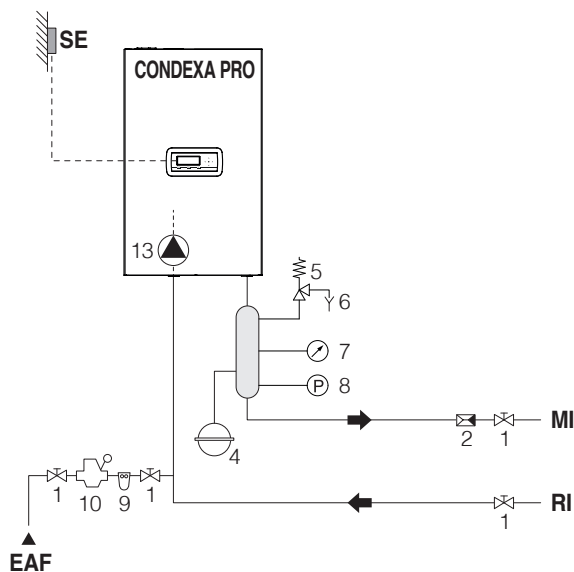

Schema 2: Kreislauf mit direkt an die Heizanlage und BWW-Behälter angeschlossenem Wärmemodul (prüfen, ob die Förderhöhe der Pumpe ausreichend ist, um eine angemessene Zirkulation zu gewährleisten)

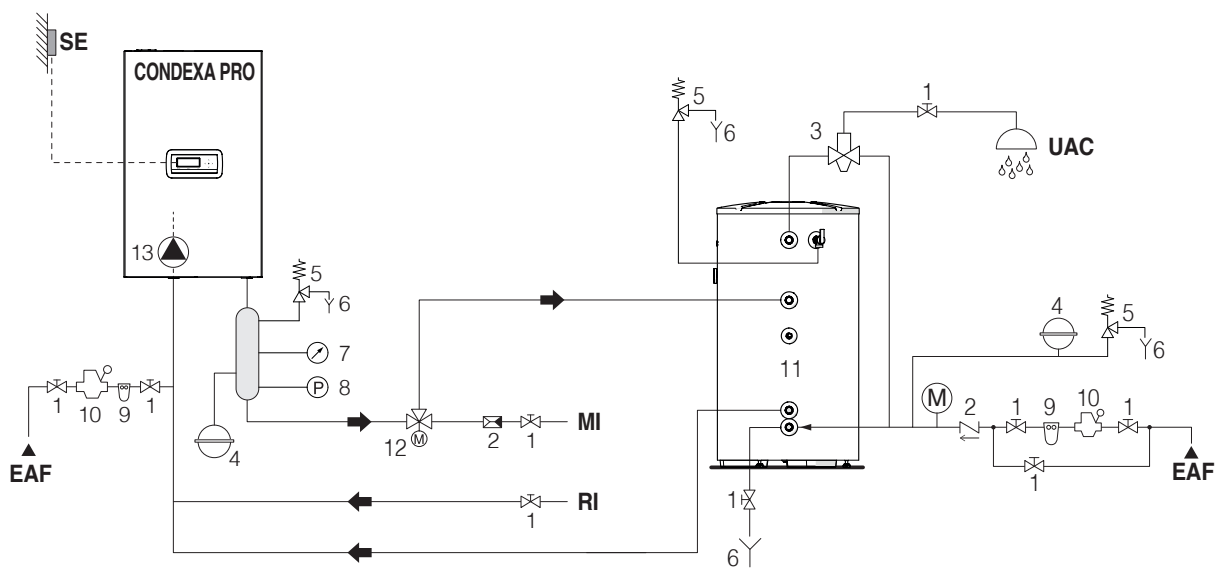

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 Sperrventil | 9 Enthärtungsfilter | SE Außenfühler |
| 2 Rückschlagventil | 10 Druckminderer | MI Hochtemperatur-Anlagenvorlauf |
| 3 Mischventil mit Verbrühschutz | 11 Erhitzer | RI Hochtemperatur-Anlagenrücklauf |
| 4 Ausdehnungsgefäß | 12 Umlenkventil | EAF Eintritt kaltes Wasser |
| 5 Sicherheitsventil | 13 Zirkulationspumpe (serienmäßig bei den Modellen Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 70 P) | UAC Warmwasserauslauf |
| 6 Ablass | | |
| 7 Manometer | | |
| 8 Druckwächter | | |


! Die Brauchwasser- und Heizungskreisläufe müssen durch Ausdehnungsgefäße mit angemessenem Fassungsvermögen und geeignete, korrekt dimensionierte Sicherheitsventile ergänzt werden. Der Ablass der Sicherheitsventile und der Geräte muss an ein geeignetes Sammel- und Ableitungssystem angeschlossen sein (siehe Katalog für kombinierbares Zubehör).

! Der Fachinstallateur ist für die Auswahl und Installation der Anlagenkomponenten nach dem anerkannten Stand der Technik und der geltenden Gesetzgebung zuständig.


! Spezielles Füll-/Ergänzungswasser muss mit entsprechenden Aufbereitungssystemen behandelt werden.

⊘ Es ist verboten, das Wärmemodul und die Umwälzpumpen ohne Wasser zu betreiben.

Schema 3: Kreislauf mit Wärmemodul, das mittels Trennstation an die Heizanlage angeschlossen ist

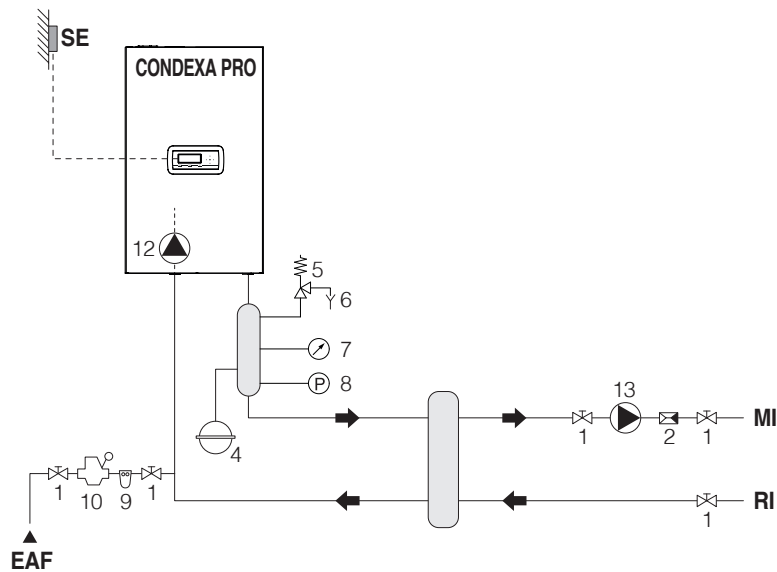

Schema 4: Kreislauf mit Wärmemodul, das am BWW-Behälter und mittels Trennstation an der Heizanlage angeschlossen ist

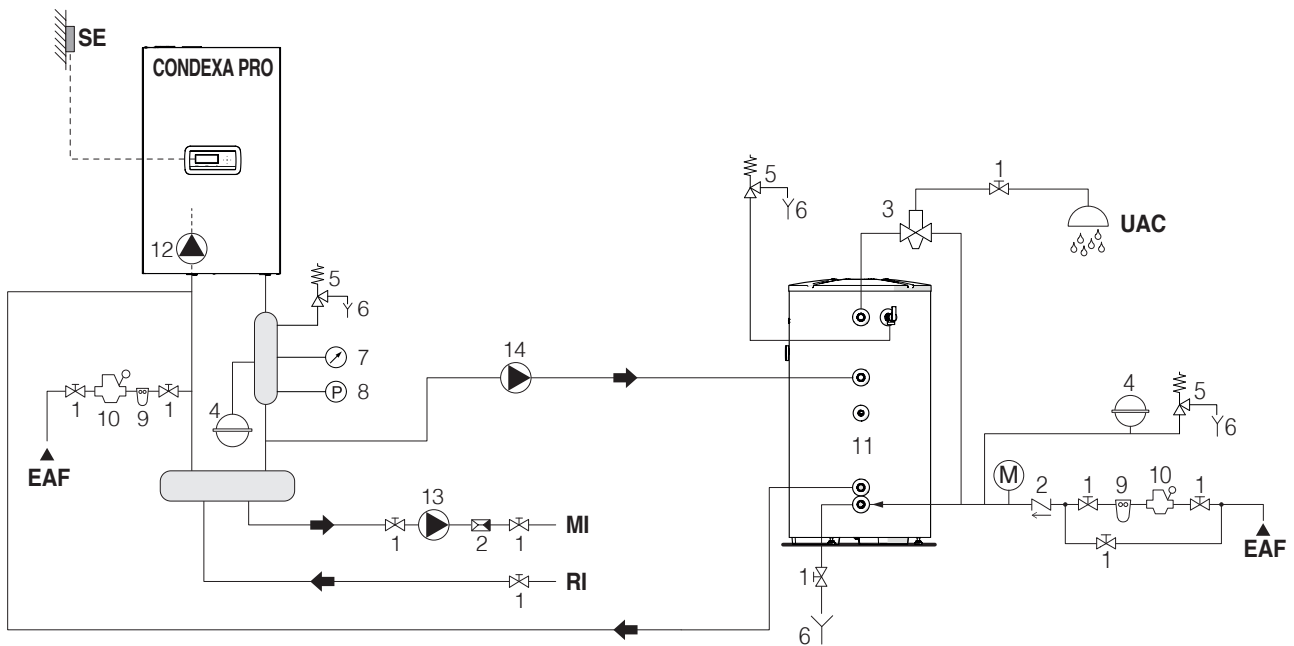

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 Sperrventil | 10 Druckminderer | SE Außenfühler |
| 2 Rückschlagventil | 11 Erhitzer | MI Hochtemperatur-Anlagenvorlauf |
| 3 Mischventil mit Verbrühschutz | 12 Zirkulationspumpe (serienmäßig bei den Modellen Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 70 P) | RI Hochtemperatur-Anlagenrücklauf |
| 4 Ausdehnungsgefäß | 13 Umwälzpumpe Hochtemperaturanlage | EAF Eintritt kaltes Wasser |
| 5 Sicherheitsventil | 14 Erhitzerpumpe | UAC Warmwasserauslauf |
| 6 Ablass | | |
| 7 Manometer | | |
| 8 Druckwächter | | |
| 9 Enthärtungsfilter | | |


⚠ Die Brauchwasser- und Heizungskreisläufe müssen durch Ausdehnungsgefäße mit angemessenem Fassungsvermögen und geeignete, korrekt dimensionierte Sicherheitsventile ergänzt werden. Der Ablass der Sicherheitsventile und der Geräte muss an ein geeignetes Sammel- und Ableitungssystem angeschlossen sein (siehe Katalog für kombinierbares Zubehör).

⚠ Der Fachinstallateur ist für die Auswahl und Installation der Anlagenkomponenten nach dem anerkannten Stand der Technik und der geltenden Gesetzgebung zuständig.

⚠ Spezielles Füll-/Ergänzungswasser muss mit entsprechenden Aufbereitungssystemen behandelt werden.

⊘ Es ist verboten, das Wärmemodul und die Umwälzpumpen ohne Wasser zu betreiben.

Schema 5: Kreislauf mit Wärmemodul, das mittels Trennstation an der Heizanlage und am BWW-Behälter angeschlossen ist

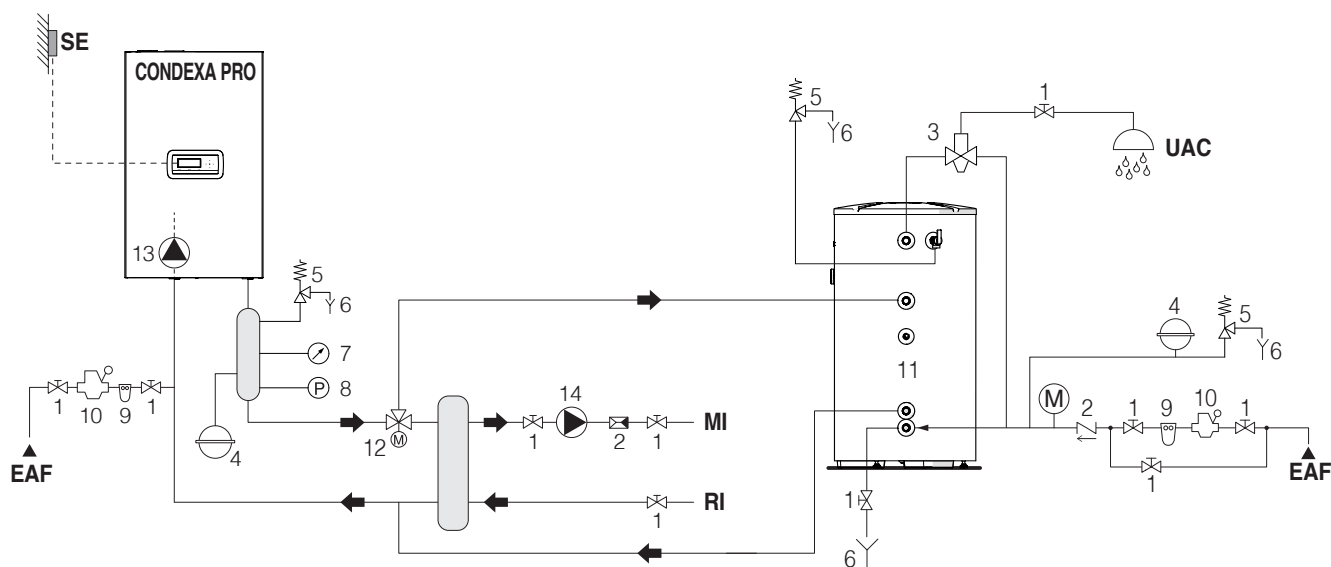

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 Sperrventil | 10 Druckminderer | SE Außenfühler |
| 2 Rückschlagventil | 11 Erhitzer | MI Hochtemperatur-Anlagenvorlauf |
| 3 Mischventil mit Verbrühschutz | 12 Umlenkventil | RI Hochtemperatur-Anlagenrücklauf |
| 4 Ausdehnungsgefäß | 13 Zirkulationspumpe (serienmäßig bei den Modellen Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 70 P) | EAF Eintritt kaltes Wasser |
| 5 Sicherheitsventil | 14 Umwälzpumpe Hochtemperaturanlage | UAC Warmwasserauslauf |
| 6 Ablass | | |
| 7 Manometer | | |
| 8 Druckwächter | | |
| 9 Enthärtungsfilter | | |

⚠ Die Brauchwasser- und Heizungskreisläufe müssen durch Ausdehnungsgefäße mit angemessenem Fassungsvermögen und geeignete, korrekt dimensionierte Sicherheitsventile ergänzt werden. Der Ablass der Sicherheitsventile und der Geräte muss an ein geeignetes Sammel- und Ableitungssystem angeschlossen sein (siehe Katalog für kombinierbares Zubehör).

⚠ Der Fachinstallateur ist für die Auswahl und Installation der Anlagenkomponenten nach dem anerkannten Stand der Technik und der geltenden Gesetzgebung zuständig.

⚠ Spezielles Füll-/Ergänzungswasser muss mit entsprechenden Aufbereitungssystemen behandelt werden.

⊖ Es ist verboten, das Wärmemodul und die Umwälzpumpen ohne Wasser zu betreiben.

2.9 Gasanschlüsse

Der Gasanschluss muss unter Einhaltung der geltenden Installationsvorschriften ausgeführt werden und so bemessen sein, dass der korrekte Gasdurchsatz am Brenner gewährleistet ist. Vor dem Anschluss sicherstellen, dass:


- ⚠** die Gasart der entspricht, für die das Gerät vorgerüstet wurde
- ⚠** Falls es notwendig sein sollte, das Gerät an einen anderen gasförmigen Brennstoff anzupassen, mit dem Gebiets-Technischer Kundenservice Kontakt aufnehmen, der die notwendigen Änderungen vornehmen wird. Unter keinen Umständen ist der Installateur zur Ausführung dieser Arbeiten berechtigt.
- ⚠** die Leitungen vollkommen sauber sind
- ⚠** der Durchsatz des Gaszählers derart ist, dass eine gleichzeitige Verwendung aller daran angeschlossenen Geräte sichergestellt wird. Der Anschluss des Geräts an das Gasversorgungsnetz ist entsprechend den geltenden Vorschriften herzustellen.
- ⚠** der Eingangsdruck bei abgeschaltetem Gerät folgende Bezugswerte aufweist:
 - Erdgasversorgung: optimaler Druck 20 mbar
 - Flüssiggasversorgung: optimaler Druck 37 mbar
- ⊖** Unter keinen Umständen andere Brennstoffe als vorgesehen verwenden.

Selbst wenn es normal ist, dass der Eingangsdruck während des Gerätebetriebs eine Verringerung erfährt, ist doch zu prüfen, dass keine zu hohen Druckschwankungen vorliegen. Um das Ausmaß dieser Schwankungen zu begrenzen, ist der Durchmesser der Gaszufuhrleitung anhand der Länge und der Lastverluste der Leitung vom Zähler zum Wärmemodul entsprechend zu dimensionieren.

- ⚠** Wenn Schwankungen im Gasverteilernetz bekannt sind, ist es empfehlenswert, einen eigenen Druckstabilisator vor dem Gaseinlass des Geräts einzubauen. Bei einer Versorgung mit G30 und G31 sind alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um ein Gefrieren des Brenngases bei sehr niedrigen Außentemperaturen zu verhindern.

Wenn das Gasverteilernetz feste Teilchen enthält, einen Filter an der Zufuhrleitung des Brennstoffs installieren. Bei der Auswahl ist auch zu berücksichtigen, dass die durch den Filter ausgelösten Druckverluste so niedrig wie möglich sind.

- ⚠** Nach der Installation prüfen, ob die Verbindungsstellen dicht sind.

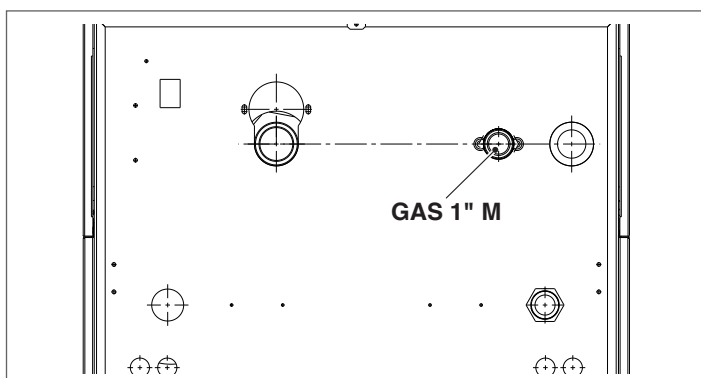


2.10 Abgasführung

Das Gerät wird serienmäßig in der Konfiguration Typ B (B23-B23P-B53P) geliefert. Es ist daher für die Luftansaugung direkt aus dem Installationsraum vorgerüstet. Durch die Verwendung von Spezialzubehör kann es auf Typ C umgerüstet werden. In dieser Konfiguration saugt das Gerät die Luft direkt von außen an. Es besteht die Möglichkeit Koaxialrohre oder Doppelrohre zu verwenden.


Für die Rauchableitung und die Ansaugung der Brennluft ist es unbedingt erforderlich, dass nur Spezialleitungen für Kondensations-Heizkessel verwendet werden und der Anschluss so erfolgt, wie durch die dem Rauchabzugszubehör beiliegenden Anleitungen angegeben ist.

- ⚠** Die Rauchabzugsleitungen dieses Geräts nicht mit denen anderer Geräte zusammenführen, sofern dies nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigt wurde. Die Nicht-Einhaltung dieses Hinweises kann zu einer Ansammlung von Kohlenmonoxid im Installationsraum führen. Dieser Zustand könnte die Sicherheit und die Gesundheit der Personen gefährden.
- ⚠** Für weitere Informationen zu Abzugsleitungen für Wärmemodule in Kaskadenschaltung siehe Katalog und die Anleitungen im Lieferumfang des entsprechenden Zubehörs.
- ⚠** Sicherstellen, dass die Brennluft (angesaugte Luft) nicht durch folgende Stoffe verunreinigt ist:
 - Wachse/chlorierte Reinigungsmittel
 - Chemieproukte auf Chlorbasis für Schwimmbecken
 - Kalziumchlorid
 - Natriumchlorid für die Wasserenthärtung
 - Kältemittellecks
 - Produkte zum Entfernen von Anstrichen oder Lacken
 - Salzsäure
 - Zemente und Kleber
 - antistatische Weichspüler, die in Trocknern verwendet werden
 - Chlor für Haushaltszwecke oder gewerbliche Anwendungen als Reinigungs-, Bleich- oder Lösungsmittel
 - Klebstoffe, die zum Fixieren von Bauprodukten oder sonstigen ähnlichen Produkten eingesetzt werden.
- ⚠** Um einer Verunreinigung des Wärmemoduls vorzubeugen, die Luftansaugöffnungen und die Rauchabzugsleitungen nicht in der Nähe folgender Einrichtungen installieren:
 - Chemische Reinigung/Wäscherei-Bereiche und -Einrichtungen
 - Schwimmbäder
 - Metallverarbeitende Anlagen
 - Schönheitssalons
 - Reparaturwerkstätten für Kühlanlagen
 - Fotoentwicklungsanlagen
 - Karosseriewerkstätten
 - Kunststoffherzeugende Anlagen
 - Mobile Karosseriewerkstatt-Bereiche und -Einrichtungen.

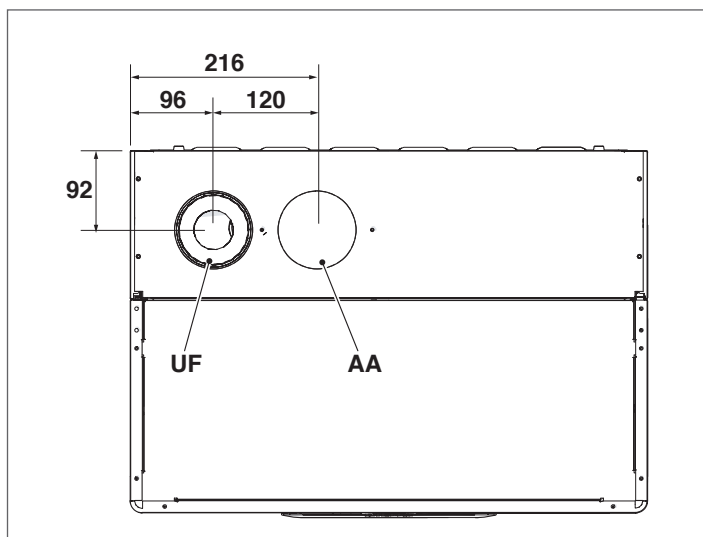

Der Ausgang AA ist in der Konfiguration B23 werkseitig verschlossen.

BESCHREIBUNG	Condexa PRO		
	57 P	70 P	
UF (Rauchabzug)	DN80	DN80	∅
AA (Luftansaugung)	DN80	DN80	∅

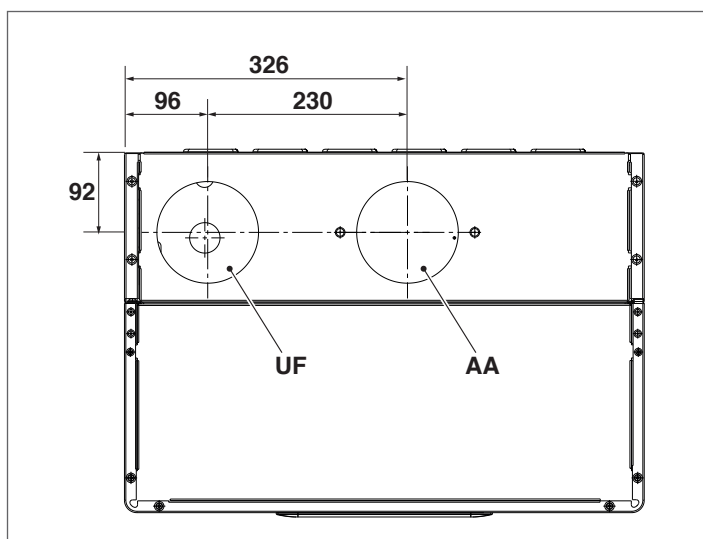

Der Ausgang AA ist in der Konfiguration B23 werkseitig verschlossen.

BESCHREIBUNG	Condexa PRO				
	90	100	115	135	
UF (Rauchabzug)	DN110	DN110	DN110	DN110	∅
AA (Luftansaugung)	DN110	DN110	DN110	DN110	∅

! Bei einer Installation Typ B wird die Brennluft aus dem Raum entnommen und strömt über die Öffnungen (Jalousien) an der Rückwand des Geräts, das in einem geeigneten Technikum mit Belüftung untergebracht sein muss.

! Die nachstehend angeführten Vorschriften, Hinweise und Verbote aufmerksam durchlesen, da ihre Nichtbeachtung eine Gefahrenquelle für die Sicherheit oder eine Funktionsstörung des Geräts darstellen kann.

! Die in dieser Anleitung beschriebenen Kondensationsgeräte müssen mit Rauchabzugsleitungen installiert werden, die der geltenden Gesetzgebung entsprechen und für die spezielle Verwendung hergestellt wurden.

! Überprüfen, dass die Leitungen und Verbindungen nicht beschädigt sind.

! Die Dichtungen der Verbindungen sind mit Materialien herzustellen, die beständig gegenüber der Säure des Kondensats und den Rauchgastemperaturen des Geräts sind.

! Auf die korrekte Montage der Leitungen achten, dabei die Abgasrichtung und das Absinken von etwaigem Kondensat berücksichtigen.

! Ungeeignete oder schlecht dimensionierte Rauchabzugsleitungen können die Geräuscentwicklung der Verbrennung verstärken, Probleme bei der Kondensatableitung verursachen und die Verbrennungsparameter negativ beeinflussen.

! Überprüfen, dass die Leitungen ausreichenden Abstand (mindestens 500 mm) von entflammaren oder hitzeempfindlichen Bauteilen haben.

! Überprüfen, dass sich entlang der Leitung keine Kondensatsammlung bildet. Hierzu eine Neigung der Leitung von mindestens 3 Grad zum Gerät vorsehen, falls ein horizontaler Abschnitt vorhanden ist. Wenn der horizontale oder der vertikale Abschnitt länger als 4 Meter sind, ist eine Kondensat-Entwässerung mit Siphon am Fuß der Leitung vorzusehen. Die Nutzhöhe des Siphons muss mindestens dem Wert "H" entsprechen (siehe nachstehend angeführte Abbildung). Der Ablass des Siphons muss dann an die Kanalisation angeschlossen werden (siehe Absatz "Vorrüstung für den Kondensatablauf" auf S. 25).

⊖ Es ist verboten, die Rauchabzugsleitung oder die Ansaugleitung der Brennluft, falls vorhanden, zu verschließen oder zu drosseln.

⊖ Es ist verboten, Leitungen zu verwenden, die nicht ausdrücklich für diesen Zweck vorgesehen sind, denn die Wirkung des Kondensats würde deren rasche Beschädigung verursachen.

Nachstehend sind die Tabellen der maximalen äquivalenten Längen für die verschiedenen verfügbaren Modelle aufgeführt.

INSTALLATION TYP "B"
Abfluss Ø 80 mm

Modell	Maximale Länge Ø 80 mm	Druckverlust	
		45°-Krümmer	90°-Krümmer
Condexa PRO 57 P	30 m	1,5 m	5 m
Condexa PRO 70 P	30 m	1,5 m	3 m

Abfluss Ø 110 mm

Modell	Maximale Länge Ø 110 mm	Druckverlust	
		45°-Krümmer	90°-Krümmer
Condexa PRO 90	30 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 100	30 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 115	30 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 135	30 m	2 m	4 m

**INSTALLATION TYP „C“
Koaxialleitungen Ø 80-125 mm**

Modell	Maximale Länge Ø 80-125 mm	Druckverlust	
		45°-Krüm- mer	90°-Krüm- mer
Condexa PRO 57 P	15 m	2 m	6 m
Condexa PRO 70 P	15 m	2 m	6 m

Koaxialleitungen Ø 110-160 mm

Modell	Maximale Länge Ø 110-160 mm	Druckverlust	
		45°-Krüm- mer	90°-Krüm- mer
Condexa PRO 90	15 m	2 m	6 m
Condexa PRO 100	15 m	2 m	6 m
Condexa PRO 115	15 m	2 m	6 m
Condexa PRO 135	15 m	4 m	8 m

Koaxialleitungen Ø 60-100 mm

Modell	Maximale Länge Ø 60-100 mm	Druckverlust	
		45°-Krüm- mer	90°-Krüm- mer
Condexa PRO 57 P	10 m	2 m	4 m
Condexa PRO 70 P	10 m	3 m	6 m

Separate Leitungen Ø 80 mm + Ø 80 mm

Modell	Maximale Länge Ø 80 + Ø 80 mm	Druckverlust	
		45°-Krüm- mer	90°-Krüm- mer
Condexa PRO 57 P	15 m + 15 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 70 P	15 m + 15 m	1,5 m	3 m


Separate Leitungen Ø 110 mm + Ø 110 mm

Modell	Maximale Länge Ø110 + Ø110 mm	Druckverlust	
		45°-Krüm- mer	90°-Krüm- mer
Condexa PRO 90	15 m + 15 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 100	15 m + 15 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 115	15 m + 15 m	1,5 m	3 m
Condexa PRO 135	15 m + 15 m	2 m	4 m

Nachstehend wird die Tabelle mit den verfügbaren Restförderhöhen am Ablass angeführt.

Beschreibung	Förderhöhe	
	Max	Min
Condexa PRO 57 P	510	35
Condexa PRO 70 P	630	35
Condexa PRO 90	560	32
Condexa PRO 100	610	32
Condexa PRO 115	500	30
Condexa PRO 135	353	28

Die Werte der Restförderhöhe am Ablass werden in Pascal ausgedrückt.

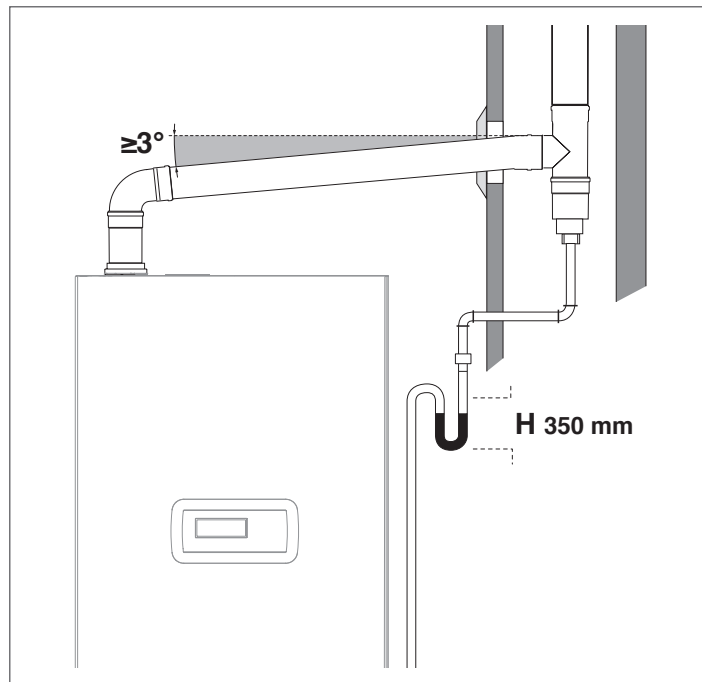

Für Richtungswechsel einen T-Anschluss mit Inspektionsverschluss verwenden, der die einfache, regelmäßige Reinigung der Rohre gestattet. Stets sicherstellen, dass die Inspektionsverschlüsse nach der Reinigung mit der entsprechenden, intakten Dichtung wieder hermetisch verschlossen werden.

2.10.1 Vorrüstung für den Kondensatablauf

Das Entfernen des Kondenswassers, das vom Apparat **Condexa PRO** während seines normalen Betriebs erzeugt wird, muss mittels eines Kondenssammlers mit Siphon erfolgen, der sich unterhalb des Wärmemoduls befindet. Dieser Kollektor ist als Zubehör für die Modelle Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 135 erhältlich.

Das Kondensat, das aus dem Ablass austritt, muss durch Abtropfen in einem Behälter mit Siphon gesammelt werden, der an die Kanalisation angeschlossen ist. Bei Bedarf ist ein Neutralisator (weitere Informationen siehe Absatz "Kondensatneutralisation") gemäß folgendem Verfahren dazwischenschalten:


- Eine Tropfrinne auf Höhe des Kondensatablaufs herstellen und bei Bedarf einen Neutralisator des Kondensats dazwischenschalten
- Die Tropfrinne mit einem Siphon an die Kanalisation anschließen.

Die Tropfrinne kann hergestellt werden, indem eine Muffe oder einfach ein geeigneter Polypropylen-Krümmen zum Aufnehmen des aus dem Gerät austretenden Kondensats und der etwaigen aus dem Sicherheitsventil austretenden Flüssigkeit installiert wird.

Für den Kanalanschluss muss ein Siphon installiert oder hergestellt werden, um den Rückstrom von Geruchsschwaden aus der Kanalisation in den Raum zu vermeiden.

Für die Herstellung der Kondensatabläufe wird die Verwendung von Leitungen aus Kunststoffmaterial (PP) empfohlen.

⊖ Unter keinen Umständen Kupferleitungen verwenden, da die Wirkung des Kondensats, deren rasche Beschädigung verursachen würde.

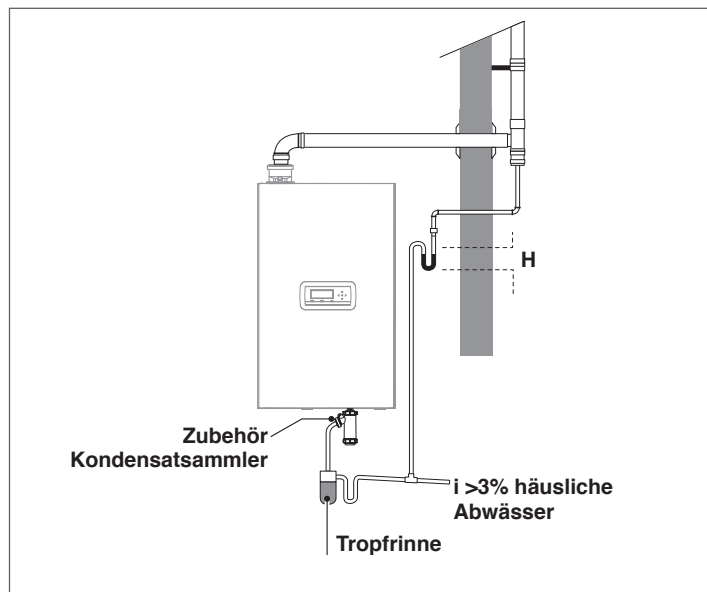

⚠ Den Kondensatablauf so herstellen, dass ein Austreten der gasförmigen Verbrennungsprodukte in den Raum oder in den Kanal vermieden wird. Dazu den Siphon (Höhe H) wie im Absatz "Abgasführung" beschrieben herstellen.

⚠ Den Neigungswinkel "i" stets größer als 3° und den Durchmesser des Kondensatablaufrohrs stets größer als den Anschluss am Auslaufausgang halten

⚠ Die Anschlüsse an die Kanalisation sind unter Einhaltung der geltenden Gesetzgebung und etwaigen örtlichen Vorschriften auszuführen.

⚠ Die Siphone vor der Zündung des Wärmemoduls mit Wasser füllen, um das Eindringen von Verbrennungsprodukten während der ersten Einschaltminuten des Wärmemoduls zu verhindern.

⚠ Der Kondensatablauf ist mit entsprechendem Siphon zu versehen. Den Siphon mit Wasser füllen, um zu vermeiden, dass bei der ersten Zündung Verbrennungsprodukte austreten.

⚠ Es wird empfohlen, sowohl die Produkte aus dem Kondensatablauf des Wärmemoduls als auch das Kondensat aus dem Rauchabzug in die gleiche Ablassleitung zusammenfließen zu lassen.

⚠ Die verwendeten Anschlussleitungen müssen so kurz und so geradlinig wie möglich sein. Bogen und Biegungen fördern ein Verstopfen der Leitungen, wodurch das korrekte Ablassen des Kondensats verhindert wird

⚠ Den Kondensatablauf so bemessen, dass ein korrekter Abfluss von Flüssigkeiten aus etwaigen Lecks ermöglicht wird

⚠ Der Anschluss des Kondensatablaufs an die Kanalisation ist so herzustellen, dass das Kondensat unter keinen Umständen einfriert

2.11 Kondensatneutralisation

Die UNI 11528 schreibt bei Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 200 kW die Kondensatneutralisierung vor. Bei Anlagen mit einer Leistung zwischen 57 und 200 kW kann die Neutralisierung abhängig von der Anzahl der Wohnungen (bei Wohngebäuden) oder der Anzahl der Personen (bei gewerblichen Gebäuden), die von der Anlage versorgt werden, vorgeschrieben sein oder nicht.

2.11.1 Geforderte Wasserqualität

Die Aufbereitung des Anlagenwassers ist eine NOTWENDIGE BEDINGUNG für den einwandfreien Betrieb und die Gewährleistung der Lebensdauer des Wärmegenerators und aller Anlagenbauteile. Dies gilt nicht nur bei Eingriffen an bestehenden Anlagen, sondern auch bei Neuinstallationen.

Schlämme, Kalk und Verunreinigungen im Wasser können auch innerhalb kurzer Zeit und unabhängig vom Qualitätsniveau der eingesetzten Materialien zu einer irreversiblen Beschädigung des Wärmegenerators führen.

Wenden Sie sich für weitere Infos über die Art und Benutzung der Zusätze an den Technischer Kundenservice.

Die Qualität des in der Heizanlage eingesetzten Wassers muss folgenden Parametern entsprechen:

Parameter	Wert	Einheit
Allgemeine Merkmale	Farblos, keine Ablagerung	
pH-Wert	Min. 6,5; Max. 8	PH
Gelöster Sauerstoff	< 0,05	mg/l
Eisen gesamt (Fe)	< 0,3	mg/l
Kupfer gesamt (Cu)	< 0,1	mg/l
Na2SO3	< 10	mg/l
N2H4	< 3	mg/l
PO4	< 15	mg/l
CaCO3	Min. 50; Max. 150	ppm
Trinatriumphosphat	Nicht vorhanden	ppm
Chlor	< 100	ppm
Elektrische Leitfähigkeit	< 200	µS/cm
Druck	Min. 0,6; Max. 6	bar
Glykol	Max. 40% (Nur Propylenglykol)	%

⚠ Alle Daten in der Tabelle beziehen sich auf das nach 8-wöchigem Betrieb in der Anlage enthaltene Wasser.

- ⚠** Kein zu stark enthärtetes Wasser verwenden. Eine zu starke Wasserenthärtung (Gesamthärte < 5° f) könnte bei Berührung mit Metallelementen (Leitungen oder Teile des Wärmemoduls) zu Korrosionserscheinungen führen
- ⚠** Etwaige Lecks oder Tröpfeln sofort reparieren, da dies zum Eindringen von Luft in das System führen könnte
- ⚠** Zu starke Druckschwankungen können Stress- und Ermüdungserscheinungen am Wärmetauscher verursachen. Einen konstanten Betriebsdruck beibehalten.
- ⚠** Das Füllwasser und eventuelles Ergänzungswasser der Anlage müssen stets gefiltert werden (Filter mit Synthetik- oder Metallsieb mit einer Filtrierfähigkeit von mindestens 50 Mikrometer), um Ablagerungen zu vermeiden, die zu Korrosionserscheinungen unterhalb führen können.
- ⚠** Bei anhaltendem oder intermittierendem Einströmen von Sauerstoff in die Anlagen (z.B. Fußbodenheizungen ohne diffusionsdichte Kunststoffrohre, offene Kreisläufe, häufige Ergänzungen) müssen die Systeme konsequent getrennt werden.
- ⊖** Es ist verboten, die Heizanlage ständig oder häufig nachzufüllen, da dies den Wärmetauscher des Wärmemoduls beschädigen kann. Die Verwendung automatischer Füllsysteme ist daher zu vermeiden.


Schließlich ist es zum Beseitigen des Kontakts zwischen Luft und Wasser (um eine Sauerstoffanreicherung des Wassers zu vermeiden) notwendig, dass:

- das Ausdehnungssystem mit geschlossenem Gefäß korrekt dimensioniert und mit dem richtigen Vorfülldruck versehen ist (regelmäßig zu überprüfen)
- die Anlage stets einen höheren Druck als der Luftdruck an jedem Punkt (einschließlich der Ansaugseite der Pumpe) und unter jeder Betriebsbedingung aufweist (bei einer Anlage sind alle Dichtungen und Hydraulikanschlüsse so ausgelegt, dass sie dem Druck nach außen standhalten, jedoch nicht dem Unterdruck)
- die Anlage nicht mit gasdurchlässigen Materialien hergestellt wurde (beispielsweise Kunststoffrohre bei Fußbodenheizungen ohne Sauerstoffsperrschicht)


⚠ Schäden am Wärmemodul, die durch Verkrustungen und Korrosion verursacht wurden, sind nicht durch die Garantie gedeckt. Überdies führt die mangelnde Einhaltung der Anforderungen an das Wasser, die in diesem Kapitel aufgelistet sind, zum Verfall der Gerätegarantie.

2.12 Füllen und entleeren der anlage

Für das **Condexa PRO** Wärmemodul ist ein Füllsystem vorzusehen, das an der Rücklaufleitung des Geräts anzuschließen ist.

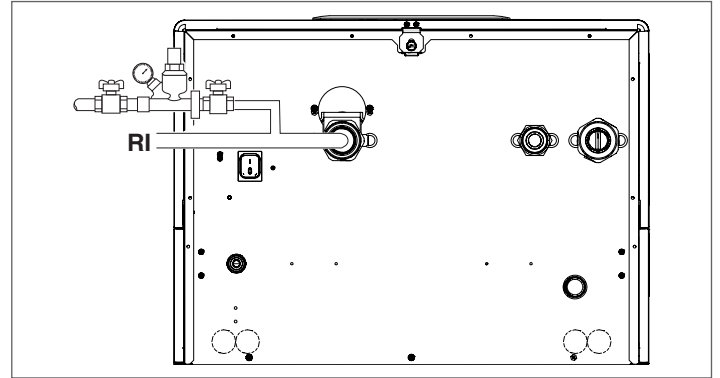


Bevor die Füll- und Entleerungsvorgänge der Anlage durchgeführt werden, den Hauptschalter der Anlage auf Aus (OFF) und den Hauptschalter des Wärmemoduls auf (0) stellen.

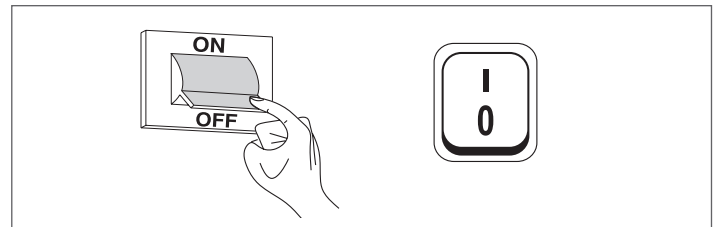


2.12.1 Befüllen

- Bevor mit dem Befüllen begonnen wird, prüfen, dass die Ablasshähne der Anlage (1) geschlossen sind

Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 135

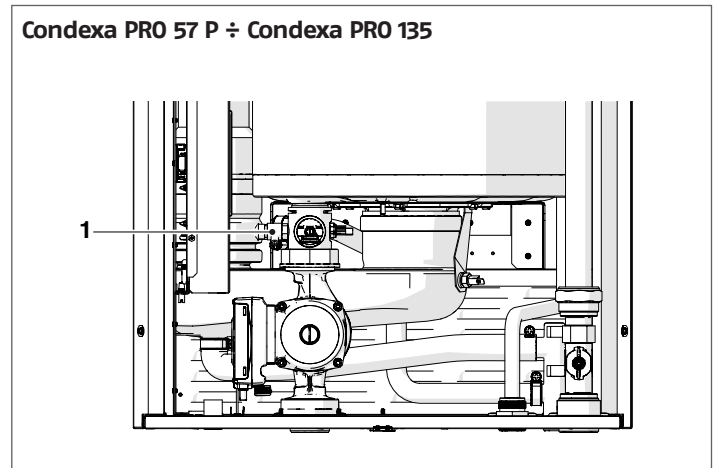

- Den Entlüftungsstopfen des Entlüftungsventils abschrauben
- Die Absperrvorrichtungen öffnen, um die Anlage langsam zu füllen
- Mit dem Druckmesser prüfen, dass der Druck steigt und die Luft aus den Entlüftungsventilen austritt
- Die Absperrvorrichtungen schließen, nachdem der Druck den Wert von 1,5 bar erreicht hat
- Die Pumpen der Anlage und die Pumpe des Wärmemoduls inbetriebnehmen, wie im Absatz "Inbetriebnahme und Wartung" beschrieben
- In dieser Phase überprüfen, dass die Beseitigung der Luft korrekt erfolgt
- Den Druck bei Bedarf wiederherstellen
- Die Pumpen abschalten und wieder starten
- Die letzten drei Schritte wiederholen, bis eine Stabilisierung des Drucks erreicht wird

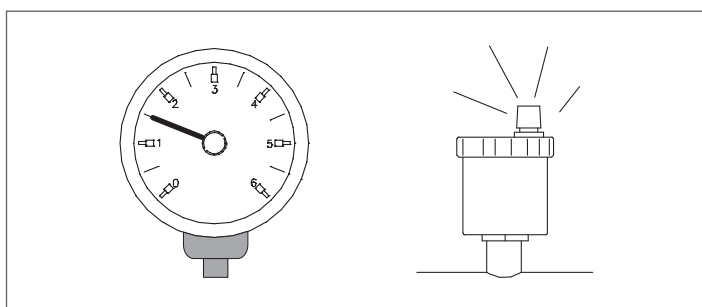


- ⚠** Die Erstfüllung der Anlage hat langsam zu erfolgen; eine gefüllte und entlüftete Heizanlage dürfte eigentlich keiner weiteren Ergänzung bedürfen.
- ⚠** Während der ersten Zündung muss die Anlage auf maximale Betriebstemperatur gebracht werden, um die Entlüftung zu vereinfachen (eine zu niedrige Temperatur verhindert das Austreten der Gase).
- ⚠** Während der ersten Zündung kann eine automatische Entlüftung durchgeführt werden. Der Parameter, der den Zyklus regelt, ist der Par. 139. Für weitere Informationen siehe Parametertabelle.

2.12.2 Entleeren


Bevor mit dem Entleeren des Geräts und des Boilers begonnen wird:

- Den Hauptschalter der Anlage auf Aus (OFF) und den Hauptschalter des Wärmemoduls auf (0) stellen.

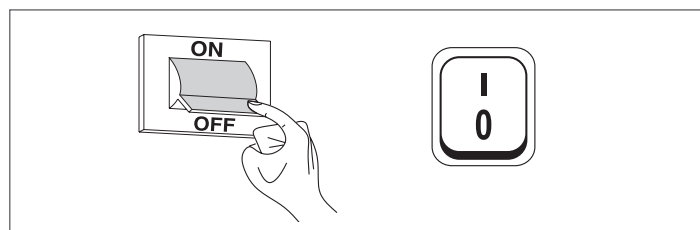


- Die Absperrvorrichtungen der Wasseranlage schließen;
- Zum Entleeren des Geräts einen Gummischlauch (2) (Innendurchmesser $\varnothing_{int}=12\text{mm}$) am Schlauchanschluss des Ablasshahns des Wärmemoduls (1) anschließen.

Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 135

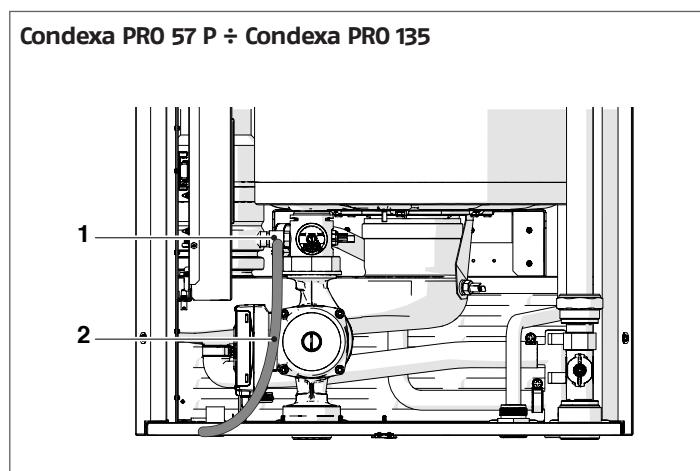

2.13 Stromplan

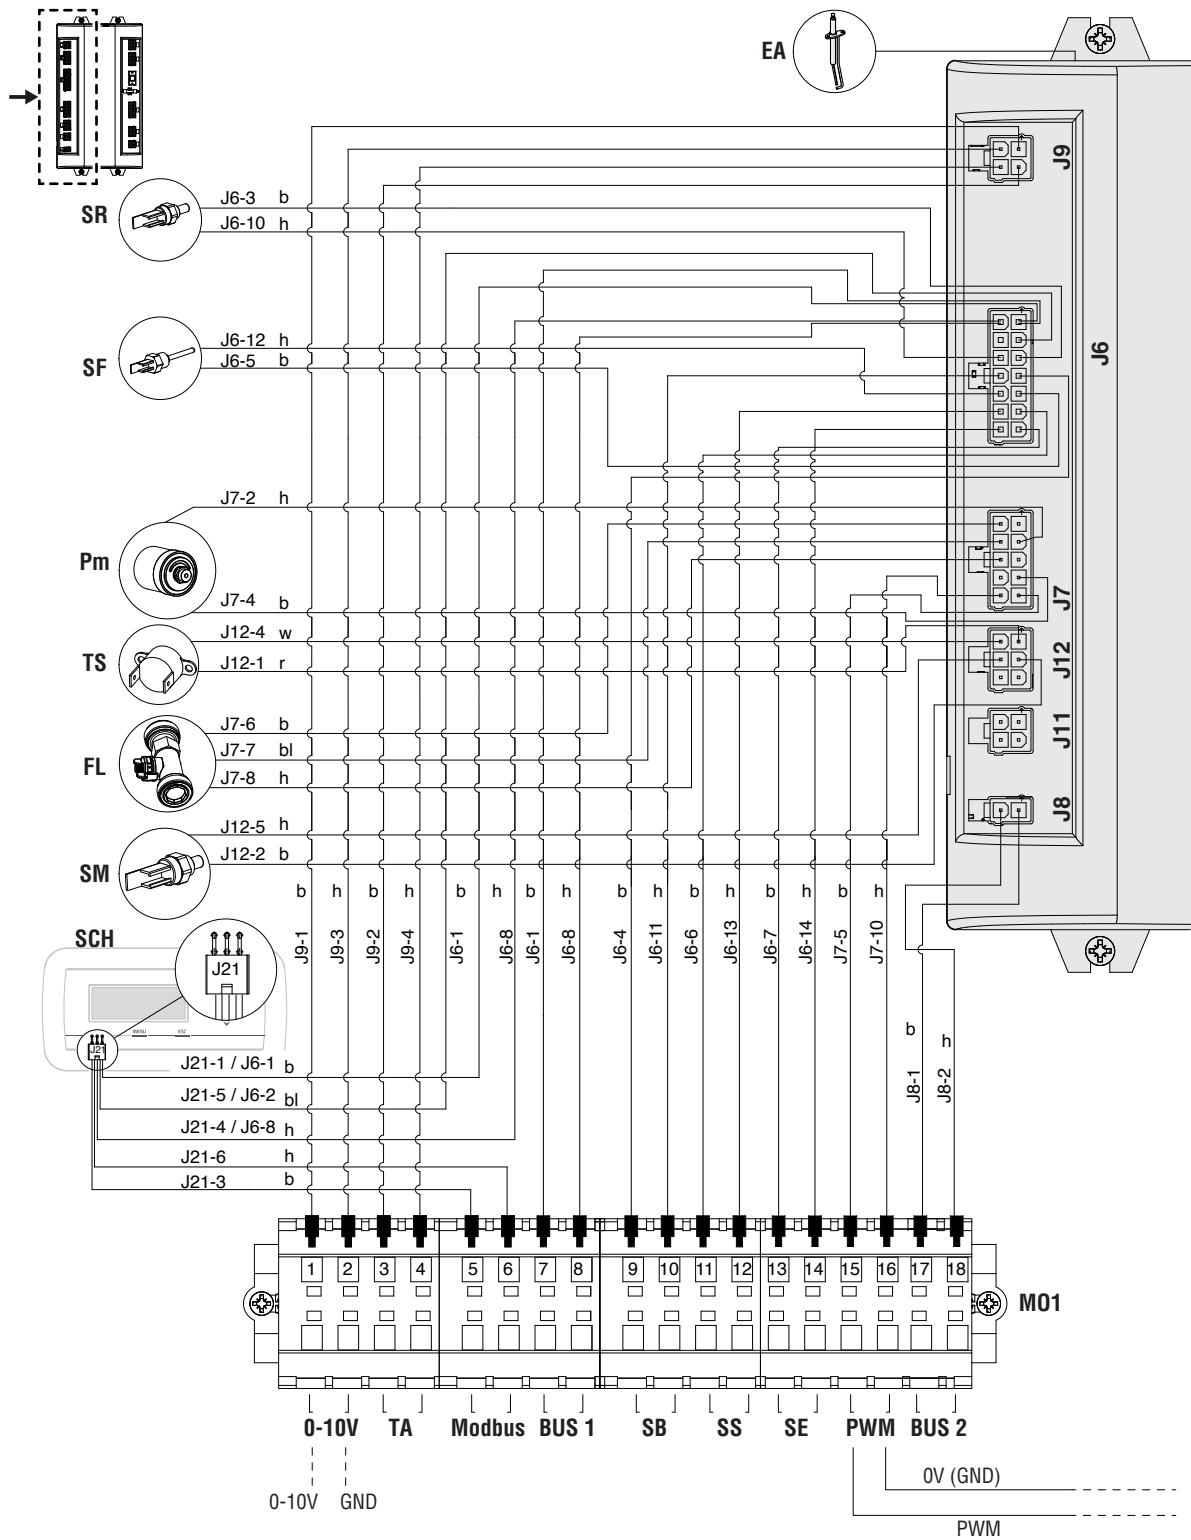


Zeichenerklärung

- EA** Zünd-/Flammenermittlungselektrode
- SF** Abgasfühler
- SM** Vorlauffühler
- SR** Rücklauffühler
- TS** Sicherheitsthermostat
- Pm** Minimal-Druckwächter
- FL** Durchflussmesser
- SCH** Leiterplatte Display und Steuerungen
- M01** Niederspannungs-Klemmleiste

- 0-10V** Eingang 0-10 V
- TA** Raumthermostat/Wärmeanforderung
- Modbus** ModBus-Ausgang
- SB** Erhitzerfühler (Zubehör)
- SS** Systemfühler (Zubehör)
- SE** Außenfühler (Zubehör)
- PWM** PWM-Verbindung (*)

- Kabelfarbe**
- b** braun
- h** blau
- r** rot
- w** weiß
- bl** schwarz
- y** gelb/grün
- gr** blinkend

(*) Werkseitige Anschlüsse für die Modelle Condexa PRO 57 P - Condexa PRO 70 P

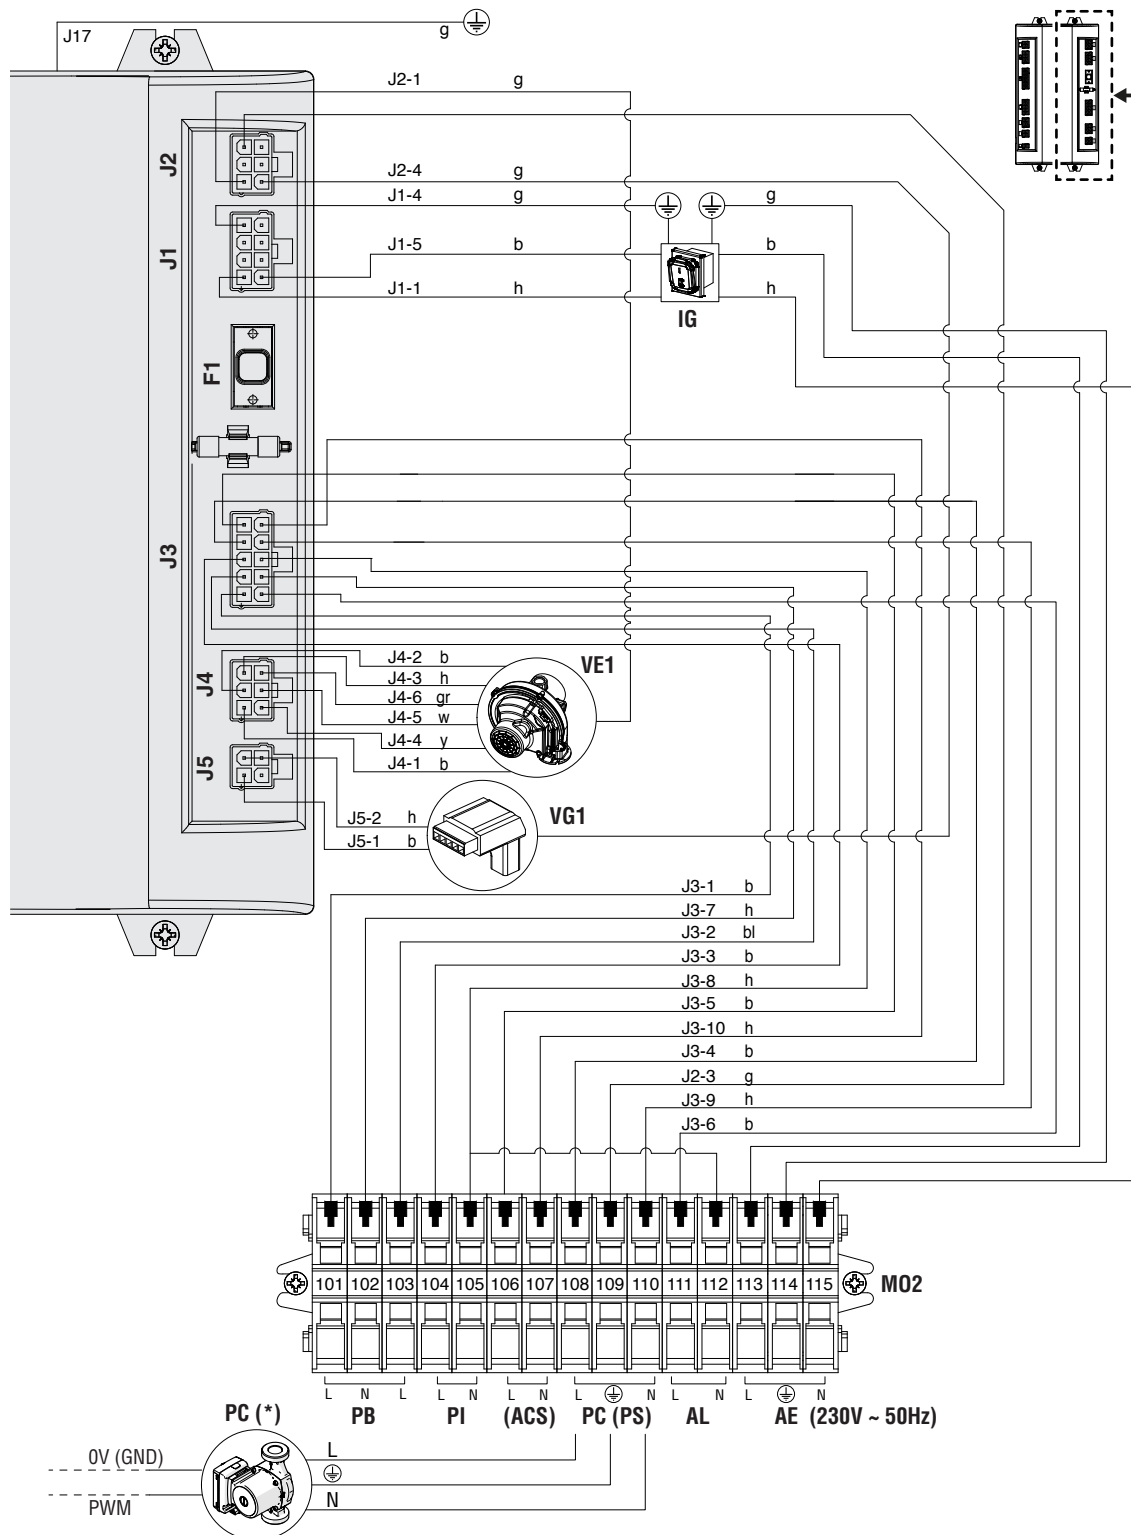

Zeichenerklärung

- IG** Hauptschalter
- VG1** Gasventil
- VE1** Gebläse mit var. Drehzahl
- M02** Hochspannungs-Klemmleiste
- PB** Umwälzpumpe Boiler / 3-Wege-Ventil / 2-Wege-Ventil (**)

- PI** Anlagenzirkulationspumpe
- (ACS)** Brauchwasser-Umwälzpumpe (**)
- PC** Umwälzpumpe Wärmemodul (*)
- PS** System-Umwälzpumpe (**)
- AL** Alarmausgang (***)
- AE** Stromversorgung

- | | | |
|-------------------|-----------|----------|
| Kabelfarbe | gr | blinkend |
| b | braun | |
| h | blau | |
| r | rot | |
| w | weiß | |
| bl | schwarz | |
| g | gelb/grün | |
| y | blinkend | |

(*) Bei den Modellen Condexa PRO 57 P - Condexa PRO 70 P ist die Umwälzpumpe serienmäßig installiert; für die anderen Modelle wird die Umwälzpumpe als Zubehör geliefert mit Anschlüssen, die durch den Installateur herzustellen sind.

(**) Gültige Konfiguration für Wärmemodule ohne Umwälzpumpe des Wärmemoduls und mit eigenem 2-Wege-Ventil, in Kaskaden-Schaltung und Primärkreis mit System-Umwälzpumpe. Für weitere Information siehe Kaskaden-Installationsanleitung.

(***) Eine ohmsche Last von 10VA bis 50VA anschließen.

2.14 Stromanschlüsse

Das **Condexa PRO** Wärmemodul verlässt das Werk vollständig verkabelt und es sind nur der Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz, des Raumthermostats/Wärmeanforderung und etwaiger sonstiger Anlagenbauteile erforderlich.

⚠️ Vorschriften:

- Einbau eines allpoligen Leistungsschutz-/Trennschalters gemäß CEI-EN (mindestens 3mm Kontaktöffnung)
- Anschlussfolge L1 (Phase) - N (Nullleiter). Der Erdleiter muss ca. 2cm länger sein als die Versorgungsleiter
- Kabelquerschnitt größer gleich 1,5 mm², Kabel komplett mit Kabelschuhen
- Strompläne in vorliegender Anleitung für jeden elektrischen Eingriff.

⚠️ Die Verwendung von Adaptern, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungen zur Versorgung des Geräts ist nicht zulässig

⚠️ Für den Anschluss externer elektrischer Bauteile ist die Verwendung von Relais und/oder Hilfsschützen vorgeschrieben, die in einer eigenen externen Schalttafel zu installieren sind

⚠️ Alle an der Elektroanlage auszuführenden Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen mit besonderem Augenmerk auf die Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden

⚠️ Die Kabel in den entsprechenden vorgesehenen Kabelhaltern fixieren, damit stets deren einwandfreie Positionierung im Innern des Geräts gewährleistet ist.

⚠️ Die Stromkabel und die Steuerkabel (Raumthermostat/Wärmeanforderung, externe Temperaturfühler usw.) müssen voneinander streng getrennt und in unabhängigen PVC-Wellschläuchen bis zur Schalttafel installiert werden.

⚠️ Der Anschluss an das Stromnetz muss mittels Mantelleitungen 1 (3 x 1,5) N1WK oder gleichwertig hergestellt werden. Für die Temperaturregelung und die Niederspannungskreisläufe können einfache Leiter vom Typ N07VK oder gleichwertig eingesetzt werden.

⚠️ Falls die Bereitstellung elektrischer Energie seitens des Energieerzeugers "PHASE-PHASE" erfolgen, im Voraus mit dem nächstgelegenen Technischer Kundenservice Kontakt aufnehmen.

⚠️ Das Gerät nie während seines normalen Betriebs (mit eingeschaltete Brenner) durch Unterbrechung der Stromversorgung mit der Taste On-Off (Ein-Aus) oder einem externen Schalter ausschalten. In diesem Fall könnte eine abnorme Überhitzung des Hauptwärmetauschers verursacht werden.

⚠️ Zum Ausschalten (in der Heizphase) einen Raumthermostat/Wärmeanforderung einsetzen. Die Taste On-Off (Ein-Aus) kann nur bei Gerät in Wartephase oder im Notzustand betätigt werden.

⚠️ Bevor externe elektrische Bauteile (Regler, Elektroventile, Klimafühler usw.) an das Gerät angeschlossen werden, ist die Kompatibilität ihrer elektrischen Eigenschaften (Spannung, Stromaufnahme, Anlaufströme) mit den verfügbaren Ein- und Ausgängen zu überprüfen.

⚠️ Die Temperaturfühler müssen dem Typ NTC entsprechen. Für die Widerstandswerte siehe Tabelle auf Seite 12

⚠️ Stets die Funktionstüchtigkeit der „Erdung“ der Elektroanlage prüfen, an die das Gerät angeschlossen werden muss.

⚠️ **RIELO** lehnt jede Haftung für Sach- oder Personenschäden ab, die sich aus der Nichtbeachtung der Angaben in den Schaltplänen oder einer fehlenden Erdung der Elektroanlage ergeben, oder wenn die einschlägigen, geltenden ICE-Vorschriften nicht eingehalten werden.

⊖ Die Erdung des Geräts über ein beliebiges Rohr ist verboten.

⊖ Es ist verboten, die Versorgungskabel und die Kabel von Raumthermostat/Wärmeanforderung in der Nähe heißer Oberflächen (Vorlaufrohre) zu führen. Falls eine Berührung von Teilen mit einer Temperatur von mehr als 50 °C möglich ist, ist ein geeigneter Kabeltyp zu verwenden.


⊖ Es ist verboten, elektrische Geräte mit feuchten oder nassen Körperteilen oder barfuß zu berühren.

⊖ Es ist verboten, das Gerät den Witterungsbedingungen (Regen, Sonne, Wind usw.) auszusetzen, außer es ist mit dem entsprechenden wasserdichten Schutz-Bausatz ausgestattet.


⊖ Es ist verboten, die aus dem Wärmemodul austretenden Stromkabel zu ziehen, zu lösen und zu verdrehen, selbst wenn dieses vom elektrischen Versorgungsnetz getrennt ist.

Zugriff auf die Klemmenleiste der Bedienungsblende:


- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Ziehen und die Schalttafel (1) nach außen gleiten lassen

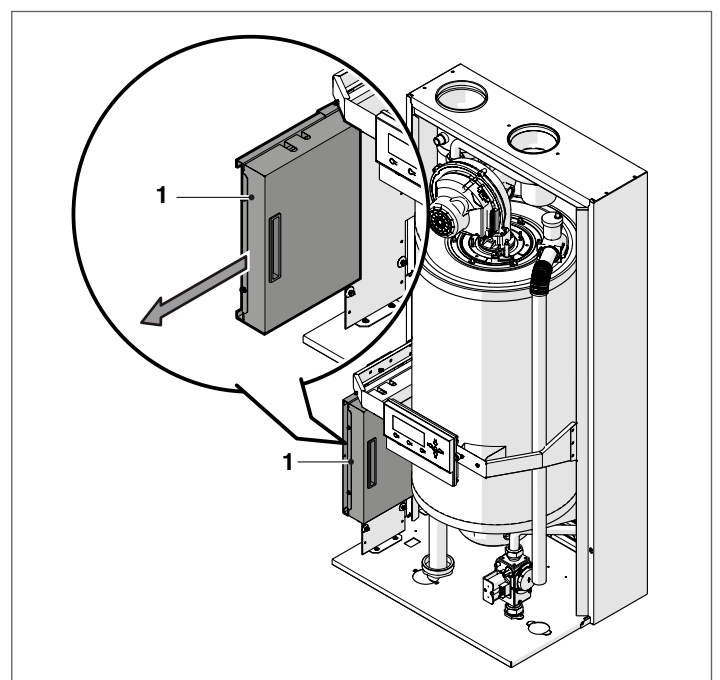

Die Befestigungsschrauben (2) lösen und den Schutz (3) entfernen

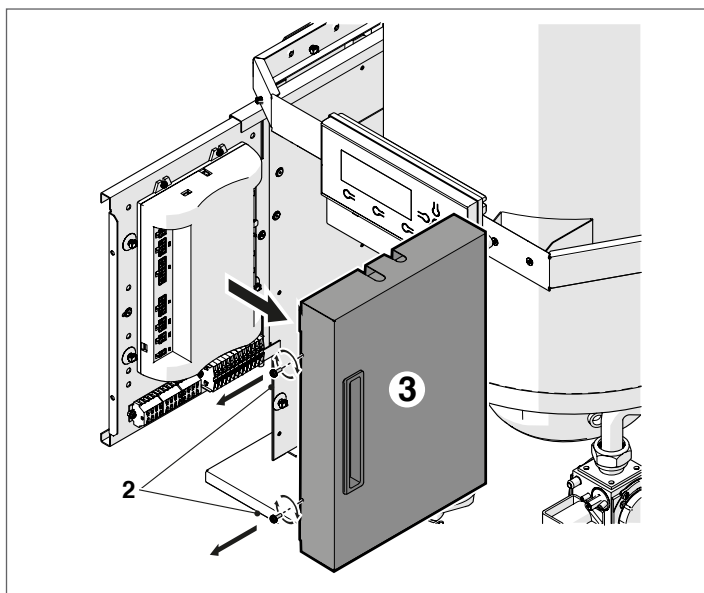


- Die Niederspannungs-Klemmleiste (M01) und die Hochspannungs-Klemmleiste (M02) ausfindig machen

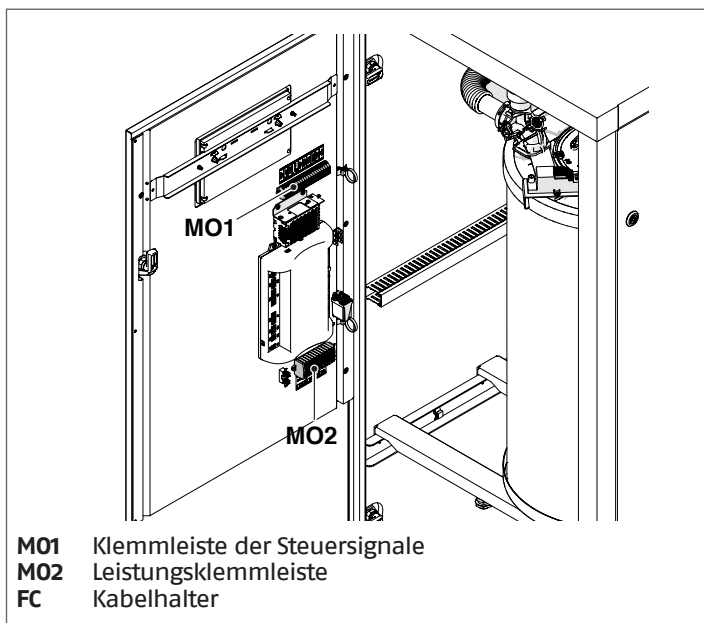

M01 Klemmleiste der Steuersignale
 M02 Leistungsklemmleiste
 FC Kabelhalter


! Für den Anschluss der an die Leistungsklemmleiste angeschlossenen Geräte (Pumpen, Umwälzpumpen und auch Umleit-/Mischventile) sind zwischengeschaltete Relais zu verwenden, außer die maximale Stromaufnahme aller an der Platine angeschlossenen Bauteile (einschließlich der Umwälzpumpe des Moduls) beträgt weniger oder gleich 1,5 A. Die Auswahl und die Auslegung dieser Relais je nach angeschlossenen Gerätetyp wird dem Installateur übertragen.

Für den Anschluss siehe nachstehende Abbildung:

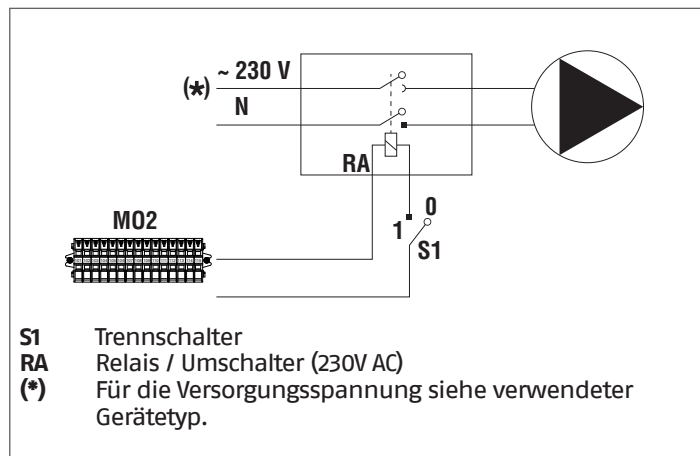


- Die elektrischen Anschlüsse entsprechend unten angeführten Plänen herstellen


Stromversorgung

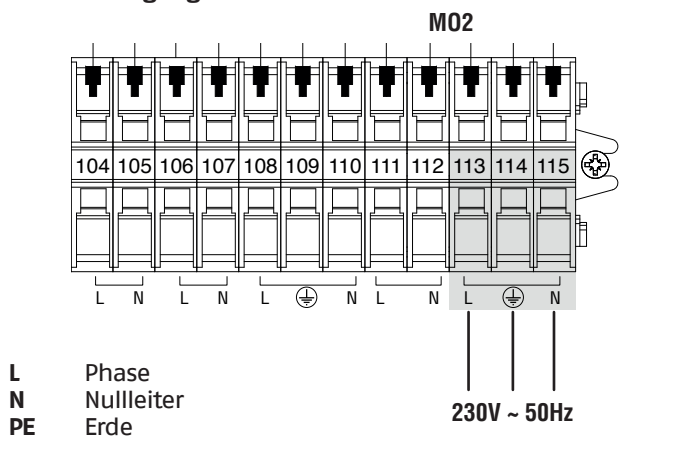

Elektrische Anschlüsse bezogen auf Schem 1 auf Seite "19".

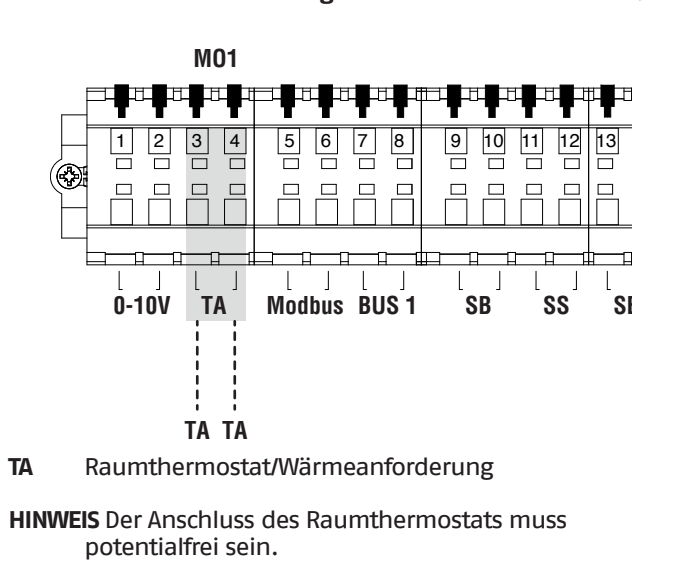


Elektrische Anschlüsse bezogen auf Schema 2 auf Seite "19".

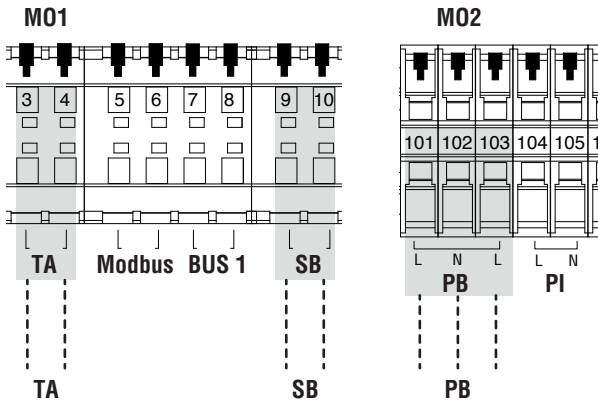

- TA** Raumthermostat/Wärmeanforderung
- SB** An den Boilerfühler (Betriebsart BWW 1) oder an den Boiler-Thermostat (Betriebsart BWW 2) anschließen
- PB** An das Umleitventil (13) anschließen. Die Kontakte 101-102 steuern die Umleitung auf Heizung, die Kontakte 102-103 steuern die Umleitung auf Brauchwasser

HINWEIS Der Anschluss des Raumthermostats muss potentialfrei sein.


Elektrische Anschlüsse bezogen auf Schema 4 auf Seite "20".

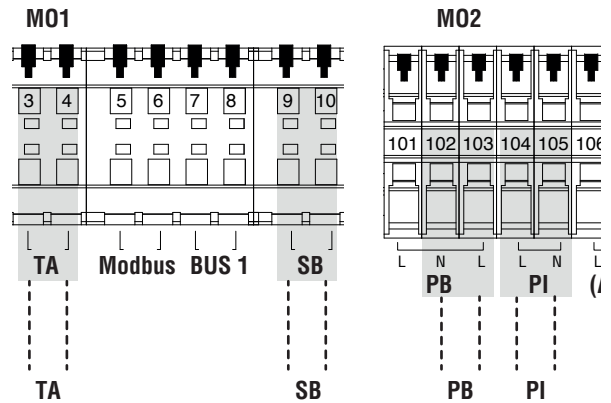

- TA** Raumthermostat/Wärmeanforderung
- SB** An den Boilerfühler (Betriebsart BWW 1) oder an den Boiler-Thermostat (Betriebsart BWW 2) anschließen
- PB** An die Brauchwasser-Umwälzpumpe anschließen
- PI** An die Umwälzpumpe Hochtemperaturanlage anschließen

HINWEIS Der Anschluss des Raumthermostats muss potentialfrei sein.


Elektrische Anschlüsse bezogen auf Schema 3 auf Seite "20".

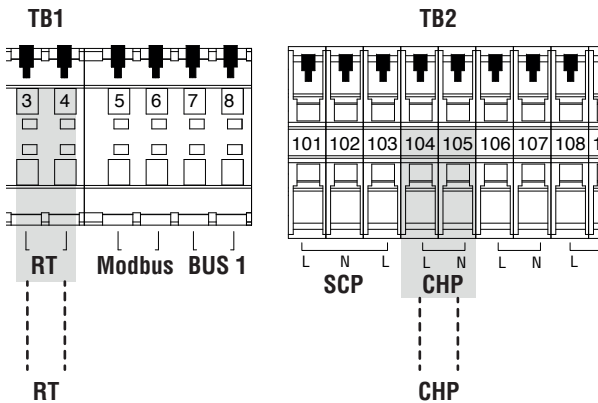

- TA** Raumthermostat/Wärmeanforderung
- PI** An die Umwälzpumpe Hochtemperaturanlage anschließen

HINWEIS Der Anschluss des Raumthermostats muss potentialfrei sein.

Elektrische Anschlüsse bezogen auf Schema 5 auf Seite "21".

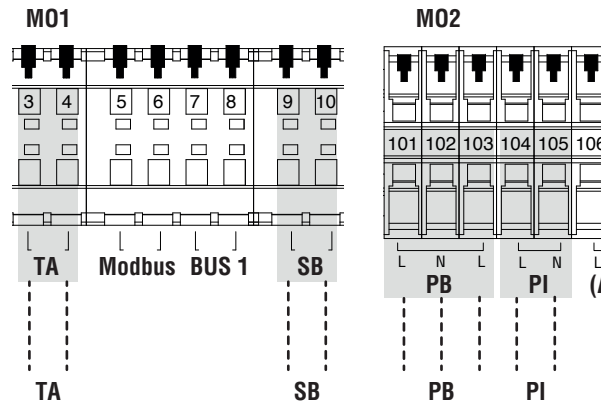

- TA** Raumthermostat/Wärmeanforderung
- SB** An den Boilerfühler (Betriebsart BWW 1) oder an den Boiler-Thermostat (Betriebsart BWW 2) anschließen
- PB** An das Umleitventil (13) anschließen. Die Kontakte 101-102 steuern die Umleitung auf Heizung, die Kontakte 102-103 steuern die Umleitung auf Brauchwasser
- PI** An die Umwälzpumpe Hochtemperaturanlage anschließen

HINWEIS Der Anschluss des Raumthermostats muss potentialfrei sein.

⚠ Einige elektrische Anschlüsse der Leistungsklemmleiste erfüllen eine Doppelfunktion. Insbesondere bei den Prinzipschaltplänen 2 und 5, wo keine Boiler-Umwälzpumpe vorgesehen ist, muss das 2-Wege-Ventil jedes Wärmemoduls wie oben angegeben an die Klemmen 101-102-103 angeschlossen werden.


2.15 Elektronische Steuerung

Das Menü der Bedienschaltfläche der elektronischen Steuerung ist auf verschiedenen Ebenen strukturiert.


Für die Navigation zwischen den verschiedenen Ebenen siehe untenstehende Abbildung.

Auf Ebene 0 wird die Hauptansicht (Home) angezeigt. Auf Ebene 1 wird die Ansicht des Hauptmenüs angezeigt. Die folgenden Ebenen sind je nach verfügbaren Untermenüs aktiv. Für die vollständige Struktur siehe Absatz "Bedienungsblende". Für den Zugang und die Änderungen von Parametern siehe Abbildung auf der nächsten Seite. Die für den Installateur bestimmten Parameter sind nur zugänglich, wenn das Sicherheitspasswort eingegeben wurde (siehe Absatz "Bedienungsblende").


Es ist zu berücksichtigen, dass die Betriebsparameter des Wärmemoduls mit einer Nummer bezeichnet sind, während sonstige Zusatzfunktionen nur beschreibend sind.

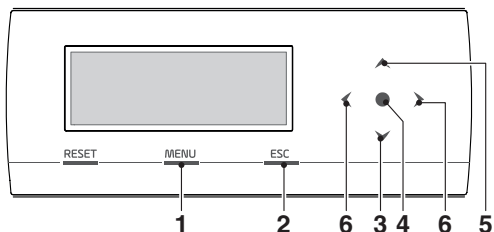



- 1 Ermöglicht den Zugriff auf das Hauptmenü
- 2 Ermöglicht beim Navigieren in den Menüs das Verlassen eines Menüeintrags und die Rückkehr zum vorhergehenden
- 3 Ermöglicht das Auswählen von Menüs oder Parametern oder das Verringern von Zahlenwerten
- 4 Enter/Bestätigen
- 5 Ermöglicht das Auswählen von Menüs oder Parametern oder das Erhöhen von Zahlenwerten
- 6 Ermöglichen, sich in den rechten/linken Display zu bewegen

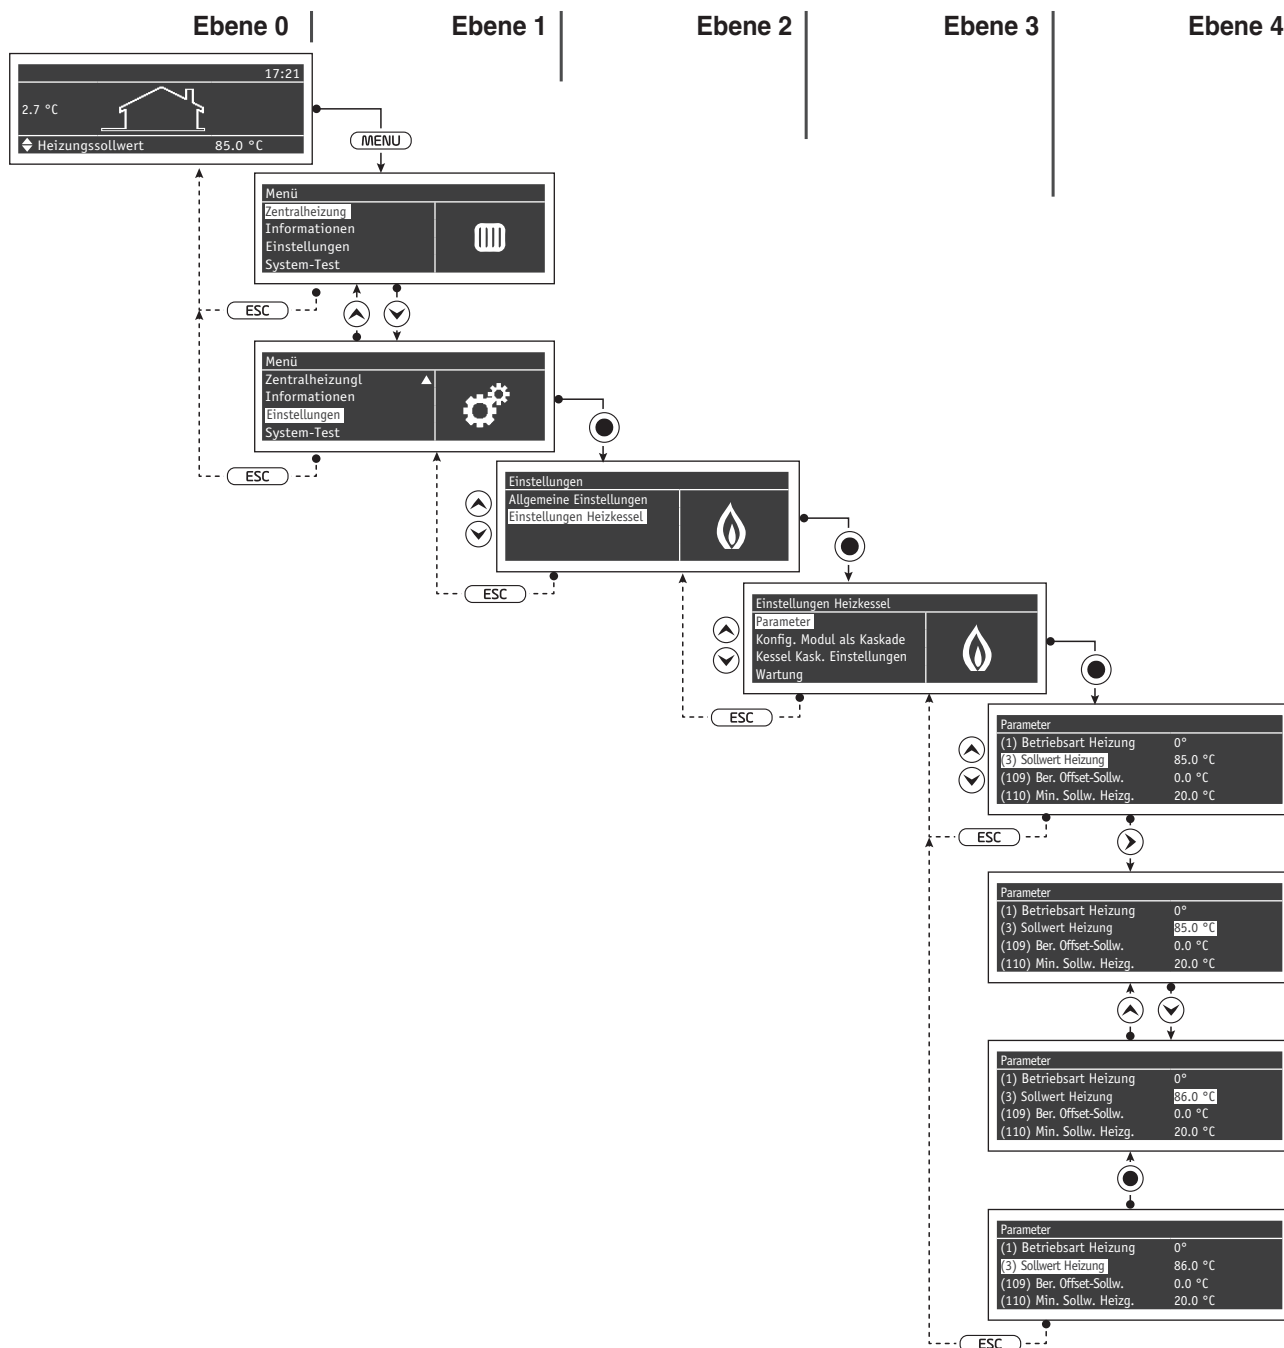



2.15.1 Menüstruktur

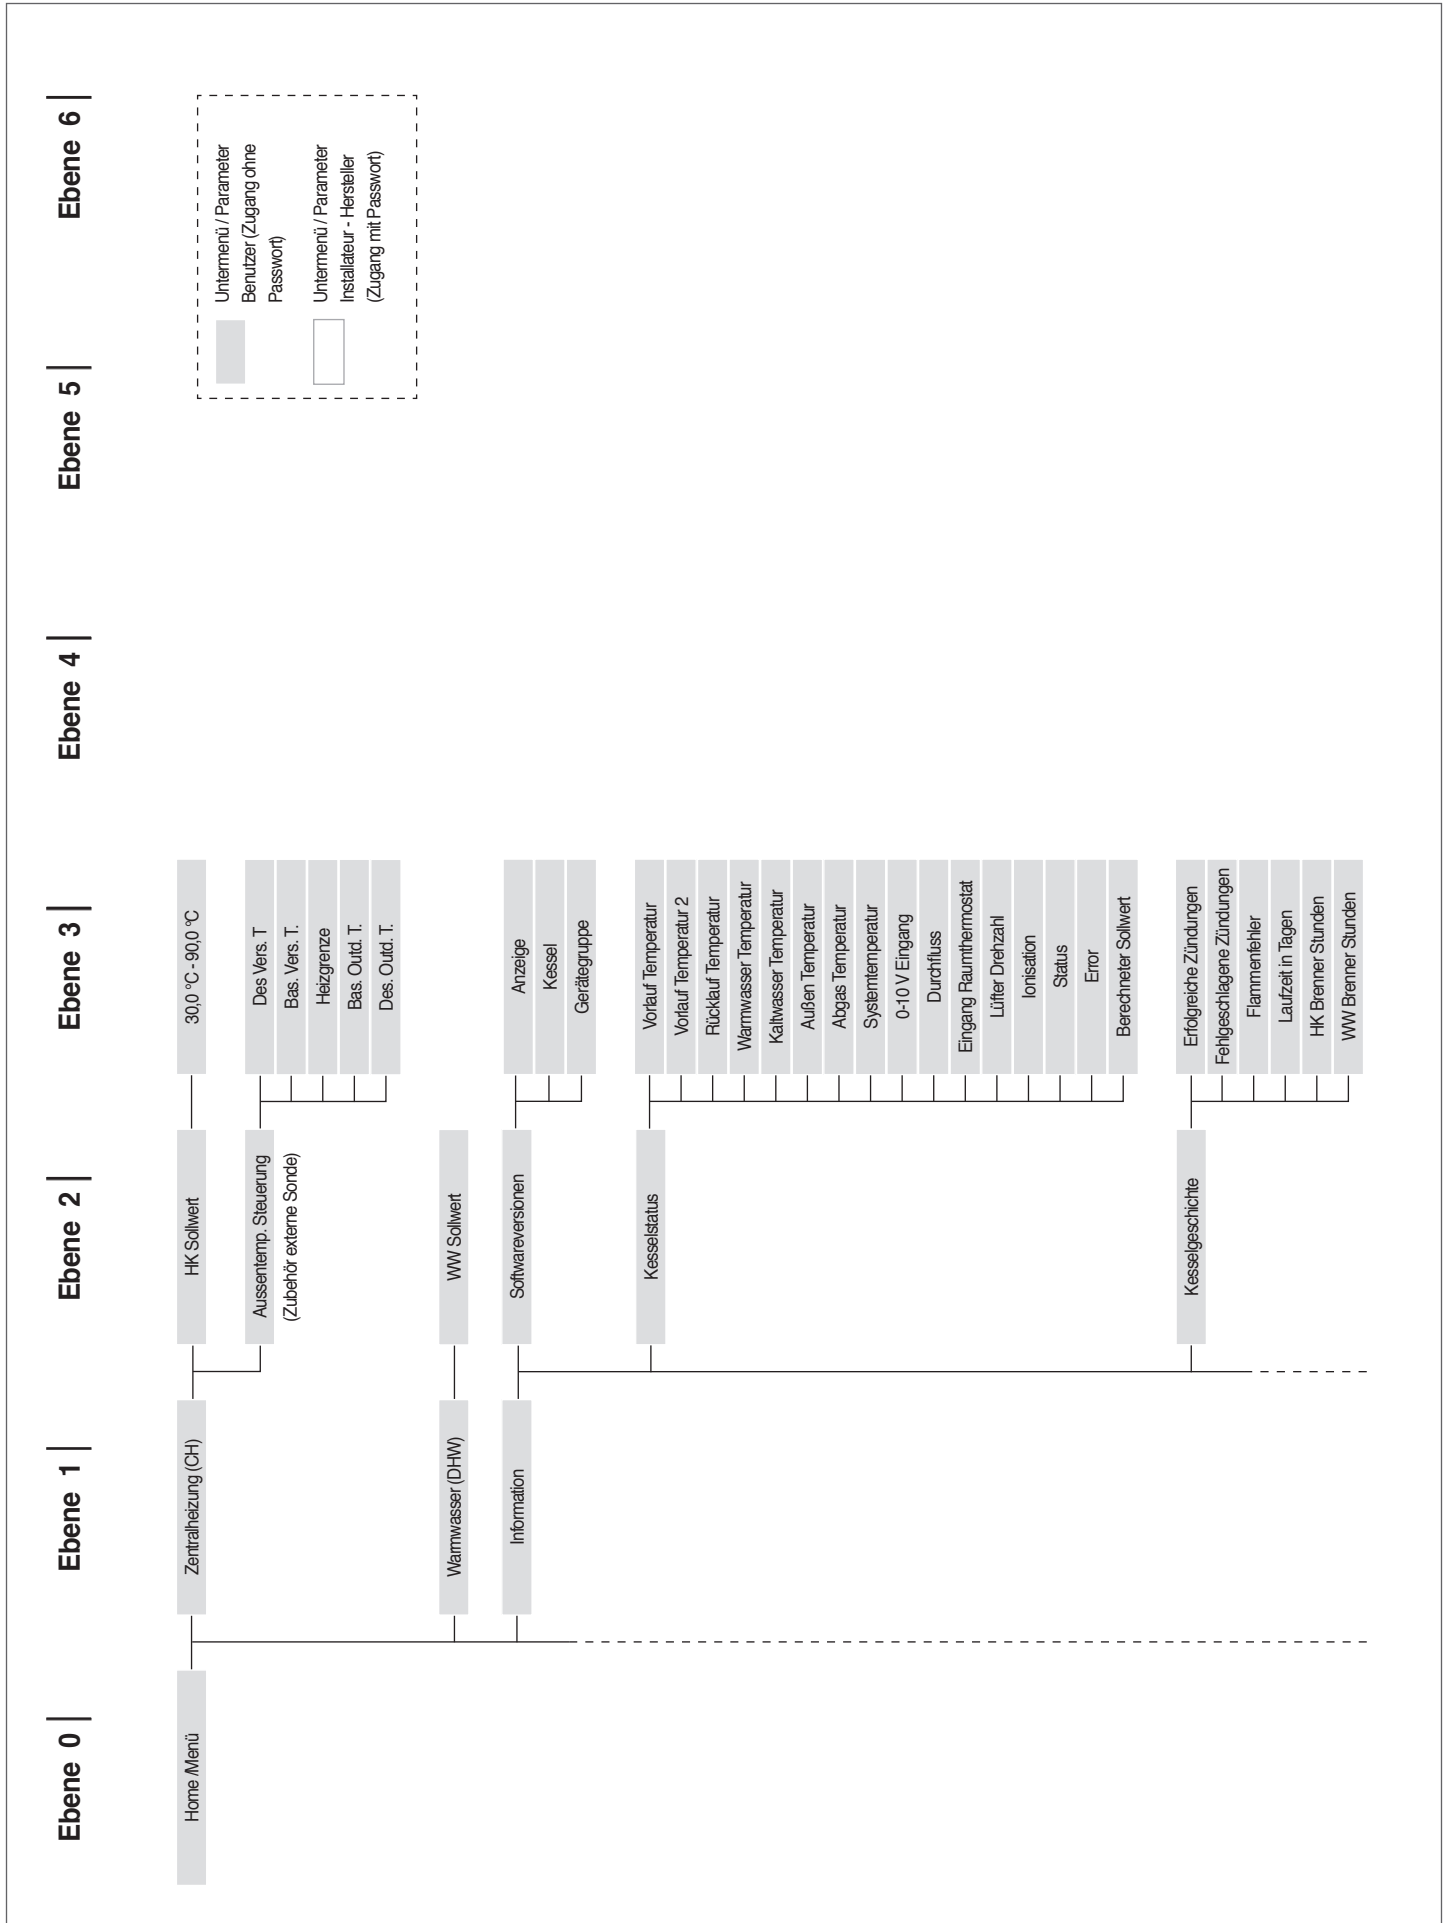

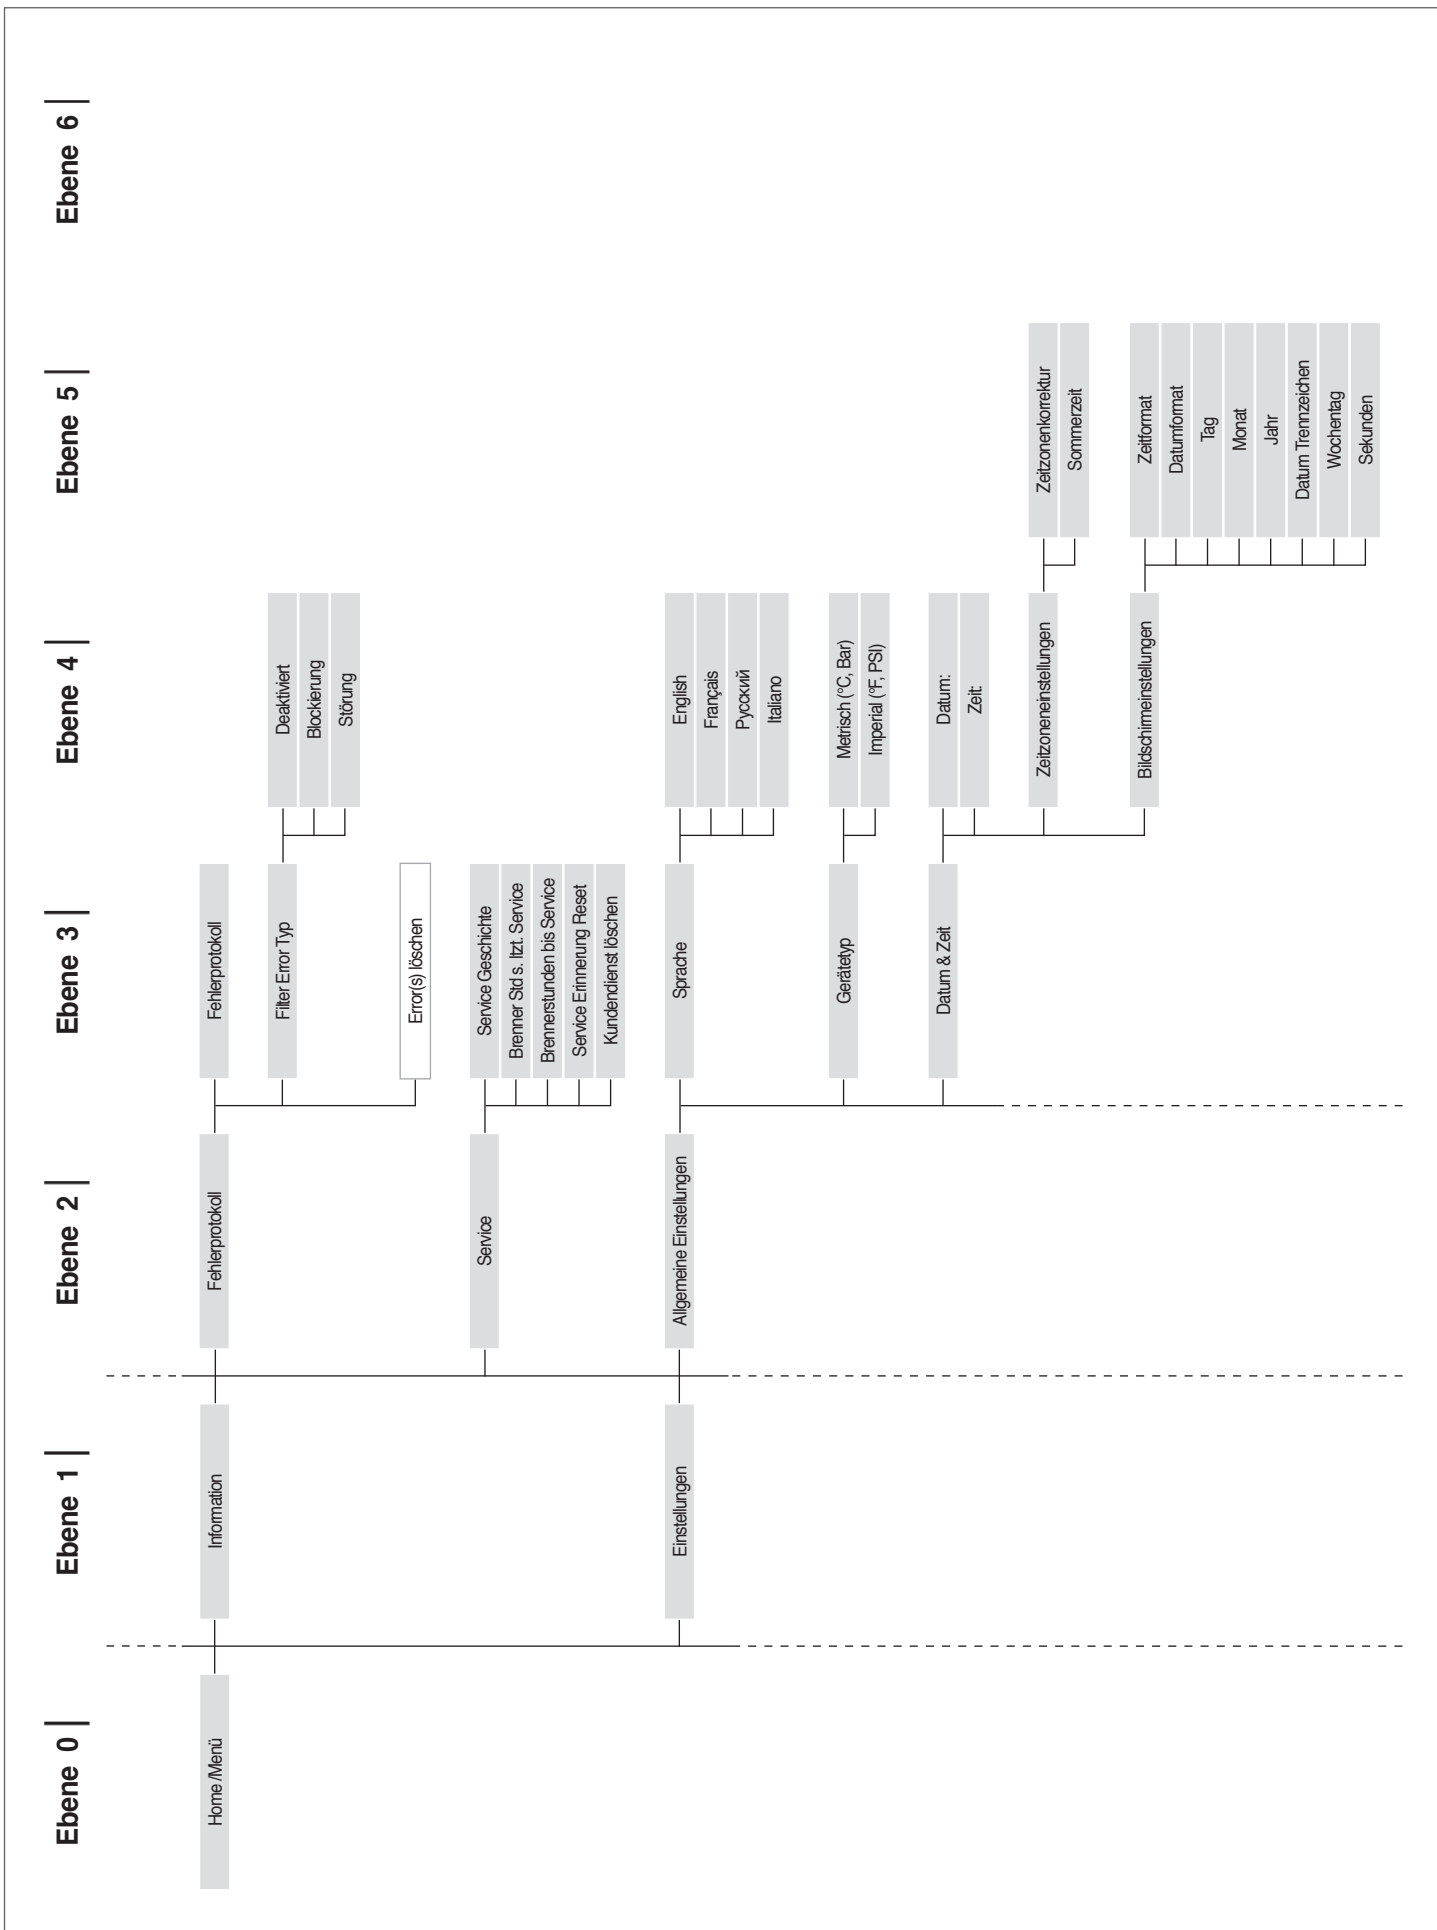

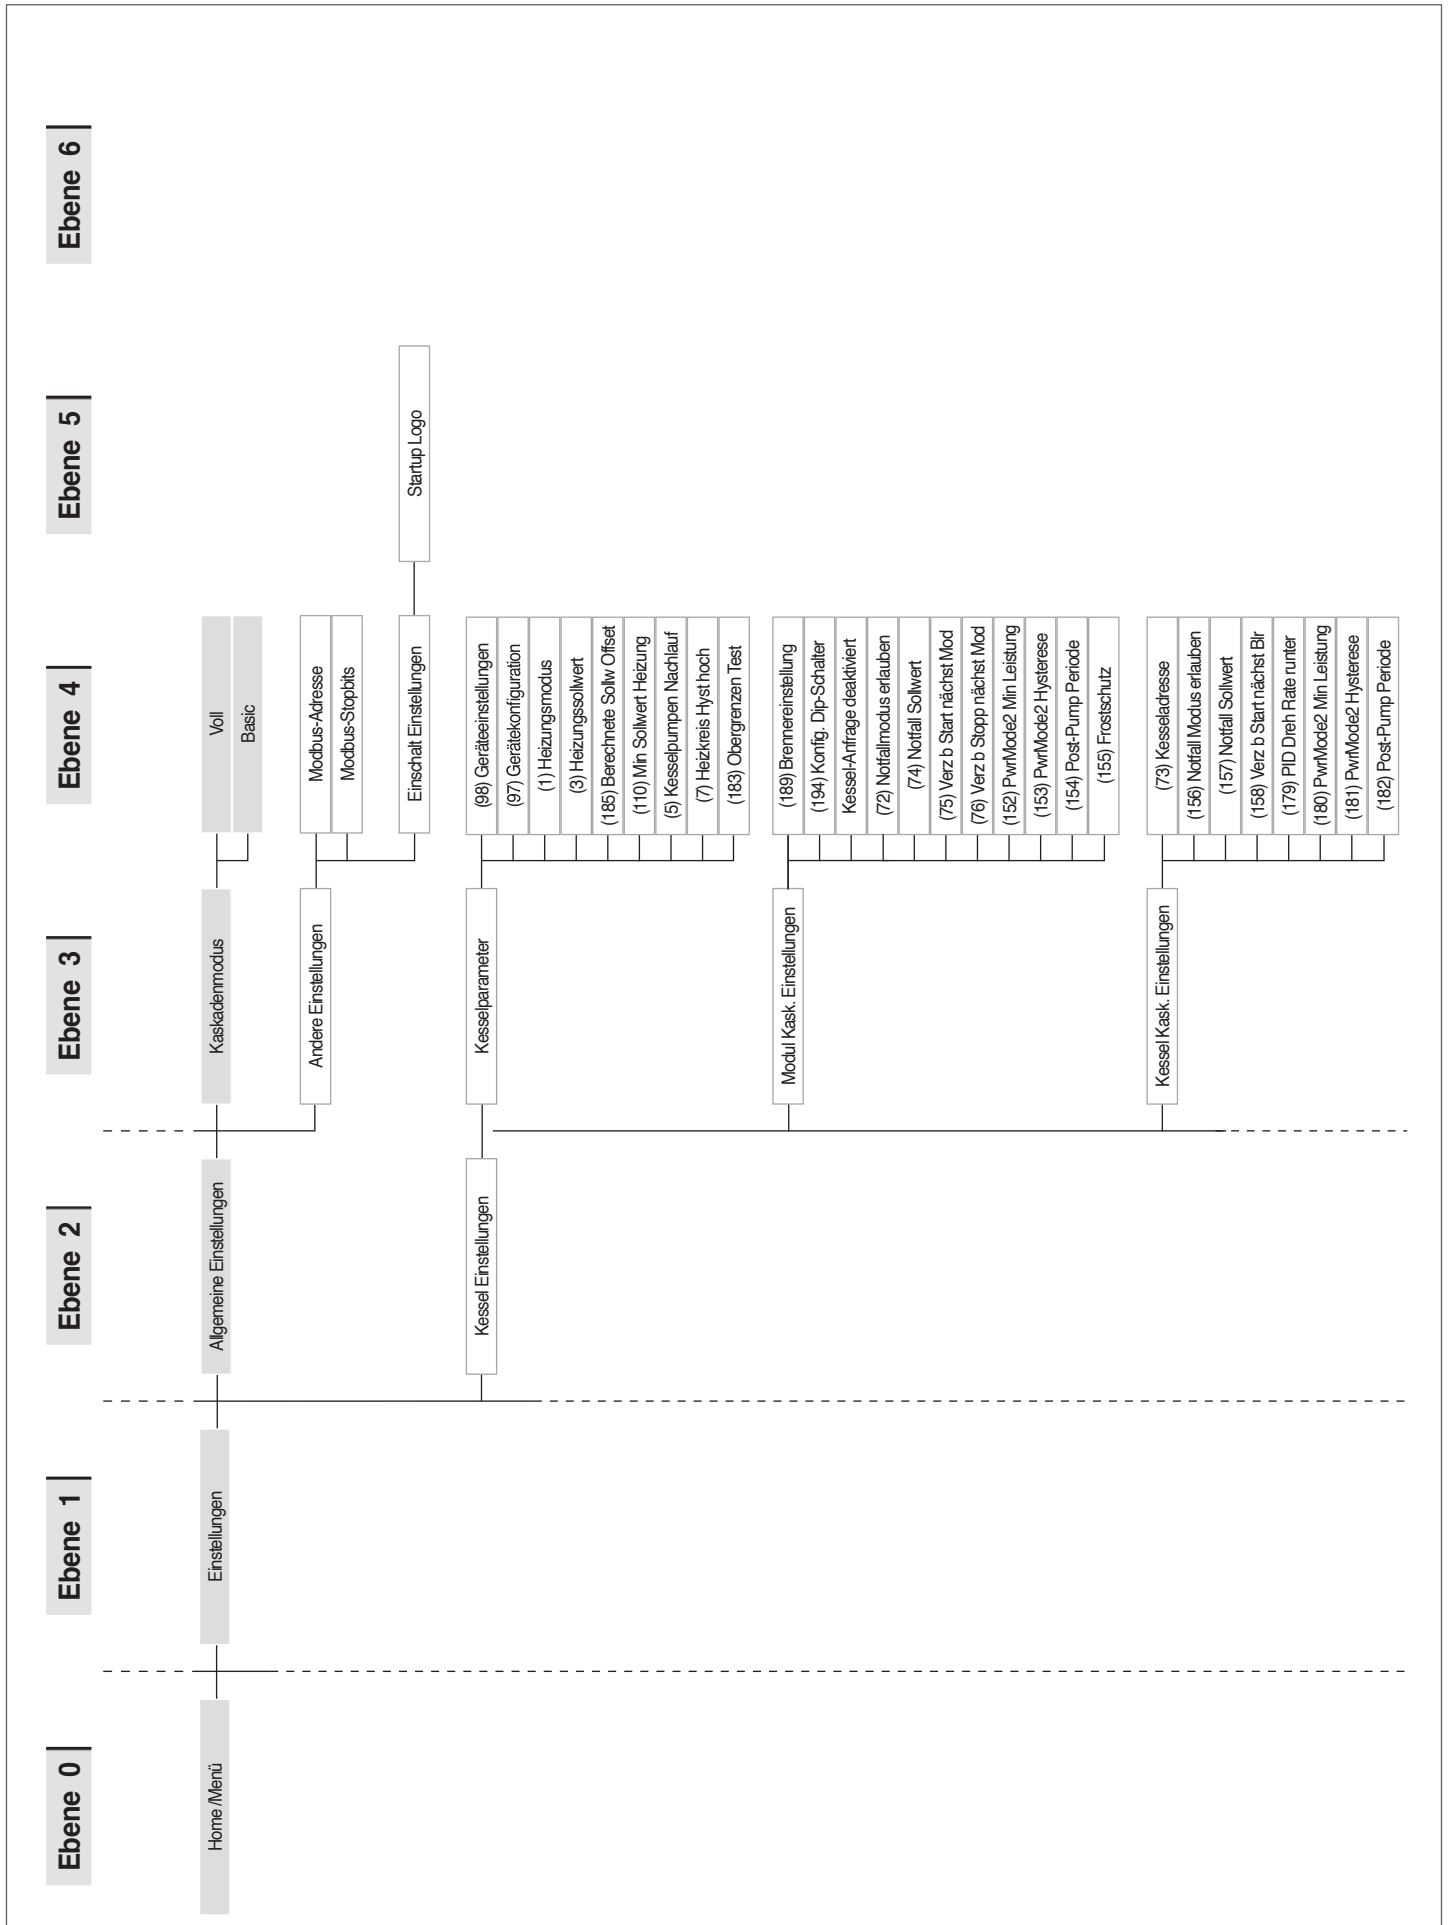

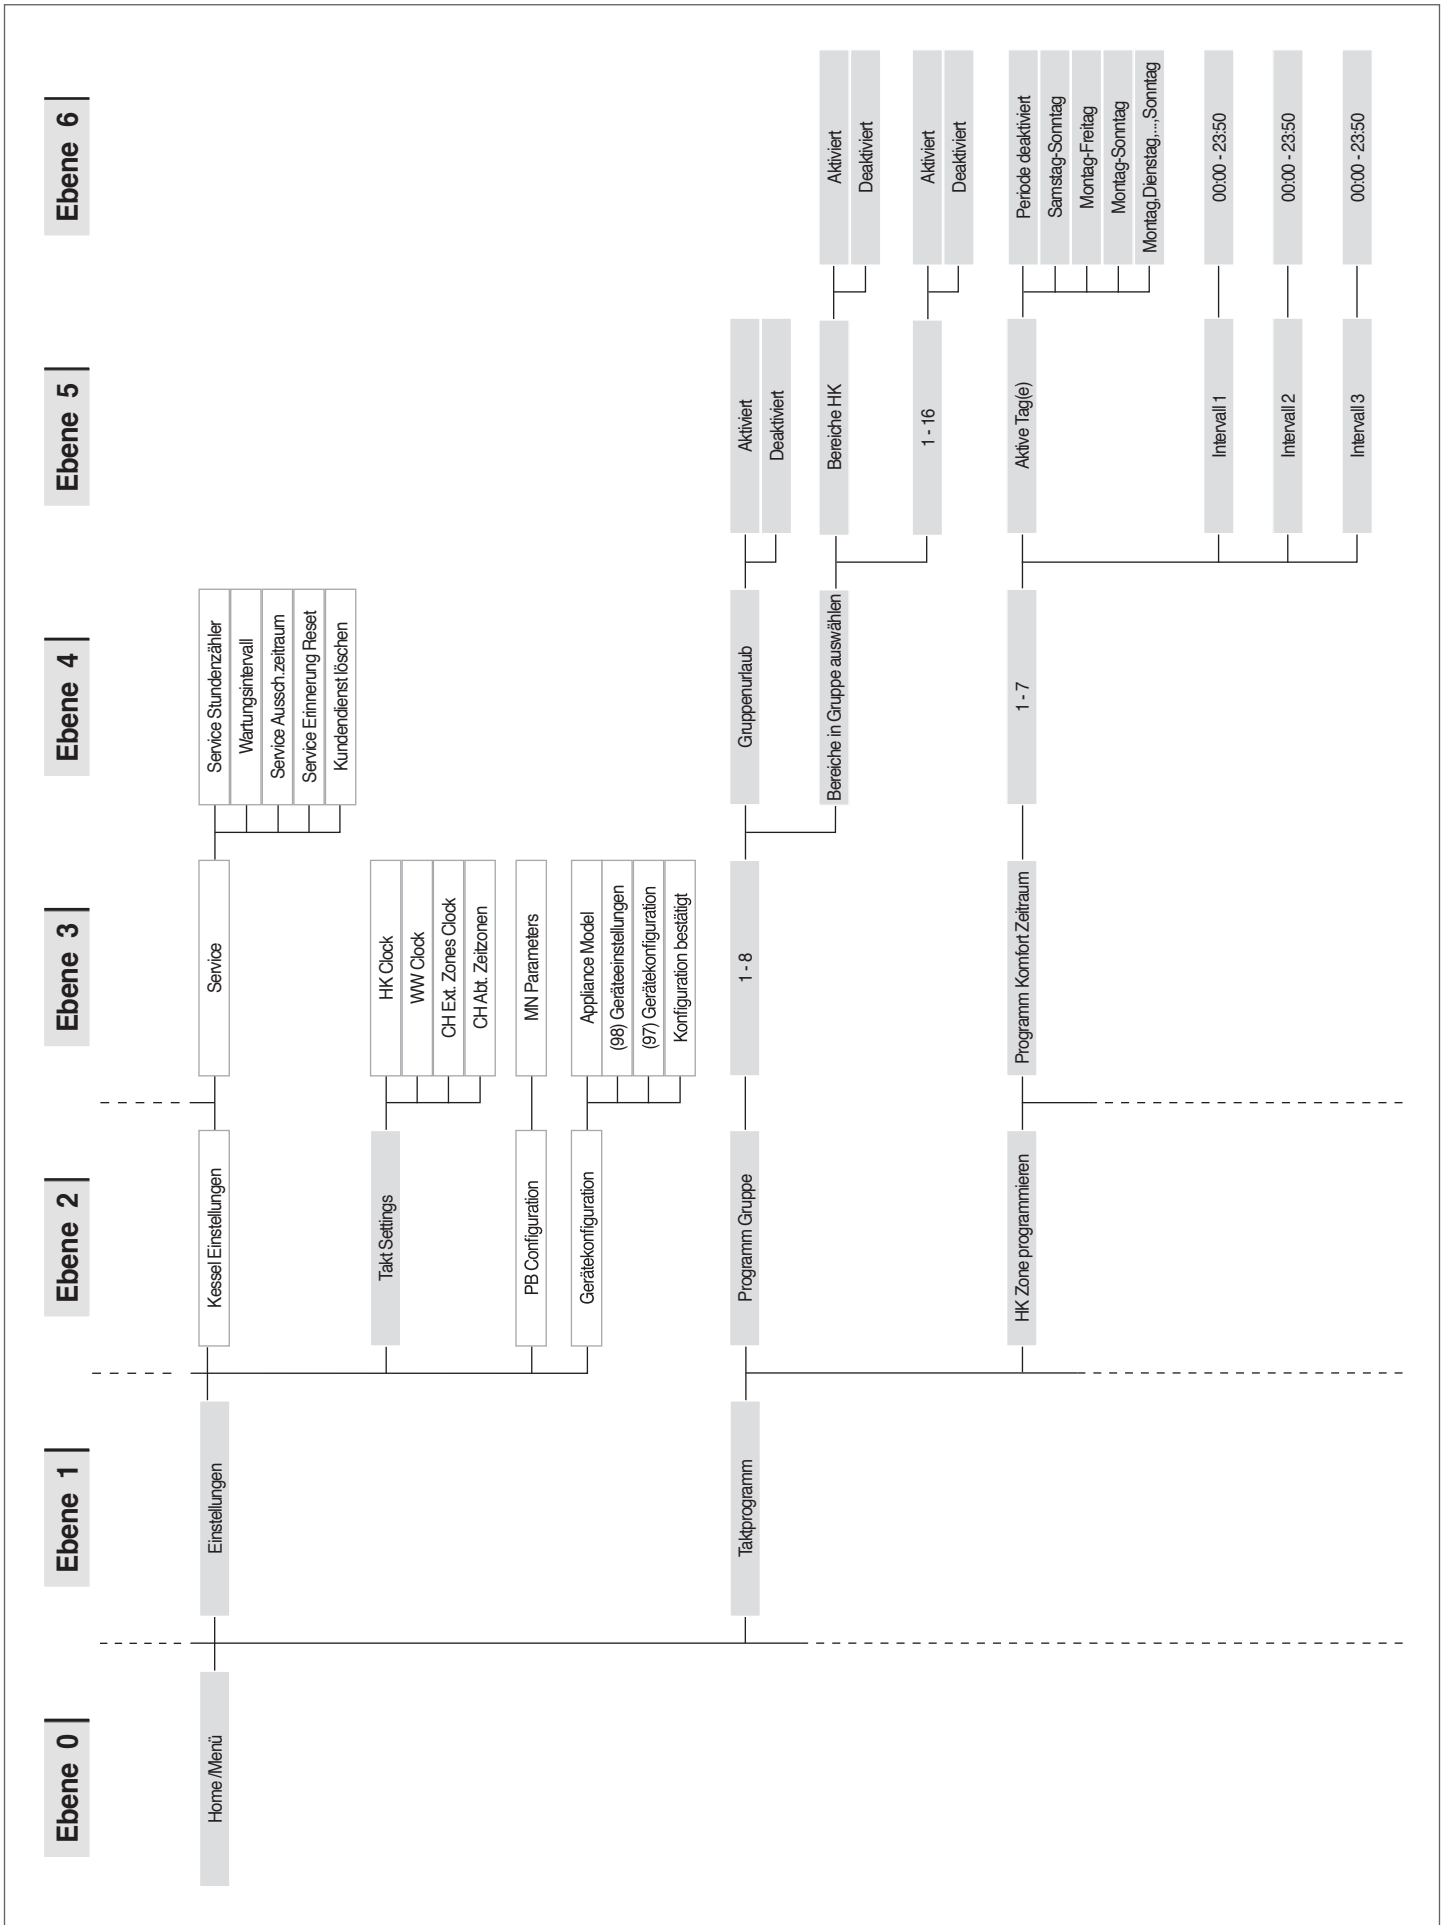

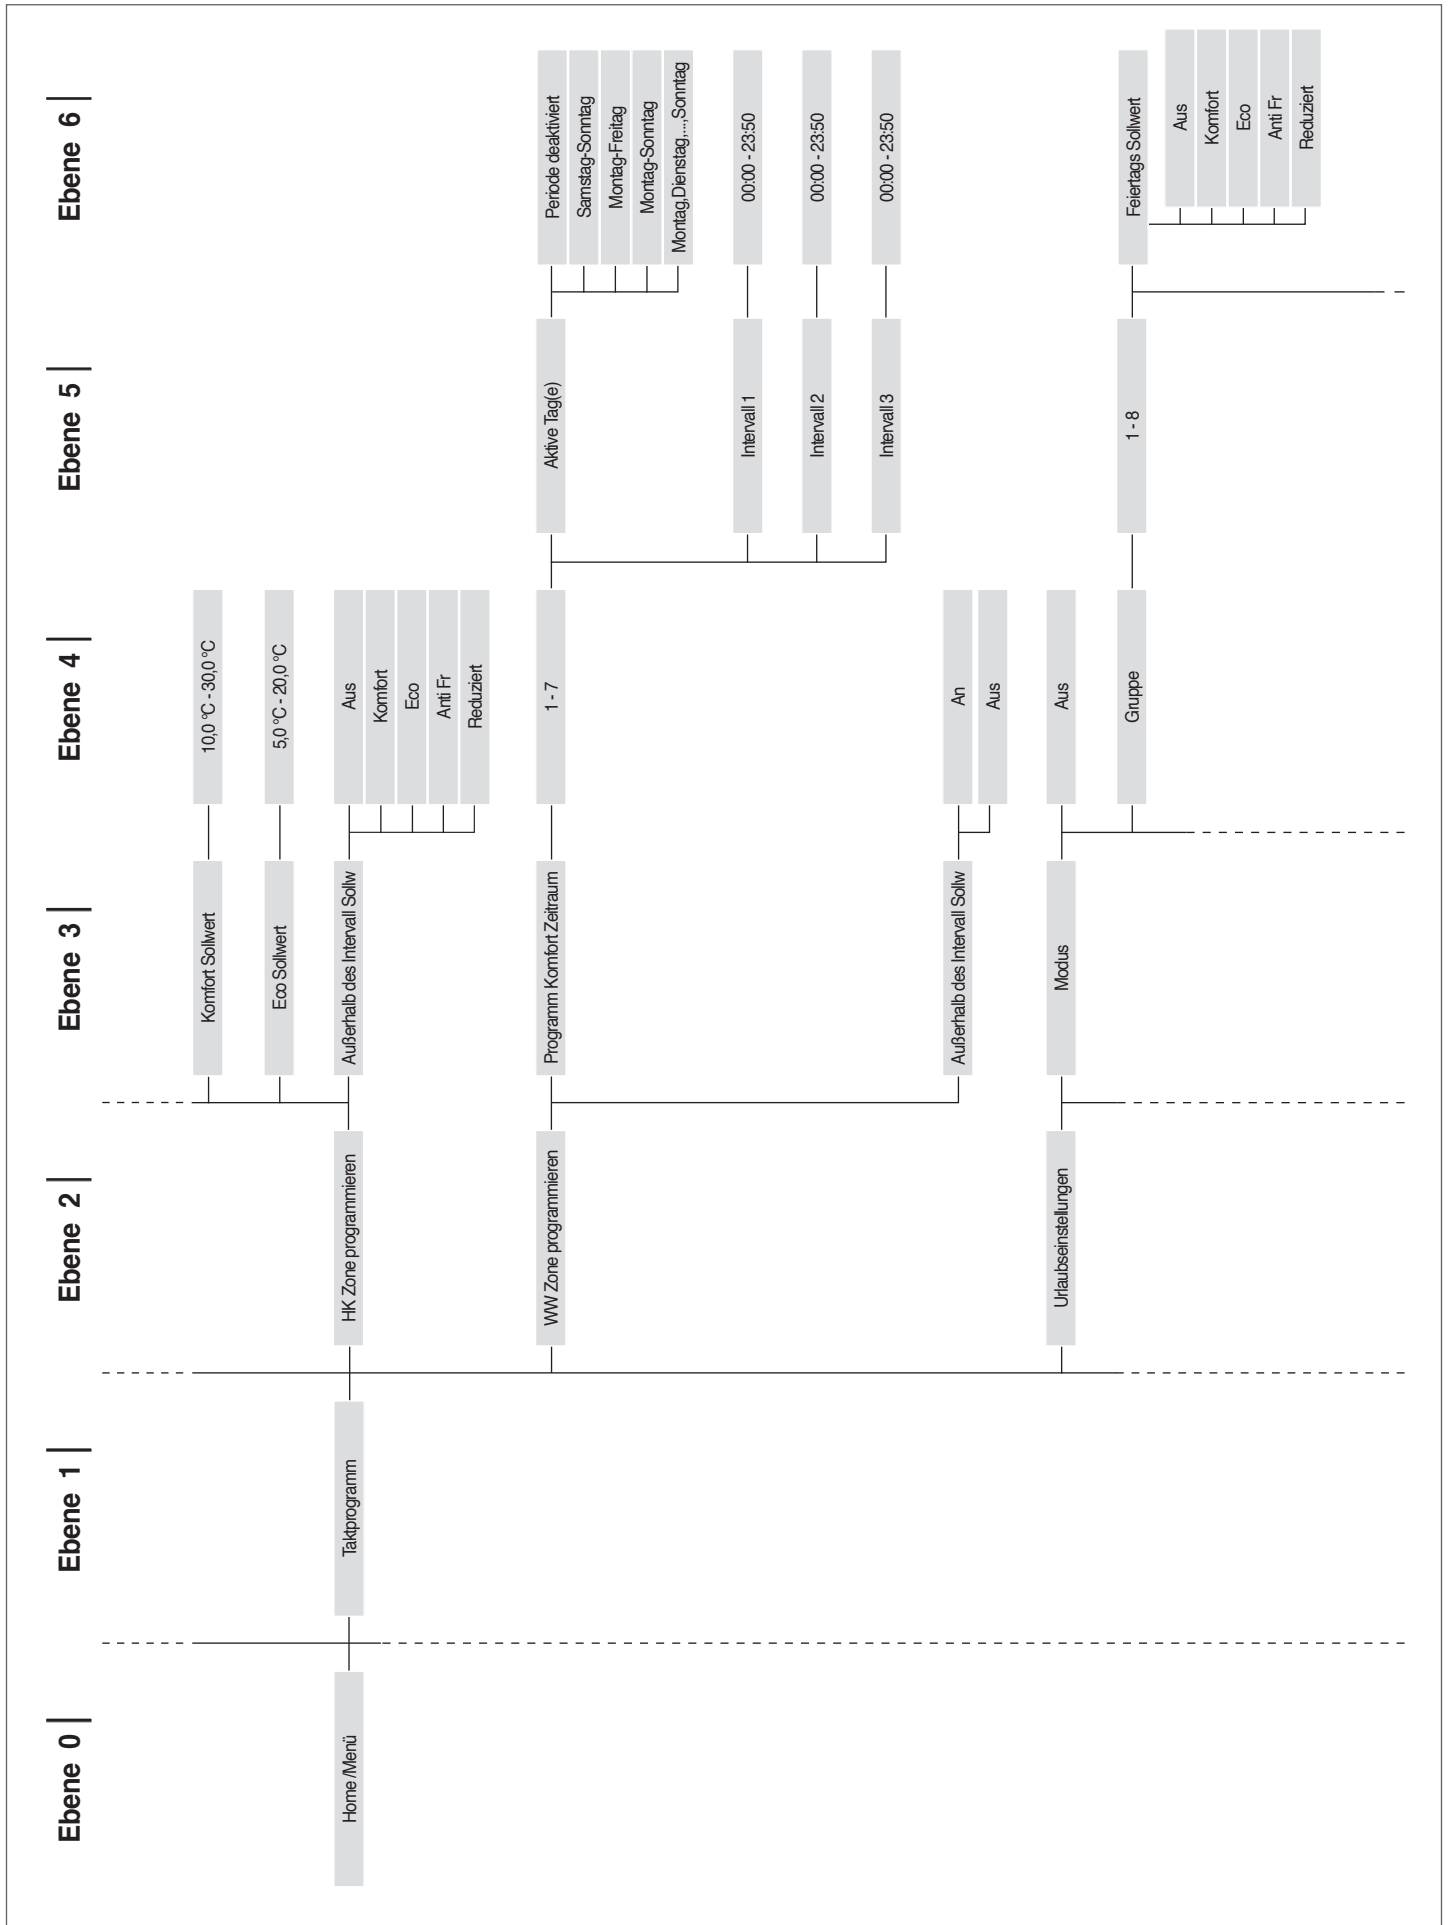

2.15.2 Parameterliste

Die Reihenfolge der Parameter ist entsprechend dem Bezugsmenü geordnet.

Bezugsmenü

M1	Parametermenü
M2	Menü Kaskaden-Modul-Konfiguration
M3	Menü Heizkessel-Kaskaden-Konfiguration
M4	Menü Gerätekonfiguration

Zugangstyp

U	Betreiber
I	Installateur
0	Hersteller

Menü	Par. Nr.	Displayanzeige	Beschreibung	Bereich	Werkseitige Einstellung	UM	Zugangstyp	Kategorie
M1		Heizungssteuerung	Heizkreis wird aktiviert/deaktiviert.	Aktiviert/Deaktiviert	Aktiviert		I	Heizbetrieb
M1	1	Betriebsart Heizung	Legt die verschiedenen Betriebsarten des Heizkessels im Heizbetrieb fest.	0...5	0		I	Heizbetrieb
M1	3	Sollwert Heizung	Legt die gewünschte Vorlauftemperatur in der Betriebsart Heizung fest (Par. 1) = 0. Die Klimakurve kann nach oben und unten verschoben werden. Der berechnete Sollwert kann um max. 10 °C erhöht oder verringert werden.	Par. 23...Par. 24	70	°C	U	Heizbetrieb
M1	185	Ber. Offset-Sollw.	Die Klimakurve kann nach oben und unten verschoben werden. Der berechnete Sollwert kann um max. 10 °C erhöht oder verringert werden.	-10...10	0	°C	I	Heizbetrieb
M1	109	Comp. T. @ Bas. Outd	Legt den Offsetwert des in der Betriebsart Klima berechneten Sollwerts fest (Par. 1= 1). Bewirkt einen Ausgleich der Klimakurve bei milden Außentemperaturen.	Aus, -10...10	0		I	Heizbetrieb
M1	110	Min. Sollw. Heizg.	Legt die Mindestvorlauftemperatur fest, bei der die Anlage sowohl im Heiz- als auch im Warmwasserbetrieb arbeitet.	20...50	30	°C	I	Heizbetrieb
M1	111	Max. Sollw. Heizg.	Legt die maximale Vorlauftemperatur fest, bei der die Anlage sowohl im Heiz- als auch im Warmwasserbetrieb arbeitet.	50...90	80	°C	I	Heizbetrieb
M1	190	Outd. Comp. Fact.		0...100	0	%	I	Heizbetrieb
M1	5	Nachlauf Kessel-pumpe	Legt die Nachlaufzeit der Umwälzpumpe des Heizkessels im Standalone-Betrieb in Sekunden fest; im Kaskaden-Betrieb legt er die Nachlaufzeit des Moduls nach der Abschaltung aufgrund der Temperaturregelung fest.	0...900	60	Sek.	I	Heizbetrieb
M1	6	Max. Ab-gastemp.	Legt die Eingriffszeit wegen Überschreitung der maximalen Rauchabgastemperatur fest. Wenn die Temperatur der Rauchgase höher als der eingestellte Wert ist, stoppt das Modul und ein Fehler wird generiert. Wenn die Temperatur der Rauchgase im Bereich zwischen (Par. 6) -5 °C und Par. 6 liegt, verringert das Modul seine Leistung linear, bis die Mindestleistung erreicht wird, wenn die gemessene Temperatur Par. 6 entspricht.	10...120	100	°C	0	Allgemeines
M1	7	Hyst. Heizg. hoch	Legt den Wert in Grad oberhalb des Sollwerts fest, aufgrund dessen sich der Brenner bei Temperaturregelung abschaltet.	0...20	5	°C	I	Heizbetrieb
M1	112	Hyst. Heizg. tief	Legt den Wert in Grad unterhalb des Sollwerts fest, aufgrund dessen sich der Brenner bei Temperaturregelung wieder einschaltet.	0...20	5	°C	I	Heizbetrieb
M1	9	Zeit Gegen-zyklus	Legt die Wartezeit für eine anschließende Wiedereinschaltung nach einer Abschaltung bei Temperaturregelung fest. Diese ist unabhängig von der Verringerung der Vorlauftemperatur unter den vom Par. 10 bestimmten Wert. Parameter gilt nur im Standalone-Betrieb.	10...900	120	Sek.	I	Heizbetrieb
M1	10	Temp-Diff. Gegenzyklus	Legt den Wert in Grad fest, unter dem sich der Brenner wieder einschaltet, unabhängig von der abgelaufenen Zeit unter Par. 9.	0...20	16	°C	I	Heizbetrieb

Menü	Par. Nr.	Displayanzeige	Beschreibung	Bereich	Werkseitige Einstellung	UM	Zugangstyp	Kategorie
M1	12	ΔT Min. Wärmetauscher	Legt den Wert für die Temperaturdifferenz (Delta T) zwischen Vorlauf- und Rücklauf-temperatur des Moduls fest. Bei einem zwischen Par. 12 und (Par. 12) +8°C liegenden Delta T Wert verringert das Modul seine Leistung linear, bis es die Mindestleistung erreicht. Die Mindestleistung wird bis zum Wert von (Par. 12) +8°C+5°C beibehalten, danach schaltet sich das Modul für einen Zeitraum ab, der dem unter Par. 13 zugewiesenen Wert entspricht; nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich das Modul wieder ein.	10...60	40	°C	0	Allgemeines
M1	13	Max. Warten ΔT Wärmt.	Legt die Zeit für die Wiedereinschaltung nach dem Erreichen des Delta T Grenzwerts zwischen Vor- und Rücklauf fest.	10...250	30	Sek.	0	Allgemeines
M1	14	Max. Heizleistung.	Legt die maximale Leistung der Heizung in % fest.	50...100	100	%	I	Heizbetrieb
M1	15	Min Leistung HK	Legt die minimale Leistung der Heizung in % fest.	1...30	1	%	I	Heizbetrieb
M1	16	PID P Heizg.	Legt den proportionalen Parameter für die Modulierung während des Betriebs der Heizung fest.	0...1275	100		0	Heizbetrieb
M1	17	PID I Heizg.	Legt den integralen Endwert für die Modulierung während des Betriebs der Heizung fest.	0...1275	250		0	Heizbetrieb
M1	18	PID D Heizg.	Legt den derivativen Endwert für die Modulierung während des Betriebs der Heizung fest.	0...1275	0		0	Heizbetrieb
M1	19	Heizg. Sollw. Max.	Legt den maximalen Sollwert bei niedrigster Außentemperatur bei Klimaregelung fest.	30...90	80	°C	U	Heizbetrieb
M1	20	Min. Außentemp.	Legt die niedrigste Außentemperatur fest, mit der der maximale Sollwert bei Klimaregelung assoziiert wird.	-25...25	0	°C	U	Heizbetrieb
M1	21	Heizg. Sollw. Min.	Legt den minimalen Sollwert bei höchster Außentemperatur bei Klimaregelung fest.	30...90	40	°C	I	Heizbetrieb
M1	22	Max. Außentemp.	Legt die höchste Außentemperatur fest, mit der der minimale Sollwert bei Klimaregelung assoziiert wird.	0...30	20	°C	I	Heizbetrieb
M1	23	Grenze Sollwert Min.	Begrenzt den Mindestwert, den man dem Sollwert in der Betriebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart Heizung 4).	4...82	30	°C	I	Heizbetrieb
M1	24	Grenze Sollwert Max.	Begrenzt den Höchstwert, den man dem Sollwert in der Betriebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart 4).	27...90	80	°C	I	Heizbetrieb
M1	25	Außentemp. Abschaltung	Legt die Temperatur für den Ausschuss der Klimaregelung fest.	0...35	22	°C	I	Heizbetrieb
M1	26	Steigerung Temp	Legt das Delta T für die Steigerung der Sollwerttemperatur fest, wenn nach der unter Par. 27 bestimmten Zeit die Wärmeanforderung in der Betriebsart Heizung nicht erfüllt wurde (gilt nur für Standalone).	0...30	0	°C	I	Heizbetrieb
M1	27	Verz. Zeit Steigerung	Legt die Zeit fest, nach der der Sollwert um die im Par. 26 definierte Menge gesteigert wird (gilt nur für Standalone).	1...120	20	Min.	I	Heizbetrieb
M1	28	Nachtabenkung	In der Betriebsart Heizung Par. 1= 2 oder 3 eingesetzt. Legt fest, um wie viele Grade der Vorlauf-sollwert bei Schließung des TA-Kontaktes (Raumthermostat/Wärmeanforderung) verringert wird.	0...30	10	°C	I	Heizbetrieb
M1	195	WWSD Aktivieren	Bei hohen Außentemperaturen kann die Abschaltung der gesamten Anlage (sowohl CH als auch ZH) aktiviert/deaktiviert werden.	Aktiviert/Deaktiviert	Aktiviert		I	Heizbetrieb
		WW Regelung	Der Warmwasserkreis wird aktiviert/deaktiviert.	Aktiviert/Deaktiviert	Aktiviert		I	Heizbetrieb

Menü	Par. Nr.	Displayanzeige	Beschreibung	Bereich	Werkseitige Einstellung	UM	Zugangstyp	Kategorie
M1	35	Betriebsart BWW	Legt die Betriebsart des Brauchwasserkreislaufs fest. 0 = Disabled 1 = Tank + sensor 2 = Tank + thermostat	0,1,2	0		I	Brauchwasser
M1	113	Max. Leist. BWW	Legt die maximale Leistung der Brauchwarmwasserbereitung in % fest.	50...100	100	%	I	Brauchwasser
M1	114	Mind. Leist. BWW	Legt die minimale Leistung der Brauchwarmwasserbereitung in % fest.	1...30	1	%	I	Brauchwasser
M1	36	BWW-Speicher Hyst. niedrig	Legt die Hysterese für den Start der Brauchwasseranforderung fest.	0...20	5	°C	I	Brauchwasser
M1	37	BWW-Speicher Hyst. hoch	Legt die Hysterese für die Beendigung der Brauchwasseranforderung fest.	0...20	5	°C	I	Brauchwasser
M1	38	BWW-Speicher Man. Extra	Legt den Wert in Grad fest, um den der Sollwert des Primärkreises in Bezug auf die für den Brauchwasserspeicher eingestellte Temperatur erhöht wird.	0...30	15	°C	I	Brauchwasser
M1	39	BWW-Speicher Man. Hyst. niedr.	Legt die Hysterese für die Wiedereinschaltung für den Primärkreis in den Betriebsarten 1 und 2 der Brauchwasserbereitung fest (gilt sowohl für Kaskade als auch für Standalone).	0...20	5	°C	0	Brauchwasser
M1	40	BWW-Speicher Man. Hyst. hoch	Legt die Hysterese für die Abschaltung für den Primärkreis in den Betriebsarten 1 und 2 der Brauchwasserbereitung fest (gilt sowohl für Kaskade als auch für Standalone).	0...20	5	°C	0	Brauchwasser
M1	41	Aufrechterh. BWW-Speicher	Legt den auf das Delta T des Boilers bezogenen Wert für die Aufrechterhaltung fest. Ist dieser beispielsweise auf 3 Grad eingestellt, wird das Wärmemodul, wenn sich der Boiler auf dem um drei Grad verringerten Wert für den Sollwert befindet, auf Mindestbetrieb eingeschaltet, um die Aufrechterhaltung bis zum Sollwert plus Hysterese auszuführen. Wenn dieser Parameter gleich wie Par. 36 gelassen wird, ist diese Funktion nicht aktiv und das Wärmemodul schaltet sich bei maximaler Leistung des Brauchwassers ein.	0...10	5	°C	0	Brauchwasser
M1	42	Priorität BWW	Definiert die Art der Priorität: 0 = Time: Zeitpriorität zwischen zwei vom Par. 43 definierten Kreisläufen; 1 = Off: Priorität auf Heizung; 2 = On: Priorität auf BWW; 3 = Parallel: Gleichzeitigkeit, die auf Grundlage der Temperatur des Primärkreises verglichen mit dem Sollwert des Heizungskreislaufes gesteuert wird.	0...3	2 = On		I	Brauchwasser
M1	43	Max. Zeit Priorität BWW	Legt die Zeit in Minuten fest, für die wechselseitig dem Brauchwasser- und dem Heizungskreislauf Priorität verliehen wird, wenn der Par. 43 in Betriebsart "Time (Zeit)" eingestellt ist.	1...255	30	Min.	I	Brauchwasser
M1	44	Nachlauf Pumpe BWW	Legt die Nachlaufzeit in Sekunden für die Betriebsart Brauchwasser im Standalone-Betrieb des Heizkessels fest; im Kaskaden-Betrieb legt er die Nachlaufzeit des Moduls nach der Abschaltung aufgrund der Temperaturregelung fest.	0...900	60	Sek.	I	Brauchwasser
M1	45	BWW-Speicher PID P	Legt den proportionalen Endwert für die Modulierung während des Brauchwarmwasserbetriebs fest.	0...1255	100		0	Brauchwasser
M1	46	BWW-Speicher PID I	Legt den integralen Endwert für die Modulierung während des Brauchwarmwasserbetriebs fest.	0...1255	500		0	Brauchwasser
M1	47	BWW-Speicher PID D	Legt den derivativen Endwert für die Modulierung während des Brauchwarmwasserbetriebs fest.	0...1255	0		0	Brauchwasser
M1	48	BWW-Speicher Sollwert	Legt den Brauchwarmwasser-Sollwert fest.	40...71	50	°C	U	Brauchwasser

Menü	Par. Nr.	Displayanzeige	Beschreibung	Bereich	Werkseitige Einstellung	UM	Zugangstyp	Kategorie
M1	49	Boiler Hyst runter	"reserved"	0...20	4	°C	0	Brauchwasser
M1	50	Boiler Hyst tiefe	"reserved"	0...20	4	°C	0	Brauchwasser
M1	51	WW Instant PID P	"reserved"	0...1255	100	°C	0	Brauchwasser
M1	52	WW Instant PID I	"reserved"	0...1255	160	°C	0	Brauchwasser
M1	53	WW Instant PID D	"reserved"	0...1255	0	°C	0	Brauchwasser
M1	60	Durchfl rate Start	"reserved"	0.1...20	1.4	l/min	0	Brauchwasser
M1	61	Durchfl rate Lo T Pwr	"reserved"	0.1...20	1.4	l/min	0	Brauchwasser
M1	62	Durchfl rate Hi T Pwr	"reserved"	0.1...20	1.4	l/min	0	Brauchwasser
M1	63	WW Ein/Aus Periode	"reserved"	10...60	30	Sek.	0	Brauchwasser
M1	64	Vorheiz Modus	"reserved"	Off, Comfort, Eco, Anti-Fr	Off		U	Brauchwasser
M1	65	Vorheiz Eco Sollwert	"reserved"	20...60	30	°C	0	Brauchwasser
M1	67	Vorheiz Ausw Haltezeit	"reserved"	0...255	30	Sek.	0	Brauchwasser
M1	68	Nach Auswahl Haltezeit	"reserved"	0...255	120	Sek.	0	Brauchwasser
M1	69	Vorheiz Hyst runter	"reserved"	0...30	5	°C	0	Brauchwasser
M1	70	Vorheiz Hyst hoch	"reserved"	0...30	0	°C	0	Brauchwasser
M1	71	Vorheiz Verz. zeit	"reserved"	0...15	10	Sek.	0	Brauchwasser
M1	92	Max. Gebl. Drehz.	Legt (modellabhängig) die Anzahl der Gebläsedrehzahl bei max. Leistung fest.	0...12750	Definiert durch Par. 98	U/Min	I	Allgemeines
M1	93	Min. Gebl. Drehz.	Legt (modellabhängig) die Anzahl der Gebläsedrehzahl bei min. Leistung fest.	0...12750	Definiert durch Par. 98	U/Min	I	Allgemeines
M1	94	Anlaufdrehz. Gebl.	Legt (modellabhängig) die Anzahl der Gebläsedrehzahl beim Start des Thermoaggregats fest.	0...12750	Definiert durch Par. 98	U/Min	I	Allgemeines
M1	116	Progr. Eing. 1.	0 = Disabled 1 = Water pressure sensor 2 = CH flow switch 3 = Flue pressure switch	0,1,2,3	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines
M1	117	Progr. Eing. 2.	0 = Disabled 1 = DHW flow sensor 2 = DHW flow switch 3 = CH flow sensor	0,1,2,3	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines
M1	118	Progr. Eing. 3.	0 = Disabled 1 = Drain switch 2 = Gas pressure switch	0,1,2	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines
M1	120	Progr. Eing. 5.	0 = Disabled 1 = T_Return sensor 2 = Extern switch	0,1,2	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines
M1	121	Progr. Eing. 6.	0 = Disabled 1 = T_Flue sensor 2 = Flue switch 3 = APS switch	0,1,2,3	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines

Menü	Par. Nr.	Displayanzeige	Beschreibung	Bereich	Werkseitige Einstellung	UM	Zugangstyp	Kategorie
M1	122	Progr. Eing. 7.	0 = Disabled 1 = T_Flue_2 sensor 2 = T_Flue_2 + Bl. Flue 3 T_System sensor 4 = Blocked Flue switch 5 Cascade Sensor	0,1,2,3,4,5	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines
M1	123	Progr. Eing. 8.	0 = Disabled 1 = T_DCW sensor 2 = Water pressure switch	0,1,2	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines
M1	188	Prog. Eingang 9	0 = Disabled 1 = DHW sensor 2 = Zone sensor	0,1,2	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines
M1	124	Progr. Eing. Raumthermost.	0 = Disabled 1 = Enabled	0,1	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines
M1	125	Progr. Ausg. 1.	0 = Disabled 1 = General Pump 2 = CH Pump 3 = DHW Pump 4 = System Pump 5 = Cascade Pump 6 = Alarm Relay 7 = Filling Valve 8 = LPG Tank 9 = External Igniter 10 = Air Damper 14 = Alarm Burner CC 15 = Status Burner CC 16 = Zone pump 17 = Mixing valve open 18 = Mixing valve closed 19 = Anti-Legionella 20 = LPG Tank Cascade	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines
M1	126	Progr. Ausg. 2.	0 = Disabled 1 = General Pump 2 = CH Pump 3 = DHW Pump 4 = System Pump 5 = Cascade Pump 6 = Alarm Relay 7 = Filling Valve 8 = LPG Tank 9 = External Igniter 10 = Air Damper 14 = Alarm Burner CC 15 = Status Burner CC 16 = Zone pump 17 = Mixing valve open 18 = Mixing valve closed 19 = Anti-Legionella 20 = LPG Tank Cascade	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines
M1	127	Progr. Ausg. 3.	0 = Disabled 6 = Alarm relay 10 = Air Damper 11 = External Igniter	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines

Menü	Par. Nr.	Displayanzeige	Beschreibung	Bereich	Werkseitige Einstellung	UM	Zugangstyp	Kategorie
M1	128	Progr. Ausg. 4.	0 = Disabled 1 = General Pump 2 = CH Pump 3 = DHW Pump 4 = System Pump 5 = Cascade Pump 6 = Alarm Relay 7 = Filling Valve 8 = LPG Tank 9 = External Igniter 10 = Air Damper 14 = Alarm Burner CC 15 = Status Burner CC 16 = Zone pump 17 = Mixing valve open 18 = Mixing valve closed 19 = Anti-Legionella 20 = LPG Tank Cascade	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines
M1	187	Progr. Ausgang 5	0 = Disabled 1 = General Pump 2 = CH Pump 3 = DHW Pump 4 = System Pump 5 = Cascade Pump 6 = Alarm Relay 7 = Filling Valve 8 = LPG Tank 9 = External Igniter 10 = Air Damper 14 = Alarm Burner CC 15 = Status Burner CC 16 = Zone pump 17 = Mixing valve open 18 = Mixing valve closed 19 = Anti-Legionella 20 = LPG Tank Cascade	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines
M1	129	Durchflussm.	Definiert die Art des eingesetzten Durchflussmessers.	Bitron, Huba: DN8, DN10, DN15, DN15, DN20, DN25	Huba DN25		I	Allgemeines
M1	130	Durchfl. Skalierungsf.	"reserved"	0...25.5	3.2	rpm/l	I	Brauchwasser
M1	131	Min Druck	"reserved"	Off, 0.3...5.0	0.1	bar	I	Brauchwasser
M1	132	Druck Füll Hyst	"reserved"	Off, 0.2...5.0	0.5	bar	I	Brauchwasser
M1	133	DeltaT mod. Pumpe	Definiert das für den Betrieb der modulierenden Umwälzpumpe eingestellte Delta T.	5...40	15	°C	I	Allgemeines
M1	134	Anlaufzeit mod. Pumpe	Legt die Zeit in Sekunden nach der Zündung des Brenners für den Beginn der Modulierung durch die Umwälzpumpe und den Erhalt des unter Par. 133 bestimmten Delta T fest.	0...255	120	Sek.	I	Allgemeines
M1	135	Typ mod. Pumpe	Legt das Modell der installierten PWM-Umwälzpumpe fest. 0 = Wilo 1 = Salmson 2 = Grundfos	0,1,2	2 = Grundfos		I	Allgemeines
M1	136	Betriebsart mod. Pumpe	Legt fest, ob die Umwälzpumpe des Heizkessels in modulierender Betriebsart aktiviert ist oder mit einer festgelegten Geschwindigkeit (in Prozent der Maximalgeschwindigkeit) betrieben wird.	On/Off Modulating Fixed 20...100%	Modulating		I	Allgemeines
M1	137	Mind. Leist. mod. Pumpe	Legt den Prozentwert der Geschwindigkeit fest, die die von der Umwälzpumpe während der Modulierung erreichbare Minstdrehzahl bestimmt.	0...100	30	%	I	Allgemeines

Menü	Par. Nr.	Displayanzeige	Beschreibung	Bereich	Werkseitige Einstellung	UM	Zugangstyp	Kategorie
M1	139	Entlüftung aktiv	Aktiviert die Entlüftung der Anlage. Zum Aktivieren der Entlüftung muss der Heizkessel eingeschaltet und der Parameter von "nein" auf "ja" geändert werden. Eine Minute warten. Ausschalten und wiedereinschalten. Nun führt der Heizkessel beim Start den automatischen Entlüftungsvorgang aus (Dauer ca. 20 Minuten). Ist der Parameter auf "Ja" eingestellt, wird der Vorgang jedes Mal ausgeführt, wenn der Heizkessel mit seinem Hauptschalter ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird. Der Wert muss "Nein" sein, wenn der Entlüftungsvorgang beim Start des Wärmemoduls nicht gewünscht ist.	Yes, No	No		I	Allgemeines
M1	140	Min. Durchsatz	Legt den Durchsatz fest, unter dem der Heizkessel gestoppt wird. Wert je nach Modell veränderlich.	0.0...100	Hängt vom Heizkesselmodell ab	l/min	I	Allgemeines
M1	196	HX flow timeout	Wird der Mindestdurchsatz nicht innerhalb der Timeoutzeit erreicht, wird der Fehler 163 (LOWEXFLOW_PROTECTION) ausgelöst, der auch die Vorbelüftung beendet.	4...100	18	Sek.	I	Allgemeines
M1	107	Tag Legionellenschutz	Legt den Wochentag fest, an dem das Legionellenschutzverfahren ausgeführt wird.	Sun...Sat.	Sun	Day	I	Brauchwasser
M1	108	Std. Legionellenschutz	Legt die Tageszeit fest, an dem das Legionellenschutzverfahren ausgeführt wird.	0...23	0	Hour	I	Brauchwasser
M1	183	Obergrenzen Test	Aktiviert den physikalischen Test des Grenzwertthermostats.	Simulated/Physical	Simulated		0	Allgemeines
M1	155	Frostschutz	Legt die (vom Primärfühler erkannte) Temperatur fest, bei deren Unterschreitung die Umwälzpumpe der Heizeinheit und die Systemumwälzpumpe aktiviert werden (Kaskadenschaltung). Wenn die Temperatur des Primärfühlers um weitere fünf Grad unter den in Abs. 155 eingestellten Wert, wird die Kaskadenschaltung angefordert. Wenn die Temperatur des Primärfühlers 5 Grad über dem in Abs.155 eingestellten Wert liegt, wird die Anforderung unterbrochen und die Kaskade schaltet wieder auf Standby.	10...30	15	°C	I	Allgemeines
M1	186	Frost protection Outd	Bestimmt die Eingriffstemperatur des mit dem Außenfühler verbundenen Frostschutz.	-30...15	3	°C	I	Allgemeines
M1	191	Fan Type	Das im Heizkessel installierte Gebläse wird angegeben.	0...15	Definiert durch Par. 97		I	Allgemeines
M1	193	DHW for all	"reserved"	No...Yes	Simulated		I	Brauchwasser
M2	189	Burner Address	Sie dient dazu, die Form anzusprechen.	Stand-alone (0) Managing (1) Dependent (2...16)	Stand-alone (0)		I	Brauchwasser
M2	194	Dipswitch Config.	Aktiviert oder deaktiviert die DIP-Schalter-Funktion.	Aktiviert/Deaktiviert	Deaktiviert		I	Kaskade
M2		Boiler demand disabled	Alle Anforderungen für diesen Kessel sind deaktiviert.	Ja/Nein	No		I	Kaskade
M2	72	Notbetrieb aktiv	Notbetrieb ist aktiv. Diese Betriebsart tritt auf, wenn das Managing die Kommunikation mit dem Fühler des Primärkreises verliert. In diesem Fall startet, wenn der Par. 72 auf Ja eingestellt ist, die Kaskade und arbeitet mit festem Sollwert, der durch den Par. 74 festgelegt ist.	Yes/No	Yes		U	Kaskade
M2	74	Sollwert Notbetrieb	Aktiver Sollwert während des Notbetriebs.	20...90	70	°C	I	Kaskade
M2	75	Verz. Anlauf nächst. Modul	Legt die Wartezeit in Sekunden für den Anlauf des nächsten Moduls in der Kaskade in der normalen Startbetriebsart fest.	5...255	120	Sek.	I	Kaskade

Menü	Par. Nr.	Displayanzeige	Beschreibung	Bereich	Werkseitige Einstellung	UM	Zugangstyp	Kategorie
M2	76	Verz. Absch. nächst. Modul	Legt die Wartezeit in Sekunden für die Abschaltung des zuletzt eingeschalteten Moduls in der Kaskade in der normalen Abschaltbetriebsart fest.	5...255	30	Sek.	I	Kaskade
M2	142	Verz. nächst. Quick Start	Legt die Wartezeit in Sekunden für den Anlauf des nächsten Moduls in der Kaskade im Schnellstartmodus fest.	5...255	60	Sek.	I	Kaskade
M2	143	Verz. nächst. Quick Stopp	Legt die Wartezeit in Sekunden für die Abschaltung des zuletzt eingeschalteten Moduls in der Kaskade im Schnellabschaltmodus fest.	5...255	15	Sek.	I	Kaskade
M2	77	Hyst. Anlauf Modul	Legt fest, um wie viele Grad die vom Fühler des Primärkreises gemessene Temperatur unter den Sollwert sinken muss, damit das nächste Modul nach Ablauf der durch den Par. 75 festgelegten Zeit eingeschaltet wird.	0...40	5	°C	I	Kaskade
M2	78	Hyst. Absch. Modul	Legt fest, um wie viele Grad die vom Fühler des Primärkreises gemessene Temperatur über den Sollwert steigen muss, damit das zuletzt eingeschaltete Modul nach Ablauf der durch den Par. 76 festgelegten Zeit ausgeschaltet wird.	0...40	4	°C	I	Kaskade
M2	147	Anzahl der Einheiten	Legt fest, aus wie vielen Modulen die Kaskade besteht.	1...16	8		I	Kaskade
M2	144	Hyst. Quick Start	Legt fest, um wie viele Grad die vom Fühler des Primärkreises gemessene Temperatur unter den Sollwert sinken muss, damit das nächste Modul nach Ablauf der durch den Par. 142 (Schnellstartmodus) festgelegten Zeit eingeschaltet wird.	0...40	20	°C	I	Kaskade
M2	145	Hyst. Quick Stopp	Legt fest, um wie viele Grad die vom Fühler des Primärkreises gemessene Temperatur über den Sollwert steigen muss, damit das zuletzt eingeschaltete Modul nach Ablauf der durch den Par. 143 (Schnellabschaltmodus) festgelegten Zeit ausgeschaltet wird.	0...40	6	°C	I	Kaskade
M2	146	Hyst. Komplettabsch.	Legt fest, um wie viele Grad die vom Fühler des Primärkreises gemessene Temperatur über den Sollwert steigen muss, damit alle eingeschalteten Module gleichzeitig ausgeschaltet werden.	0...40	8	°C	I	Kaskade
M2	148	Betriebsart Kaskade	Legt die Betriebsart der Kaskade fest. 0 = Disabled 1 = Min burners 2 = Max burners	0,1,2	2		I	Kaskade
M2	79	Max. Verr. Sollw.	Legt die maximale Verringerung des Kaskaden-Sollwerts am Primärkreis fest. Er basiert auf dem gelesenen Wert des Fühlers des Primärkreises.	0...40	2	°C	I	Kaskade
M2	80	Max. Steig. Sollw.	Legt die maximale Steigerung des Kaskaden-Sollwerts am Primärkreis fest. Er basiert auf dem gelesenen Wert des Fühlers des Primärkreises.	0...40	5	°C	I	Kaskade
M2	81	Verz. Beginn Modulierung	Legt die Zeit in Minuten fest, die nach dem Beginn der Anforderung ablaufen muss, damit die Verringerungen oder die Steigerungen des Sollwerts, die durch die Par. 79 und 80 definiert werden, aktiviert werden.	0...60	60	Min.	I	Kaskade
M2	82	Leist. Anlauf nächstes Modul	Legt die Mindestleistung fest, über der sich zumindest ein Modul der Kaskade befinden muss, damit das nächste Modul eingeschaltet wird (sofern die anderen mit den Par. 75 und 77 verbundenen Bedingungen erfüllt sind).	10...100	80	%	I	Kaskade
M2	83	Leist. Absch. nächst. Modul	Legt die Höchstleistung fest, unter der sich alle Module der Kaskade befinden müssen, damit das zuletzt eingeschaltete Modul ausgeschaltet wird (sofern die anderen mit den Par. 76 und 78 verbundenen Bedingungen erfüllt sind).	10...100	25	%	I	Kaskade
M2	84	Rotationsintervall	Legt das Zeitintervall in Tagen fest, nach dem die Rotation der Module erfolgt.	0...30	1	Days	I	Kaskade

Menü	Par. Nr.	Displayanzeige	Beschreibung	Bereich	Werkseitige Einstellung	UM	Zugangstyp	Kategorie
M2	149	Erstes Modul für Rot.	Legt die Nummer des nächsten Moduls fest, bei dem die Rotation erfolgen wird (dieser Wert wird automatisch bei jeder Rotation aktualisiert).	1..16	1		I	Kaskade
M2	86	PID P Kaskade	definiert den proportionalen Endwert für die Sollwert-Änderung des Moduls in der Kaskade.	0...1275	50		0	Kaskade
M2	87	PID I Kaskade	definiert den integralen Endwert für die Sollwert-Änderung des Moduls in der Kaskade.	0...1275	500		0	Kaskade
M2	150	Ansprechgeschw. Anstieg	Legt die Geschwindigkeit (in °C/100 ms) fest, mit der der Sollwert der einzelnen Module erhöht wird, falls der Sollwert des Primärkreises nicht erreicht wird (wenn der Wert auf null gestellt wird, wird die Änderung ohne Einschränkungen durch die PI der Par. 86 und 87 gesteuert).	0...25.5	1		0	Kaskade
M2	151	Ansprechgeschw. Absinken	Legt die Geschwindigkeit (in °C/100 ms) fest, mit der der Sollwert der einzelnen Module verringert wird, falls der Sollwert des Primärkreises überschritten wird (wenn der Wert auf null gestellt wird, wird die Änderung ohne Einschränkungen durch die PI der Par. 86 und 87 gesteuert).	0...25.5	1		0	Kaskade
M2	152	Min. Leistung Betriebsart 2	Legt den Leistungswert (in Prozent) fest, mit dem die durchschnittliche Leistung aller eingeschalteten Module in der Betriebsart Kaskade (Par. 148 = 2) verglichen werden muss.	0...100	20	%	I	Kaskade
M2	153	Hyst. Leist. Betriebsart 2	Legt den Zusatz-Leistungswert (in Prozent) in Bezug auf die durchschnittliche Leistung aller eingeschalteten Module in der Betriebsart Kaskade (Par. 148 = 2) fest.	0...100	40	%	I	Kaskade
M2	154	Zeitraum Nachlauf Pumpe	Legt die Nachlaufzeit in Sekunden am Ende der Wärmeanforderung im Kaskadenbetrieb fest.	0...255	60	Sek.	I	Kaskade
M2	184	N. active burner in DHW	Mit diesem Parameter können Sie die Anzahl der Brenner einstellen, die für die Brauchwarmwasserbereitung in Kaskade verwendet werden.	0...16	16		I	Kaskade
M3	73	Adresse Heizkessel	Definiert die Betriebsart, mit der der Heizkessel adressiert wird.	Managing, Standalone, Dependent	Standalone		I	Kaskade
M3	156	Notbetrieb aktiv	Der Notbetrieb wird aktiviert/deaktiviert.	Yes/No	Yes		U	Kaskade
M3	157	Sollwert Notbetrieb	Der Sollwert für den Notbetrieb wird festgelegt.	20...90	70	°C	I	Kaskade
M3	158	Verz b Start nächst Blr	"reserved"	0...1275	1275	Sek.	I	Kaskade
M3	159	Verz b Stopp nächst Blr	"reserved"	0...1275	1275	Sek.	I	Kaskade
M3	160	Verz. nächst. Quick Start	"reserved"	0...1275	400	Sek.	I	Kaskade
M3	161	Verz. nächst. Quick Stopp	"reserved"	0...1275	240	Sek.	I	Kaskade
M3	162	Hyst runter Start Kessel	"reserved"	0...40	5	°C	I	Kaskade
M3	163	Hyst hoch Stopp Kessel	"reserved"	0...40	2	°C	I	Kaskade
M3	164	Hyst. Quick Start	"reserved"	0...40	10	°C	I	Kaskade
M3	165	Hyst. Quick Stopp	"reserved"	0...40	4	°C	I	Kaskade
M3	166	Hyst. Komplettabsch.	"reserved"	0...60	8	°C	I	Kaskade
M3	167	Anzahl der Kessel	"reserved"	1...16 (basic cascade) 1...8 (full cascade)	1		I	Kaskade

Menü	Par. Nr.	Displayanzeige	Beschreibung	Bereich	Werkseitige Einstellung	UM	Zugangstyp	Kategorie
M3	168	Betriebsart Kaskade	"reserved"	0 = Disabled 2 = Max burners 3 = Balanced burners	2		I	Kaskade
M3	169	Max. Verr. Sollw.	Legt die maximale Verringerung des Kaskaden-Sollwerts am Primärkreis fest. Er basiert auf dem gelesenen Wert des Fühlers des Sekundärkreises.	0...40	2	°C	I	Kaskade
M3	170	Max. Steig. Sollw.	Legt die maximale Steigerung des Kaskaden-Sollwerts am Primärkreis fest. Er basiert auf dem gelesenen Wert des Fühlers des Sekundärkreises.	0...40	5	°C	I	Kaskade
M3	171	Verz. Beginn Modulierung	Legt die Zeit in Minuten fest, die nach dem Beginn der Anforderung ablaufen muss, damit die Verringerungen oder die Steigerungen des Sollwerts, die durch die Par. 169 und 170 definiert werden, aktiviert werden.	0...60	40	Min.	I	Kaskade
M3	172	Nächste Modulstartrate	"reserved"	10...100	80	%	I	Kaskade
M3	173	Nächste Modulstopprate	"reserved"	10...100	25	%	I	Kaskade
M3	174	Rotationsintervall	"reserved"	0...30	5	Days	I	Kaskade
M3	175	Erster Kessel zum Start	"reserved"	1...8	-		I	Kaskade
M3	176	PID P	definiert den proportionalen Endwert für die Sollwert-Änderung des Moduls in der Kaskade auf Basis der Temperatur des Sekundärkreises.	0...1275	25		0	Kaskade
M3	177	PID I	definiert den integralen Endwert für die Sollwert-Änderung des Moduls in der Kaskade auf Basis der Temperatur des Sekundärkreises.	0...1275	1000		0	Kaskade
M3	178	Ansprechgeschw. Anstieg	Legt die Geschwindigkeit (in °C/100 ms) fest, mit der der Sollwert der einzelnen Module erhöht wird, falls der Sollwert des Sekundärkreises nicht erreicht wird (wenn der Wert auf null gestellt wird, wird die Änderung ohne Einschränkungen durch die PI der Par. 176 und 177 gesteuert).	0...25.5	1		0	Kaskade
M3	179	Ansprechgeschw. Absinken	Legt die Geschwindigkeit (in °C/100 ms) fest, mit der der Sollwert der einzelnen Module verringert wird, falls der Sollwert des Sekundärkreises überschritten wird (wenn der Wert auf null gestellt wird, wird die Änderung ohne Einschränkungen durch die PI der Par. 176 und 177 gesteuert).	0...25.5	1		0	Kaskade
M3	180	PwrMode2 Min Leistung	"reserved"	0...100	20	%	I	Kaskade
M3	181	PwrMode2 Hysterese	"reserved"	0...100	40	%	I	Kaskade
M3	182	Post-Pump Periode	"reserved"	0...255	30	Sek.	I	Kaskade
M4		Appliance Model	Das Heizkesselmodell wird angegeben.	1...4			0	Allgemeines
M4	98	Geräteeinstellungen	Ermöglicht die Werte der Par. 92, 93 und 94 aus einem Satz vorgegebener Drehzahlwerte zu laden, der das Heizkesselmodell kennzeichnet.	1...85			I	Allgemeines
M4	97	Gerätekonfiguration	Ermöglicht die Werte der Par. von 116 bis 128 aus einem Satz vorgegebener Werte zu laden, der die Konfiguration der Ein- und Ausgänge des Heizkessels bestimmt.	1..53			I	Allgemeines


HINWEIS:

Die Verwendung und Konfiguration der Parameter 97 und 98 sind in den Abschnitten „Displayplatte austauschen“ und „Steuerplatte austauschen“ ausführlich beschrieben.

3 INBETRIEBNAHME UND WARTUNG

3.1 Erstmalige Inbetriebnahme

- Den Hauptschalter der Anlage auf ein (ON) und den Hauptschalter des Wärmemoduls auf (I) stellen.

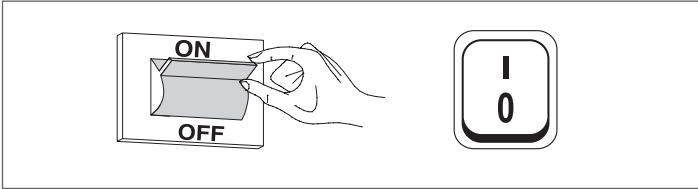

3.1.1 Ein- und Ausschalten des Geräts

Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, erscheint das Display wie in nachstehender Abbildung:



Die Außentemperatur wird in der linken Anzeige angegeben. Dieser Wert wird nur angezeigt, wenn der Außenfühler (Zubehör) angeschlossen ist.

Im unteren Teil der Anzeige werden die Werte der wesentlichen Setpoints angegeben, während oben rechts die Uhrzeit angezeigt wird.


Zum Ausschalten des Geräts den Hauptschalter „0/I“ auf der Rückseite auf „0“ stellen.

⚠ Die Versorgung des Geräts nie trennen, bevor der Hauptschalter auf „0“ gestellt wurde.

⚠ Das Gerät nie mit dem Hauptschalter abschalten, wenn eine Anforderung aktiv ist. Sicherstellen, dass sich das Gerät in Standby befindet, bevor der Hauptschalter umgeschaltet wird.

3.1.2 Einstellung von Datum und Uhrzeit

Die Taste **•** MENÜ drücken und „Einstellungen“ mit den Tasten **▲** / **▼** auswählen

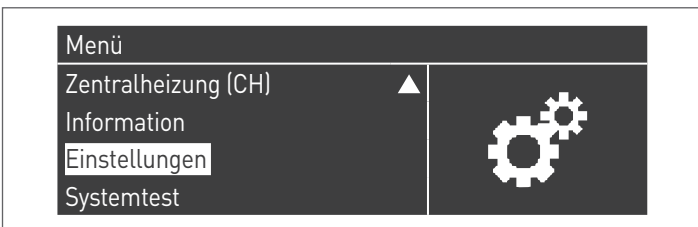

Mit der Taste **•** bestätigen und „Allgemeine Einstellungen“ mit den Tasten **▲** / **▼** auswählen



Mit der Taste **•** bestätigen und „Datum und Uhrzeit“ mit den Tasten **▲** / **▼** auswählen




Die Taste **•** drücken, das Display erscheint wie folgt:



Die Taste **•** drücken, um die Werte zu markieren.




Die Werte können mit den Tasten **▲** / **▼** geändert werden. Den eingegebenen Wert durch Drücken der Taste **•** bestätigen und zum nächsten Wert weitergehen.

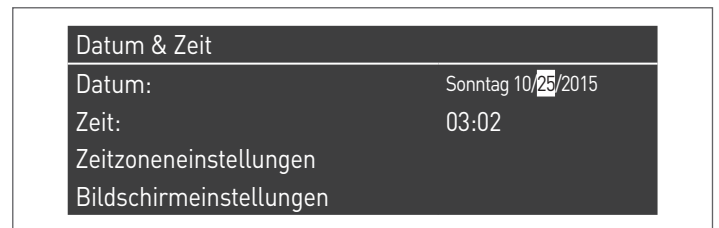



Für die Einstellung der Uhrzeit das gleiche Verfahren befolgen.

Durch Aufrufen des Menüs „Zeitzone Reg.“ kann der Parameter Zeitzone eingestellt werden, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

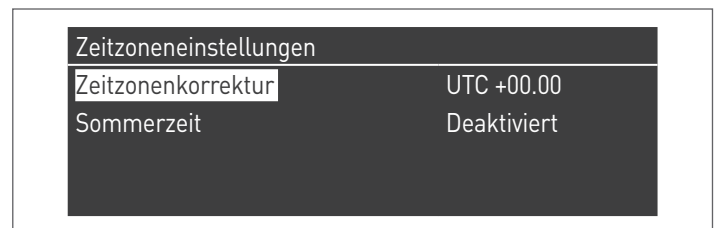


Zum Ändern der Anzeige der Werte von Datum und Uhrzeit können durch Aufrufen des Menüs „Display-Parameter“ folgende Eigenschaften geändert werden:

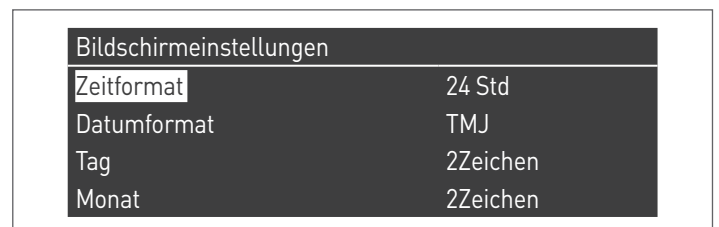

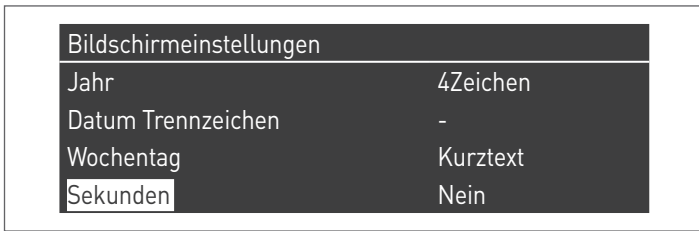

3.1.3 Zutritt mit Passwort

Für den Zugang zu den Parametern die Taste **MENÜ** drücken und „Einstellungen“ mit den Tasten **▲ / ▼** auswählen.

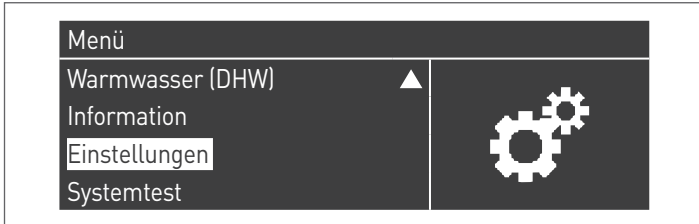

Mit der Taste **●** bestätigen und „Einstellungen Heizkessel“ mit den Tasten **▲ / ▼** auswählen



Zum Bestätigen die Taste **●** drücken.

- Nun wird ein Passwort verlangt (das Passwort wird nur für die Einstellungen des Wärmemoduls gefordert):



Jeweils eine Ziffer mit den Tasten **▲ / ▼** zum Erhöhen/Verringern des Zahlenwerts eingeben. Nachdem der korrekte Wert eingestellt wurde, durch Drücken der Taste **●** bestätigen.

Im System sind drei Zutrittstypen vorgesehen:
BENUTZER (Passwort nicht notwendig, z. B. Passwort-Nr. 0000)
INSTALLATEUR (Passwort-Nr. 0300)
HERSTELLER

⚠ Nachdem das Passwort eingegeben wurde, bleibt dieses, bis mit der Anzeige bzw. Parameterkonfiguration fortgefahren wird. Nach einigen Minuten Inaktivität des Displays, muss dieses erneut eingegeben werden.


3.1.4 Parametereinstellung Heizung

Der Parameter 1 legt die verschiedenen Betriebsarten des Wärmemoduls im Heizbetrieb fest.

Betriebsart 0
 (Betrieb mit Raumthermostat/Wärmeanforderung und festem Heizungs-Sollwert)

In dieser Betriebsart arbeitet das Wärmemodul mit einem festen Sollwert (geregelt durch Parameter 3) auf Basis der Schließung des Kontaktes des Raumthermostats/Wärmeanforderung. Der Wert für den Sollwert kann direkt eingestellt werden, ohne die Parameterliste aufzurufen. Dazu ist das Menü „Zentralheizung“ wie folgt aufzurufen:

Die Taste **MENÜ** drücken und „Zentralheizung“ mit den Tasten **▲ / ▼** auswählen. Zum Bestätigen die Taste **●** drücken.

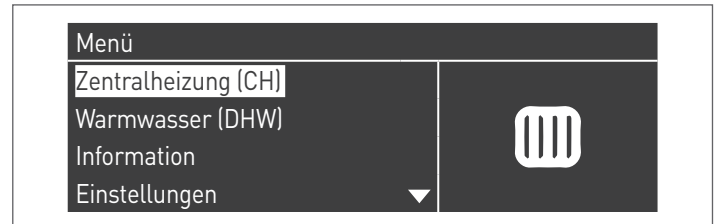



Nachdem ausgewählt wurde, mit der Taste **▶** den Wert markieren und mit den Tasten **▲ / ▼** den ausgewählten Wert ändern. Die Taste **●** drücken, um die neuen Einstellungen zu bestätigen/speichern.



Der Sollwert kann innerhalb eines Höchstwertes und eines Mindestwertes eingestellt werden, die jeweils durch die Par. 23 und 24 festgelegt werden, wie in der Abbildung angegeben. Der Außenfühler (Zubehör) ist nicht erforderlich, und wenn dieser angeschlossen ist, beeinflusst der gemessene Wert der Außentemperatur den eingestellten Sollwert nicht.

Diese Betriebsart wird durch folgende Parameter geregelt:


Par. Nr.	Beschreibung
3	Legt die gewünschte Vorlauftemperatur in der Betriebsart Heizung fest. Aktiv für Betriebsart Heizung Par. 1 = 0 oder 3
23	Begrenzt den Mindestwert, den man dem Sollwert in der Betriebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart Heizung 4).
24	Begrenzt den Höchstwert, den man dem Sollwert in der Betriebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart 4).

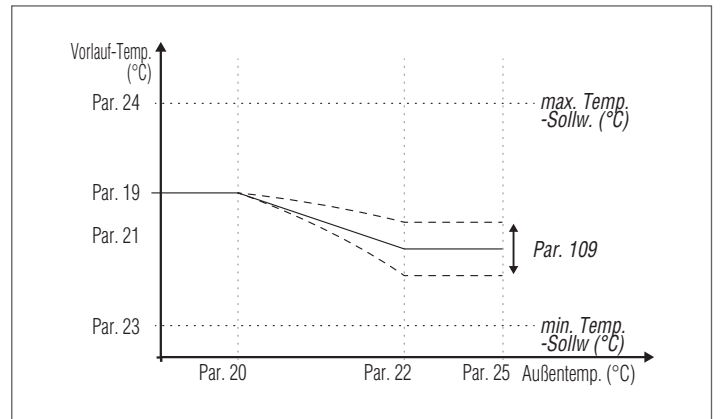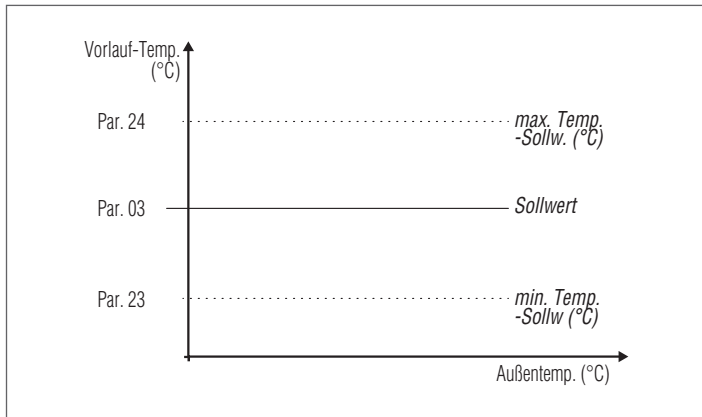

Die Anforderung aktiviert sich bei Schließung des Kontakts des Raumthermostats/Wärmeanforderung unter der Bedingung, dass die Außentemperatur den durch den Parameter 25 festgelegten Wert nicht überschreitet.

Wenn die Außentemperatur jene unter dem Parameter 25 eingestellte überschreitet, wird der Brenner auch bei Vorliegen einer Wärmeanforderung gestoppt. Die Klimakurve kann auch auf einfachere und intuitivere Weise eingestellt werden.

Das Menü „Zentralheizung“ aufrufen. Das Display erscheint wie folgt:

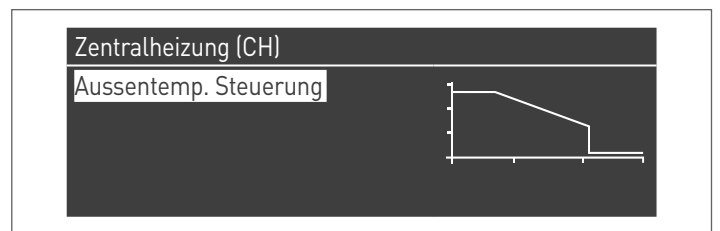


Betriebsart 1

(Klimabetrieb mit Raumthermostat/Wärmeanforderung, variabler Sollwert je nach Außentemperatur)

In diesem Fall arbeitet das Wärmemodul mit einem Sollwert, der je nach Außentemperatur auf Basis einer durch folgende Parameter definierten Klimakurve variabel ist:

Par. Nr.	Beschreibung
109	Legt den Offsetwert des in der Betriebsart Klima berechneten Sollwerts fest (Par. 1= 1).
19	Legt den maximalen Sollwert bei niedrigster Außentemperatur bei Klimaregelung fest
20	Legt die niedrigste Außentemperatur fest, mit der der maximale Sollwert bei Klimaregelung assoziiert wird
21	Legt den minimalen Sollwert bei höchster Außentemperatur bei Klimaregelung fest
22	Legt die höchste Außentemperatur fest, mit der der minimale Sollwert bei Klimaregelung assoziiert wird
23	Begrenzt den Mindestwert, den man dem Sollwert in der Betriebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart Heizung 4).
24	Begrenzt den Höchstwert, den man dem Sollwert in der Betriebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart 4).
25	Legt die Temperatur für den Ausschluss der Klimaregelung fest

Die Taste ● zum Bestätigen drücken und die Ansicht der Klimakurve aufrufen.

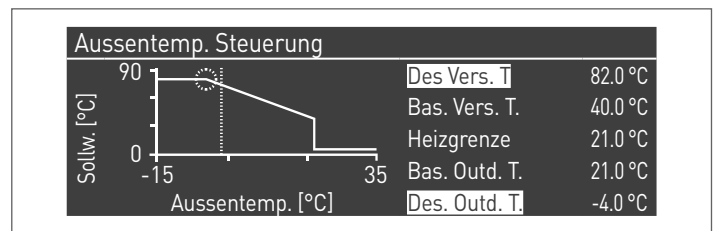

„Heizg. Sollw. Max.“ und „Min. Außentemp.“ werden markiert. Zum Ändern ihres Wertes die Taste ● drücken.

- 1 Mit den Tasten ▲ / ▼ Heizg. Sollw. Max. ändern und mit den Tasten ◀ / ▶ Min. Außentemp ändern.
- 2 Zum Speichern der Änderungen ● drücken
- 3 Mit den Tasten ◀ / ▶ die anderen Werte auswählen.

Die Schritte von 1 bis 3 wiederholen, um weitere Änderungen vorzunehmen.

Nachdem die Parameter eingestellt wurden, die Taste ESC zum Verlassen der Menüs drücken.

! Falls der Außenfühler (Zubehör) nicht erkannt wird (nicht installiert oder beschädigt), liefert das System eine Warnung: Nr. 202

Durch das Vorhandensein der Warnung wird das Wärmemodul nicht gestoppt. Dies ermöglicht eine Wärmeanforderung mit dem maximalen auf der Klimakurve eingestellten Sollwert auszuführen.

Betriebsart 2


(Klimabetrieb mit Absenkung, die durch den Raumthermostat/Wärmeanforderung gesteuert wird, variabler Sollwert je nach Außentemperatur)

In diesem Fall arbeitet das Wärmemodul mit einem durch die Klimakurve definierten Sollwert (der in gleicher Weise wie bei Betriebsart 1 beschrieben einstellbar ist) je nach Außentemperatur. Die Wärmeanforderung aktiviert sich unabhängig davon, ob der Kontakt des Raumthermostats/Wärmeanforderung geschlossen ist oder nicht und hört nur auf, wenn die Außentemperatur höher als die durch den Parameter 25 definierte ist.

In dieser Betriebsart definiert der Parameter 28 um wie viele Grad der Sollwert (Absenkung) verringert wird, wenn sich der Kontakt des Raumthermostats/Wärmeanforderung öffnet.

Par. Nr.	Beschreibung
109	Legt den Offsetwert des in der Betriebsart Klima berechneten Sollwerts fest (Par. 1= 1).
19	Legt den maximalen Sollwert bei niedrigster Außentemperatur bei Klimaregelung fest
20	Legt die niedrigste Außentemperatur fest, mit der der maximale Sollwert bei Klimaregelung assoziiert wird
21	Legt den minimalen Sollwert bei höchster Außentemperatur bei Klimaregelung fest
22	Legt die höchste Außentemperatur fest, mit der der minimale Sollwert bei Klimaregelung assoziiert wird
23	Begrenzt den Mindestwert, den man dem Sollwert in der Betriebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart Heizung 4).
24	Begrenzt den Höchstwert, den man dem Sollwert in der Betriebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart 4).
25	Legt die Temperatur für den Ausschluss der Klimaregelung fest
28	In der Betriebsart Heizung Par. 1= 2 oder 3 eingesetzt. Legt fest, um wieviele Grade der Vorlauf-Sollwert bei Öffnung des TA-Kontaktes (Raumthermostat/Wärmeanforderung) verringert wird.

Par. Nr.	Beschreibung
3	Legt die gewünschte Vorlauf-temperatur in der Betriebsart Heizung fest. Aktiv für Betriebsart Heizung Par. 1 = 0 oder 3
23	Begrenzt den Mindestwert, den man dem Sollwert in der Betriebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart Heizung 4).
24	Begrenzt den Höchstwert, den man dem Sollwert in der Betriebsart Heizung zuweisen kann (gilt nicht für die Betriebsart 4).
28	In der Betriebsart Heizung Par. 1= 2 oder 3 eingesetzt. Legt fest, um wieviele Grade der Vorlauf-Sollwert bei Öffnung des TA-Kontaktes (Raumthermostat/Wärmeanforderung) verringert wird.

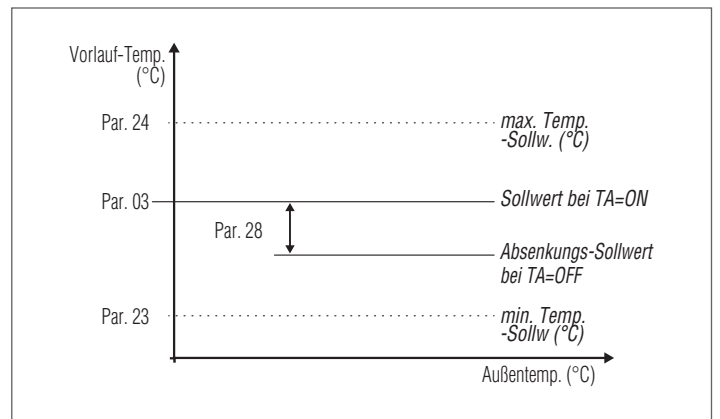

! Der Außenfühler (Zubehör) ist nicht erforderlich, und wenn dieser angeschlossen ist, beeinflusst der gemessene Wert der Außentemperatur den eingestellten Sollwert nicht.


Betriebsart 4

(Einstellung des Sollwerts auf Basis eines Analogeingangs 0-10V)

Diese Betriebsart wird durch folgende Parameter geregelt:

Par. Nr.	Beschreibung
110	Legt den Mindestwert für die Vorlauf-temperatur in der Betriebsart Heizung fest (Par. 1) = 4.
111	Legt den Höchstwert für die Vorlauf-temperatur in der Betriebsart Heizung fest (Par. 1) = 4.


Die Regelung des Betriebssollwerts erfolgt nach folgender Kurve:

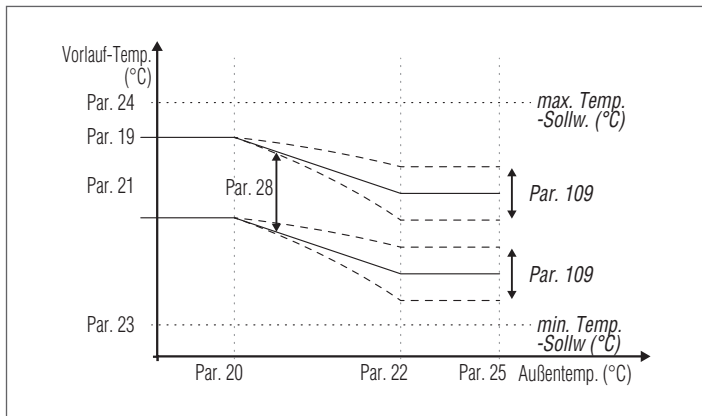

Betriebsart 3

(Dauerbetrieb bei festem Sollwert mit durch den Raumthermostat/Wärmeanforderung gesteuerter Absenkung)

In dieser Betriebsart wird der feste Sollwert auf gleiche Weise wie bei Betriebsart 0 geregelt. Die Unterschied besteht darin, dass die Anforderung immer aktiv ist und der Sollwert um den durch den Parameter 28 definierten Wert bei Öffnung des Kontaktes des Raumthermostats/Wärmeanforderung verringert wird (Absenkung).

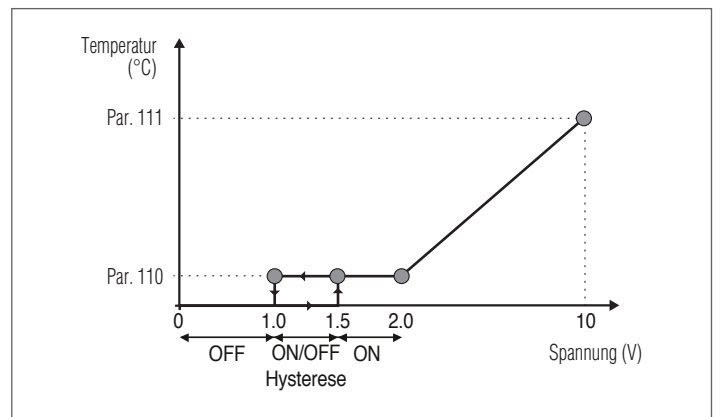

3.1.5 Parametereinstellung Brauchwasserbereitung

Der Parameter 35 legt die verschiedenen Betriebsarten des Wärmemoduls für die Brauchwarmwasserbereitung fest

Betriebsart 0

(Keine Brauchwarmwasserbereitung)

In dieser Betriebsart arbeitet das Wärmemodul ausschließlich für den Heizungskreislauf (siehe Absatz "Parametereinstellung Heizung")

Betriebsart 1

(Brauchwarmwasserbereitung mit Speicherung und Boilerfühler)


In dieser Betriebsart aktiviert sich das Wärmemodul, wenn die vom Boilerfühler gemessene Temperatur unter den Sollwert des Brauchwassers vermindert um den Hysteresewert sinkt und es deaktiviert sich, wenn die Temperatur über den Sollwert des Brauchwassers um den Hysteresewert erhöht steigt.

Folgende Parameter regeln die Brauchwarmwasserbereitung:


Par. Nr.	Beschreibung
36	Legt die Hysterese für den Start der Brauchwasseranforderung fest.
37	Legt die Hysterese für die Beendigung der Brauchwasseranforderung fest.
38	Legt den Wert in Grad fest, um den der Sollwert des Primärkreises in Bezug auf die für den Brauchwasserspeicher eingestellte Temperatur erhöht wird.
39	Legt die Hysterese für die Wiedereinschaltung für den Primärkreis in den Betriebsarten 1 und 2 der Brauchwasserbereitung fest (gilt sowohl für Kaskade als auch für Standalone).
40	Legt die Hysterese für die Abschaltung für den Primärkreis in den Betriebsarten 1 und 2 der Brauchwasserbereitung fest (gilt sowohl für Kaskade als auch für Standalone).
41	Legt den auf das Delta T des Boilers bezogenen Wert für die Aufrechterhaltung fest. Ist dieser beispielsweise auf 3 Grad eingestellt, wird das Wärmemodul, wenn sich der Boiler auf dem um drei Grad verringerten Wert für den Sollwert befindet, auf Mindestbetrieb eingeschaltet, um die Aufrechterhaltung bis zum Sollwert plus Hysterese auszuführen. Wenn dieser Parameter gleich wie Par. 36 gelassen wird, ist diese Funktion nicht aktiv und das Wärmemodul schaltet sich bei maximaler Leistung des Brauchwassers ein.
48	Legt den Brauchwarmwasser-Sollwert fest.

Der Wert für den Sollwert kann direkt eingestellt werden, ohne die Parameterliste aufzurufen:

- Die Taste **MENÜ** drücken und „Brauchwarmwasser“ mit den Tasten **▲** / **▼** auswählen.

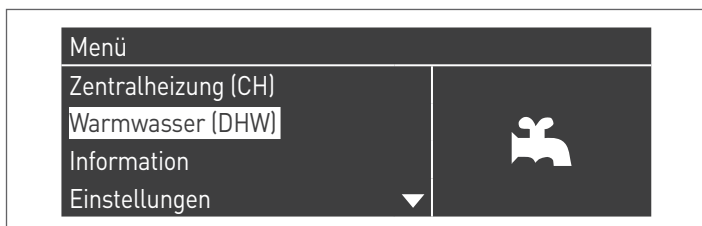

- Zum Bestätigen die Taste **●** drücken.

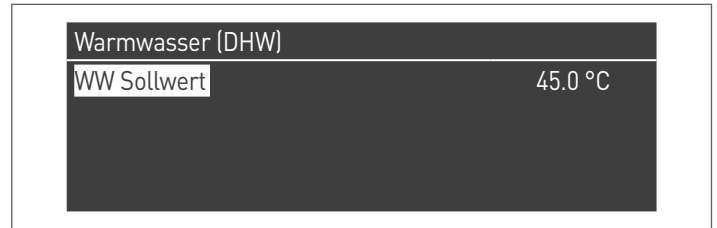

- Mit der Taste **▶** den Wert markieren und mit den Tasten **▲** / **▼** den ausgewählten Wert ändern. Die Taste **●** drücken, um die neuen Einstellungen zu bestätigen/speichern.

Der BWW-Wert kann nur geändert werden, wenn die Funktion „Brauchwarmwasser“ freigegeben ist. Siehe Absatz „Zutritt mit Passwort“ für Anleitungen in Bezug auf das externe Rückstellen.

Betriebsart 2

(Brauchwarmwasserbereitung mit thermostat geregelter Speicherung)

In diesem Fall aktiviert sich das Wärmemodul, wenn sich der Kontakt des Thermostats im Innern des Boilers schließt und deaktiviert sich bei dessen Öffnung.

Folgende Parameter regeln die Brauchwarmwasserbereitung:

Par. Nr.	Beschreibung
38*	Legt den Wert in Grad fest, um den der Sollwert des Primärkreises in Bezug auf die für den Brauchwasserspeicher eingestellte Temperatur erhöht wird.
39	Legt die Hysterese für die Wiedereinschaltung für den Primärkreis in den Betriebsarten 1 und 2 der Brauchwasserbereitung fest (gilt sowohl für Kaskade als auch für Standalone).
40	Legt die Hysterese für die Abschaltung für den Primärkreis in den Betriebsarten 1 und 2 der Brauchwasserbereitung fest (gilt sowohl für Kaskade als auch für Standalone).
48	Legt den Brauchwarmwasser-Sollwert fest.

- (*) Der Parameter 38 ist in dieser Betriebsart aktiv, selbst wenn kein Boilerfühler installiert ist und die Vorlauftemperatur des Wärmemoduls beeinflusst.

Er kann verwendet werden, um den Temperaturunterschied zwischen Vorlauftemperatur und am Thermostat des Boilers eingestellter Temperatur einzuschränken, um den Wirkungsgrad des Systems zu maximieren.

Auch in diesem Fall kann der Wert für den Sollwert direkt eingestellt werden, ohne die Parameterliste aufzurufen. Dazu ist das Menü „Brauchwarmwasser“ aufzurufen, wie zuvor in Betriebsart 1 dargelegt.

Festlegung der Prioritäten

Der Parameter 42 legt die Priorität zwischen Brauchwasser- und Heizungskreislauf fest.

Es sind vier Betriebsarten vorgesehen:

- 0 Zeit:** Priorität auf Zeit zwischen den beiden Kreisen. Bei einer gleichzeitigen Anforderung wird anfänglich der Brauchwasserkreis für einen Zeitraum in Minuten betrieben, der dem Wert entspricht, der dem Parameter 43 zugewiesen wurde. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Heizungskreislauf betrieben (für den gleichen Zeitraum) und so weiter, bis die Anforderung für einen oder beide Kreisläufe aufhört
- 1 Off:** Priorität für den Heizungskreislauf
- 2 On:** Priorität für den Brauchwasserkreislauf
- 3 Parallel:** gleichzeitiger Betrieb beider Kreisläufe unter der Voraussetzung, dass die vom Warmwasserkreislauf geforderte Vorlauftemperatur niedriger oder gleich dem Sollwert des Heizkreislaufs ist. Überschreitet die Temperatur, die vom Warmwasserkreislauf abgerufen wird, den Setpoint der Heizung, wird die Umwälzpumpe der Heizung ausgeschaltet und die Priorität geht auf das Warmwasser über.

Legionellenfunktion

Wenn die Brauchwarmwasserbereitung aktiviert ist (Par. 35= 1), ist es über die Parameter 107 und 108 möglich, eine wöchentliche Programmierung der Funktion „Legionellenschutz“ vorzunehmen.

Der Parameter 107 legt den Wochentag fest, an dem der Vorgang ausgeführt wird. Parameter 108 definiert hingegen die Uhrzeit. Zum programmierten Zeitpunkt generiert das Wärmemodul eine Brauchwarmwasseranforderung mit einem voreingestellten Sollwert von 60 °C (nicht änderbar). Nachdem die Temperatur von 60 °C erreicht wurde, wird die Temperatur 30 Minuten lang beibehalten. In dieser Zeit überprüft das System, dass die Temperatur des Fühlers nicht unter 57 °C sinkt. Am Ende dieses Zeitraums endet die Legionellenschutz-Funktion und es wird der normale Betrieb des Wärmemoduls wiederhergestellt.

Der Betrieb in Betriebsart „Legionellenschutz“ hat Priorität gegenüber anderen Anforderungen, unabhängig von der Einstellung des Parameters 42.

Par. Nr.	Beschreibung
107	Legt den Wochentag fest, an dem das Legionellenschutzverfahren ausgeführt wird.
108	Legt die Tageszeit fest, an dem das Legionellenschutzverfahren ausgeführt wird.

3.1.6 Zeitprogramm

Das Zeitprogramm ist zum Programmieren des Betriebs der verschiedenen Kreisläufe geplant, die durch das Wärmemodul angesteuert werden (Heizung, Brauchwasser und gemischte Zusatzzonen).

Programm nach Jahreszeit

Das Programm nach Jahreszeit wird zum Abschalten des Heizungskreislaufs und der gemischten Zusatzzonen während des Sommers verwendet.

Es regelt keinen Brauchwarmwasser-Parameter.


Urlaubsprogramm

Das Urlaubsprogramm wird zum Abschalten eines Teils oder aller Kreisläufe während eines bestimmten Zeitraums des Jahres verwendet.

Urlaub kann sowohl am gesamten System als auch an verschiedenen Kreislaufgruppen eingestellt werden.


Das Gruppensystem ermöglicht dem Benutzer verschiedene Kreisläufe einer Gruppe zuzuordnen, um einen Urlaubszeitraum für mehrere Kreisläufe gleichzeitig einzustellen. (Zum Beispiel bei der Steuerung eines Zweifamilienhauses mit Zentralheizungsanlage, in dem eine Familie auf Urlaub ist und die andere nicht). Die Art des Sollwerts kann so geregelt werden, dass er der gewünschten Einstellung entspricht.

Das System kann bis zu insgesamt 16 Mischzonen „Mixed“ steuern. Die Programmierung der Mischzonen ist nur mit Zubehör gestattet. Gleichzeitig mit diesen 16 Zonen kann auch der CH-Zone aktiviert werden (Heizkreis - direkte Zone nur für Heizung).

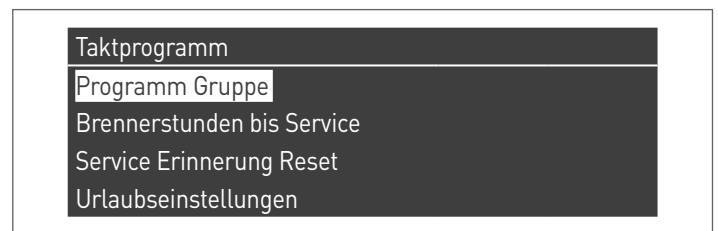

Das Zeitprogramm umfasst folgende Parameter:

Programmierung Gruppen

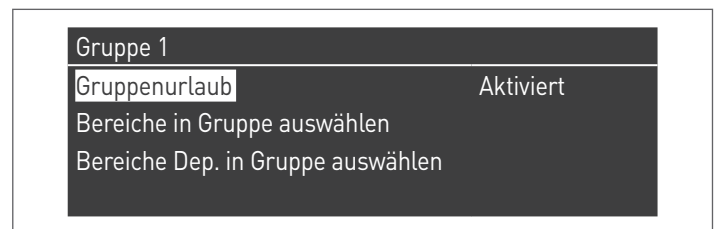


Ermöglicht dem Benutzer eine Gruppe auszuwählen, um dieser Zonen zuzuordnen. Ermöglicht dem Benutzer überdies, die betreffende Gruppe zu aktivieren/deaktivieren.

Die Einstellungen der Gruppe werden verwendet, um den Gruppen Zonen hinzuzufügen.

Das Menü „Programmierung Gruppen“ ermöglicht die Auswahl zwischen 8 Gruppen. Jede von ihnen kann aktiviert oder deaktiviert werden.

In ihm können die Zone ausgewählt werden, die zur Gruppe hinzugefügt werden sollen (direkte Zone (CH) - Mischzonen von 1 bis 16)

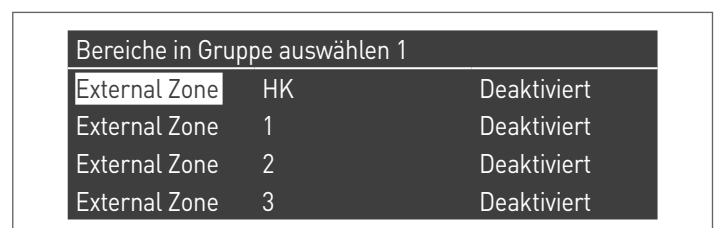

Anm. Die Programmierung der Mischzonen ist nur mit Zubehör gestattet.

Programmierung Heizung

Gruppe 1	
Programm Komfort Zeitraum	1
Komfort Sollwert	28.0 °C
Eco Sollwert	20.0 °C
Außerhalb des Intervall Sollw	Reduziert

Ermöglicht, das Zeitprogramm für die CH-Zone mit folgenden Parametern zu regeln:

Programmierung Zeitraum

Ermöglicht das Auswählen eines Zeitraums von 1 bis 7. Die Einstellungen Zeitraum ermöglichen einem Benutzer, die aktiven Zeiträume dieser Zone zu regeln.

- **Aktive Tage:** Auswahl des/der Tag(e), an dem/denen der Zeitraum aktiv ist. Ermöglicht das Deaktivieren des eingestellten Zeitraums an einem einzelnen oder mehreren Tagen. Wenn dieser Parameter auf deaktiviert eingestellt ist, werden die anderen Menüpunkte nicht mehr benutzt und daher ausgeblendet. Die Auswahl der aktiven Tage erfolgt aus den Makrogruppen: Sa-So, Mo-Fr, Mo-So oder einzelnen Tagen: Mo, Di, Mi,...
- **Intervall 1 (ausgeblendet, wenn Aktive Tage deaktiviert ist):** Dieser Parameter ermöglicht dem Benutzer die Uhrzeit für Beginn und Ende des Zeitraums zu regeln. Die Uhrzeit für den Beginn muss stets vor der Uhrzeit für das Ende liegen.
- **Intervall 2 (ausgeblendet, wenn Aktive Tage deaktiviert ist):** Gleich wie Intervall 1. Zusatzintervall für den aktivierten Zeitraum.
- **Intervall 3 (ausgeblendet, wenn Aktive Tage deaktiviert ist):** Gleich wie Intervall 1. Zusatzintervall für den aktivierten Zeitraum.

External Zone CH - Periode 1		
Aktive Tag(e)	Sonntag	
Intervall 1	00:00	00:00
Intervall 2	00:00	00:00
Intervall 3	00:00	00:00

Komfortsollwert

Zu verwendende Komforttemperatur, wenn die Zone innerhalb eines bestimmten Zeitraums liegt. (10 -30 °C)

ECO-Sollwert

ECO-Temperatur. Einstellbare Temperatur, die außerhalb der definierten Zeiträume verwendet werden kann (5 - 20 °C).

Sollwert außer Intervall

Auswahl des Sollwerttyps, der zu verwenden ist, wenn die Zone nicht in einem bestimmten Zeitraum liegt. Zur Auswahl stehen:

- Off
- Komfort
- Eco
- Frostschutz (aktiviert sich unterhalb von 5 °C NICHT ÄN- DERBAR)
- Reduziert (berechnet als Wert für den Komfort-Sollwert -10 °C)

BWW-Programmierung

Gruppe 1	
Programm Komfort Zeitraum	1
Außerhalb des Intervall Sollw	An

Ermöglicht, das Zeitprogramm für die BWW-Zone (DHW) zu regeln.

Programmierung Zeitraum

Ermöglicht das Auswählen eines Zeitraums von 1 bis 7. Die Einstellungen Zeitraum ermöglichen einem Benutzer, die aktiven Zeiträume dieser Zone zu regeln.

- **Aktive Tage:** Auswahl des/der Tag(e), an dem/denen der Zeitraum aktiv ist. Ermöglicht das Deaktivieren des eingestellten Zeitraums an einem einzelnen oder mehreren Tagen. Wenn dieser Parameter auf deaktiviert eingestellt ist, werden die anderen Menüpunkte nicht mehr benutzt und daher ausgeblendet. Die Auswahl der aktiven Tage erfolgt aus den Makrogruppen: Sa-So, Mo-Fr, Mo-So oder einzelnen Tagen: Mo, Di, Mi,...
- **Intervall 1 (ausgeblendet, wenn Aktive Tage deaktiviert ist):** Dieser Parameter ermöglicht dem Benutzer die Uhrzeit für Beginn und Ende des Zeitraums zu regeln. Die Uhrzeit für den Beginn muss stets vor der Uhrzeit für das Ende liegen.
- **Intervall 2 (ausgeblendet, wenn Aktive Tage deaktiviert ist):** Gleich wie Intervall 1. Zusatzintervall für den aktivierten Zeitraum.
- **Intervall 3 (ausgeblendet, wenn Aktive Tage deaktiviert ist):** Gleich wie Intervall 1. Zusatzintervall für den aktivierten Zeitraum.

External Zone DHW - Periode 1		
Aktive Tag(e)	Sonntag	
Intervall 1	00:00	00:00
Intervall 2	00:00	00:00
Intervall 3	00:00	00:00

Sollwert außer Intervall

Auswahl des Sollwerttyps, der zu verwenden ist, wenn die Zone nicht in einem bestimmten Zeitraum liegt. Zur Auswahl stehen:

- Off
- On

Progr. Urlaub

Urlaubseinstellungen	
Modus	Gruppe
Gruppe	1

Ermöglicht dem Benutzer die Parameter für das Programm Urlaub zu ändern.

Betriebsart

Auswahl der Betriebsart Urlaubsprogramm. Kann auf Off (Aus), System oder Gruppe eingestellt werden.

Off

Programm deaktiviert

Gruppe

Ermöglicht die Auswahl der Gruppe (1 – 8).

In der Auswahl der Gruppe erscheint das Untermenü Gruppe Urlaub mit folgenden Parametern:

- **Sollwert Urlaub:** Sollwerttyp, der für die ausgewählte Gruppe verwendet werden soll. Alle Zonen dieser Gruppe verwenden diesen Sollwert, wenn das aktuelle Datum innerhalb des Datums für den Beginn und das Ende dieses Urlaubszeitraums liegt, jedoch nur wenn die Gruppe im Menü der Gruppeneinstellungen aktiviert ist. Zur Auswahl stehen: Off (Aus), Komfort, Eco, Frostschutz und Reduziert.
- **Beginndatum / Enddatum (Tag TT-MM-JAHR):**

External Zone DHW - Periode 1		
Aktive Tag(e)	Sonntag	
Intervall 1	00:00	00:00
Intervall 2	00:00	00:00
Intervall 3	00:00	00:00

- **System:** Ermöglicht die Auswahl des Urlaubsprogramms für das gesamte System. In dieser Betriebsart gilt der Sollwert für alle Gruppen des Systems.

External Zone DHW - Periode 1		
Aktive Tag(e)	Sonntag	
Intervall 1	00:00	00:00
Intervall 2	00:00	00:00
Intervall 3	00:00	00:00

- **Sollwert Urlaub (ausgeblendet, wenn Betriebsart auf "Off" ist):** Zu verwendender Bezugstyp, wenn die System-Betriebsart ausgewählt ist. Dieser Sollwert wird für alle Zonen verwendet. Nur für das System-Urlaub verwendet.

Progr. Jahreszeit

Ermöglicht dem Benutzer die Parameter für das Programm Jahreszeit zu ändern.

Das Programm Jahreszeit wird verwendet, um einen Zeitraum mit nicht aktiver Heizung festzulegen. Dieses Menü enthält folgende Elemente:

Aktiviert Heizung nach

Wählt wie das Programm Jahreszeit überprüfen muss, ob die Heizung gestattet wird oder nicht. Es kann eingestellt sein auf:

- **Immer:** bedeutet, dass das Programm Jahreszeit ignoriert wird und die Heizungsanfrage (CH) während des gesamten Jahres stets gestattet ist.

Saison Einstellungen	
Modus	Aus

- **Nach Datum:** schaltet die Heizung (CH+Zonen) ab, wenn das aktuelle Datum innerhalb des Beginn- und Enddatums liegt.


Saison Einstellungen	
Modus	Auf Datum
Anfangsdatum	15-04
Enddatum	15-09

- **Nach Temperatur:** schaltet die Heizung (CH+Zonen) ab, wenn die Außentemperatur höher als die ausgewählte Temperatur ist. (Außentemp. f. Deaktivierung: 0,0 °C/50 °C)

Saison Einstellungen	
Modus	Auf Temp
Außentemp darunter	25.0 °C

3.1.7 Informationen Wärmemodul

Für die Anzeige der wichtigsten Informationen auf dem Bildschirm die Taste MENÜ drücken und „Informationen“ mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen.

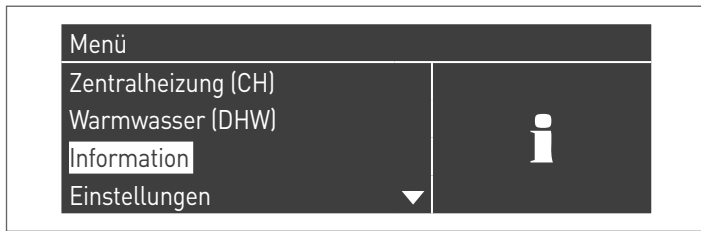

Zum Bestätigen die Taste ● drücken.


Es erscheint folgende Ansicht:



Durch Auswahl „Status Heizkessel“ und Drücken der Taste ● werden folgende Werte angezeigt:


- Vorlauftemperatur
- Rücklauftemperatur
- BWW-Temperatur (der Sensor muss angeschlossen sein, um einen Wert zu zeigen, ist er nicht vorhanden erscheint der Standardwert)
- Außentemperatur
- Abgastemperatur
- System-Temperatur (der Sensor muss angeschlossen sein, um einen Wert zu zeigen, ist er nicht vorhanden erscheint der Standardwert)
- Gebläsegeschwindigkeit
- Ionisierung
- Statusanzeige
- Fehler

⚠ Das Display zeigt jeweils vier Linien. Mit den Tasten ▲ / ▼ kann die Liste durchlaufen werden.

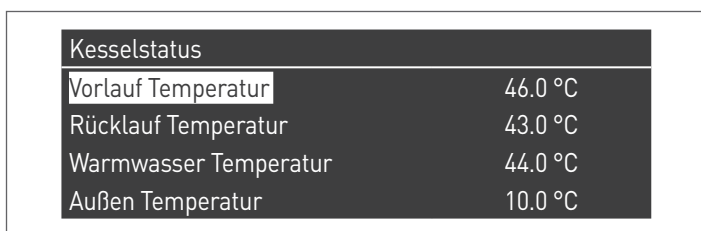

Durch Auswahl „Aufzeichnung Heizkessel“ und Drücken der Taste ● werden folgende Werte angezeigt:

- Zündungen OK
- Nicht erfolgte Zünd
- Nicht erf. Flammenerk
- Betriebstage
- Std. Brenner Heiz.
- Std. Brenner BWW

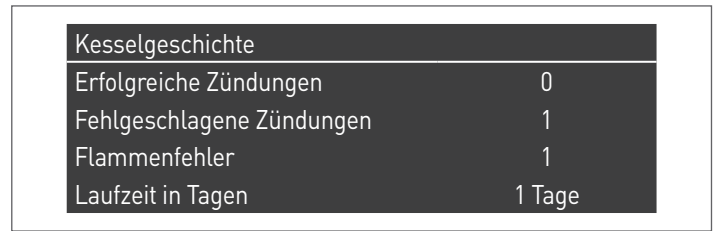

Mit den Tasten ▲ / ▼ kann die Liste durchlaufen werden.

Durch Auswahl „Fehlerverz.“ und Drücken der Taste ● werden folgende Werte angezeigt:



- Fehlerverz. (es werden die im Absatz „Fehlerliste der Anleitung“ aufgelisteten Fehler angezeigt)
- Filter Fehlertyp (unter dem Menüeintrag Filter Fehlertyp kann wie folgt gewählt werden: Deaktiviert - Flüchtiger Fehler - Störabschaltung)
- Löschen Fehlerverz. (ausschließlich mit Installateur-Passwort gestattet)



Mit den Tasten ▲ / ▼ kann die Liste durchlaufen werden.

Durch Auswahl „Wartung“ und Drücken der Taste ● werden folgende Werte angezeigt:

- Aufz. d. Wartung (jedes Mal, wenn ein „Reset Erinnerung Wartung“ erfolgt, wird das Ereignis aufgezeichnet)
- Std. Brennerbetr. s. letzter Wartung
- Std. Brennerbetr. bis Wartung
- Reset Erinnerung Wartung (nur mit Installateur-Passwort zugänglich)
- Löschen Verlauf Wartung (nur mit OEM-Passwort zugänglich)

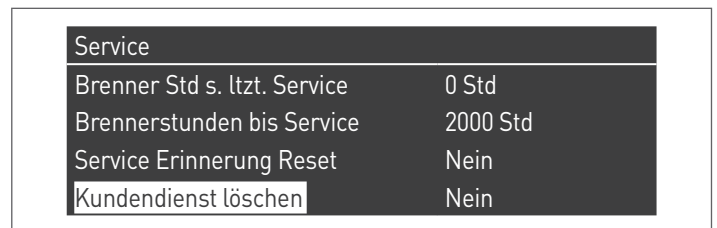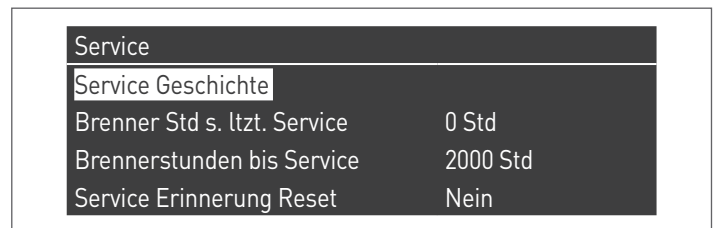


Mit den Tasten ▲ / ▼ kann die Liste durchlaufen werden.


3.2 Kontrollen während und nach der erstmaligen Inbetriebnahme

Nach erfolgter Inbetriebnahme muss eine Kontrolle ausgeführt werden. Dabei sind eine Abschaltung und die anschließende Wiedereinschaltung des Wärmemoduls auf folgende Weise auszuführen:


- Die Betriebsart des Wärmemoduls beim Heizen auf 0 (Par. 1) einstellen und den TA-Eingang schließen, um eine Wärmeanforderung zu generieren
- Bei Bedarf den Wert für den Sollwert erhöhen (Zentralheizung → Sollwert Heizung)

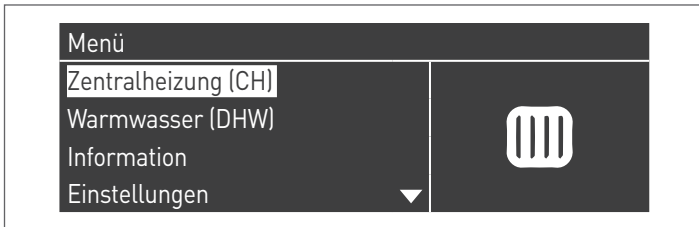


- Überprüfen Sie die freigängige Drehung der Umlaufpumpen

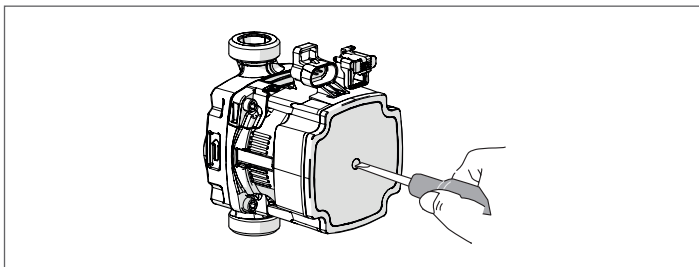

- Die Komplettabschaltung des Wärmemoduls überprüfen, wenn die Wärmeanforderung durch Öffnen des Kontakts "TA" (OFF) beseitigt wird.
- Überprüfen, dass der Heizmodul komplett stoppt, wenn der Hauptschalter des Geräts und des Hauptschalters der Anlage auf „Aus“ gestellt werden.

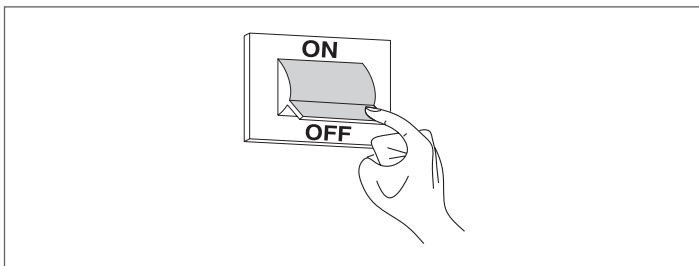

Wenn alle Bedingungen erfüllt wurden, das Wärmemodul mit Strom versorgen, indem der Hauptschalter der Anlage und der Hauptschalter des Geräts auf "ein" gestellt werden und die Analyse der Verbrennungsprodukte durchführen (siehe Absatz "Einstellungen").

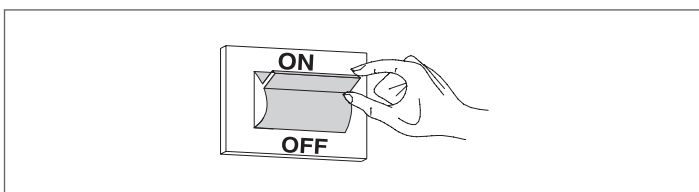


KONTROLLE DES VERSORGUNGSGASDRUCKS


- Stellen Sie Hauptschalter der Anlage auf „aus“
- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Die Schraube der Druckentnahmestelle (1) vor dem Gasventil um etwa zwei Umdrehungen lösen und einen Druckmesser anschließen

Condexa PRO 57 P – 70 P

Condexa PRO 90 ÷ 135

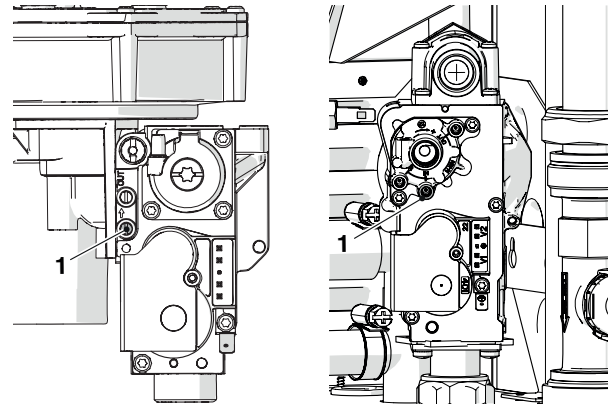

- Das Wärmemodul mit Strom versorgen, indem der Hauptschalter der Anlage und der Hauptschalter des Geräts auf "ein" gestellt werden.

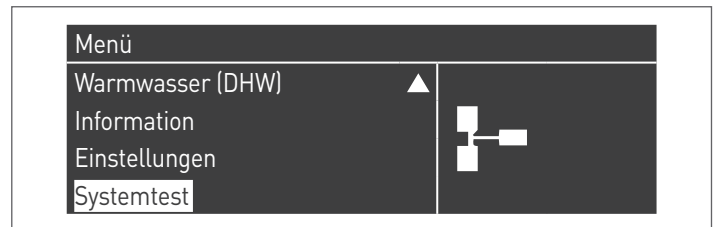

- "Max. Leist." mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und ● zum Bestätigen drücken. Das Gebläse beginnt bei maximaler Drehzahl zu laufen (variabler Wert je nach Modell).



BESCHREIBUNG	G20	G30	G31	
Wobbe-Index	45,7	80,6	70,7	MJ/m ³
Nennversorgungsdruck	20	28-30	37	mbar

Nach Beendigung der Prüfungen:

- "OFF" (Aus) mit ▲ / ▼ auswählen und zum Bestätigen ● drücken.
- Den Druckmesser trennen und Schraube der Druckentnahmestelle (1) vor dem Gasventil wieder eindrehen.



- Die Vorgänge abschließen, die Frontplatte wieder positionieren und die Feststellschraube schließen.

3.3 Fehlerliste

Wenn eine technische Störung auftritt, erscheint auf dem Display ein numerischer Fehlercode, der dem Wartungspersonal erlaubt, die mögliche Ursache festzustellen.

Die Fehler sind in 3 Ebenen unterteilt:

- 1 Permanente: Fehler, die eine manuelle Rückstellung erfordern
- 2 Vorübergehende: Fehler, die sich selbst rückstellen, nachdem die Ursache für ihre Entstehung beseitigt wurde oder nicht mehr besteht
- 3 Warnungen: einfache Hinweise, die den Betrieb des Geräts nicht sperren

3.3.1 Permanente Fehler

Nr.	Fehler	Beschreibung	Kontrollen	Lösungen
0	Fehler Lesen EEPROM	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
1	Fehler Zündung	Es wurden drei erfolglose Zündversuche ausgeführt	Prüfen Sie den Gasdruck Prüfen Sie den Zündfunken Korrekte Luftmenge Überprüfen Sie das Gasventil auf Spannung	Wenn der Gasversorgungsdruck nicht richtig ist, muss er eingestellt werden Wenn es keinen Funken gibt, prüfen Sie, ob die Zündelektrode in der richtigen Position ist Wenn der Verbrennungsluftdruck nicht richtig ist, überprüfen Sie das Entlüftungssystem und entfernen Sie eventuelle Verstopfungen Wenn die Spannung am Gasventil nicht mit der Versorgungsspannung des Heizkessels übereinstimmt, müssen Sie die Platine austauschen
2	Fehler Relais Gasvent	Relais Gasventil nicht erkannt	Überprüfen Sie die Integrität der Verbindungen zwischen dem Gasventil und der Platine	Wenn die Kabel beschädigt sind, ersetzen Sie sie Wenn die Kabel in gutem Zustand sind, ersetzen Sie das Gasventil oder die Steuerplatine
3	Fehler Sich.-Rel.	Interner Platinenfehler		a) Wenn der Fehler während des Betriebs auftritt, tauschen Sie die Steuerplatine aus b) Wenn der Fehler während der Startphase des Heizkessels auftritt (Eingriff am Hauptschalter), überprüfen Sie die Integrität des Begrenzungsthermostats (und der zugehörigen Verkabelung)
4	Fehler Störabsch. zu lang	Die Steuerung hat mehr als 20 Stunden einen Störabschaltungsfehler	Drücken Sie die RESET-Taste, um die Fehlerbeschreibung der Sperre anzuzeigen	Beseitigen Sie die Ursache für die Blockierung
5	Gebbl. funktioniert nicht	Gebblase schaltet sich länger als 60 Sekunden nicht ein	Prüfen Sie, ob der Lüfter an die Stromversorgung angeschlossen ist Prüfen Sie den PWM-Anschluss des Lüfters	Wenn keine Spannung vorhanden ist, tauschen Sie die Steuerplatine aus Wenn kein PWM-Signal vorhanden ist, tauschen Sie die Steuerplatine Den zu ersetzenden Lüfter ausbauen
6	Gebbl. zu langs	Gebblasegeschwindigkeit länger als 60 Sekunden zu niedrig		
7	Gebbl. zu schnell	Gebblasegeschwindigkeit länger als 60 Sekunden zu schnell		
8	Fehler RAM	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen

Nr.	Fehler	Beschreibung	Kontrollen	Lösungen
9	Kontr. EEPROM falsch	Inhalt des Eeprom ist nicht aktualisiert		Steuerplatine austauschen
10	Fehler EEPROM	Falsche Sicherheitsparameter des Eeprom		Steuerplatine austauschen
11	Fehler Status	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
12	Fehler ROM	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
15	Fehler Sicherh.-Thermost.	Der externe Schutzschalter ist aktiviert oder der Vorlaufsensor misst eine Temperatur von mehr als 100 °C (212 °F)	Pumpe auf Zirkulationsfluss prüfen Prüfen Sie, ob die Ventile des Hydraulikkreises geöffnet sind Prüfen Sie den Sicherheitsthermostat	Tauschen Sie die Pumpe aus oder starten Sie sie neu Öffnen Sie die Ventile des Hydraulikkreises Tauschen Sie den Sicherheitsthermostat aus
16	Fehler max. Abgastemp.	Die Rauchgastemperatur hat den Grenzwert für die maximale Rauchgastemperatur überschritten		
17	Fehler Stack	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
18	Fehler Anleitung	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
19	Kontr. Ion. falsch	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
20	Fehler Flamme zu spät aus	Die Brennerflamme wird 10 Sekunden lang nach der Schließung des Gasventils erkannt		Ersetzen Sie das Gasventil
21	Flamme vor Zünd.	Die Brennerflamme wird vor der Zündung erkannt		Ersetzen Sie das Gasventil
22	Verlust Flammendetektion	Die Flammendetektion ist während einer Anfrage drei Mal verloren gegangen		
23	Falscher Fehlercode	Das Byte des RAM-Fehlercodes wurde durch einen unbekanntes Fehlercode beschädigt		
29	Fehler PSM	Interner Software-Fehler		
30	Fehler Verz.	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen

3.3.2 Vorübergehende Fehler

Nr.	Fehler	Beschreibung	Kontrollen	Lösungen
100	Fehler WD Ram	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
101	Fehler WD Rom	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
102	Fehler WD Stack	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
103	Fehler WD Verz.	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
106	Int. Fehler	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
107	Int. Fehler	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
108	Int. Fehler	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
109	Int. Fehler	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
110	Int. Fehler	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
111	Int. Fehler	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
112	Int. Fehler	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
113	Int. Fehler	Interner Software-Fehler		Steuerplatine austauschen
114	Fehler Flamme-merk	Es wird eine Flamme in einem Status erkannt, in dem keine Flamme zulässig ist.		Steuerplatine austauschen
115	Wasserdruck niedrig	Fehler niedriger Wasserdruck		
118	Fehler Komm. WD	Kommunikationsfehler		Steuerplatine austauschen
119	Fühl. Rücklauf offen	Rücklauftemperaturfühler offen	Prüfen Sie die Unversehrtheit der elektrischen Anschlüsse Prüfen Sie den Rücklauftemperaturfühler	Wenn die Verdrahtung beschädigt ist, ersetzen Sie sie Prüfen Sie, ob der Temperaturfühler die richtigen Widerstandswerte hat. Wenn die Werte nicht richtig sind, muss der Fühler ausgetauscht werden.
120	Fühl. Vorlauf offen	Vorlauftemperaturfühler offen	Prüfen Sie die Unversehrtheit der elektrischen Anschlüsse Prüfen Sie den Rücklauftemperaturfühler	Wenn die Verdrahtung beschädigt ist, ersetzen Sie sie Prüfen Sie, ob der Temperaturfühler die richtigen Widerstandswerte hat. Wenn die Werte nicht richtig sind, muss der Fühler ausgetauscht werden.
122	Fühl. BWW offen	Temperaturfühler Brauchwarmwasser offen	Prüfen Sie die Unversehrtheit der elektrischen Anschlüsse Prüfen Sie den Warmwassertemperaturfühler	Wenn die Verdrahtung beschädigt ist, ersetzen Sie sie Prüfen Sie, ob der Temperaturfühler die richtigen Widerstandswerte hat. Wenn die Werte nicht richtig sind, muss der Fühler ausgetauscht werden.
123	Fühl. Abgase offen	Rauchgastemperaturfühler offen		
126	Kurzschl. Fühl. Rücklauf	Rücklauftemperaturfühler kurzgeschlossen	Prüfen Sie die Unversehrtheit der elektrischen Anschlüsse Prüfen Sie den Rücklauftemperaturfühler	Wenn die Verdrahtung beschädigt ist, ersetzen Sie sie Prüfen Sie, ob der Temperaturfühler die richtigen Widerstandswerte hat. Wenn die Werte nicht richtig sind, muss der Fühler ausgetauscht werden.

Nr.	Fehler	Beschreibung	Kontrollen	Lösungen
127	Kurzschl. Fühl. Vorlauf	Vorlauftemperaturfühler kurzgeschlossen	Prüfen Sie die Unversehrtheit der elektrischen Anschlüsse Prüfen Sie den Rücklauftemperaturfühler	Wenn die Verdrahtung beschädigt ist, ersetzen Sie sie Prüfen Sie, ob der Temperaturfühler die richtigen Widerstandswerte hat. Wenn die Werte nicht richtig sind, muss der Fühler ausgetauscht werden.
129	Kurzschl. Fühl. BWW	Temperaturfühler Brauchwarmwasser kurzgeschlossen	Prüfen Sie die Unversehrtheit der elektrischen Anschlüsse Prüfen Sie den Warmwassertemperaturfühler	Wenn die Verdrahtung beschädigt ist, ersetzen Sie sie Prüfen Sie, ob der Temperaturfühler die richtigen Widerstandswerte hat. Wenn die Werte nicht richtig sind, muss der Fühler ausgetauscht werden.
130	Kurzschl. Fühl. Abgase	Rauchgastemperaturfühler kurzgeschlossen	Prüfen Sie die Unversehrtheit der elektrischen Anschlüsse Prüfen Sie den Außentemperaturfühler	Wenn die Verdrahtung beschädigt ist, ersetzen Sie sie Prüfen Sie, ob der Temperaturfühler die richtigen Widerstandswerte hat. Wenn die Werte nicht richtig sind, muss der Fühler ausgetauscht werden.
133	Net Freq Error	Net. freq. error detected by the watchdog		
134	Fehler Reset-Taste	Zu viele Rückstellungen innerhalb eines kurzen Zeitraums		
163	Schutz niedr. Durchs. Wärmet.	Zu niedriger Durchsatz im Wärmetauscher		
164	Kesselmodell nicht erkannt	Kesselmodell nicht konfiguriert		

3.3.3 Warnungen

Nr.	Fehler	Beschreibung	Kontrollen	Lösungen
200	Komm. m. Modul verloren	Kaskadensystem: Der Brenner des Managing-Moduls hat das Signal eines der Brenner der abhängigen Module verloren		
201	Komm. m. Modul verloren	Kaskadensystem: Das Managing-Wärmemodul hat das Signal eines der abhängigen Wärmemodule verloren		
202	Außent. falsch	Der Außentemperaturfühler ist offen oder kurzgeschlossen		
203	Systemt. falsch	Der Systemtemperaturfühler ist offen oder kurzgeschlossen		
204	Kaskadent. falsch	Der Kaskaden-Temperaturfühler ist offen oder kurzgeschlossen		
207	Falscher DHW-Sensor	Falscher DHW-Sensor		
208	Falscher Zonen-Sensor	Falscher Zonen-Sensor		
209	Kessel-Anfrage deaktiviert	Kessel-Anfrage deaktiviert		

3.4 Umstellung auf andere gasart

Das Wärmemodul **Condexa PRO** wird für den Betrieb mit G20 (Methangas) geliefert. Es kann jedoch für den Betrieb mit G30-G31 (Flüssiggas) mithilfe des entsprechenden Zubehörs im Lieferumfang umgebaut werden.

⊖ In Belgien, der Schweiz und Ungarn ist es verboten.

⚠ Die Umbauten dürfen nur durch den Technischer Kundenservice oder durch von **RIELLO** befugtes Personal ausgeführt werden.

⚠ Für die Durchführung dieses Umbaus sind ausschließlich die Angaben in dieser Anleitung in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Sicherheitsvorschriften einzuhalten.


⚠ Wenn die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen nicht korrekt ausgeführt werden oder durch nicht entsprechend geschultes Personal ausgeführt werden, besteht die potentielle Gefahr eines Austritts von Brenngas und/oder der Entstehung von Kohlenmonoxid mit entsprechenden Sach- oder Personenschäden.

⚠ Der Umbau ist nicht abgeschlossen, bis nicht alle in dieser Anleitung angeführten Kontrollvorgänge ausgeführt wurden.

⚠ Nachdem der Umbau ausgeführt wurde, die CO₂-Eichung vornehmen, wie im Absatz „Einstellungen“ angeführt.


Vor der Umstellung:

- Sicherstellen, dass sich der Hauptschalter und der Schalter des Wärmemoduls in der Stellung „aus“ befinden
- Prüfen, dass der Absperrhahn des Brennstoffs geschlossen ist.

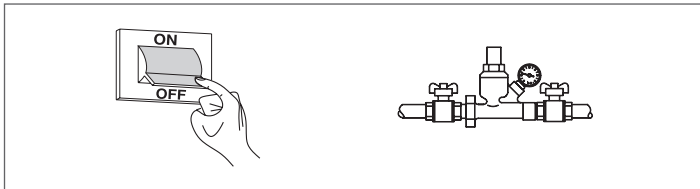

Für die Installation des Zubehörs:

- Die Feststellschraube entfernen
- Die Frontverkleidung nach außen ziehen und dann nach oben, um diese an den Punkten A auszuhaken.

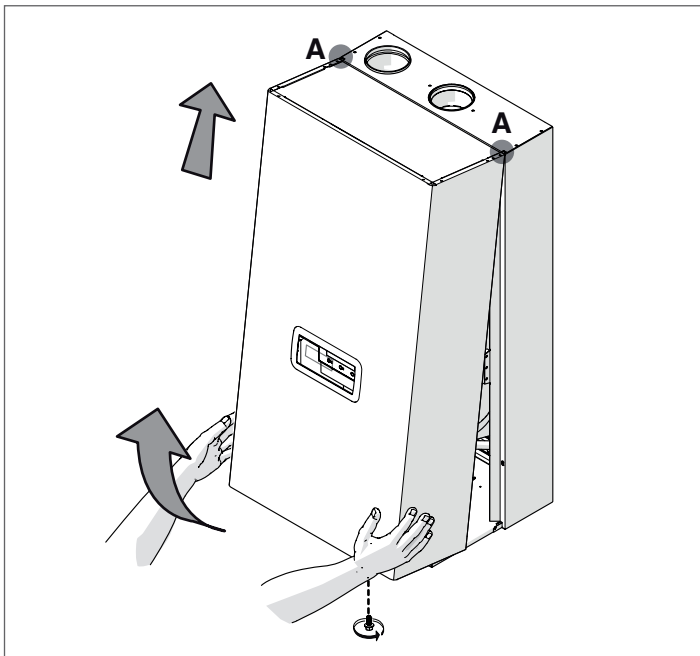


Versionen Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 70 P

- die elektrischen Anschlüsse von Gebläse und Gasventil trennen
- die Mutter (2) an der Gasleitung lösen
- die Schrauben des Gebläses lösen, um das Gebläse vom Mischer zu trennen
- die drei Schrauben (1) lösen, um das Ventil vom Gebläse zu trennen
- Die entsprechende Membran (3) in die Dichtung (4) einsetzen, ohne die Dichtung selbst zu entfernen

Modell	Ø innen (mm)
Condexa PRO 57 P	6,25
Condexa PRO 70 P	6,25

- die Dichtung (5) prüfen; wenn nötig, ersetzen
- das Ventil wieder anschrauben
- die Schrauben des Gebläses wieder anziehen
- die Mutter (2) an der Gasleitung wieder anziehen
- die elektrischen Anschlüsse von Gebläse und Gasventil wieder anschließen

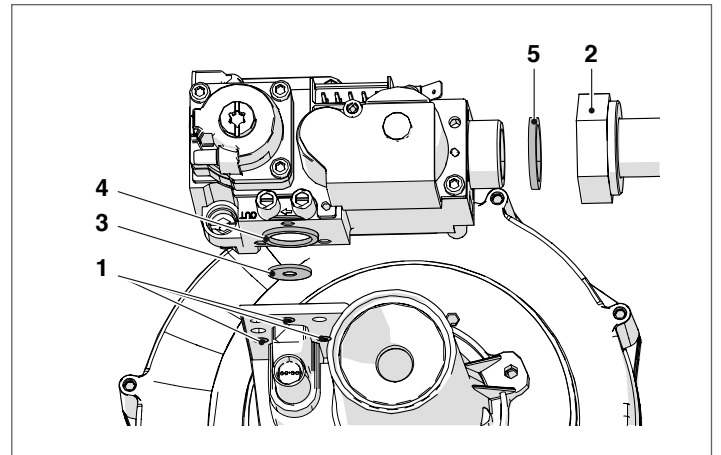


Condexa PRO 90 Ausführungen ÷ Condexa PRO 135

- die elektrischen Anschlüsse von Gebläse und Gasventil trennen
- Die Überwurfmutter (1) abschrauben, um das Gasrohr vom Gebläse zu trennen
- die Mutter am Gasventil lösen, um die Gasleitung vollständig zu öffnen
- die entsprechende Membran (2) in den Messingbogen einsetzen

Modell	Ø innen (mm)
Condexa PRO 90	9
Condexa PRO 100	9
Condexa PRO 115	9,25
Condexa PRO 135	8,75

- Die Intaktheit der Dichtung prüfen; bei Bedarf auswechseln
- die Mutter (1) anziehen, um die Gasleitung vom Gebläse zu trennen
- die Mutter am Gasventil anschrauben, um die Gasleitung vollständig zu öffnen
- die elektrischen Anschlüsse von Gebläse und Gasventil wieder anschließen

Condexa PRO 90 – Condexa PRO 100

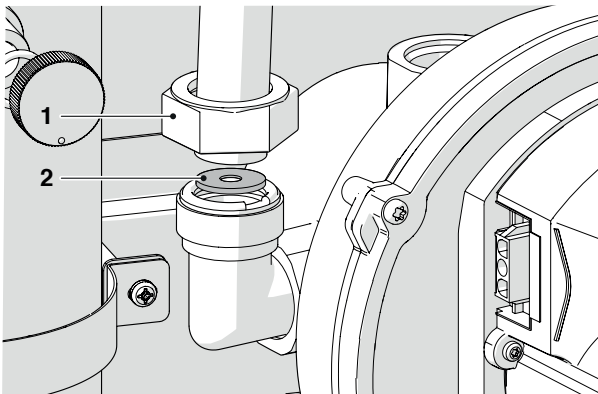

Es ist nun erforderlich, die Einstellung des Parameters 98 zu ändern.

Dazu:

- Drücken Sie auf dem Bedienfeld im Startbildschirm die Taste MENU
- „Einstellungen“ mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und die Taste ● drücken
- „Konfiguration Gerät“ mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und die Taste ● drücken

Einstellungen

Kessel Einstellungen ▲

Takt Settings

PB Configuration

Gerätekonfiguration

- Das Passwort wie im Absatz "Zutritt mit Passwort" beschrieben eingeben

- Die Taste ▼ drücken, "(98) Geräteeinstellungen" auswählen und die Taste ● drücken

Appliance Configuration Managing

Appliance Model 1

(97) Gerätekonfiguration 1


(98) Geräteeinstellungen 2

Konfiguration bestätigt Nein


- Mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert entsprechend den Angaben in der folgenden Tabelle ändern und die Taste ● drücken:

Modell	Parameter 98
Condexa PRO 57 P	12
Condexa PRO 70 P	10
Condexa PRO 90	8
Condexa PRO 100	6
Condexa PRO 115	4
Condexa PRO 135	2

Condexa PRO 115 – Condexa PRO 135

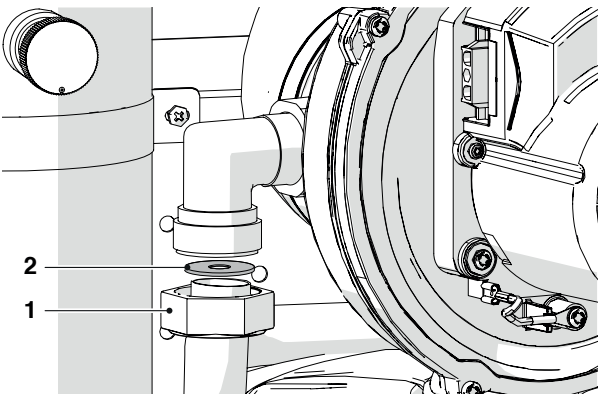


- wenn das Einsetzen der Membran Schwierigkeiten bereitet, die Mutter (3) lösen, um die Gasleitung vollständig zu öffnen.

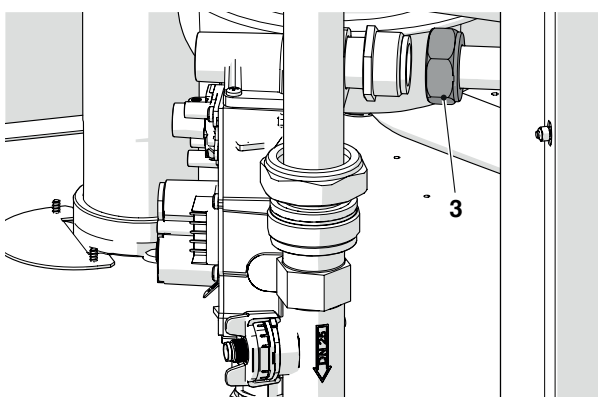

Bei allen Modellen

- Die Vorgänge abschließen, die Frontplatte wieder positionieren und die Feststellschraube schließen.
- Das Brennstoffabsperrentil öffnen.
- Stellen Sie den Hauptschalter der Anlage und den Hauptschalter an der Bedienungsblende auf „ein“.
- Prüfen, dass keine Wärme- oder Brauchwasserbereitungsanforderung vorhanden ist.

- Die Taste ▼ drücken, „Konfig. bestätigt“ auswählen und die Taste ● drücken
- Mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert auf „Ja“ ändern und die Taste ● drücken

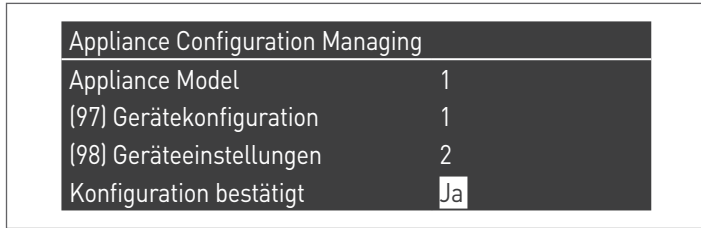


Nun beginnt das System einen Aktualisierungsvorgang der Applikation. Nachdem dieser beendet wurde, erscheint das Menü „Einstellungen“ auf dem Display.

- Die Taste ◀ drücken, bis man auf die Home-Ansicht zurückgekehrt ist

Einige Sekunden lang erscheint eine Fehlermeldung und dann kehrt das Display zur normalen Anzeige zurück.

Den Aufkleber mit Angabe des Versorgungsgases am G30-G31 anbringen.

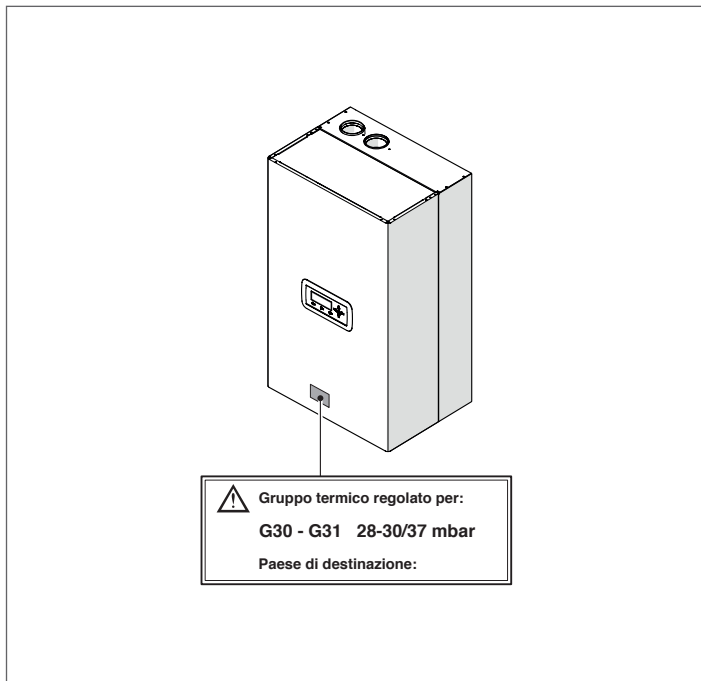

Nachdem das Zubehör installiert wurde, die Dichtheit aller hergestellten Verbindungen überprüfen. Alle im Absatz "Einstellungen" beschriebenen Einstellungsvorgänge ausführen.

Die gewünschten Sollwerte wiederherstellen.

3.5 Einstellungen


Das **Condexa PRO** Wärmemodul wird für den Betrieb mit G20 (Methan) entsprechend den Angaben auf dem technischen Typenschild geliefert und wurde bereits werkseitig vom Hersteller eingestellt.

Sollte es jedoch notwendig sein, die Einstellungen erneut auszuführen, wie zum Beispiel nach einer außergewöhnlichen Wartung, nach dem Austausch des Gasventils oder nach einer Umrüstung von G20 auf G30-G31 Gas oder umgekehrt, wie nachfolgend beschrieben vorgehen.

! Die Einstellungen der maximalen und minimalen Leistung müssen in der angegebenen Reihenfolge und ausschließlich durch den Technischer Kundenservice ausgeführt werden.


Bevor die Einstellungen vorgenommen werden:

- Die Feststellschraube entfernen
- Die Frontverkleidung nach außen ziehen und dann nach oben, um diese an den Punkten A auszuhaken.

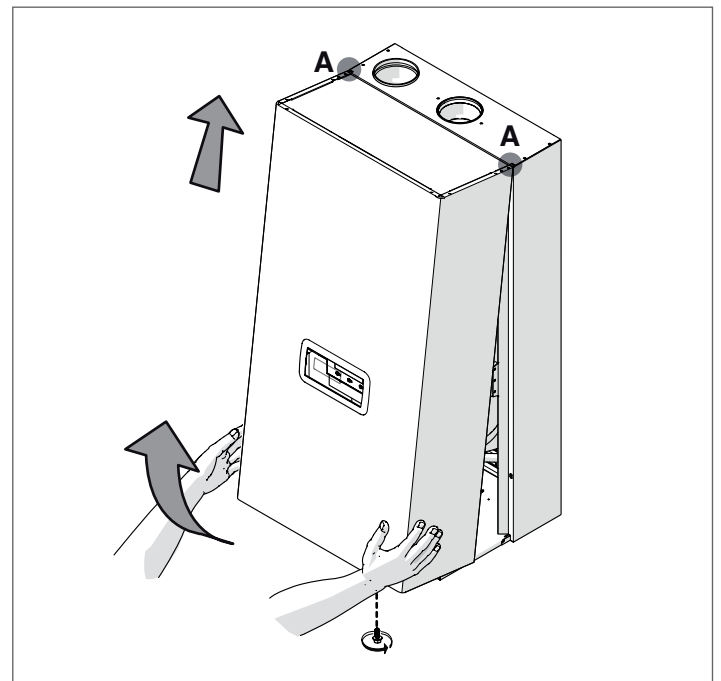

EINSTELLUNG CO2 BEI MAXIMALER LEISTUNG

- Die Taste MENÜ drücken, „System-Test“ auswählen und zum Bestätigen ● drücken.

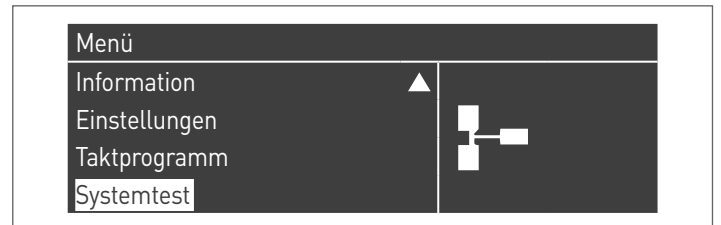

- Drücken Sie die Taste ●, um „Master“ aufzurufen und bestätigen Sie " mit der Taste ●.



- "Max. Leist." mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und ● zum Bestätigen drücken. Das Gebläse beginnt bei maximaler Drehzahl zu laufen (variabler Wert je nach Modell).

System Test Managing	
Funktions Test	Leistung Max
Lüfter Drehzahl	0 U/Min
Ionisation	0.0 µA
Vorlauf Temperatur	44.3 °C

- Das Gerät funktioniert mit maximaler Leistung.
- Den Stopfen (1) abschrauben und den Fühler des Verbrennungsanalysators einsetzen
- um das CO₂ einzustellen, mit einem Schraubendreher die Stellschraube (2) auf dem Gasventil betätigen, bis ein in der Tabelle angegebener Wert erreicht wird.

Maximale Leistung CO ₂ %	Gasttyp			
	G20	G25	G30	G31
Condexa PRO 57 P	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 70 P	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 90	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 100	9 ^(+0.2) _(-0.4) (*)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 115	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 135	9 ^(+0.2) _(-0.4) (*)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)

⚠ (*) In Belgien, die Schweiz und Ungarn muss der Wert auf 8,6^(+0.8)_(-0.8) eingestellt werden.

EINSTELLUNG CO₂ BEI MINDESTLEISTUNG


- "Pot. Min." mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und ● zur Bestätigung drücken.

System Test Managing	
Funktions Test	Leistung Min
Lüfter Drehzahl	0 U/Min
Ionisation	0.0 µA
Vorlauf Temperatur	44.3 °C


- Das Gerät funktioniert mit Mindestleistung.
- Das CO₂ einstellen, dazu mit einem Schraubenzieher die Stellschraube (3) auf der Gebläsegruppe drehen, so dass ein in der Tabelle angeführter Wert erreicht wird.

Mindestleistung CO ₂ %	Gasttyp			
	G20	G25	G30	G31
Condexa PRO 57 P	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 70 P	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 90	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 100	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 115	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)
Condexa PRO 135	9 ^(+0.2) _(-0.4)	9 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)	10,4 ^(+0.2) _(-0.2)

Versionen Condexa PRO 57 P ÷ Condexa PRO 70 P

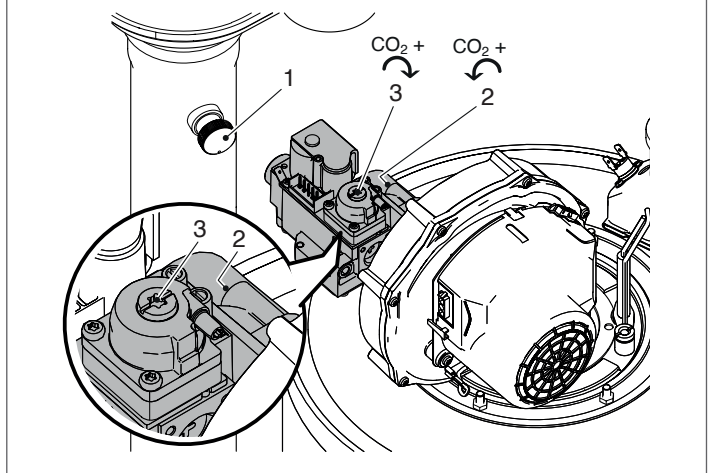

Condexa PRO 90 Ausführungen ÷ Condexa PRO 135

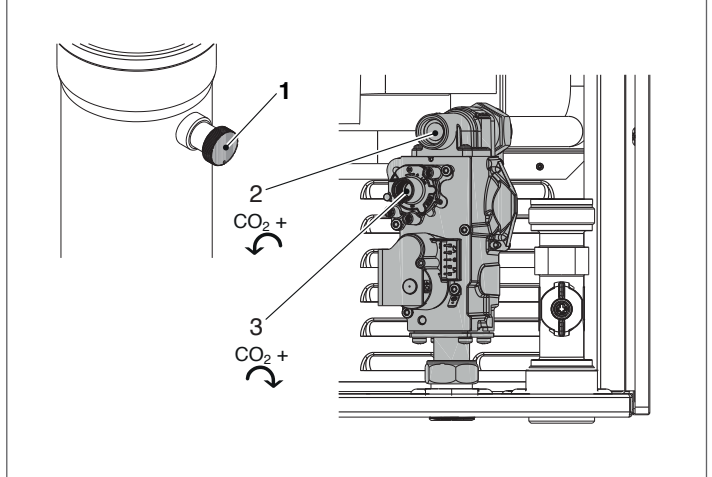

PRÜFUNG DER EINSTELLUNG

Den Wert „Max. Leist.“ auswählen, warten bis sich die Drehzahl stabilisiert und prüfen, ob die CO₂-Werte den geforderten entsprechen.

Nach Beendigung der Prüfungen:

- "OFF" (Aus) mit ▲ / ▼ auswählen und zum Bestätigen ● drücken.
- Den Fühler des Analysators entfernen und den Stopfen (1) wieder sorgfältig anschrauben
- Die Frontplatte wieder positionieren und die Feststellschraube schließen.

System Test Managing	
Funktions Test	Aus
Lüfter Drehzahl	0 U/Min
Ionisation	0.0 µA
Vorlauf Temperatur	44.3 °C

3.6 Vorübergehende Abschaltung oder für kurze Zeiträume

Bei vorübergehender Abschaltung oder Abschaltung für kurze Zeiträume (zum Beispiel Urlaub) wie folgt vorgehen:

- Die Taste MENU drücken und über die Tasten ▲ / ▼ die Angabe „Zeitprogramm“ wählen, dann mit der Taste ● bestätigen.
- Mit den Tasten ▲ / ▼ „Progr. Urlaub“ und mit der Taste ● bestätigen.

Taktprogramm
 Programm Gruppe
 Brennerstunden bis Service
 Service Erinnerung Reset
 Urlaubseinstellungen

- Mit den Tasten ▲ / ▼ die Angabe „Modus“ wählen und mit der Taste ● bestätigen. Den Modus „System“ wählen und bestätigen.

Urlaubseinstellungen
 Modus System
 Feiertags Sollwert Komfort
 Anfangsdatum Samstag 01-08-2015
 Enddatum Samstag 01-08-2015


- Mit den Tasten ▲ / ▼ die Angabe „Setpoint Urlaub“ wählen und mit der Taste ● bestätigen.
- Den Setpoint Urlaub „Frostschutz“ wählen und bestätigen.

Urlaubseinstellungen
 Modus System
 Feiertags Sollwert Anti Fr
 Anfangsdatum Samstag 01-08-2015
 Enddatum Samstag 01-08-2015


3.7 Abschaltung für längeren Zeitraum

Sollte Wärmemodul längere Zeit außer Betrieb genommen werden, sind folgende Arbeitsschritte erforderlich:

- Den Hauptschalter der Wärmemodule und den Hauptschalter der Anlage auf „aus“ positionieren



- Die Hähne für Brennstoff und Wasser an der Heiz- und Brauchwasseranlage schließen.

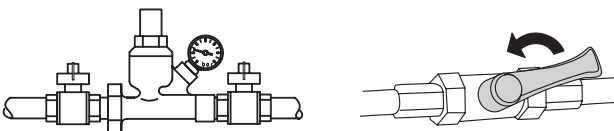

! Entleeren Sie die Heiz- und Brauchwasseranlage, wenn Frostgefahr besteht.

3.8 Display- und der Steuerplatine austauschen

! Systemkonfigurationen dürfen nur durch den Technischer Kundenservice oder durch von **RIELLO** zugelassenes Personal durchgeführt werden.

Wenn Sie das vordere Bedienfeld austauschen, öffnet sich beim nächsten Neustart eine Startseite mit dem Logo **RIELLO**. Das System prüft die Übereinstimmung zwischen den auf der Hauptplatine gespeicherten Konfigurationsdaten und den auf der Benutzeroberfläche gespeicherten Daten; daher kann es vorkommen, dass das System beim Austausch der Benutzeroberfläche Abweichungen zwischen den gespeicherten Daten feststellt. Die Parameter 97 und 98 einstellen.

Dazu:

- Auf dem Bedienelement, auf der Home-Ansicht die Taste ● drücken
- „Einstellungen“ mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und die Taste ● drücken
- „Konfiguration Gerät“ mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und die Taste ● drücken

Einstellungen
 Kessel Einstellungen ▲
 Takt Settings
 PB Configuration
 Gerätekonfiguration

- Das Passwort wie im Absatz "Zutritt mit Passwort" beschrieben eingeben
- Wählen Sie „Appliance Model“ aus und drücken Sie die Taste ●
- Mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert entsprechend den Angaben in der folgenden Tabelle ändern und die Taste ● drücken:
- „(97) Gerätekonfiguration“ auswählen und die Taste ● drücken
- Mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert entsprechend den Angaben in der folgenden Tabelle ändern und die Taste ● drücken:

Modell	Appliance Model	Par. 97
Condexa PRO 57 P	1	1 (*)
Condexa PRO 70 P	1	1 (*)
Condexa PRO 90	1	1 (*)
Condexa PRO 100	1	1 (*)
Condexa PRO 115	1	1 (*)
Condexa PRO 135	1	1 (*)

! (*) Werkseinstellung. Abhängig von der Art der Installation und dem installierten Zubehör kann es nötig sein, den Wert zu ändern.

- Die Taste ▼ drücken, "(98) Geräteeinstellungen" auswählen und die Taste ● drücken

Appliance Configuration Managing
 Appliance Model 1
 (97) Gerätekonfiguration 1
 (98) Geräteeinstellungen 2
 Konfiguration bestätigt Ja

- Mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert entsprechend den Angaben in der folgenden Tabelle ändern und die Taste ● drücken:

Modell	Gas	Par. 98
Condexa PRO 57 P	Methangas	11
	LPG	12
Condexa PRO 70 P	Methangas	9
	LPG	10
Condexa PRO 90	Methangas	7
	LPG	8
Condexa PRO 100	Methangas	5
	LPG	6
Condexa PRO 115	Methangas	3
	LPG	4
Condexa PRO 135	Methangas	1
	LPG	2

- Die Taste ▼ drücken, „Konfig. bestätigt“ auswählen und die Taste ● drücken
- Mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert auf „Ja“ ändern und die Taste ● drücken



Nun beginnt das System einen Aktualisierungsvorgang der Applikation. Nachdem dieser beendet wurde, erscheint das Menü „Einstellungen“ auf dem Display.

- Die Taste ◀ drücken, bis man auf die Home-Ansicht zurückgekehrt ist

Einige Sekunden lang erscheint eine Fehlermeldung und dann kehrt das Display zur normalen Anzeige zurück.

Überprüfen Sie die Einstellung des Parameters 116:

Modell	Parameter 116
Condexa PRO 57 P	0
Condexa PRO 70 P	0
Condexa PRO 90	0
Condexa PRO 100	0
Condexa PRO 115	0
Condexa PRO 135	0

3.9 Dependet-Platine austauschen


! Systemkonfigurationen dürfen nur durch den Technischer Kundenservice oder durch von **RIELLO** zugelassenes Personal durchgeführt werden.

Wenn Sie das vordere Bedienfeld austauschen, öffnet sich beim nächsten Neustart eine Startseite mit dem Logo **RIELLO**.

Vor der Konfiguration:


- Trennen Sie die Stromversorgung aller Module
- Entfernen Sie die defekte Platine und setzen Sie die neue mit bereits ausgewähltem DIP-Schalter ein
- Trennen Sie das Display von der Managing-Platine und schließen Sie es an die Dependent-Platine an
- Die ausgetauschte Platine mit Strom versorgen

Das Display aktualisiert automatisch die Platine mit der Managing-Konfiguration.

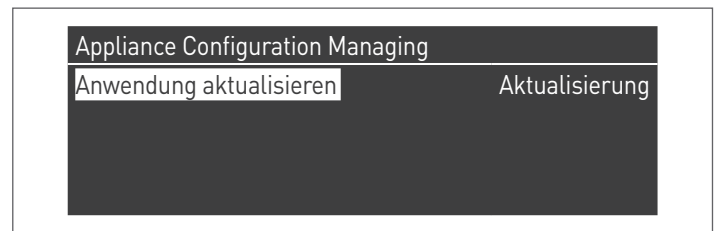


Nach der Konfiguration muss die Platine in eine Dependent-Platine umkonfiguriert werden:


- Drücken Sie die Menü-Taste am Display
- „Einstellungen“ mit den Tasten ▲ / ▼ auswählen und die Taste ● drücken

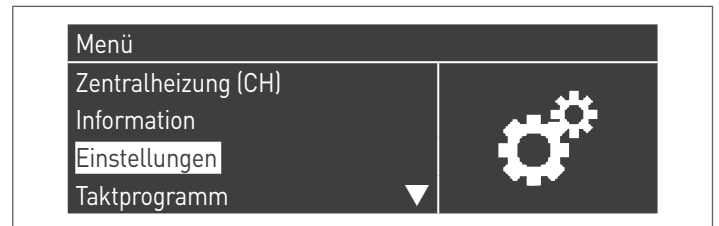

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Option „Gerätekonfiguration“ und drücken Sie die Taste ●

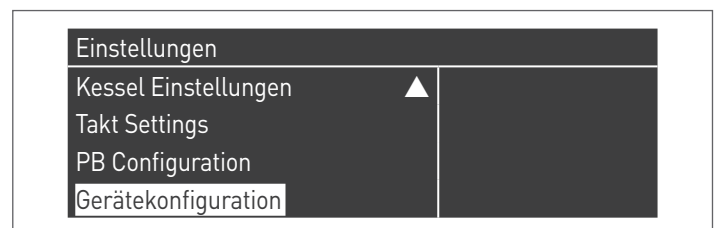

- Geben Sie wie im Abschnitt „Zutritt mit Passwort“ beschrieben, das Passwort ein, das Konfigurationsmenü wird eingeblendet

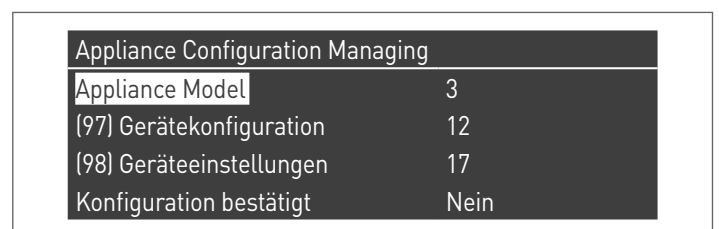

- „(97) Gerätekonfiguration“ auswählen und die Taste ● drücken
- Ändern Sie mit den Tasten ▲ / ▼ den Wert von 12 bis 13 und bestätigen Sie mit der Taste ●

Appliance Configuration Managing	
Appliance Model	3
(97) Gerätekonfiguration	13
(98) Geräteeinstellungen	17
Konfiguration bestätigt	Ja

Anschließend startet das System ein Update der Anwendung.

Appliance Configuration Managing	
Anwendung aktualisieren	Aktualisierung

- Nach der Konfiguration wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Option „Kesseleinst.“ und drücken Sie die Taste ●

Einstellungen	
Allgemeine Einstellungen	
Kessel Einstellungen	
Takt Settings	
PB Configuration ▼	

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Option „Kaskadenmodulkonfiguration“ und drücken Sie die Taste ●

Kessel Einstellungen	
Kesselparameter	
Modul Kask. Einstellungen	
Kessel Kask. Einstellungen	
Boiler error settings ▼	

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Option „DIP-Schalter-Konfiguration“ und drücken Sie die Taste ●
- Mit den Tasten ▲ / ▼ auf „Aktiviert“ stellen und mit der Taste ● bestätigen

Modul Kask. Einstellungen	
(189) Burner Address	Verwalten
(194) Dipswitch Config.	Aktiviert
Boiler demand disabled	Nein
(72) Notfallmodus erlauben	Ja ▼

- Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie auf ESC, bis Sie zum HOME-Bildschirm zurückkehren

12:11	
Abhängig	
◆ Berechneter Sollwert	20.0°C

- Trennen Sie die Stromversorgung der Dependent-Platine, trennen Sie das Display von der Dependent-Platine und schließen Sie es an die Managing-Platine an. Versorgen Sie die Managing-Platine mit Strom, nach der Initialisierung, in der das RIELLO Logo angezeigt wird, wechselt das Display automatisch zum Bildschirm „Konfiguration Mastergerät“; konfigurieren Sie die Parameter mit den Tasten ▲ / ▼ und bestätigen Sie mit der Taste ●

Appliance Configuration Managing	
Appliance Model	0
(97) Gerätekonfiguration	0
(98) Geräteeinstellungen	0
Konfiguration bestätigt	Nein

Appliance Configuration Managing	
Appliance Model	3
(97) Gerätekonfiguration	13
(98) Geräteeinstellungen	17
Konfiguration bestätigt	Ja

Nach der Konfiguration wird kurz ein Konfigurationsfehler am Display angezeigt. Trennen Sie die Stromversorgung der Managing-Platine und speisen Sie alle Module gleichzeitig.

3.10 Wartung

Die Wartung und die Reinigung des Geräts ist mindestens einmal jährlich verpflichtend auszuführen.

! Die fehlende jährliche Wartung führt zum Verfall der Garantie.


Dieser Eingriff, der durch den Technischer Kundenservice oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt wird, ist erforderlich, um zu kontrollieren und zu garantieren, dass die Rauchabzugsrohre inner- und außerhalb des Geräts, das Gebläse, die Sicherheitsventile, die Kondensatablassvorrichtungen, die Wasserablassrohre sowie die Mess- und Kontrollvorrichtungen in einwandfreiem Zustand hinsichtlich Wirkungsgrad und Betrieb sind.

Tabelle der verpflichtenden Wartungsstätigkeiten (alle 2000 Betriebsstunden oder mindestens einmal jährlich auszuführen)
Den Verbrennungstest ausführen
Den Zustand der Saugleitungen (falls vorhanden) und des Rauchabzugs überprüfen und kontrollieren, ob Lecks vorhanden sind
Die Zündelektrode überprüfen
Die Brennkammer reinigen und den Zustand der im Rahmen dieser Maßnahme ausgebauten Dichtungen kontrollieren
Den Kondensatablauf reinigen
Die Parametereinstellungen kontrollieren
Prüfen, ob Gaslecks vorhanden sind
Prüfen, ob Lecks an den Hydraulikanschlüssen vorhanden sind
Die Unversehrtheit der Verkabelungen und der entsprechenden Verbindungen überprüfen
Kontrollieren, dass die Zündung regelmäßig erfolgt
Das Vorhandensein der Flamme nach der Zündung kontrollieren
Die Sicherheitsvorrichtungen nach dem Gerät kontrollieren
Den Anlagendruck überprüfen

! Vor der Durchführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten die Versorgung des Geräts mit dem zweipoligen Schalter trennen und das Gas-Hauptventil schließen. Außerdem bei jeder Wartung (die wie oben angeführt mindestens einmal jährlich auszuführen ist) stets alle Rauchgas- und Gasdichtungen ersetzen, insbesondere die Dichtungen des Brenners.

Vor der Ausführung aller Arbeiten:


- Die Stromversorgung unterbrechen, indem der Hauptschalter der Anlage auf "aus" gestellt wird
- Das Brennstoffabsperventil schließen.

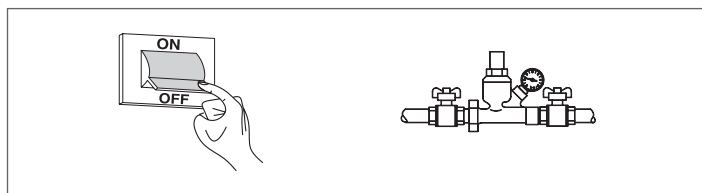

3.10.1 Funktion „Service-Reminder“

Das Wärmemodul verfügt über eine Funktion, die den Benutzer am Gerät selbst daran erinnert, dass ein programmierter Eingriff notwendig ist, nachdem die vom Wartungsplan festgelegte Anzahl an Betriebsstunden verstrichen ist.


Wenn dieser Eingriff notwendig wird, wechselt die normale Displayanzeige mit dem Schriftzug: **„Wartung notwendig!“** Dieser Schriftzug bleibt solange aktiv, bis der Kundendienst nach der Wartung des Geräts den internen Zähler zurückgesetzt hat. Der Benutzer kann jederzeit kontrollieren, wie viele Stunden bis programmierten Wartung fehlen. Dazu das Menü „Informationen“ aufrufen

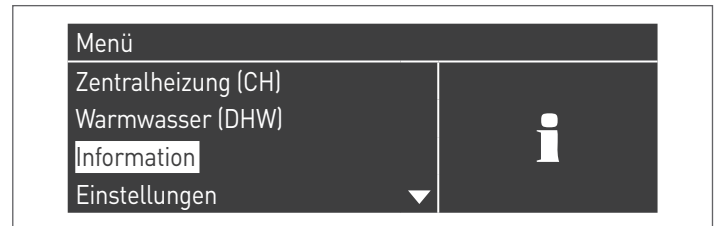

und mit den Tasten ▲ / ▼ „Wartung“ auswählen




Im Menü werden auch die seit dem letzten Eingriff verstrichenen Betriebsstunden und der Zugang zu einem Verzeichnis angeführt, in dem die Daten der letzten 15 durchgeführten Wartungen angegeben werden.

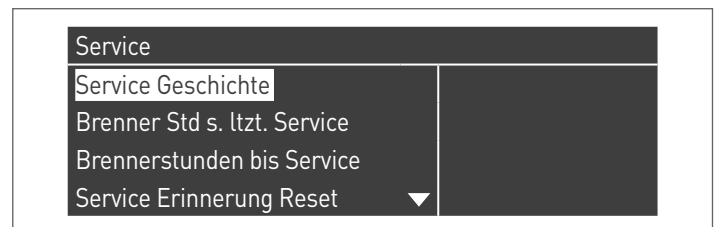

Im Menü „Einstellungen“ → „Einst. Kessel“ → „Wartung“ werden die erweiterten Steuerungen dieser Funktion angeführt, die jedoch nur über Zugang mit Hersteller-Passwort verfügbar sind. Falls es notwendig ist, auf diesem Zugangsniveau tätig zu werden, mit dem Technischer Kundenservice Kontakt aufnehmen.

3.11 Reinigung und Demontage der Bauteile

Trennen Sie vor jeder Reinigung die Stromzufuhr, indem Sie den Hauptschalter der Anlage auf "AUS" stellen.

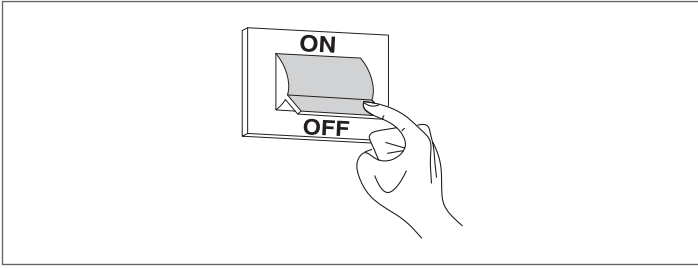

AUSSEN

Reinigen Sie die Ummantelung, das Bedienfeld, die lackierten Teile und die Kunststoffteile mit in Seifenwasser angefeuchteten Lappen. Bei hartnäckigen Flecken den Lappen mit einer Mischung aus je 50 % Wasser und denaturiertem Alkohol oder mit spezifischen Produkten befeuchten.

⚠ Auf keinen Fall Kraftstoffe bzw. Schwämme mit aggressiven Lösungen oder Reinigungspulver verwenden.

INNEN


Vor der Innenreinigung:

- Die Gasabsperrentile schließen
- Die Hähne der Anlagen schließen.


⚠ Regelmäßig kontrollieren, dass der Kondensatablauf nicht verstopft ist.

Zugang zur Steuertafel und den innenliegenden Teilen des Wärmemoduls

- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Ziehen und die Schalttafel (1) nach außen gleiten lassen

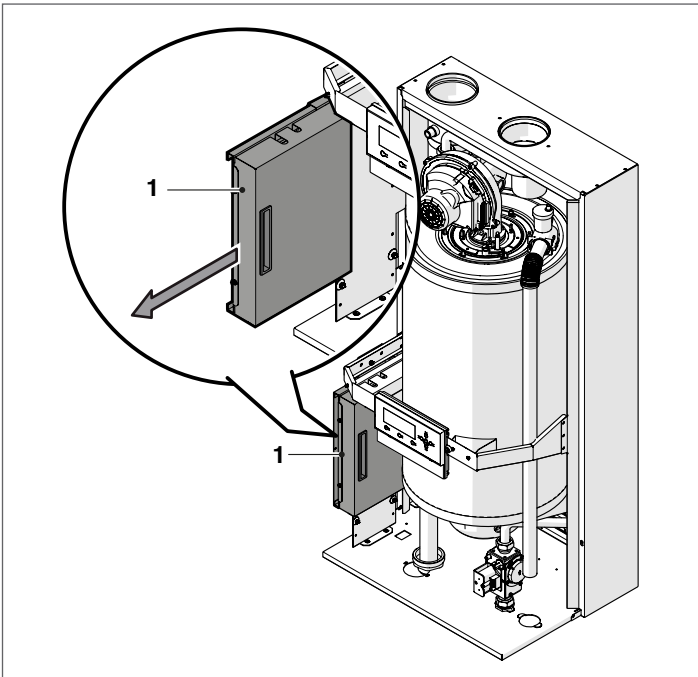

Die Befestigungsschrauben (2) lösen und den Schutz (3) entfernen

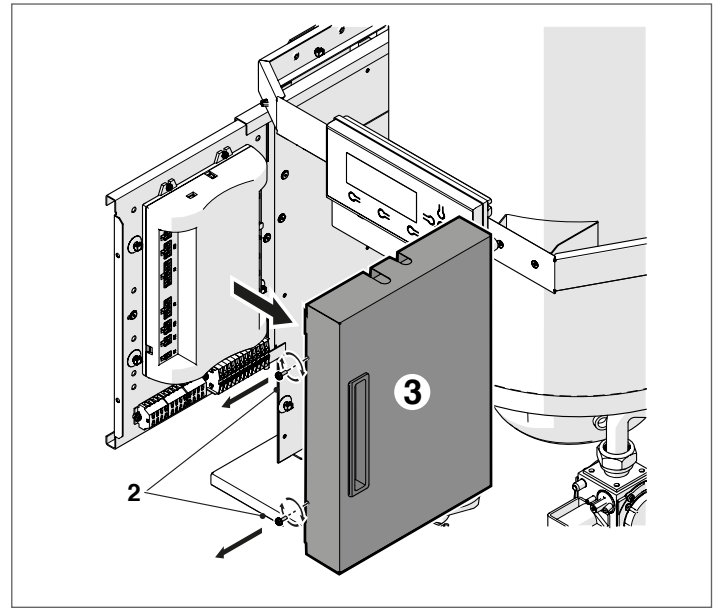


Nun ist der Zugriff auf die Klemmleisten möglich. Nach den Wartungseingriffen die abgenommenen Bestandteile in der zum Ausbau umgekehrten Folge montieren.


⚠ Bei Austausch des elektronischen Steuergeräts siehe Schaltplan zur Wiederherstellung der Anschlüsse.

Ausbau des Gebläses und des Brenners Modelle Condexa PRO 57 P - Condexa PRO 70 P


- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Die Verkabelungen (1) und (2) des Gebläses (3) trennen
- Bei einem Thermomodul des Typs B - C den Luftschlauch des Gebläses entfernen
- Die Überwurfmutter (4) lösen und die Gasleitung trennen
- Mit einem Rohrsteckschlüssel die vier Schrauben (5) lösen, mit denen das Gebläse (3) am Flansch (6) befestigt ist

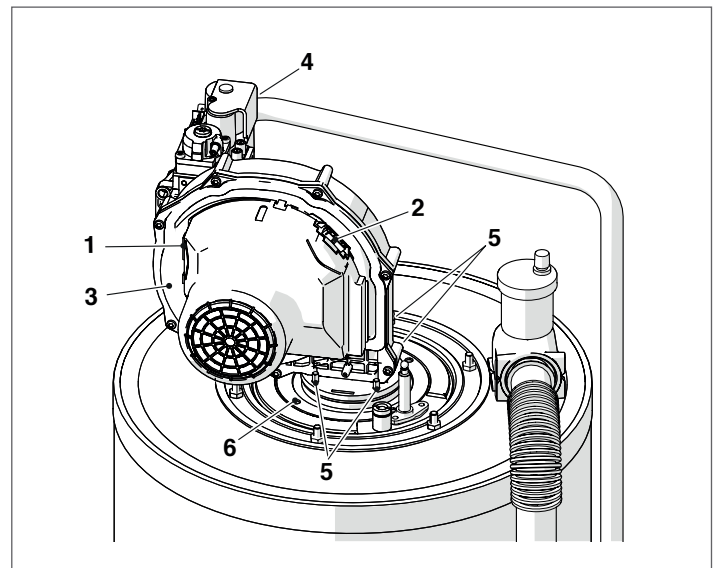

- Das Gebläse (3) und die Dichtung (7) herausnehmen
- Die vier Schrauben (8) lösen, mit denen der Flansch (6) am darunterliegenden Flansch (9) befestigt ist
- Die Dichtung (10) entnehmen und den Brenner (11) herausziehen.

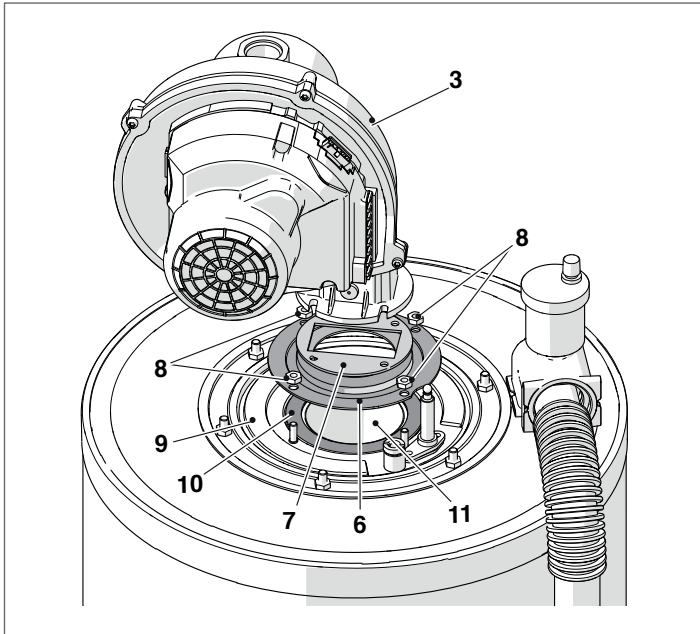

- Das Gebläse (3) und die Dichtung (7) herausnehmen
- Die vier Schrauben (8) lösen, mit denen der Flansch (6) am darunterliegenden Flansch (9) befestigt ist
- Die Dichtung (10) entnehmen und den Brenner (11) herausziehen.

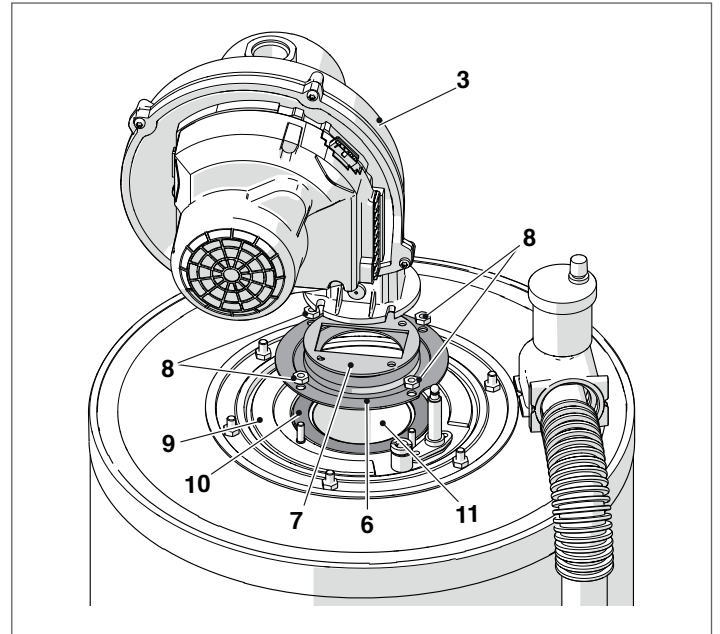


- Die Dichtungen (7-10) durch neue ersetzen.
Nach der Wartung bauen Sie die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 5Nm an.

! Prüfen, dass der Gasanschluss dicht ist.

Ausbau des Gebläses und des Brenners Modelle Condexa PRO 90 - Condexa PRO 100 - Condexa PRO 115 - Condexa PRO 135

- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Die Verkabelungen (1) und (2) des Gebläses (3) trennen
- Die Luftleitung vom Gebläse trennen, wenn es sich um ein Wärmemodul vom Typ C handelt (Konfiguration Typ C nicht serienmäßig, jedoch mit entsprechendem Zubehör erhalten)
- Die Überwurfmutter (4) lösen und die Gasleitung trennen
- Mit einem Rohrsteckschlüssel die vier Schrauben (5) lösen, mit denen das Gebläse (3) am Flansch (6) befestigt ist

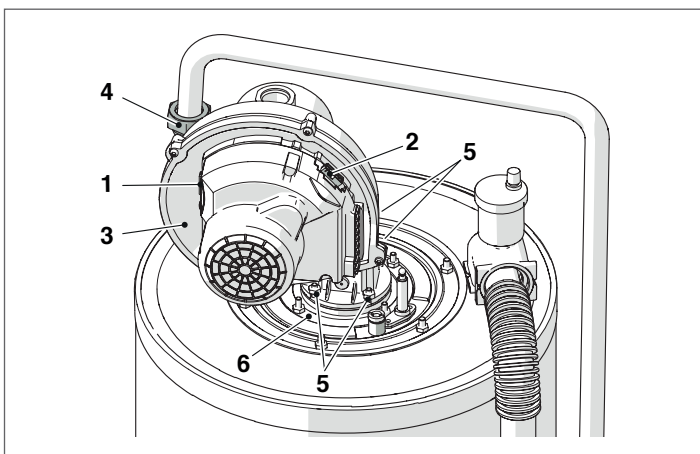


- Die Dichtungen (7-10) durch neue ersetzen.
Nach der Wartung bauen Sie die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 5Nm an.


! Prüfen, dass der Gasanschluss dicht ist.

Ausbau des Flansches für die Reinigung des Wärmetauschers Modelle Condexa PRO 57 P - Condexa PRO 70 P

- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Die Verkabelungen (1) und (2) des Gebläses (3) trennen
- Bei einem Thermomodul des Typs B - C den Luftschlauch des Gebläses entfernen
- Die Überwurfmutter (4) lösen und die Gasleitung trennen
- Mit einem Rohrsteckschlüssel die sechs Schrauben (8) lösen, mit denen die Brennergruppe (9) am Wärmetauscher befestigt ist
- Das Gebläse und den gesamten Brennerkörper (9) herausziehen
- Die Elektrodenhalterplatte (10) ausbauen, den Zustand der Elektrode prüfen und bei Bedarf ersetzen

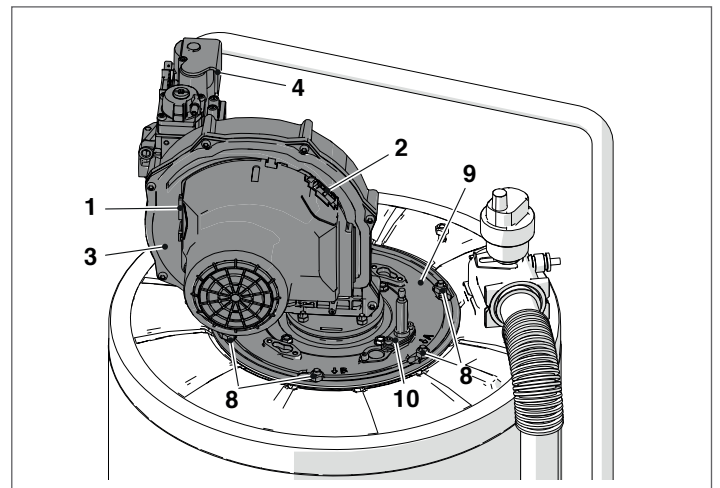

Die Dichtung (11), die Isoliermatte (12) und den Bügel (13) entfernen.

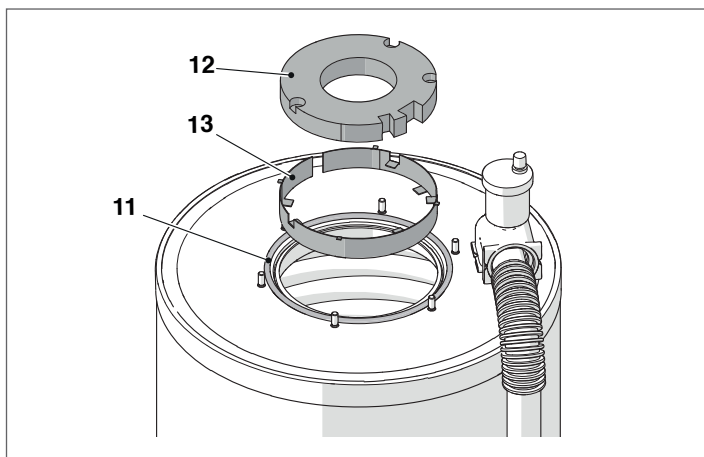


Nach der Wartung bauen Sie die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 5Nm an.


⚠ Prüfen, dass der Gasanschluss dicht ist.

Ausbau des Flansches für die Reinigung des Wärmetauschers
Modelle Condexa PRO 90 – Condexa PRO 100 – Condexa PRO 115
– Condexa PRO 135

- Die Feststellschraube entfernen und die Frontplatte der Verkleidung abnehmen
- Die Verkabelungen (1) und (2) des Gebläses (3) trennen
- Die Luftleitung vom Gebläse trennen, wenn es sich um ein Wärmemodul vom Typ C handelt (Konfiguration Typ C nicht serienmäßig, jedoch mit entsprechendem Zubehör erhalten)
- Die Überwurfmutter (4) lösen und die Gasleitung trennen
- Mit einem Rohrsteckschlüssel die sechs Schrauben (8) lösen, mit denen die Brennergruppe (9) am Wärmetauscher befestigt ist
- Das Gebläse und den gesamten Brennerkörper (9) herausziehen
- Die Elektrodenhalterplatte (10) ausbauen, den Zustand der Elektrode prüfen und bei Bedarf ersetzen

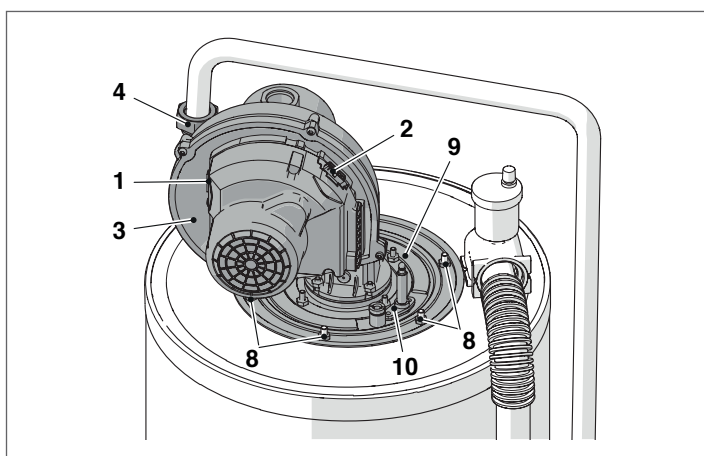

Die Dichtung (11), die Isoliermatte (12) und den Bügel (13) entfernen.

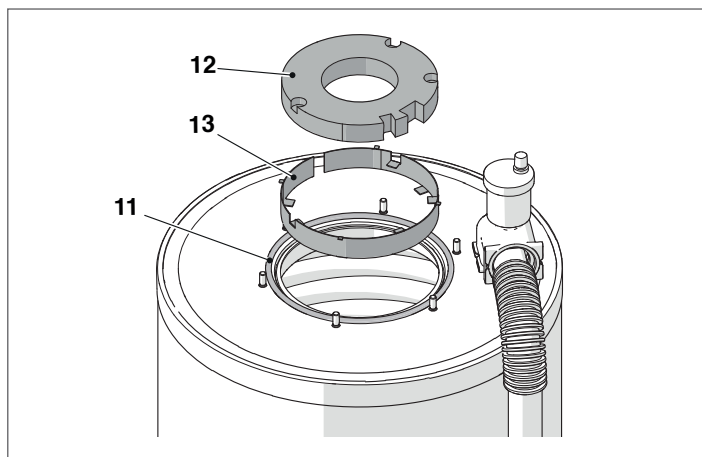


Nach der Wartung bauen Sie die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 5Nm an.

⚠ Prüfen, dass der Gasanschluss dicht ist.


3.11.1 Reinigung des Siphons des Kondenswasserablasses

Bei den Modellen Condexa PRO 57 P, Condexa PRO 70 P, Condexa PRO 90, Condexa PRO 100, Condexa PRO 115, Condexa PRO 135 (Zubehör):

- Suchen Sie den unter dem Gerät angebrachten Kondensatablaufsiphon (1).

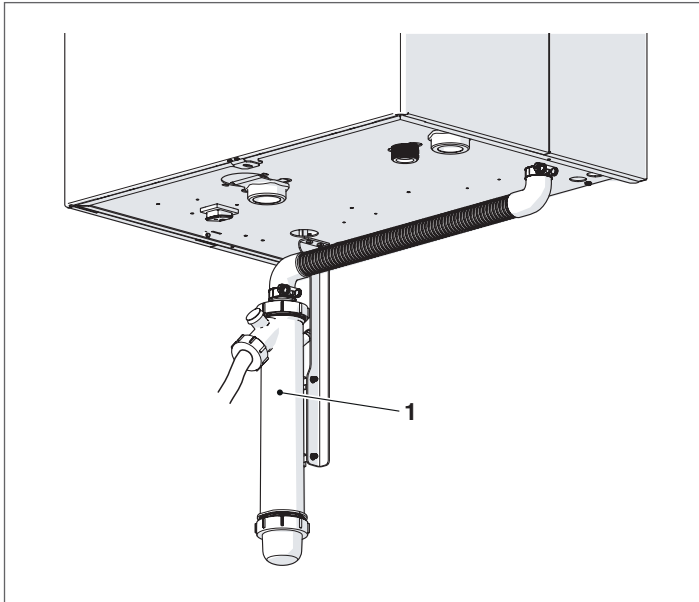

- Lösen Sie die Schelle (2), entfernen Sie das gewellte Kondensatablaufrohr (3), entfernen Sie den Siphon und lösen Sie ihn mit Hilfe der beiden Schraubkappen (4)
- Nehmen Sie den Schwimmer ab und reinigen Sie sämtliche Bestandteile.

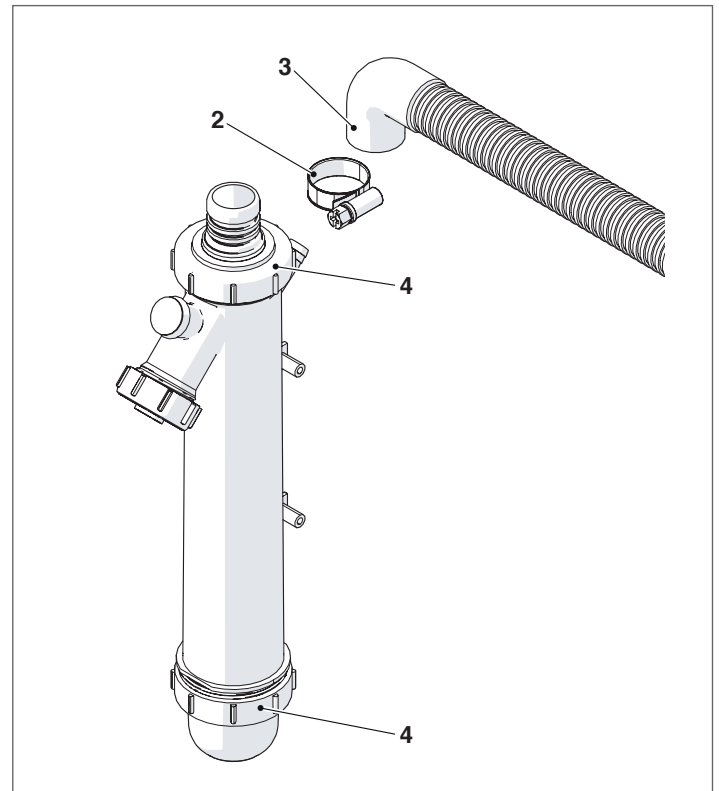

Nach den Wartungseingriffen die abgenommenen Bestandteile in der zum Ausbau umgekehrten Folge montieren.

! Indem Sie den Siphon vor Einschalten des Kessels mit Wasser füllen, vermeiden Sie während der ersten Betriebsminuten des Kessels Emissionen von Verbrennungsprodukten.

3.12 Störungen und Abhilfen

STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
Gasgeruch	Gasversorgungskreislauf	- Dichtwirkung der Dichtungen und Schließung der Druckanschlüsse überprüfen
Geruch unverbrannter Gase	Rauchgaskreislauf	- Dichtheit der Verbindung prüfen - Prüfen, dass keine Verstopfungen vorliegen - Qualität der Verbrennung prüfen
Unregelmäßige Verbrennung	Gasdruck Brenner	- Regelungen überprüfen
	Membran installiert	- Durchmesser prüfen
	Reinigung Brenner und Wärmetauscher	- Zustand prüfen
	Verstopfte Wärmetauscherdurchlässe	- Sauberkeit der Durchlässe prüfen
	Störung des Gebläses	- Funktion prüfen
Zündverzögerungen mit Verpuffungen am Brenner	Gasdruck Brenner	- Regelungen überprüfen
	Startelektrode	- Positionierung und Zustand prüfen
Das modulare System ist innerhalb kurzer Zeit verunreinigt	Verbrennung	- Verbrennungseinstellungen überprüfen
Der Brenner startet nicht bei Freigabe der Regelung des modularen Systems	Gasventil	- Prüfen, ob eine Spannung von 230Vac an den Klemmen des Gasventils anliegt; Verkabelungen und Anschlüsse überprüfen
Das modulare System startet nicht	Fehlende Stromversorgung (das Display zeigt keine Meldung an)	- Elektrische Anschlüsse prüfen - Zustand der Sicherung prüfen
Das modulare System erreicht die Temperatur nicht	Kesselgehäuse verschmutzt	- Reinige verbrandingskamer
	Bereik brander onvoldoende	- Brennereinstellung überprüfen
	Einstellung des modularen Systems	- Einwandfreien Betrieb überprüfen - Eingestellte Temperatur überprüfen
De generator raakt in veiligheidswarmteblokkering	Kein wasser	- Einwandfreien Betrieb überprüfen - Eingestellte Temperatur überprüfen - Stromkabel überprüfen - Position der Fühlerkolben prüfen
	Einstellung des modularen Systems	- Entlüftungsventil überprüfen - Druck Heizungskreislauf prüfen
Der Kessel ist auf Betriebstemperatur, das Heizsystem aber kalt	Vorhandensein von Luft in der Anlage	- Anlage entlüften
	Umlaufpumpe defekt	- Umlaufpumpe entsperren - Umwälzpumpe austauschen - Elektrischen Anschluss der Umwälzpumpe prüfen
Die Umwälzpumpe startet nicht	Umlaufpumpe defekt	- Umlaufpumpe entsperren - Umwälzpumpe austauschen - Elektrischen Anschluss der Umwälzpumpe prüfen
Häufiger Eingriff des Anlagen-Sicherheitsventils	Anlagen-Sicherheitsventil	- Einstellung oder Funktionstüchtigkeit prüfen
	Druck in Anlagenkreislauf	- Fülldruck überprüfen - Druckminderventil überprüfen
	Ausdehnungsgefäß Anlage	- Funktion überprüfen

4 STEUERUNG ZUSATZZONE

4.1 Zonensteuerung mit Zubehör Zusatzzone


Bei Verwendung an einer Anlage mit nur einem Wärmemodul oder Kaskaden-Systemen, in denen die Anzahl der zu steuern den Heizungszone die Anzahl der ABHÄNGIGEN Wärmemodule überschreitet, ist die Installation des Zubehörmoduls Zusatzzone notwendig.

Nachdem das Modul Zusatzzone wie unten angegeben angeschlossen wurde, warten, bis das Modul erkannt wird.

Nach der Erkennung stehen folgende neue Funktionen zur Verfügung:

- Im Menü „Informationen“ erscheint „Status Ext. Zone“, von dem aus die Informationen hinsichtlich der ausgewählten Zone angezeigt werden können;
- Im Menü „Einstellungen“ erscheinen zwei neue Zeilen:
 - "Konfig. Zone"
 - "Klimakurve Zone"

 Siehe Anleitung des Zubehörs Zusatzzone für weitere Details.

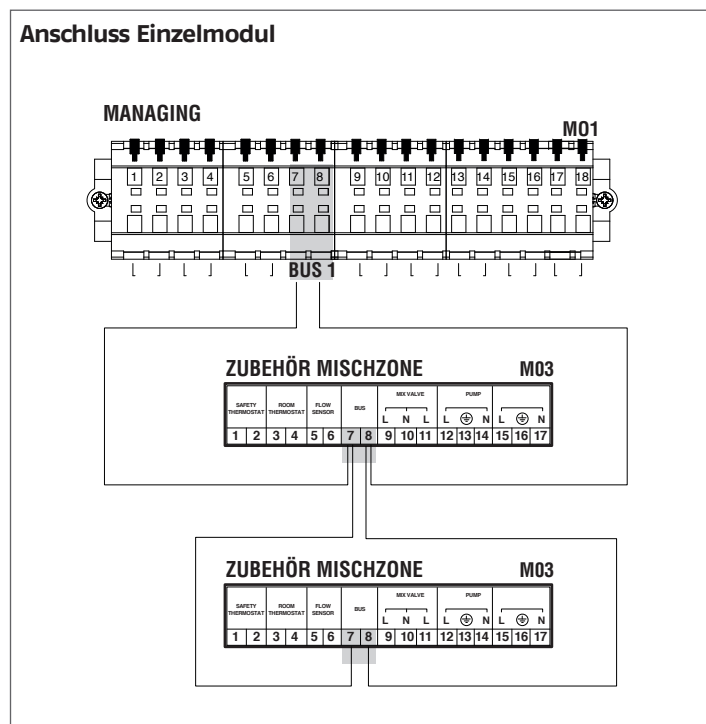

Die elektronische Steuerung des Wärmemoduls prüft automatisch, welche Zonen am Bus angeschlossen sind.

Die Menüeinträge der Zone in der elektronischen Steuerung des Wärmemoduls sind verfügbar, wenn 1 oder mehrere Vorrichtungen für die Zonensteuerung erkannt werden.

Die elektronische Steuerung des Wärmemoduls merkt sich die erkannte Zonennummer, wenn eine Vorrichtung angeschlossen wird.



Die erkannte Zonennummer wird nicht automatisch entfernt, wenn das entsprechende Zubehör nicht mehr angeschlossen ist.

Die Zonennummer muss manuell entfernt werden.

Entfernung der Zonennummer


- Den Busanschluss der zu löschenden Zone entfernen;
- Das Menü Einstellungen/Konfig.Zone/Zone aufrufen;
- Die getrennte Zone auswählen;
- Sich auf Zone Entfernen positionieren;
- Die Taste ► drücken, um die Werte zu markieren, diese mit den Tasten ▲ / ▼ auf „Ja“ ändern, die Taste ● zum Bestätigen drücken, so dass die Entfernung der Zone aus den Displaymenüs erfolgt.

Beispiel:

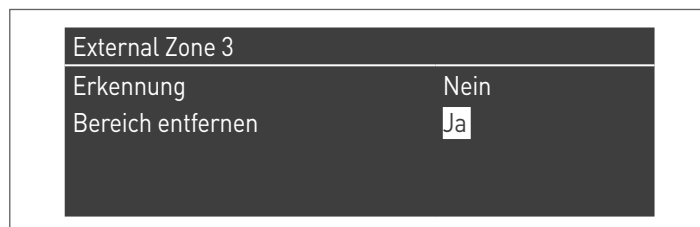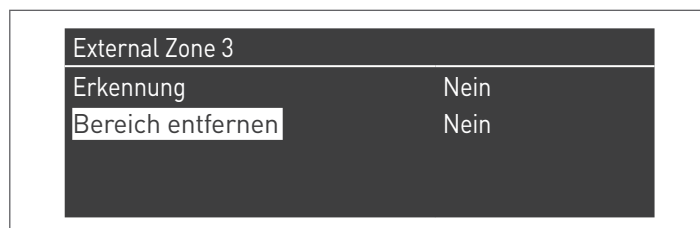

4.2 Einstellung der Parameter Zusatzzone

Steuerungsschnittstelle

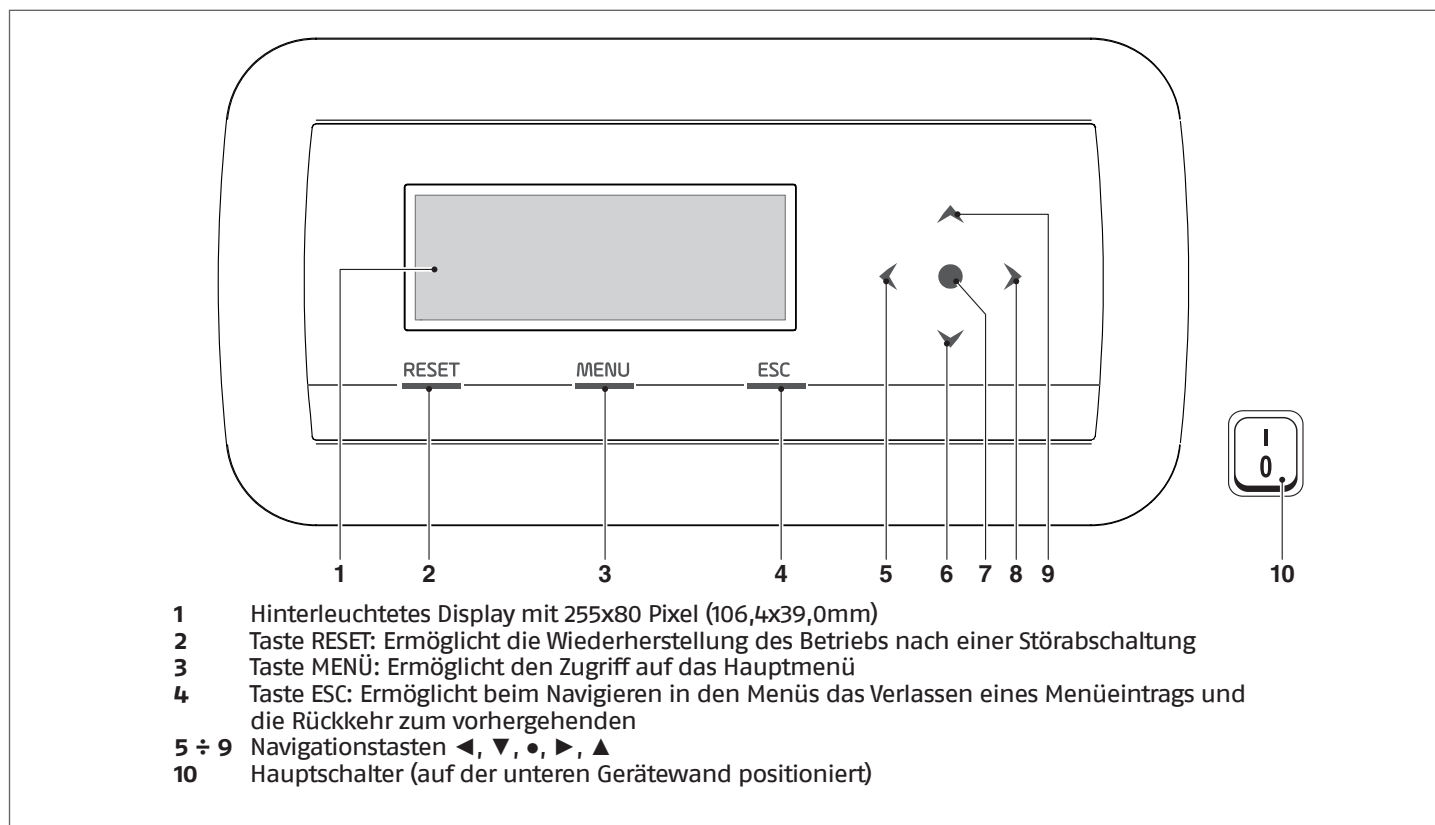

4.3 Einstellung der Parameter der Zone (nur mit Installateur-Passwort zugänglich)

Menü → „Einstellungen“ → „Konfig. Zone“

In diesem Menü können die Parameter aller angeschlossenen Zonen getrennt eingestellt werden, ausgenommen der Parameter „Zusatz-Sollwert Zone“, der für alle Zonen gleich ist.

Zum Auswählen der Zone, deren Parameter kontrolliert/geändert werden, wie folgt vorgehen:


- Die Taste ▶ drücken, so dass die Nummer rechts vom Schriftzug „Zone“ markiert wird;
- Nachdem die Nummer markiert wurde, mit den Tasten ▲ und ▼ die Nummer der Zone ändern;
- Nachdem die Zone ausgewählt wurde, mit der Taste • bestätigen.

Die Parameter der Zone sind wie folgt:

Beschreibung	Serienmäßig eingestellter Wert	Bereich	Erklärung	UM
Nachlauf Pumpe Zone	120	0-255	Definiert die Nachlaufzeit in Sekunden	Sek
Mischvent. Max. Zeit Öffn./Schl	25	0-255	Definiert die Zeit der vollständigen Öffnung/ Schließung des Mischventils in Sekunden (gültig für Dreiwege-Mischventil)	Sek
Mischvent. Max. Abst.	700	0-65535	Definiert die Anzahl der Abstände für die vollständige Öffnung des Mischventils (gültig für Schrittmotor-Mischventil)	
Modus PID Zone	Symmetrisch	Symmetrisch/Asymmetrisch	Definiert den PID-Steuermodus	
PID P Zone	10	0-255	Proportionaler Parameter für die Ventilsteuerung	
PID I Zone	150	0-255	Integrativer Parameter für die Ventilsteuerung	
PID D Zone	0	0-255	Derivativer Parameter für die Ventilsteuerung	
Zusatz-Sollwert Zone	10	0-30	Legt die Erhöhung für den Sollwert des Primärkreises im Vergleich zum Sollwert der Zone fest	°C

! Für weitere Informationen hinsichtlich der Navigation in der Steuerschnittstelle (Display des Wärmemoduls) siehe Absatz „Elektronische Steuerung“.

4.3.1 Menüstruktur

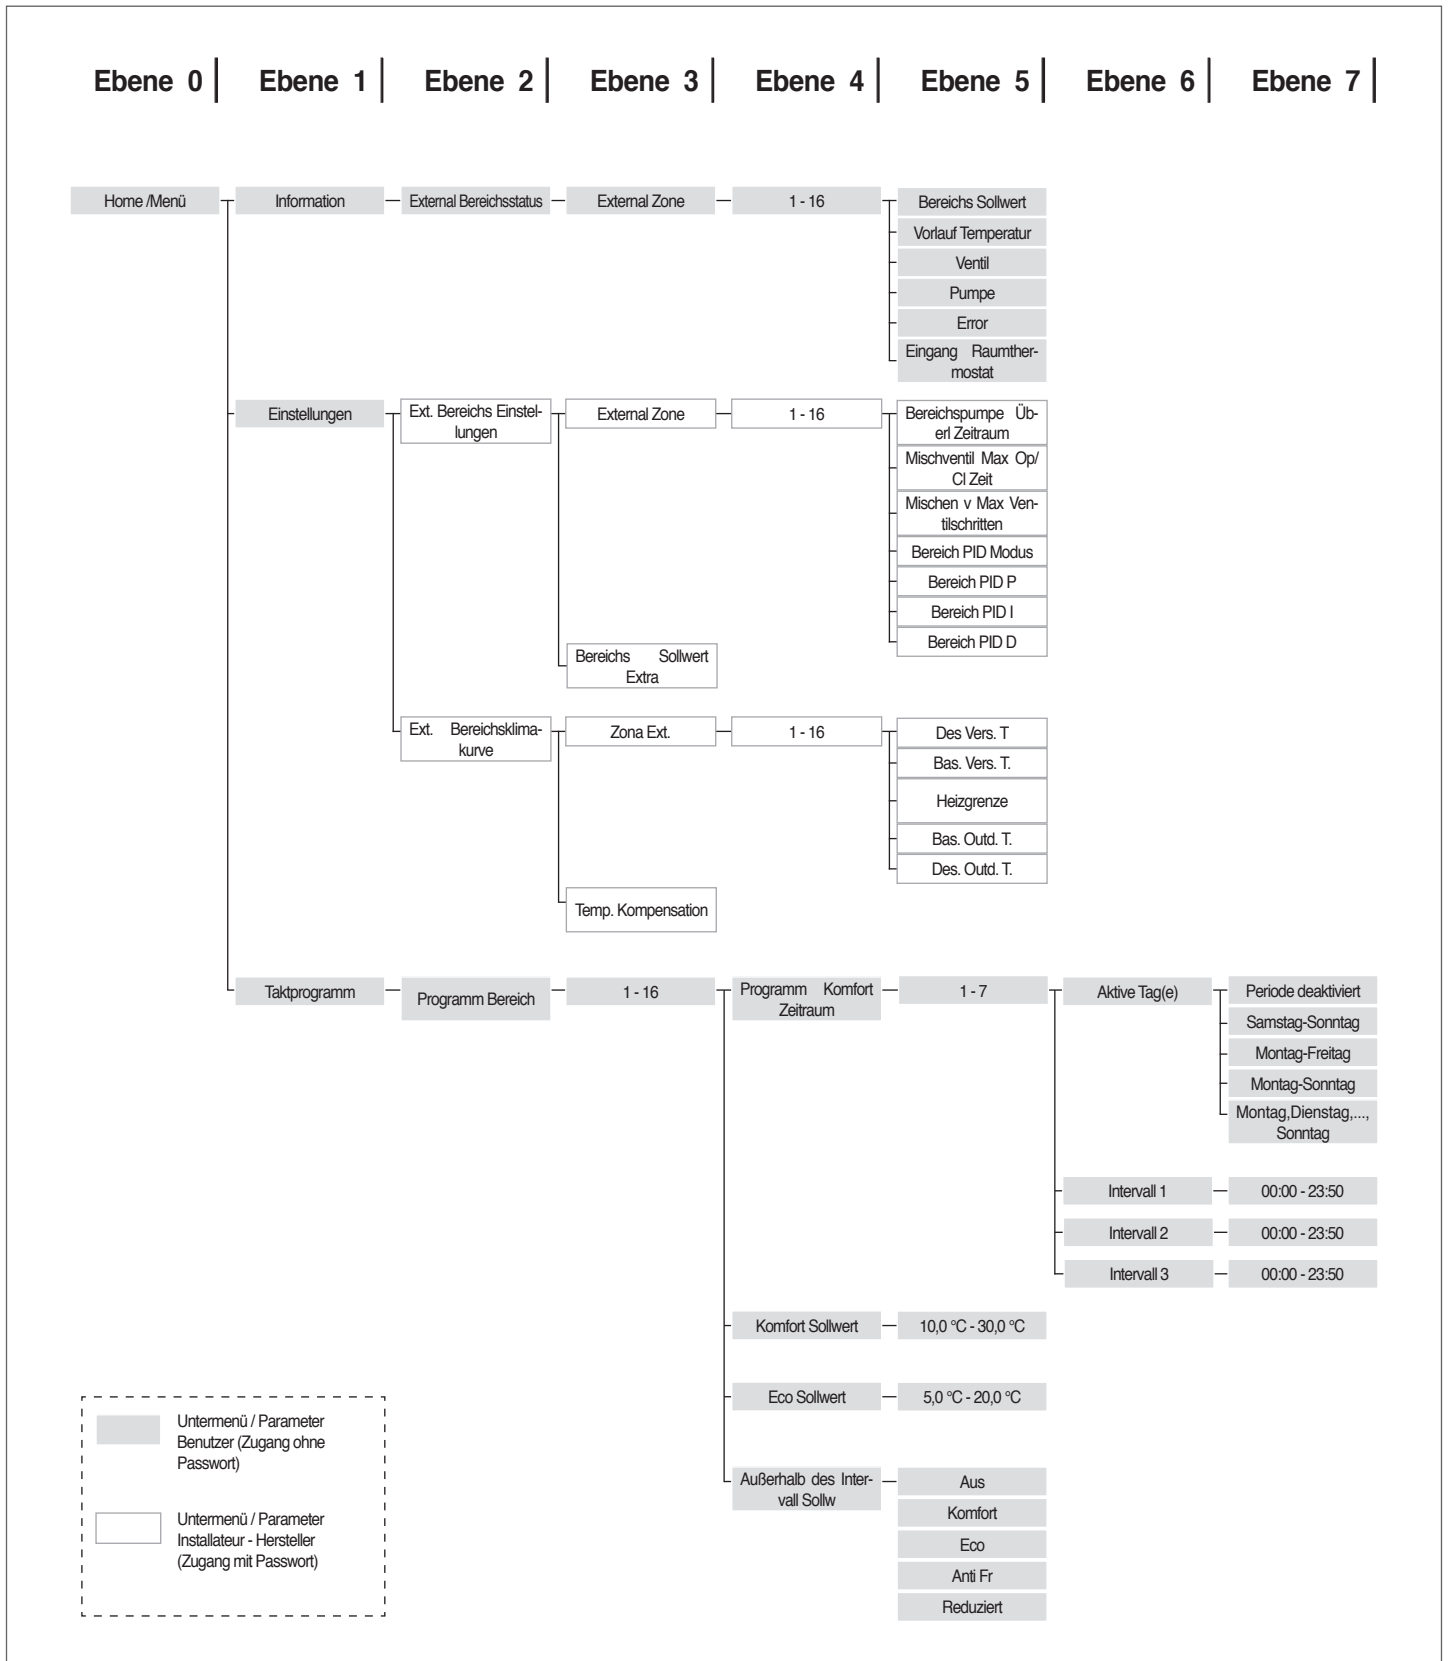


4.4 Einstellung der Parameter der Klimakurve der Zone (nur mit Installateur-Passwort zugänglich)

Menü → „Einstellungen“ → „Klimakurve Zone“

- Die Taste ► drücken, so dass die Nummer rechts vom Schriftzug „Zone“ markiert wird;
- Mit den Tasten ▲ und ▼ die Nummer der Zone ändern;
- Die Taste ● drücken.

Es erscheint folgende Anzeige:

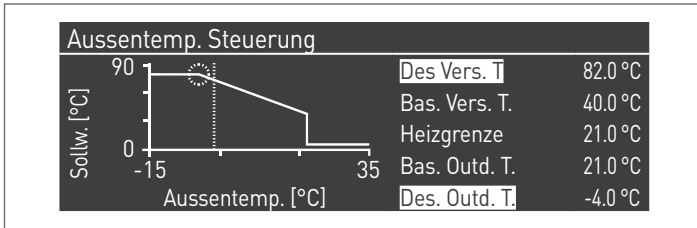


Der Parameter „Ausgleichstemp. b. max.Außentemp“, wenn anders als 0, wandelt die Klimakurve von linear auf quadratisch um und gestattet eine bessere Anpassung der Sollwert-Änderung an die Änderung der Außentemperatur.

Die quadratische Ergebnis-Klimakurve weist die drei Parameter:

- Heizg. Sollw. Max
- Max. Außentemp.
- Min. Außentemp.

der linearen Basis-Klimakurve und den Wert des Heizg. Sollw. Min. verringert um den Wert des Parameters „Ausgleichstemp. b. max.Außentemp“ auf, wie dies aus dem Beispiel in der Abbildung ersichtlich ist.

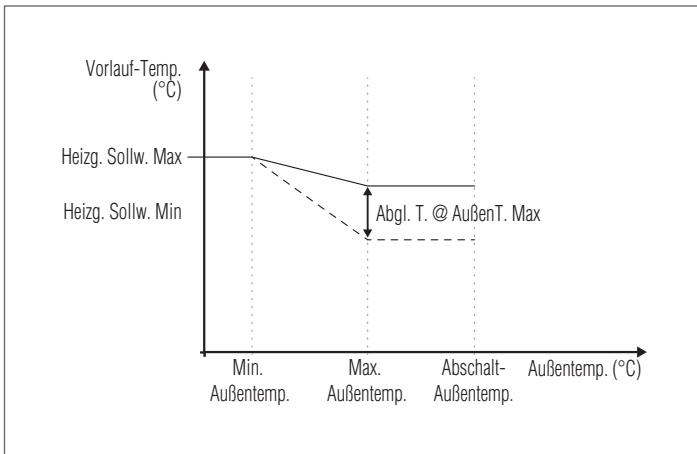

4.5 Programmierung der Zone


Standardmäßig ist die Zeitprogrammierung der Zone deaktiviert.

Zum Starten einer Anforderung aus der Zone genügt es, den Kontakt der Anforderung der Zone zu schließen. In diesem Fall läuft das Wärmemodul (oder die Kaskade der Wärmemodule) mit einem Sollwert an, der dem auf der Klimakurve der Zone berechneten Wert erhöht um den Wert „Zusatz-Sollwert Zone“ entspricht. Das Mischventil moduliert, um die Vorlauftemperatur der Zone gleich dem berechneten Sollwert zu halten.

Zum Aktivieren der Programmierung der Zone:
Menü → „Einstellungen“ → „Konfig. Zeit“



Durch Bestätigen mit der Taste ● erscheint die Ansicht:

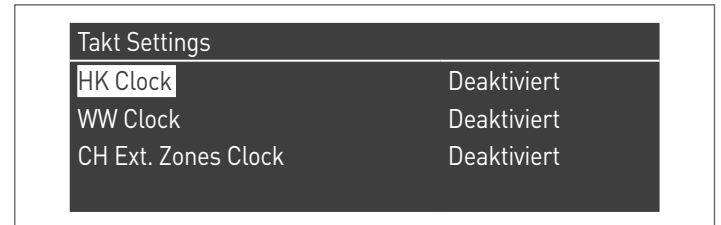

- Mit den Tasten ▲ / ▼ „CH Zonen Zeit“ auswählen
- Mit der Taste ► auf den Schriftzug „Deaktiviert“ bewegen, mit den Tasten ▲ / ▼ auf „Aktiviert“ ändern
- Mit der Taste ● bestätigen

Auf:
Menü → „Zeitprogramm“ gehen
Mit der Taste ● bestätigen:



Nun die Nummer der zu programmierenden Zone auswählen und mit der Taste ● bestätigen.



Es gibt 7 programmierbare Zeiträume für jede Zone und diese können ausgewählt werden, indem die Nummer geändert wird, die neben dem Schriftzug „Programmierung Zeitraum“ erscheint.

Der „Komfort Sollwert“ ist der Sollwert, der für den Raum eingestellt wird, der im aktiven Zeitfenster von der Zone versorgt wird, welches innerhalb des Zeitraums festgelegt wird. Er kann zwischen zehn und vierzig Grad eingestellt werden.

Wird als „Komfort Sollwert“ der Standardwert von 20 °C eingestellt, entspricht die Klimakurve, welche den Sollwert der Zone regelt, exakt jener, die im Absatz Einstellung der Parameter der Klimakurve der Zone (nur mit Installateur-Passwort zugänglich) auf Seite 80 eingestellt wurde.


Durch die Veränderung des Werts für den „Komfort Sollwert“ wird die Klimakurve nach oben oder nach unten verschoben, je nachdem, ob der Wert für den Sollwert höher oder niedriger als 20 °C ist. Die Verschiebung der Kurve erfolgt um zwei Grad pro jedem Grad Unterschied zwischen dem Wert für den eingestellten Sollwert und dem Wert 20.

Der „ECO-Sollwert“ ist ein Sollwert, der zwischen 5 und 20 Grad eingestellt und als Sollwert für den Raum gewählt werden kann, der von der Zone außerhalb des aktiven Zeitfensters bedient wird.

Der Parameter „Sollwert außer Intervall“ legt fest, auf welche Weise die Zone außerhalb der aktiven Zeitfenster gesteuert wird (innerhalb dieser Fenster ist der Sollwert des Raums stets auf „Komfort“ eingestellt).

Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten für „Sollwert außer Intervall“:

- **Eco:** Der Raumsollwert wird auf ECO eingestellt. Der Sollwert der Zone wird auf zwei Grad weniger für jedes Grad Unterschied zwischen dem ECO-Sollwert und dem Wert 20 geändert (zum Beispiel, wenn man bei 20° einen Sollwert von 50 hat, hat man bei 18 Grad einen Sollwert von $50 + 2 \cdot (18 - 20) = 46$).
- **Reduziert:** Der Sollwert der Zone wird im Vergleich zum eingestellten Wert für den Sollwert der Zone für eine Komfort-Temp. = 20° um 10° reduziert.
- **Frostschutz:** Der Raumsollwert wird auf 5 °C eingestellt. Man erhält daher im Vergleich zum Komfortsollwert eine Verringerung um 30 Grad.
- **Off (Aus):** In diesem Fall wird die Wärmeabgabe unterbrochen.
- **Komfort:** Der Sollwert bleibt gleich wie bei den aktiven Zeitfenstern. Diese Auswahl hat klarerweise keinen Sinn, wenn eine Programmierung gewünscht wird. Sie kann jedoch nützlich sein, wenn man kontinuierlich Wärme liefern möchte, ohne die Programmierung selbst zu ändern.

 Damit die Zone mit Programmierung betrieben wird, muss der Kontakt „Wärmeanforderung“ geschlossen sein. Anderenfalls ignoriert die Zone jede Anforderung seitens des Timers.

4.6 Programmierung der Zeitfenster

Auf folgende Einträge gehen:
Menü → „Zeitprogramm“ → „Program CH zone“ (Heizkreis-Zone programmieren)

External Zone 1	
Programm Komfort Zeitraum	1
Komfort Sollwert	20.0 °C
Eco Sollwert	5.0 °C
Außerhalb des Intervall Sollw	Anti Fr

Aufrufen von „Programmierung Zeitraum“:

External Zone 1 - Periode 1		
Aktive Tag(e)	Montag-Sonntag	
Intervall 1	07:10	11:00
Intervall 2	00:00	00:00
Intervall 3	00:00	00:00

Mit der Option „Aktive Tage“ kann der Programmierungszeitraum ausgewählt werden. Es kann ein Wochentag ausgewählt werden oder aus diesen drei Gruppen von Tagen:

- Mo-So
- Mo-Fr
- Sa-So


Auf diese Weise wird die Wochenprogrammierung oder die differenzierte Programmierung zwischen Arbeitswoche und Wochenende erleichtert.

Es gibt drei aktive Zeitfenster für jeden Zeitraum. Die Zeitunterteilung erfolgt in 10 Minuten Schritte.

4.7 Informationen über den Betrieb der Zone



Auf folgende Einträge gehen:

Menü → „Informationen“ → „Status Zone“

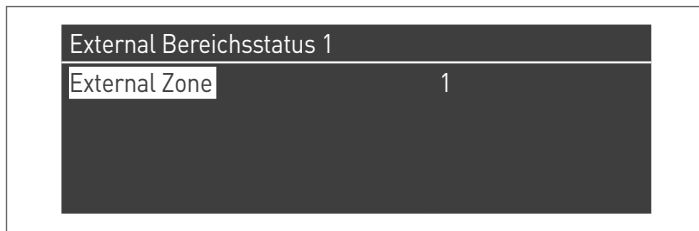

Zum Auswählen der Zone, deren Informationen angezeigt werden sollen, gleich wie im vorhergehenden Absatz gezeigt vorgehen.

Nachdem die Taste ● ausgewählt wurde, erscheint folgende Anzeige:

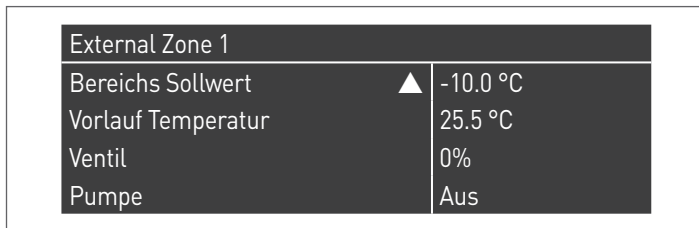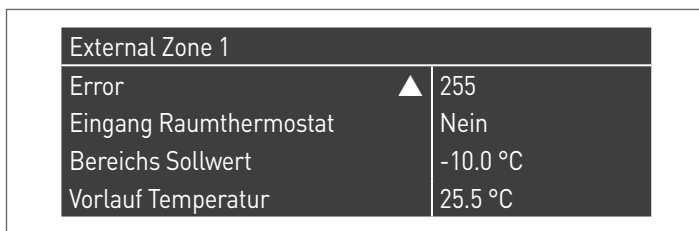

Folgende Informationen werden angezeigt:

Fehlercode	Beschreibung
Fehler	Gibt den Fehlercode der Platine an (255 = kein Fehler vorhanden)
Eing. Thermost.	Zeigt an, ob eine Anforderung vorliegt, das heißt, ob der Kontakt für die Wärmeanforderung offen (NEIN, keine Anforderung) oder geschlossen ist (JA, Anforderung vorhanden)
Sollwert Zone	Zeigt den Sollwert der Zone an
Vorlauftemperatur	Zeigt den Temperaturwert an, der vom Zonenfühler gemessen wird
Ventil	Zeigt den Prozentwert für die Ventilöffnung an (100% = vollständig geöffnet)
Pumpe	Zeigt an, ob die Pumpe stillsteht (off=aus) oder aktiv ist (on=ein)

Fehlertabelle Platine der Zone:

Fehlercode	Beschreibung	Lösung
22	Zonenfühler getrennt	Fühler kontrollieren
23	Zonenfühler kurzgeschlossen	Fühler kontrollieren
24	Übertemperatur erkannt (Öffnung des Sicherheitsthermostats)	Parameter überprüfen Funktion des Mischers prüfen

5 VERANTWORTLICHER FÜR DIE ANLAGE

5.1 Inbetriebnahme

⚠ Die Wartung und Einstellung des Geräts muss mindestens einmal jährlich durch den Technischer Kundenservice oder durch qualifiziertes Fachpersonal in Übereinstimmung mit allen geltenden nationalen und örtlichen Vorschriften erfolgen.


⚠ Unsachgemäße Wartung oder Einstellung könnte das Gerät beschädigen und Personenschäden oder gefährliche Situationen verursachen.

⚠ Die Öffnung und eventuelle Entfernung der Verkleidungen durch den Anlagenverantwortlichen sind untersagt. Diese Arbeiten dürfen nur durch den Technischer Kundenservice oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.


Die Erstinbetriebnahme des Wärmemoduls **Condexa PRO RIELLO** muss durch Technischer Kundenservice **RIELLO** ausgeführt werden, danach kann das Gerät automatisch betrieben werden.

Es könnte jedoch notwendig werden, dass der Anlagenverantwortliche das Gerät selbständig ohne Einbeziehung des Technischer Kundenservice wieder in Betrieb setzen muss; zum Beispiel nach einem längeren Zeitraum der Abwesenheit. In diesem Fall unterliegen dem Anlagenbetreiber folgende Prüfungen und Eingriffe


- Die Gas- und Wasserhähne der Heizungsanlage müssen geöffnet sein

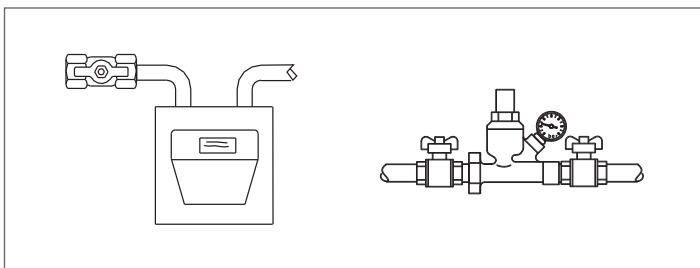


- Der Druck der Wasserleitung muss im kalten Zustand stets über 1 bar und unter der für das Gerät vorgesehenen Höchstgrenze liegen

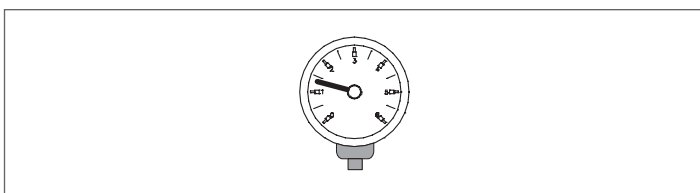

- Die Raumthermostate der Hoch- und Niedertemperaturzonen auf die gewünschte Temperatur stellen (~20°C), oder wenn die Anlagen mit Zeitthermostat oder Timer ausgestattet sind, überprüfen, dass dieser aktiv und eingestellt ist (~20°C)

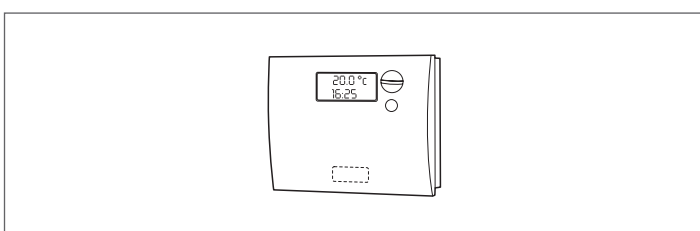

- Den Hauptschalter der Anlage auf ein (ON) und den Hauptschalter des Wärmemoduls auf (I) stellen.

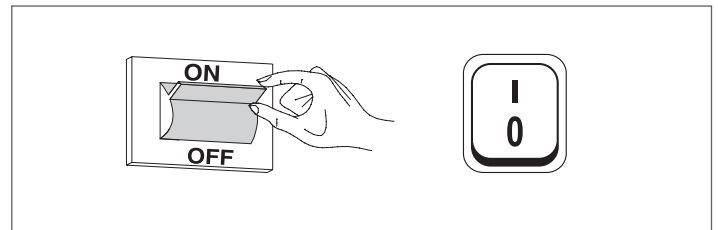

Das Gerät führt die Zündphase aus, und nachdem es angelauten ist, bleibt es in Betrieb, bis die eingestellten Temperaturen erreicht wurden.

Die weiteren Ein- und Abschaltakte erfolgen dann automatisch und ohne zusätzliche Eingriffe je nach gewünschter Temperatur.

Falls Zünd- oder Betriebsstörungen auftreten sollten, erscheint ein numerischer Fehlercode am Display, der es gestattet, die mögliche Ursache wie unter Absatz "Fehlerliste" angegeben, herauszufinden.

⚠ Im Fall eines permanenten Fehlers zum Wiederherstellen der Bedingungen für das Anlaufen die Taste „RESET“ drücken und warten, bis das Wärmemodul " neu startet.

Sollte diese Maßnahme erfolglos bleiben, können Sie den Vorgang maximal 2-3 mal wiederholen, müssen aber dann den Technischer Kundenservice **RIELLO** anfordern.

5.2 Vorübergehende Abschaltung oder für kurze Zeiträume

Bei vorübergehender Abschaltung oder Abschaltung für kurze Zeiträume (zum Beispiel Urlaub) wie folgt vorgehen:

- Die Taste MENU drücken und über die Tasten ▲ / ▼ die Angabe „Zeitprogramm“ wählen, dann mit der Taste ● bestätigen.
- Mit den Tasten ▲ / ▼ „Progr. Urlaub“ und mit der Taste ● bestätigen.

Taktprogramm
Programm Gruppe
Brennerstunden bis Service
Service Erinnerung Reset
Urlaubseinstellungen

- Mit den Tasten ▲ / ▼ die Angabe „Modus“ wählen und mit der Taste ● bestätigen. Den Modus „System“ wählen und bestätigen.

Urlaubseinstellungen	
Modus	System
Feiertags Sollwert	Komfort
Anfangsdatum	Samstag 01-08-2015
Enddatum	Samstag 01-08-2015


- Mit den Tasten ▲ / ▼ die Angabe „Setpoint Urlaub“ wählen und mit der Taste ● bestätigen.
- Den Setpoint Urlaub „Frostschutz“ wählen und bestätigen.

Urlaubseinstellungen	
Modus	System
Feiertags Sollwert	Anti Fr
Anfangsdatum	Samstag 01-08-2015
Enddatum	Samstag 01-08-2015


5.3 Abschaltung für längeren Zeitraum

Sollte Wärmemodul längere Zeit außer Betrieb genommen werden, sind folgende Arbeitsschritte erforderlich:

- Den Hauptschalter der Wärmemodule und den Hauptschalter der Anlage auf „aus“ positionieren



- Die Hähne für Brennstoff und Wasser an der Heiz- und Brauchwasseranlage schließen.

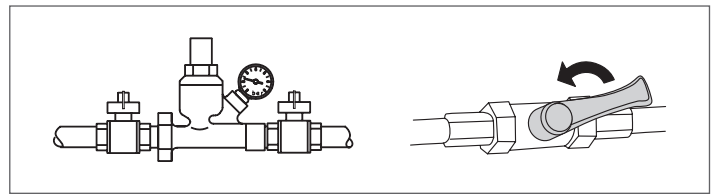

- ⚠ Entleeren Sie die Heiz- und Brauchwasseranlage, wenn Frostgefahr besteht.

5.4 Reinigung

Die Außenverkleidung des Kessels kann mit in Seifenwasser befeuchteten Tüchern abgewaschen werden.

Bei hartnäckigen Flecken sollten Sie statt der Seifenlauge eine 50%ige Wasser-Alkohollösung oder spezielle Reinigungsmittel benutzen.

Trocknen Sie den Kessel nach der Reinigung ab.

- ⊖ Verwenden Sie auf keinen Fall Schwämme mit scheuernden Produkten oder Reinigungspulvern.

- ⊖ Reinigungseingriffe dürfen erst nach Trennen des Geräts von der Stromversorgung ausgeführt werden, hierzu den Hauptschalter der Anlage und den Schalter an der Bedienungsblende des Kessels auf "aus" stellen.

- ⚠ Die Reinigung des Brennraums und des Abgaszugs hat regelmäßig durch den Technischer Kundenservice oder durch Fachbetriebe zu erfolgen.

5.5 Wartung

Wir weisen darauf hin, dass DER BETREIBER DER HEIZANLAGE zur REGELMÄSSIGEN WARTUNG und MESSUNG DES WIRKUNGSGRADS DURCH EINEN FACHBETRIEB verpflichtet ist.


Der Technischer Kundenservice **RIELLO** kann dieser wesentlichen gesetzlichen Anforderung nachkommen und darüber hinaus wichtige Infos zur REGELMÄSSIGEN WARTUNG vermitteln, denn sie bedeutet:

- Mehr Sicherheit
- Die Erfüllung der geltenden Verordnungen
- Die Freistellung von hohen Geldstrafen bei behördlichen Kontrollen.

Eine regelmäßige Wartung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherheit, Effizienz und lange Lebensdauer des Geräts. Darüber hinaus ist diese auch gesetzlich vorgeschrieben und muss einmal im Jahr von einem Fachmann durchgeführt werden.

6 MODBUS-VERBINDUNG

Das Wärmemodul verfügt über eine Modbus-Verbindung (basierend auf dem Kommunikationsstandard RS485), die ermöglicht, das Wärmemodul ferngesteuert zu überwachen und zu regeln. Der Modbus-Anschluss ist in der Niederspannungs-Klemmleiste vorhanden.

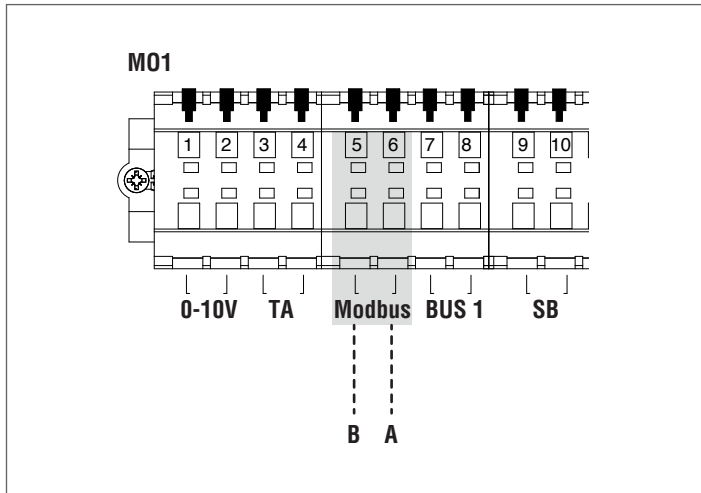

Konfiguration


In der folgenden Tabelle werden die Verbindungsdetails angeführt.

Protokoll	ModBus RTU
Slave-Adresse	Vom Display aus änderbar. Standard: 1
Unterstützte ModBus Steuerungen	Read Holding registers (03) Write single holding register (06) Write multiple holding registers (10)
Baud Rate	9600 bps.
Länge	8
Parität	No
Stoppbits	1 oder 2 (änderbar durch PB-Display oder PC-Software)
Anschluss	RS485 (2 Drähte + Erdung optional)

Wie in der vorhergehenden Tabelle angegeben, sind die Adresse des Wärmemoduls (bezogen als Slave-Geräteadresse im ModBus-System) und die Anzahl der „Stoppbits“ zwei veränderbare Werte. Um einen oder beide zu ändern, von der Home-Ansicht das Menü „Einstellungen“ aufrufen, „Allgemeine Einstellungen“ auswählen und bestätigen.



Das Menü „Sonstige Einstellungen“ aufrufen und „Modbus-Adr.“ auswählen

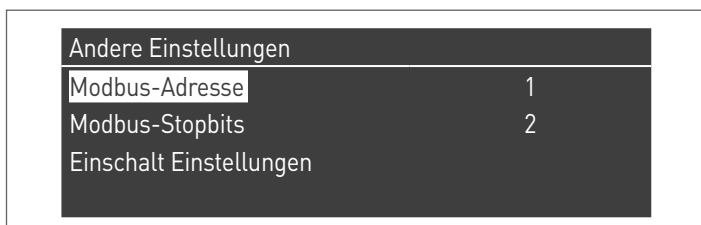

Verzeichnisse

Je nach verwendetem ModBus-Gerät für die Verbindung mit dem Wärmemodul, kann die Adressierung der Verzeichnisse bei 0x0000 oder bei 0x0001 beginnen.

Wenn die Adressierung bei 0x0000 beginnt, dann können für die Lese-/Schreibvorgänge direkt die in den folgenden Tabellen angeführten Verzeichnisnummern verwendet werden; falls die Adressierung bei 0x0001 beginnt, müssen für die Lese-/Schreibvorgänge die in der Tabelle angeführten Verzeichnisnummern erhöht um eins verwendet werden.

Kontrollverzeichnis

Das Kontrollverzeichnis wird für Spezialfunktionen verwendet. Die erste Funktion ist die Freigabe des Schreibvorgangs in den Verzeichnissen. Alle zugänglichen, auch beim Schreiben, müssen zuerst für den Datenempfang freigegeben werden. Um unerwünschtes Schreiben zu verhindern, kann der bei einem Verzeichnis vorhandene Wert nur innerhalb von vier Sekunden nach dem Statuswechsel des 0-Bits des Kontrollverzeichnisses geändert werden.

Bevor daher der Wert eines beliebigen Verzeichnisses geändert wird, muss zuerst der Status des 0-Bits des Kontrollverzeichnisses (Verzeichnis Nr. 99) durch Übersendung der Zeichenfolge 1 geändert werden.

Das Kontrollverzeichnis bietet auch die Möglichkeit ein Fern-Reset der Platine vorzunehmen, indem der Status von Bit 14 geändert wird. Wird also der Wert 16384 an das Verzeichnis Nr. 99 gesandt, erhält man das Reset der Platine.

! Wird ein anderer Wert als 1 oder 16384 an das Verzeichnis Nr. 99 gesandt, kehrt dieses in den Status der Schreibsperrung (Bit 0=0) zurück.

Nachstehend die Tabelle, in der die Funktion des Kontrollverzeichnisses zusammengefasst wird:

Verzeichnisnummer	Zugang	Zugang		Beschreibung	Wertebereich
		L	S		
99	0063	X	X	Kontrollverzeichnis	Bit 0: Schreiben freigeben Bit 14: Reset der Steuereinheit

Verzeichnis für die Auswahl der Maßeinheiten

Das Verzeichnis 98 wird verwendet, um das Format der in den Verzeichnissen gespeicherten Daten zu ändern (jene, die Temperatur- oder Druckwerte enthalten).

Vor dem Ändern des Werts des Auswahlverzeichnisses muss das Verzeichnis selbst für das Schreiben freigegeben werden. Dazu den Freigabebefehl an das Kontrollverzeichnis 99 senden.

Folgende Tabelle bezieht sich auf das Verzeichnis für die Auswahl der Maßeinheiten:

Verzeichnisnummer	Zugang	Zugang		Beschreibung	Wertebereich
		L	S		
98	0062	X	X	Verzeichnis Auswahl der Maßeinheiten	Bit 0: °C/°F Bit 1: bar/psi

Datentypen

Datentyp	Einheit
Temperatur	°C/°F
Spannung	Volt
Druck	bar/psi
Ionisationsstrom	µA
Prozentwert	%
Anschluss	RS485 (2 Drähte + Erdung optional)

Statusparameter

Verzeichnisnummer	Zugang		Beschreibung	Automatische Umwandlung	Wertebereich
	L	S			
100	X		State		Siehe Tabelle „State“
101	X		Status		Gleicher Wert wie „State“
102	X		Fehlercode (*)		Siehe Tabelle „Fehler“
110	X		Heizungspumpe		0=off; 1=on
111	X		BWW-Pumpe		0=off; 1=on
112	X		Pumpe des Moduls		0=off; 1=on
(*) 255= kein Fehler					

Temperaturen/Informationen

Verzeichnisnummer	Zugang		Beschreibung	Automatische Umwandlung	Wertebereich
	L	S			
120	X		Vorlauftemperatur	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
121	X		Rücklauftemperatur	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
122	X		Warmwassertemperatur	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
123	X		Abgastemperatur	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
124	X		Systemtemperatur (falls verfügbar)	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
125	X		Außentemperatur (falls verfügbar)	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
140	X		Leistung	Ja	0..100%
142	X		Ionisationsstrom	Ja	0..x µA

Informationen der Dependent-Module

Verzeichnisnummer	Zugang		Beschreibung	Automatische Umwandlung	Wertebereich
	L	S			
Dependent 01					
300	X		State		Siehe Tabelle „State“
302	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
303	X		Leistung	Ja	0..100%
Dependent 02					
306	X		State		Siehe Tabelle „State“
308	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
309	X		Leistung	Ja	0..100%
Dependent 03					
312	X		State		Siehe Tabelle „State“
314	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
315	X		Leistung	Ja	0..100%
Dependent 04					
318	X		State		Siehe Tabelle „State“
320	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
321	X		Leistung	Ja	0..100%
Dependent 05					
324	X		State		Siehe Tabelle „State“
326	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
327	X		Leistung	Ja	0..100%
Dependent 06					
330	X		State		Siehe Tabelle „State“
332	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
333	X		Leistung	Ja	0..100%
Dependent 07					
336	X		State		Siehe Tabelle „State“
338	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
339	X		Leistung	Ja	0..100%
Dependent 08					
342	X		State		Siehe Tabelle „State“
344	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
345	X		Leistung	Ja	0..100%

Verzeichnungsnummer	Zugang		Beschreibung	Automatische Umwandlung	Wertebereich
	L	S			
Dependent 09					
348	X		State		Siehe Tabelle „State“
350	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
351	X		Leistung	Ja	0..100%
Dependent 10					
354	X		State		Siehe Tabelle „State“
356	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
357	X		Leistung	Ja	0..100%
Dependent 11					
360	X		State		Siehe Tabelle „State“
362	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
363	X		Leistung	Ja	0..100%
Dependent 12					
366	X		State		Siehe Tabelle „State“
368	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
369	X		Leistung	Ja	0..100%
Dependent 13					
372	X		State		Siehe Tabelle „State“
374	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
375	X		Leistung	Ja	0..100%
Dependent 14					
378	X		State		Siehe Tabelle „State“
380	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
381	X		Leistung	Ja	0..100%
Dependent 15					
384	X		State		Siehe Tabelle „State“
386	X		Fehlercode		Siehe Tabelle „Fehler“
387	X		Leistung	Ja	0..100%

Parameterverzeichnisse

Verzeichnungsnummer	Zugang		Beschreibung	Hinweis	Automatische Umwandlung	Wertebereich
	L	S				
500	X	X	Betriebsart Heizung (Par. 1)	NV		0..x
501	X	X	Betriebsart Brauchwasser (Par. 35)	NV		0..x
502	X	X	Sollwert Heizung (Par. 3)	V	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
503	X	X	Sollwert Brauchwasser (Par. 48)	V	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
504	X	X	Sollwert bei Mindesttemp. Klimakurve (Par. 19)	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
505	X	X	Sollwert bei Höchsttemp. Klimakurve (Par. 21)	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
506	X	X	Außentemp. bei Mindesttemp. Klimakurve (Par. 22)	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
507	X	X	Außentemp. bei Höchsttemp. Klimakurve (Par. 20)	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
508	X	X	Shut-off der Klimakurve (Par. 25)	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
509	X	X	Höchstwert, der dem Heizungs-Sollwert (Par. 24) zugewiesen werden kann	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F

Verzeichnisnummer	Zugang		Beschreibung	Hinweis	Automatische Umwandlung	Wertebereich
	L	S				
510	X	X	Mindestwert, der dem Heizungs-Sollwert (Par. 23) zugewiesen werden kann	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F
511	X	X	Nachtabenkung (Par. 28)	NV	Ja	Abhängig von den Einheiten °C/°F

In der Spalte „Anmerkung“ können die als "V" gekennzeichneten Verzeichnisse kontinuierlich beschrieben werden (und für eine dynamische Kontrolle der Größe eingesetzt werden). Die mit "NV" gekennzeichneten Verzeichnisse können hingegen nicht beliebig oft überschrieben werden (begrenzt auf ca. 10.000 Mal mit durchschnittlich zwei Überschreibungen pro Tag).

Service-Reminder

Verzeichnisnummer	Zugang		Beschreibung	Automatische Umwandlung	Wertebereich
	L	S			
1500	X		Abgelaufene Stunden seit der letzten Wartung		0...65534 Stunden
1501	X		Fehlende Stunden bis zur Durchführung der nächsten Wartung		... 0... Wartungsintervall
1504	X		Index des Verzögerungszählers		0...14
1505	X		0 Verzögerungszähler		0...65534 Stunden
1506	X		1 Verzögerungszähler		0...65534 Stunden
1507	X		2 Verzögerungszähler		0...65534 Stunden

Verzeichnisnummer	Zugang		Beschreibung	Automatische Umwandlung	Wertebereich
	L	S			
1508÷1518	X		3÷13 Verzögerungszähler		0...65534 Stunden
1519	X		14 Verzögerungszähler		0...65534 Stunden
1540	X	X	Service Reminder zurücksetzen		0...1 (1=Reset)
1541	X	X	Einstellung des Stundenzählmodus in den Registern 33000-33001		0= Brennerstundenzähler bei eingeschaltetem Brenner 1= Kesselstundenzähler EIN
1542	X	X	Wartungsintervall in Stunden		0..25500 Stunden (von 100 bis 100)

Hinweis: Wenn der Wert eines Zählers 65535 beträgt, bedeutet das, dass er entweder inaktiv ist oder den Grenzwert überschritten hat.

History



Verzeich- nis- nummer	Zugang		Beschrei- bung	Automati- sche Um- wandlung	Wertebe- reich
	L	S			
200	X		Anzahl der erfolgrei- chen Zün- dungen		0...65534
201	X		Anzahl der Fehlzün- dungen		0...65534
202	X		Anzahl der Flammen- verluste		0...65534
203	X		Stunden mit CH-An- frage		0...65534 Stunden
204	X		Stun- den mit DHW-An- frage		0...65534 Stunden
220÷235	X		Sequenz nichtflüch- tiger Fehler		Siehe Tabelle „Fehler“
236÷251	X		Stunden seit dem nicht- flüchtigen Fehler		0...65534 Stunden
260÷275	X		Sequenz flüchtiger Fehler		Siehe Tabelle „Fehler“
276÷291	X	X	Stunden seit dem letzten flüchtigen Fehler		0...65534 Stunden

STATE

Nr.	Beschreibung
0	Initialisierung
1	Reset
2	Standby
3	Vorwaschen
4	Vorwaschen
5	Vorzündung
6	Vorzündung
7	Flammenpräsenzprüfung
8	Brenner EIN
9	Brenner EIN
10	Nachspülung
11	Nachspülung
12	Flüchtiger Block-Fehler
13	Nicht flüchtiger Block-Fehler

7 RECYCLING UND ENTSORGUNG

Das Gerät besteht aus verschiedenartigen Materialien wie Metall, Kunststoff und elektrischen und elektronischen Bauteilen. Am Ende des Lebenszyklus sind ein sicherer Ausbau und die verantwortungsvolle Entsorgung der Bauteile in Übereinstimmung mit den im Installationsland geltenden Umweltschutzbestimmungen vorzunehmen.

-  Eine angemessene Mülltrennung, die Aufbereitung und die umweltverträgliche Entsorgung tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fördern die Wiederverwendung bzw. das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht.
-  Die illegale Entsorgung des Produkts durch den Besitzer bringt die Verhängung von Verwaltungsstrafen laut geltender Gesetzgebung mit sich.

RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 - Legnago (VR)
www.riello.com

Wir arbeiten laufend an der Verbesserung unserer gesamten Produktion und behalten uns daher Abweichungen im Hinblick auf Design, Abmessungen, technische Daten, Ausrüstung und Zubehör vor.