

7000 ACI PLUS

SR UPUTSTVA ZA KORISNIKA, INSTALATERA I ZA SERVIS ZA TEHNIČKU PODRŠKU

RIELLO

OPSEG

MODEL	ŠIFRA
RIELLO 7000 ACI 60 PLUS	20090056
RIELLO 7000 ACI 120 PLUS	20082450
RIELLO 7000 ACI 200 PLUS	20028093
RIELLO 7000 ACI 300 PLUS	20028094
RIELLO 7000 ACI 400 PLUS	20028095
RIELLO 7000 ACI 500 PLUS	20028096

DODACI

Kompletnu listu dodataka i informacije u vezi sa montiranjem potražite u Katalog.

Poštovani tehničare,
čestitamo Vam što ste odabrali inercijski rezervoar **RIELLO**, moderan proizvod koji može da garantuje pouzdanost, efikasnost, kvalitet i sigurnost. Iako se Vaša tehnička kompetentnost ne dovodi u sumnju, ovim priručnikom želimo da Vam obezbedimo sve neophodne informacije kako bi instalacija uređaja bila precizna i olakšana.

Srećan rad i još jednom veliko hvala,

Riello S.p.A.

USAGLAŠENOST

Inercijski rezervoari **RIELLO** su u skladu sa standardom UNI EN 10025.

SADRŽAJ

OPŠTE

1	Opšte napomene	4
2	Osnovna sigurnosna pravila	4
3	Opis uređaja	5
4	Identifikacija	5
5	Struktura	6
6	Tehnički podaci	6
7	Hidrauličko kolo	7
8	Pozicioniranje sonde	8
9	Dimenzije i priključci	9

INSTALATER

10	Preuzimanje proizvoda	10
11	Pomeranje	10
12	Pričvršćivanje na zid	11
13	Prostorija za montažu	11
14	Postavljanje na stare uređaje ili one koje treba modernizovati	11

SERVIS ZA TEHNIČKU PODRŠKU

15	Puštanje u rad	12
16	Održavanje	12
17	Čišćenje rezervoara	12
18	Recikliranje i odlaganje	13
19	Moguće neispravnosti i rešenja	13

KORISNIK










20	Uključivanje	14
21	Trenutna deaktivacija	14
22	Deaktivacija tokom dužeg perioda	14
23	Spoljašnje održavanje	14

U nekim delovima priručnika koriste se simboli:

 **PAŽNJA** = za radnje koje zahtevaju poseban oprez i odgovarajuću pripremu.










 **ZABRANJENO** = za radnje koje NIKAKO NE SMEJU da se obavljaju.

1 OPŠTE NAPOMENE

-  Po prijemu proizvoda proveriti da li je isporuka kompletna, u slučaju da ne odgovara onome što je poručeno, obratiti se kompaniji **RIELLO** koja je prodala uređaj.
-  Instalacija proizvoda treba da bude sprovedena od strane stručne kompanije koja će po završetku radova izdati vlasniku sertifikat o usaglašenosti instalacije sa svim propisima, odnosno sertifikat o usaglašenosti sa nacionalnim i lokalnim važećim propisima i sa uputstvima koje kompanija **RIELLO** daje u priručniku priloženim uz ovaj uređaj.
-  Uređaj se sme isključivo koristiti u skladu sa namenom **RIELLO** za koju je napravljen. Isključuje se bilo kakva ugovorna ili vanugovorna odgovornost kompanije **RIELLO** za oštećenja prouzrokovana od strane ljudi, životinja ili stvari, takođe prouzrokovana pogrešnom instalacijom, podešavanjem, održavanjem i nepravilnom upotrebom.
-  Održavanje uređaja mora biti sprovedeno barem jednom godišnje, programirajući je na vreme sa Servis za tehničku podršku **RIELLO** područja.
-  Bilo kakva intervencija i održavanje uređaja mora biti sprovedeno od strane kvalifikovanog lica.
-  U slučaju curenja vode, zatvoriti dovod i obavestiti Tehničku službu Servis za tehničku podršku **RIELLO** ili stručno osposobljena lica.
-  U slučaju nekorišćenja uređaja tokom dužeg perioda preporučljivo je izvršiti sledeće Servis za tehničku podršku operacije:
 - Zatvorite uređaje za ukrštanje sanitarne instalacije
 - Ugasiti generator po uputstvu iz priručnika
 - Postaviti glavni prekidač (ako postoji) i prekidač uređaja u položaj „ugašeno“
 - Isprazniti termičku i sanitarno vodovodnu instalaciju ako postoji opasnost od zaleđivanja.
-  Ovaj priručnik je sastavni deo uređaja i mora se pažljivo čuvati i uvek mora da prati uređaj čak i u slučajevima prenosa vlasništva na drugog vlasnika ili korisnika ili premeštanja na drugi uređaj. U slučaju oštećenja ili gubitka priručnika zatražiti drugi primerak. Čuvati dokumentaciju o nabavci proizvoda kako bi se dostavila Servis za tehničku podršku **RIELLO** u slučaju da je potrebno izvršiti popravku dok je uređaj pod garancijom.
-  Ako je uređaj deo solarnog sistema, pomešajte antifriz (propilen glikol), dostupan zasebno, sa vodom u promenljivom procentu (30-50%) prateći uputstva u priručniku za puštanje u rad i održavanje solarnih kolektora **RIELLO**.

2 OSNOVNA SIGURNOSNA PRAVILA

Podsećamo da je upotreba uređaja koje koriste električnu energiju i vodu zahteva pridržavanje osnovnih sigurnosnih pravila:

-  Zabranjena je instalacija uređaja bez sigurnosne opreme i bez praćenja važećih propisa o sigurnosti na radu.
-  Zabranjeno je dodirivati uređaj ukoliko je lice bosih nogu ili delovima tela koji su mokri kada su instalirani električni dodaci.
-  Zabranjen je bilo kakav tehnički zahvat ili čišćenje pre nego što se isključe električni delovi uređaja iz električne mreže postavljanjem glavnog prekidača uređaja na „ugašeno“.
-  Zabranjena je vuča, čupanje, uvijanje električnih kablova koji izlaze iz uređaja, iako je uređaj isključen iz električne mreže.
-  Zabranjeno je izlaganje uređaja atmosferskim uticajima zato što nije projektovan za rad na otvorenom.
-  U slučaju smanjenja pritiska solarnog postrojenja zabranjeno je dolivanje vode jer postoji opasnost od zamrzavanja ili pregrevanja.
-  Zabranjena je upotreba priključnih i sigurnosnih uređaja (ekspanzivni sudovi, cevi, izolacije) koji nisu testirani ili ne odgovaraju samom solarnom uređaju.
-  Deci ili osobama koje nisu sposobne da funkcionišu bez nadzora je zabranjeno upravljanje uređajem.
-  Zabranjeno je bacanje ambalaže u okolinu i njeno ostavljanje u dometu dece, jer je ona potencijalni izvor opasnosti. Stoga ju je potrebno odložiti u skladu sa važećim zakonima.

3 OPIS UREĐAJA

Inercijski rezervoari **RIELLO 7000 ACI PLUS** se mogu integrisati u sisteme sa rashladnim uređajima, solarnim panelima, toplotnim pumpama i kotlovima na drva (nisu pogodni za proizvodnju tople vode za domaćinstvo). Akumulacija omogućava različite mogućnosti povezivanja, čime se garantuje fleksibilnost sistema.

Glavni tehnički elementi dizajna uređaja su:

- tačna studija geometrije rezervoara koja omogućava postizanje najboljih performansi u smislu stratifikacije, razmene toplote i vremena oporavka
- raspored priključaka na različitim visinama za opsluživanje sistema visokih i niskih temperatura
- izolacija od PEXL + mekanog poliuretana bez CFC i HCFC-a i elegantna spoljna obloga za ograničavanje disperzije i posledično povećanje efikasnosti

Rezervoari **RIELLO 7000 ACI PLUS** se lako mogu integrisati u sisteme u kojima bojleri ili termalne grupe **RIELLO** deluju kao pomoćni proizvođači.

4 IDENTIFIKACIJA

Inercijski rezervoari **RIELLO 7000 ACI PLUS** se mogu identifikovati kroz:

Mod. 60 - 120

Tipsku pločicu

Navedeni su tehnički podaci i karakteristike.

RIELLO		RIELLO S.p.A. Via Ing. Pilsade Riello 7 37045 Legnago (VR) ITALY		CE
INERCISKI REZERVOAR RESERVOIR TAMPON				
Model Modèle	Serijski broj Fabrication			
Kod Code	Godina proizvodnje Année			
Kapacitet rezervoara Contenance du réservoir	<input type="checkbox"/>	l		
Maks. radni pritisak rezervoara Pres. de service maximum du réservoir	<input type="checkbox"/>	bar		
Maks. radna temperatura rezervoara Temp. max. de service réservoir	<input type="checkbox"/>	°C		
Gubitak toplote Déperdition de chaleur	<input type="checkbox"/>	kWh/24h		
Apsorbirana električna energija Puissance élect. absorbée	<input type="checkbox"/>	W		
Električno napajanje Alimentat. élect.	<input type="checkbox"/>	V-Hz		
Obavezno uzemljenje - Raccordement à la terre obligatoire				

RIELLO		RIELLO S.p.A. Via Ing. Pilsade Riello 7 37045 Legnago (VR) ITALY		CE
Serijski broj Fabrication	Maks. radni pritisak rezervoara Pres. de service maximum du réservoir		<input type="checkbox"/> bar	
Kod Modèle	Kapacitet rezervoara Contenance du réservoir		<input type="checkbox"/> l	

Tehnički serijski broj

Serijski broj i model.

⚠ Prepravljjanje, uklanjanje, nedostatak tehničke pločice proizvoda, ili drugi postupak koji onemogućava tačnu identifikaciju proizvoda, otežava instalaciju i održavanje uređaja.

Mod. 200 ÷ 500

Tipsku pločicu

Navedeni su tehnički podaci i karakteristike.


RIELLO		RIELLO S.p.A. Via Ing. Pilsade Riello 7 37045 Legnago (VR) ITALY		CE
INERCISKI REZERVOAR STORAGE CYLINDER				
Model Modèle	Serijski broj Serial number			
Kod Code	Godina proizvodnje Year			
Kapacitet rezervoara Storage cylinder capacity	<input type="checkbox"/>	l		
Maks. radni pritisak rezervoara Max. working pressure of cylinder	<input type="checkbox"/>	bar		
Maks. radna temperatura rezervoara Max. working temperature of cylinder	<input type="checkbox"/>	°C		
Gubitak toplote Heat loss	<input type="checkbox"/>	kWh/24h		
Apsorbirana električna energija Electrical consumption	<input type="checkbox"/>	W		
Električno napajanje Power supply	<input type="checkbox"/>	V-Hz		
Obavezno uzemljenje - Obligatory ground connection				

RIELLO		RIELLO S.p.A. Via Ing. Pilsade Riello 7 37045 Legnago (VR) ITALY		CE
Serijski broj Fabrication	Maks. radni pritisak rezervoara Max. working pressure of cylinder		<input type="checkbox"/> bar	
Kod Code	Kapacitet rezervoara Storage cylinder capacity		<input type="checkbox"/> l	


Tehnički serijski broj

Serijski broj i model.

⚠ Prepravljjanje, uklanjanje, nedostatak tehničke pločice proizvoda, ili drugi postupak koji onemogućava tačnu identifikaciju proizvoda, otežava instalaciju i održavanje uređaja.

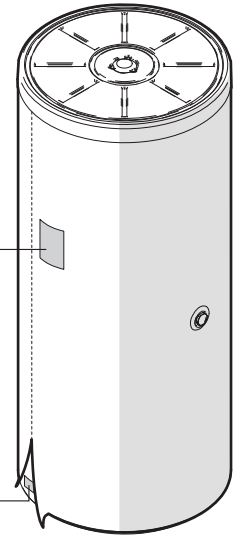

5 STRUKTURA

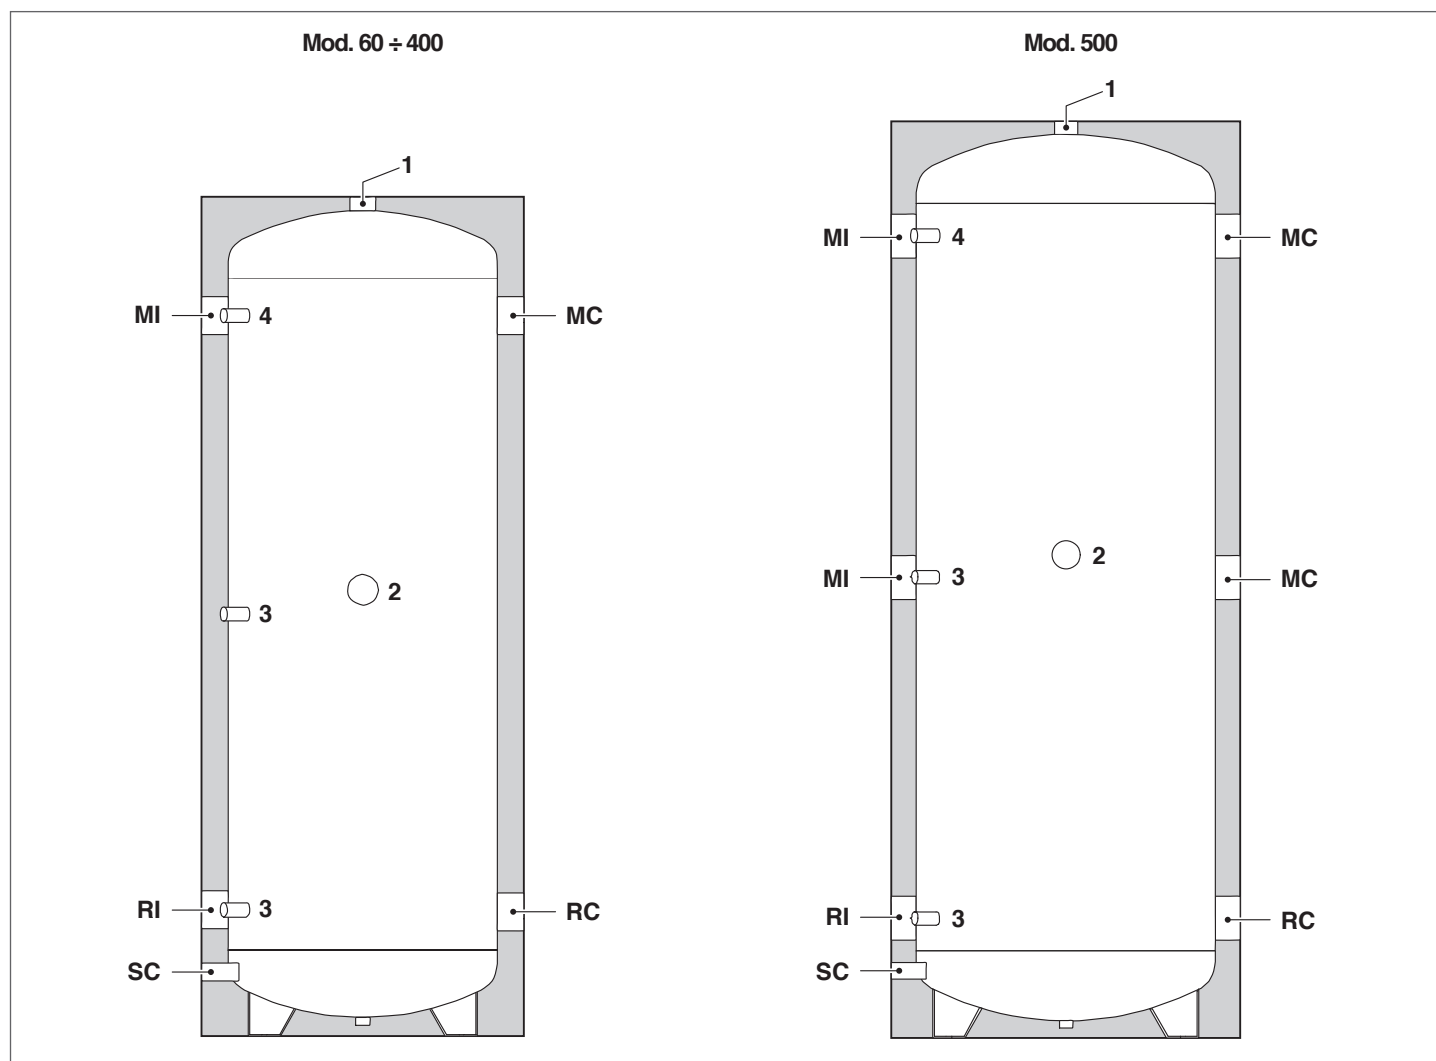

- 1 Ventilacija
 2 Priključak za električni otpor
 3 Držači sonde
 4 Držač termometra

- MC Dovod za bojler
 RI Povratni vod
 RC Izlaz vode iz bojlera
 SC Pražnjenje

MI Potisni vod


6 TEHNIČKI PODACI

OPIS	7000 ACI PLUS						
	60	120	200	300	400	500	
Vrsta akumulacije	Nije zastakljeno						
Raspored akumulacije	Uspravno						
Prečnik sa izolacijom	400	500	550	600	700	700	mm
Visina sa izolacijom	935	1095	1395	1560	1540	1840	mm
Debljina izolacije	50						mm
Maksimalni radni pritisak	6						bar
Maksimalna radna temperatura	99						°C
Neto težina sa izolacijom	25	35	45	55	95	100	kg
Korisna zapremina	57	123	203	277	390	473	l
Disperzija	34	50	68	82	105	114	W
	0,816	1,2	1,632	1,968	2,52	2,74	kWh/24h
Klasa izolacije	B	B	C	C	C	C	
Vrsta izolacije	Ubrizgani kruti poliuretlan						

7 HIDRAULIČKO KOLO

Inercijski rezervoari **RIELLO 7000 ACI PLUS** se mogu povezati na generatore toplote, čak i one koji su već ugrađeni, pod uslovom da imaju odgovarajuću toplotnu snagu i poštuju pravac hidrauličkih tokova.

HIDRAULIČKI DIJAGRAM PRINCIPA RADA

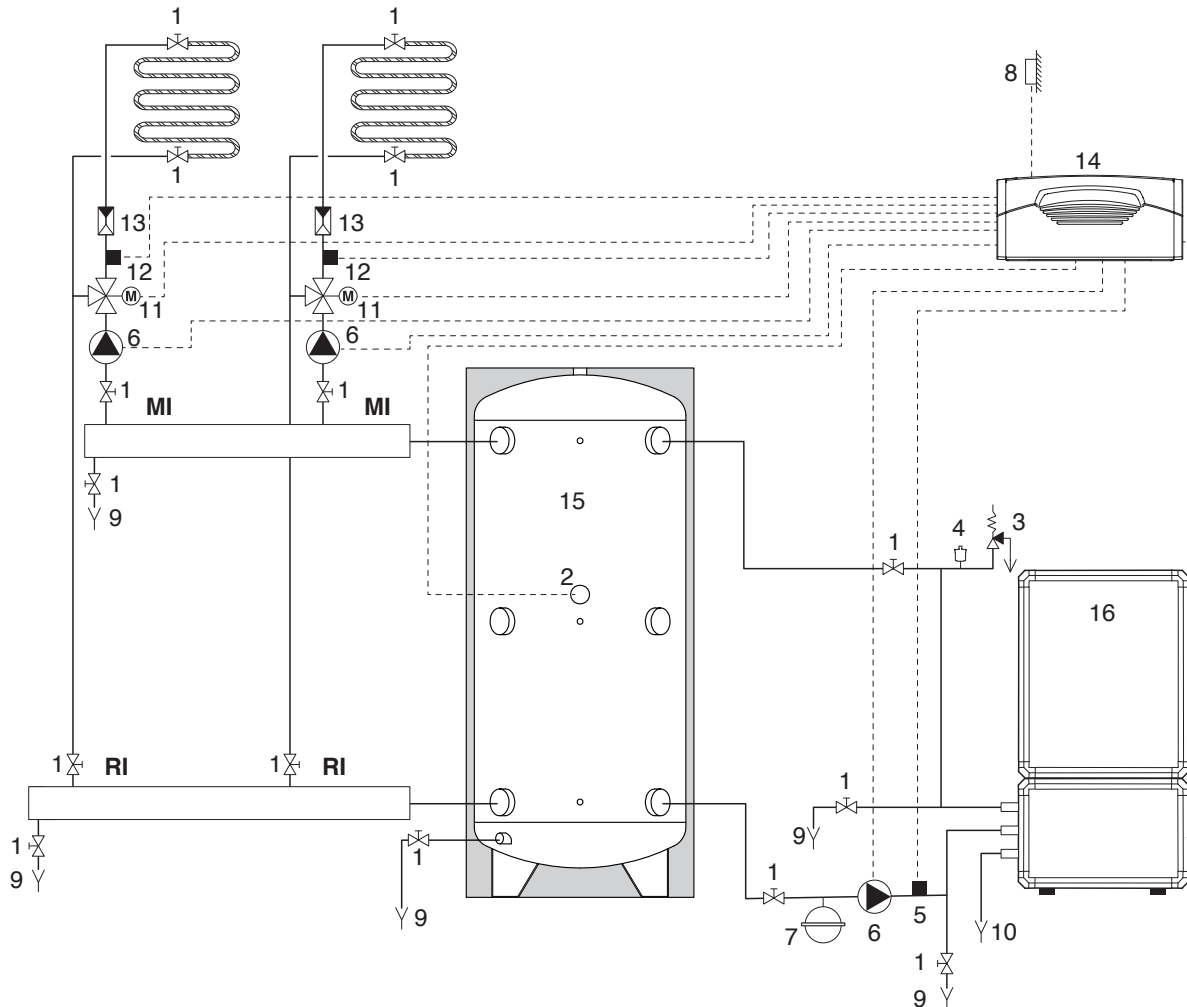

- 1 Ventil za prekid dovoda
- 2 Električni otpor
- 3 Sigurnosni ventil
- 4 Automatski odzračni ventil
- 5 Sonda povratnog voda
- 6 Cirkulaciona pumpa sistema
- 7 Ekspanzionna posuda
- 8 Spoljna sonda
- 9 Pražnjenje
- 10 Odvod kondenzata
- 11 Mešni ventil
- 12 Sonda za zonsku isporuku
- 13 Nepovratni ventil

- 14 Regulator **RIELLO TECH**
- 15 Akumulacija Vrsta akumulacije **RIELLO 7000 ACI PLUS**
- 16 Toplotna pumpa **RIELLO HP AQ** (*)

- MI** Potisni vod
- RI** Povratni vod
- (*)** Samo u režimu grejanja

Napomena: gornji dijagram je čisto indikativan.

⚠ Pražnjenje sigurnosnih ventila mora biti povezano sa odgovarajućim sistemom za sakupljanje i odvod. Proizvođač bojlera nije odgovoran za poplave izazvane intervencijom sigurnosnog ventila.

⚠ Izbor i ugradnja komponenti sistema poveravaju se instalateru koji mora da radi u skladu sa pravilima dobre tehnike i važećim zakonima.

⚠ Sistemi napunjeni antifrizom zahtevaju upotrebu rastavljača za vodu.

8 POZICIONIRANJE SONDJE

Inercijski rezervoari **RIELLO 7000 ACI PLUS** su kompletni sa držačima sondi, u koje se moraju staviti regulatorne sonde.



Pozicioniranje sondi zavisi od komponenti, hidrauličnih priključaka i regulacije sistema.




Postavljanje priključaka na generator toplote/solarni sistem je odgovornost instalatera koji mora da radi u skladu sa pravilima dobre tehnike i važećim zakonima.



U slučaju sonde, eventualno električno povezivanje kabla sonde i produžnog kabla na električnu tablu, mora biti zalemljeno i obloženo omotačem ili adekvatnom električnom izolacijom.

9 DIMENZIJE I PRIKLJUČCI

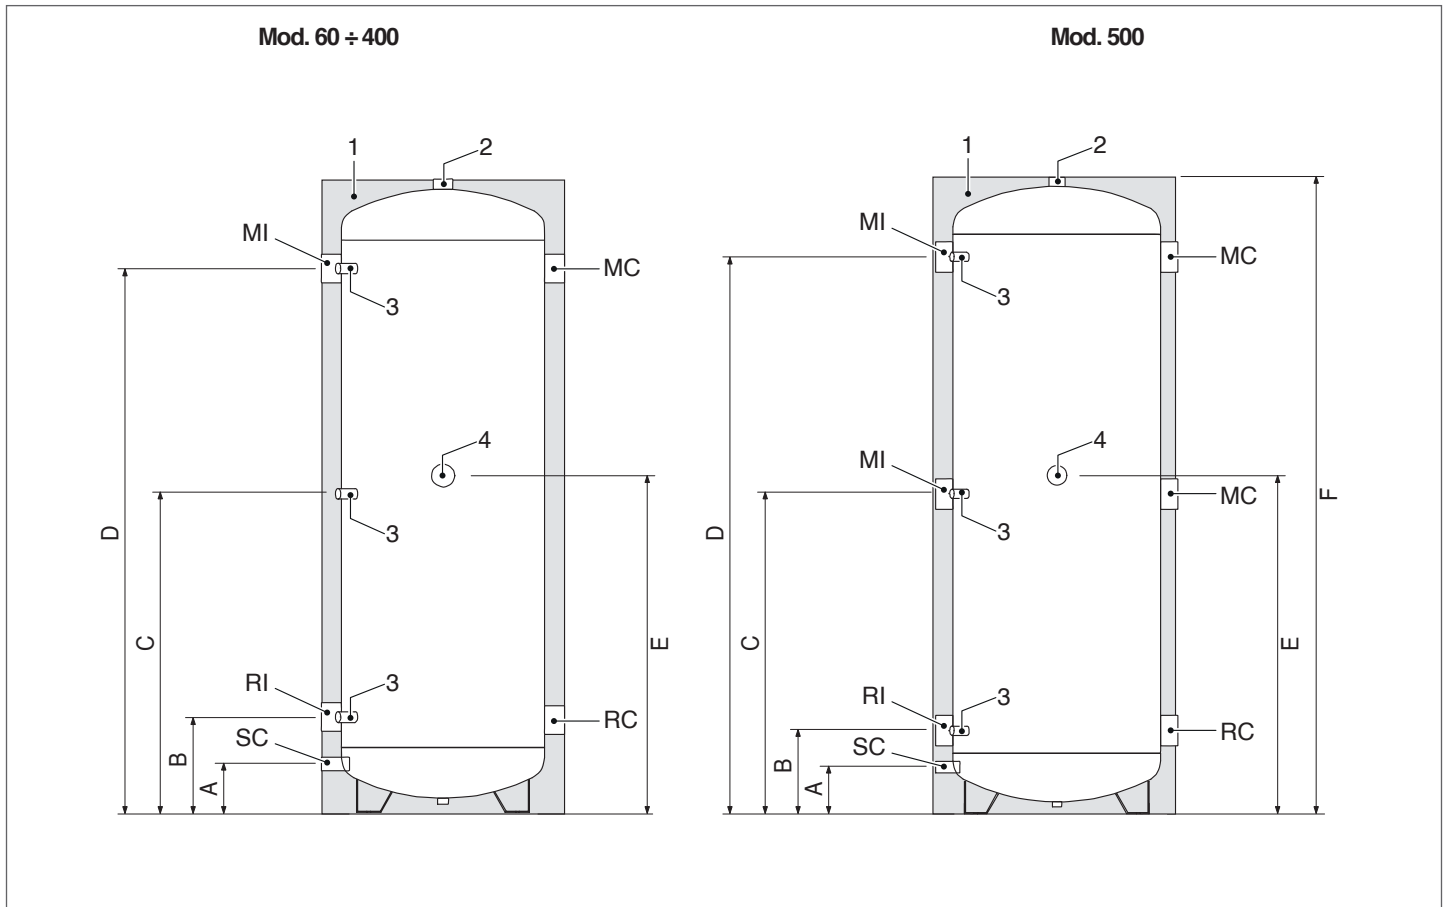

OPIS	7000 ACI PLUS						
	60	120	200	300	400	500	
1 Izolacija od poliuretana	50						mm
2 Priključak za ventilaciju	1"		1"1/4				Ø
3 Držači sondi	1/2" F						Ø
4 Priključak za električni otpor (ne isporučuje se)	1"1/2 F						Ø
MI Dovod u sistem	1"1/4 F	1"1/4 F	1"1/2 F	2" F	2"1/2 F	2"1/2 F	Ø
RI Izlaz iz sistema	1"1/4 F	1"1/4 F	1"1/2 F	2" F	2"1/2 F	2"1/2 F	Ø
SC Pražnjenje	1/2" F	1/2" F	1/2" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	Ø
RC Izlaz vode iz bojlera	1"1/4 F	1"1/4 F	1"1/2 F	2" F	2"1/2 F	2"1/2 F	Ø
MC Ulaz vode u bojler	1"1/4 F	1"1/4 F	1"1/2 F	2" F	2"1/2 F	2"1/2 F	Ø
A	100	100	105	120	135	135	mm
B	180	185	215	235	240	240	mm
C	485	560	705	785	775	925	mm
D	785	935	1200	1340	1310	1610	mm
E	530	605	750	830	820	970	mm
F	935	1095	1395	1560	1540	1840	mm

⚠ Preporučuje se instalacija ventila za odvajanje na prolazu i povratu.


⚠ Prilikom punjenja akumulacije, proverite da li su zaptivke dobro postavljene.

10 PREUZIMANJE PROIZVODA

Inercijski rezervoari **RIELLO 7000 ACI PLUS** se isporučuju u jednom pakovanju, zaštićeni najlonskom kesom, postavljeni na drvene palete.

U plastičnoj kesi koja se nalazi unutar ambalaže isporučuje se sledeći materijal:


- Priručnik sa uputstvima
- Garantni list i nalepnice sa bar-kodom
- Katalog rezervnih delova
- Sertifikat o hidrauličnom testu
- 3 podesive nožice (Mod. 60 - 120)
- 2 nosača za pričvršćivanje na zid (Mod. 60 - 120)

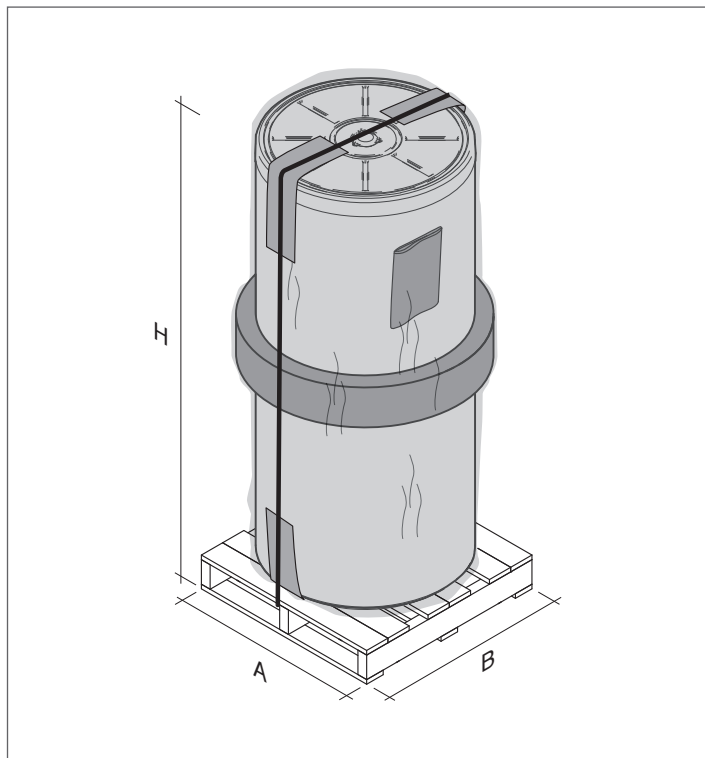

7000 ACI PLUS	A	B	H
60	600	600	1050
120	600	600	1210
200	600	600	1510
300	600	600	1670
400	700	700	1650
500	700	700	1950


11 POMERANJE

Kada se pakovanje ukloni, rezervoar se pomera ručno pomoću opreme koja odgovara težini uređaja.

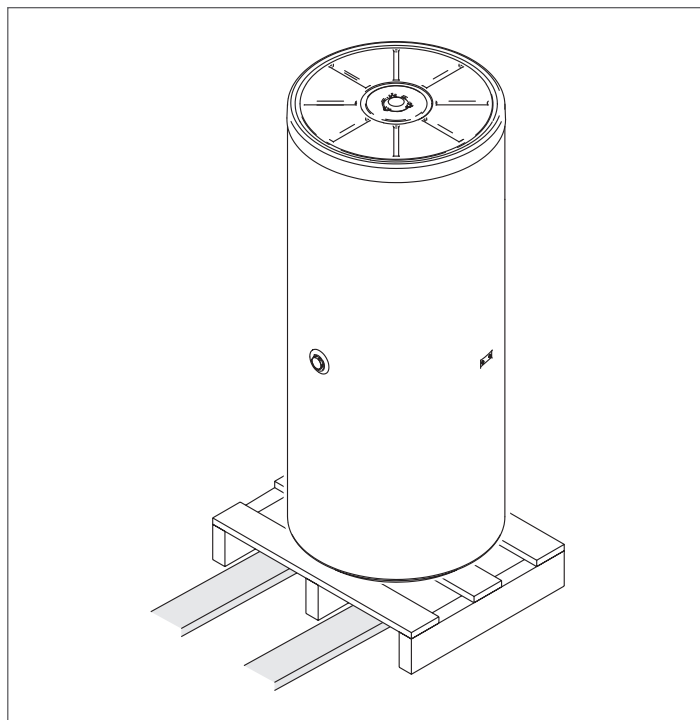


Samo za modele 7000 ACI PLUS 60-120

Podesite noseće nožice u slučaju da površina nije u potpunosti ravna.

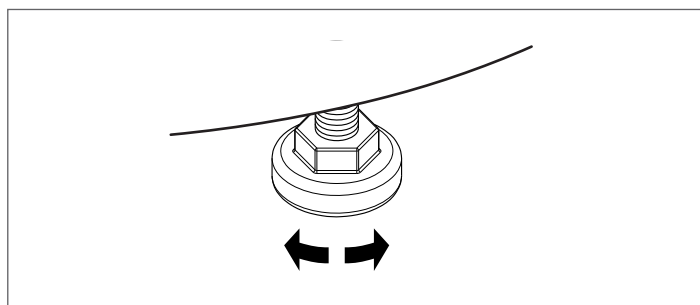


 Koristiti adekvatnu zaštitu.

 Zabranjeno je bacanje ambalaže u okolinu i njeno ostavljanje u dometu dece, jer je ona potencijalni izvor opasnosti. Stoga ju je potrebno odložiti u skladu sa važećim zakonima.

12 PRIČVRŠĆIVANJE NA ZID

(Samo za modele 7000 ACI PLUS 60-120)

- Pratite tačke pričvršćivanja na zid pomoću nosača da biste proverili rastojanje rupa
- Izbušite zid
- Stavite ekspanzione vijke tipa i veličine koji odgovaraju težini uređaja kada je potpuno napunjen i za potpomi zid
- Pričvrstite 2 držača na rezervoar koristeći priložene vijke M8
- Zakačite uređaj na predviđene tačke za pričvršćivanje.

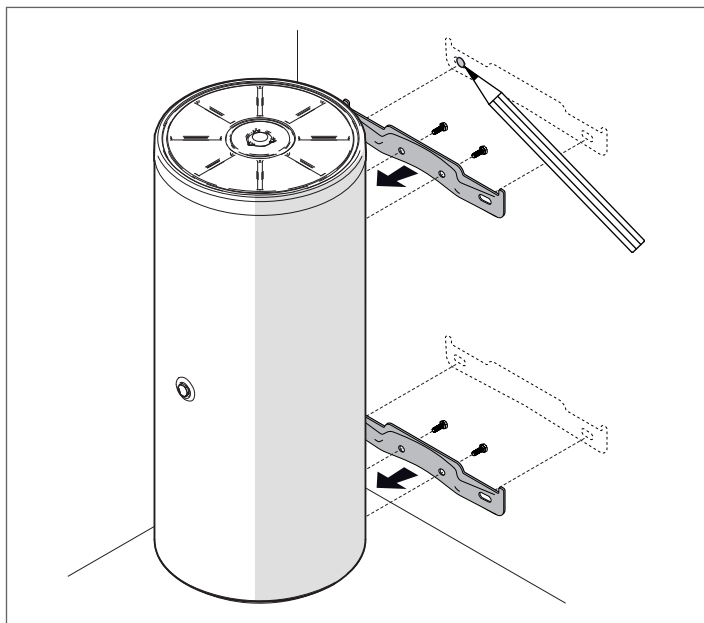

! Postupke podizanja i pozicioniranja na zid mora da obavlja kvalifikovano osoblje opremljeno opremom koja odgovara težini uređaja, u skladu sa sigurnosnim propisima koji važe u zemlji u kojoj se postavlja.

! Pre nego što započnete ugradnju, utvrdite pozicioniranje jedinice uzimajući u obzir minimalni tehnički prostor.


! Uređaj se sme postaviti samo u vertikalnom položaju.

! Uverite se da deo zida može da izdrži težinu uređaja kada je potpuno napunjen i da ne utiče na nosive elemente konstrukcije, cevi ili električne vodove.

! Uverite se da korišćeni ekspanzioni vijci mogu da izdrže težinu uređaja kada je potpuno napunjen.

13 PROSTORIJA ZA MONTAŽU

Inercijski rezervoari **RIELLO 7000 ACI PLUS** se mogu postaviti u svim prostorijama gde nije potreban stepen električne zaštite uređaja viši od IP X0D.

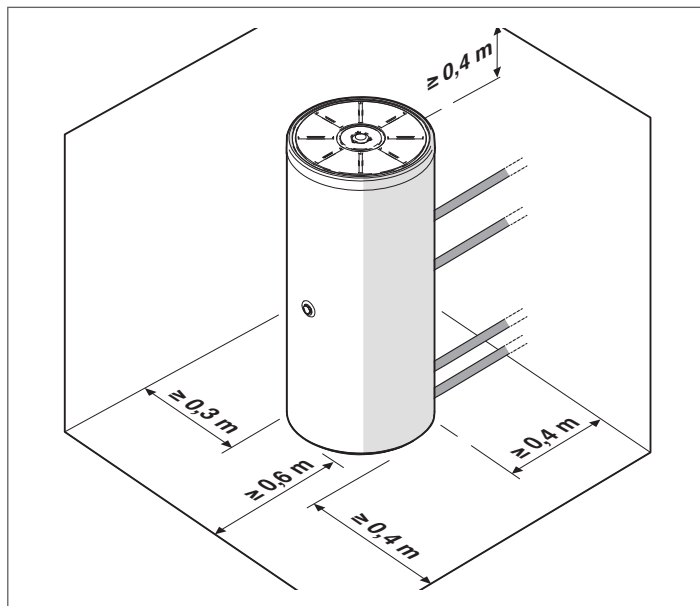

! Održite minimalnu razdaljinu za održavanje i montažu.

14 POSTAVLJANJE NA STARE UREĐAJE ILI ONE KOJE TREBA MODERNIZOVATI

Kada se inercijski rezervoari **RIELLO 7000 ACI PLUS** postavljaju na starim ili modernizovanim sistemima, proverite sledeće:


- Da je instalacija opremljena uređajima za bezbednost i kontrolu u skladu sa određenim propisima
- Da je instalacija oprana, očišćena od blata i prljavštine, da je provetrena i da je osigurano da je hidraulički nepropusna
- Da li je predviđen neki poseban sistem obrade vode za dovod/odvod (kao referentne vrednosti mogu biti korišćene one unete u tabele).

REFERENTNE VREDNOSTI	
pH	6-8
Električna provodljivost	manja od 200 μ S/cm (25°C)
Joni hlora	manji od 50 ppm
Joni sumporne kiseline	manji od 50 ppm
Ukupno gvožđe	manje od 0,3 ppm
Alkalnost M	manji od 50 ppm
Ukupna tvrdoća	manja od 35 °F
Joni sumpora	nema
Joni amonijaka	nema
Joni silicijuma	manje od 30 ppm

15 PUŠTANJE U RAD


Pre pokretanja i funkcionalnog testiranja bojlera neophodno je proveriti sledeće:

- Svi priključci i cevi su zategnuti, sistem je napunjen i potpuno odzračan
- Svi hidraulički priključci na pripadajući bojler i na solarni izmenjivač toplote su pravilno postavljeni
- Postupak pranja i punjenja bilo kog solarnog kola sa mešavinom vode i glikola je ispravno obavljen, a sistem je istovremeno odzračan
- Električno povezivanje bilo koje dodatne opreme je pravilno izvedeno
- Stavite kombinovani generator u rad u skladu sa posebnim uputstvom za uređaj.

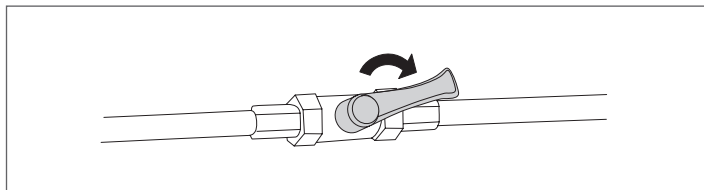


Kada započnete, proverite:

- Slobodno i ispravno rotiranje cirkulatora opterećenja ugrađenih na sistem
- Potpuno odzračivanje kola

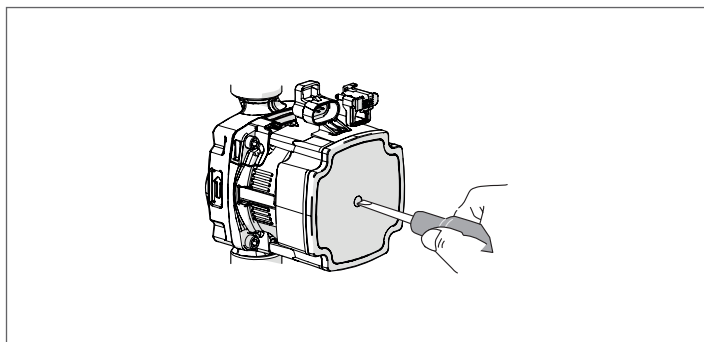

- Zaustavljanje „generatora toplote“ pozicioniranjem glavnog prekidača sistema na „isključeno“.

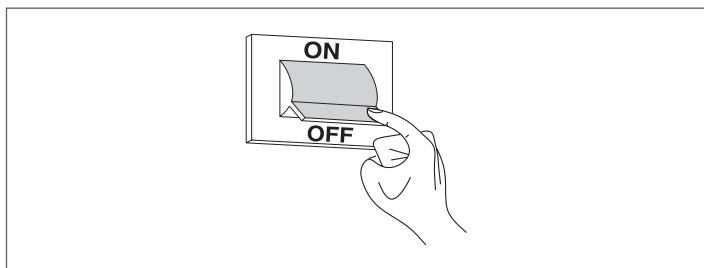


Ako su svi uslovi ispunjeni, ponovo pokrenite sistem i pokrenite proveru performansi.

16 ODRŽAVANJE


Periodično održavanje, neophodno za bezbednost, performanse i trajanje inercijskog rezervoara, omogućava vam da smanjite potrošnju i da proizvod ostane pouzdan tokom vremena. Podsećamo vas da održavanje rezervoara može da obavlja Servis za tehničku podršku ili stručno kvalifikovano osoblje i da se mora obavljati najmanje jednom godišnje.

Pre početka bilo kojih radova na održavanju:

- Uklonite električnu energiju za bilo koju komponentu hidrauličkog kola i za odgovarajući generator, pozicionirajući glavni prekidač sistema i glavni prekidač kontrolne table (ako postoji) na „isključeno“

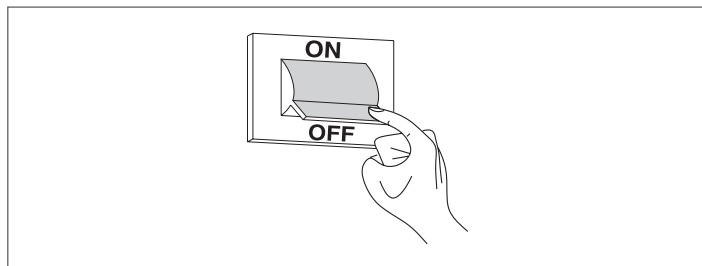

- Zatvorite uređaje za isključivanje sistema

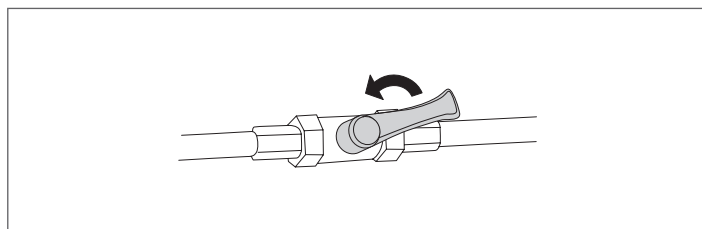

- Ispraznite rezervoar.

17 ČIŠĆENJE REZERVOARA

SPOLJNO

Čišćenje obloge mora se vršiti krpama navlaženim sapunom i vodom. U slučaju tvrdokornih mrlja, navlažite krpu 50% mešavinom vode i denaturisanog alkohola ili posebnim proizvodima. Kada se čišćenje završi, osušite inercijski rezervoar.

 Ne koristiti abrazivna sredstva, benzin ili trihloretilen.

18 RECIKLIRANJE I ODLAGANJE

Na kraju svog životnog ciklusa, uređaj ne treba odlagati u životnu sredinu, već ga treba pravilno odlagati u skladu sa važećim zakonima.

19 MOGUĆE NEISPRAVNOSTI I REŠENJA

GREŠKA	UZROK	REŠENJE
Rezervoar ne radi kako treba i učinak nije redovan	Prekomerna brzina protoka	– Stavite graničnik pritiska – Stavite reduktor protoka
	Prepreke i naslage u rezervoaru	– Proverite i očistite
	Cirkulator za punjenje ne radi	– Proverite ispravan rad
	Niska temperatura kombinovanog generatora	– Proverite podešavanje
	Prisustvo vazduha u primarnom kolu	– Odzračite
Sigurnosni ventil ne radi ispravno	Sigurnosni ventil je blokiran ili neispravan	– Očistite ili promenite ventil
Protok vode iz sigurnosnog ventila	Neispravan ventil	– Zamenite ventil
	Prekomeran pritisak u kolu	– Postavite odgovarajući uređaj za smanjenje pritiska

ODELJAK PREDVIĐEN ZA KORISNIKA


Za OPŠTE NAPOMENE i za OSNOVNA SIGURNOSNA PRAVILA pogledajte poglavlje „Opšte napomene“.

20 UKLJUČIVANJE

Prvo uključivanje rezervoara mora da izvrši osoblje Servis za tehničku podršku.

Mozda će biti potrebno ponovno puštanje u rad uređaja od strane korisnika bez obraćanja tehničkoj službi Servis za tehničku podršku; na primer u slučaju dužeg odsustva. U ovim slučajevima se moraju izvesti sledeće kontrole i operacije:

- Proveriti da li su slavine napajanja sanitarne vode otvorene
- Proveriti da li je glavni prekidač uređaja i prekidač kontrolne table (ako postoji) namešten na poziciju "ON".

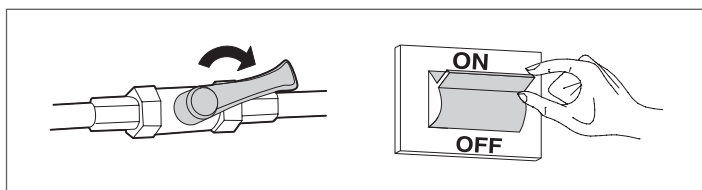

21 TRENUTNA DEAKTIVACIJA

U cilju smanjenja uticaja na životnu sredinu i postizanja uštede energije, u slučaju privremenih odsustava, vikenda, kratkih putovanja i sl., i sa spoljnim temperaturama iznad NULE, podesite kontrolu temperature rezervoara na minimalnu vrednost.

! Ako temperatura kojoj je rezervoar izložen može pasti ispod NULE (opasnost od smrzavanja), izvršite radnje opisane u paragrafu „deaktiviranje na duže periode“.

22 DEAKTIVACIJA TOKOM DUŽEG PERIODA

Ako se rezervoar ne koristi duže vreme, kontaktirajte Servis za tehničku podršku da biste sistem učinili bezbednim.

23 SPOLJAŠNJE ODRŽAVANJE

Očistite kućište, obojene delove i plastične delove krpama navlaženim sapunom i vodom. U slučaju tvrdokornih mrlja, navlažite krpu sa 50% mešavine vode i denaturisanog alkohola ili specifičnih proizvoda.

! Ne upotrebljavajte goriva i/ili sundere natopljene abrazivnim proizvodima ili deterdžentima u prahu.

RIELLO

S obzirom na to da je kompanija u stalnom procesu usavršavanja cele proizvodnje, estetske karakteristike i dimenzije, tehnički podaci, oprema i dodaci mogu biti podložni promenama.