

7000 ACI PLUS

HR UPUTE ZA KORISNIKE, UGRADITELJE I ZA SERVISNA SLUŽBA

RIELLO

MODELI

MODEL	KÔD
RIELLO 7000 ACI 60 PLUS	20090056
RIELLO 7000 ACI 120 PLUS	20082450
RIELLO 7000 ACI 200 PLUS	20028093
RIELLO 7000 ACI 300 PLUS	20028094
RIELLO 7000 ACI 400 PLUS	20028095
RIELLO 7000 ACI 500 PLUS	20028096

DODATNA OPREMA

Za kompletan popis dodatne opreme i informacije o njezinom kombiniranju pogledajte Listocatalogo.

Poštovani Tehničaru,
čestitamo vam na nabavi modernog proizvoda inercijski spremnik **RIELLO** koji je u stanju osigurati visoku pouzdanost, učinkovitost, kvalitetu i sigurnost.

Ovim priručnikom želimo Vam pružiti informacije koje smatramo neophodnim za ispravnu i jednostavnu montažu uređaja ne umanjujući time Vašu stručnost i tehničku osposobljenost.

Ugodan rad i još jednom hvala,

Riello S.p.A.

USKLAĐENOST

Inercijski spremnici **RIELLO** u skladu su s normom UNI EN 10025.

KAZALO

OPĆENITO

1	Opća upozorenja	4
2	Osnovna sigurnosna pravila	4
3	Opis uređaja	5
4	Identifikacija	5
5	Struktura	6
6	Tehnički podaci	6
7	Hidraulički krug	7
8	Pozicioniranje sondi	8
9	Dimenzije i priključci	9

INSTALATER

10	Preuzimanje proizvoda	10
11	Rukovanje	10
12	Pričvršćivanje na zid	11
13	Prostor za ugradnju	11
14	Postavljanje na stare instalacije ili sustave koje treba osuvremeniti	11


SERVISNA SLUŽBA

15	Puštanje u rad	12
16	Održavanje	12
17	Čišćenje spremnika	12
18	Recikliranje i odlaganje	13
19	Eventualne greške i rješenja	13

KORISNIK










20	Paljenje	14
21	Privremeno deaktiviranje	14
22	Deaktiviranje na dulje vrijeme	14
23	Vanjsko održavanje	14

U nekim dijelovima priručnika rabe se simboli:

 **PAŽNJA** = za postupke koji zahtijevaju poseban oprez i odgovarajuću pripremu.










 **ZABRANJENO** = za one postupke koji se NE SMIJU nikada provoditi.

1 OPĆA UPOZORENJA

-  Po primitku proizvoda provjerite ispravnosti cjelovitost isporuke te se u slučaju nesukladnosti s naručenim proizvodom obratite Agenciji **RIELLO** koja vam je prodala uređaj.
-  Postavljanje proizvoda mora obaviti stručno osposobljena tvrtka koja će po završetku rada vlasniku izdati izjavu o sukladnosti i o postavljanju izvršenom po pravilima struke, odnosno prema važećim nacionalnim i lokalnim normama te uputama koje tvrtka **RIELLO** daje u priručniku s uputama priloženom uz ovaj uređaj.
-  Proizvod se smije rabiti isključivo u skladu s namjenom za koju ga je tvrtka **RIELLO** izričito napravila. Isključuje se bilo kakva ugovorna ili izvanugovorna odgovornost tvrtke **RIELLO** za štetu prouzročenu osobama, životinjama ili stvarima, odnosno do koje je došlo zbog pogrešnog postavljanja, podešavanja, održavanja i nepravilne uporabe.
-  Održavanje uređaja mora se obaviti najmanje jednom godišnje te se treba unaprijed planirati s lokalnim centrom Servisna služba **RIELLO**.
-  Sve zahvate servisiranja i održavanja uređaja mora obavljati kvalificirano osoblje.
-  U slučaju curenja vode zatvorite dovod vode i odmah obavijestite centar Servisna služba **RIELLO** ili stručno osposobljeno osoblje.
-  U slučaju da dulje razdoblje nećete koristiti uređaj, preporučuje se Servisna služba provedba barem sljedećih zahvata:
 - Zatvorite zaporne uređaje sanitarnog sustava.
 - Isključite povezani generator u skladu s posebnim priručnikom za uređaj.
 - Postavite glavni prekidač (ako postoji) i opći prekidač sustava na „isključeno“.
 - Ispraznite sustav za grijanje i sanitarni sustav ako postoji opasnost od smrzavanja.
-  Ovaj je priručnik sastavni dio uređaja te se stoga mora pažljivo čuvati i mora ga UVIJEK pratiti, čak i u slučaju prijenosa na drugog vlasnika ili korisnika ili prelaska na drugi sustav. U slučaju oštećenja ili gubitka zatražite drugi primjerak. Sačuvajte dokumentaciju o kupnji proizvoda kako biste je predočili ovlaštenom centru Servisna služba **RIELLO** i mogli zatražiti aktiviranje jamstva.
-  Ako je uređaj dio solarnog sustava, pomiješajte antifriz (propilen glikol) koji je dostupan zasebno s vodom u promjenjivom postotku (30 – 50 %) u skladu s uputama u priručniku za puštanje u rad i održavanje povezanih solarnih kolektora **RIELLO**.

2 OSNOVNA SIGURNOSNA PRAVILA

Podsjećamo vas da uporaba proizvoda koji se koriste strujom i vodom zahtijeva pridržavanje određenih temeljnih sigurnosnih pravila, tj. sljedećeg:

-  Zabranjeno je ugraditi uređaj bez uporabe osobne zaštitne opreme i pridržavanja primjenjivih zakona o sigurnosti na radu.
-  Ako je ugrađena električna oprema, zabranjeno je dirati uređaj ako ste bos ili su vam dijelovi tijela mokri ili vlažni.
-  Zabranjena je bilo kakva tehnička intervencija ili čišćenje prije odspajanja električnog pribora uređaja (ako postoji) s električne mreže postavljanjem glavnog prekidača sustava na „isključeno“.
-  Zabranjeno je povlačiti, odvajati ili uvijati električne kable koji izlaze iz uređaja (ako postoje), čak i ako je uređaj odspojen s električne mreže.
-  Zabranjeno je izlaganje uređaja atmosferskim utjecajima jer nije namijenjen za rad na otvorenom.
-  U slučaju pada tlaka u solarnom sustavu zabranjeno je dopunjavanje samo vodom jer postoji opasnost od smrzavanja i pregrijavanja.
-  Zabranjena je uporaba priključnih i sigurnosnih uređaja koji nisu ispitani ili nisu prikladni za uporabu u solarnim sustavima (ekspanzijske posude, cijevi, izolacija).
-  Djeci ili osobama koje nisu sposobne djelovati bez nadzora zabranjeno je upravljati uređajem.
-  Zabranjeno je bacanje ambalaže u okoliš te njeno ostavljanje u dosegu djece jer je ona potencijalni izvor opasnosti. Stoga ju je potrebno odložiti sukladno zakonima na snazi.

3 OPIS UREĐAJA

Inercijski spremnici **RIELLO 7000 ACI PLUS** mogu se integrirati u sustave s rashladnim uređajima, solarnim pločama, dizalicama topline i kotlovima na drva (nisu prikladni za proizvodnju tople vode u kućanstvu). Spremnik pruža različite mogućnosti povezivanja, čime se jamči fleksibilnost sustava.

Glavni su tehnički elementi projektiranja uređaja sljedeći:

- temeljito ispitivanje geometrije spremnika, što omogućuje postizanje najboljih rezultata u pogledu stratifikacije, izmjene topline i vremena oporavka
- raspored priključaka na različitim visinama za uporabu za sustave na visokim i niskim temperaturama
- izolacija od PEXL-a + mekog poliuretana koji ne sadržava CFC-e i HCFC-e i elegantna vanjska obloga za ograničavanje gubitaka i posljedično povećanje učinkovitosti

Spremnici **RIELLO 7000 ACI PLUS** mogu se lako integrirati u sustave u kojima kotlovi ili toplinske jedinice **RIELLO** djeluju kao pomoćni proizvođači.

4 IDENTIFIKACIJA

Inercijski spremnici **RIELLO 7000 ACI PLUS** mogu se identificirati s pomoću sljedećeg:

Mod. 60 - 120

Tehnička pločica

navedeni su tehnički i radni podaci.

RIELLO		RIELLO S.p.A. Via Ing. Piladeo Rielo 7 37045 Legnago (VR) - ITALY		CE
PUFFERSPEICHER STORAGE CYLINDER VOORRAADVAT		0870/0E		
Modell Model	Serialnummer Serial number	Serialnummer Serial number		
Kode Code	Baujahr Year	Baujahr Year		
Speicherinhalt Storage cylinder capacity Accumulatecapaciteit				l
Max. Betriebsdruck Speicher Max. working pressure of cylinder Max. bedrijfsdruk accumulatatie				bar
Max. Betriebstemperatur Speicher Max. working temperature of cylinder Max. bedrijfstemperatuur accumulatatie				°C
Wärmeverluste Heat loss Warmteverliezen				kWh/24h
Stromaufnahme Electrical consumption Opgenomen elektr. vermogen				W
Stromversorgung Power supply Electrische voeding				V-Hz
Eindschluss ist Vorschrift - Obligatory ground connection - Aarding verplicht				

RIELLO		RIELLO S.p.A. Via Ing. Piladeo Rielo 7 37045 Legnago (VR) - ITALY		CE
Serialnummer Serial number	Max. Betriebsdruck Speicher Max. working pressure of cylinder Max. bedrijfsdruk accumulatatie			bar
Modell Model	Speicherinhalt Storage capacity Accumulatecapaciteit			l

Pločica sa serijskim brojem

Na njoj su navedeni serijski broj i model.

⚠ Prepravljjanje, uklanjanje i nedostatak identifikacijskih pločica ili drugi postupak koji onemogućava sigurnu identifikaciju proizvoda otežava bilo kakvu radnju postavljanja i održavanja.

Mod. 200 ÷ 500

Tehnička pločica

navedeni su tehnički i radni podaci.

RIELLO		RIELLO S.p.A. Via Ing. Piladeo Rielo 7 37045 Legnago (VR) ITALY		CE
ACCUMULATO INERZIALE RESERVOIR TAMPON		0870/0F		
Modello Model	Matricola Fabrication			
Codice Code	Anno fabbricazione Annee			
Capacità accumulato Contenance du réservoir				l
Pres. esercizio max. accumulato Pres. de service maximum du réservoir				bar
Temp. max. di esercizio accumulato Temp. max. de service réservoir				°C
Perdite di calore Déperditions de chaleur				kWh/24h
Pot. elet. assorbita Puissance élect. absorbée				W
Aliment. elettrica Alimentat. élect.				V-Hz
Collegamento di terra obbligatorio - Raccordement a la terre obligatoire				


RIELLO		RIELLO S.p.A. Via Ing. Piladeo Rielo 7 37045 Legnago (VR) ITALY		CE
Matricola Fabrication	Pres. esercizio max. accumulato Pres. de service maximum du réservoir			bar
Modello Model	Capacità accumulato Contenance du réservoir			l

Pločica sa serijskim brojem

Na njoj su navedeni serijski broj i model.

⚠ Prepravljjanje, uklanjanje i nedostatak identifikacijskih pločica ili drugi postupak koji onemogućava sigurnu identifikaciju proizvoda otežava bilo kakvu radnju postavljanja i održavanja.

5 STRUKTURA

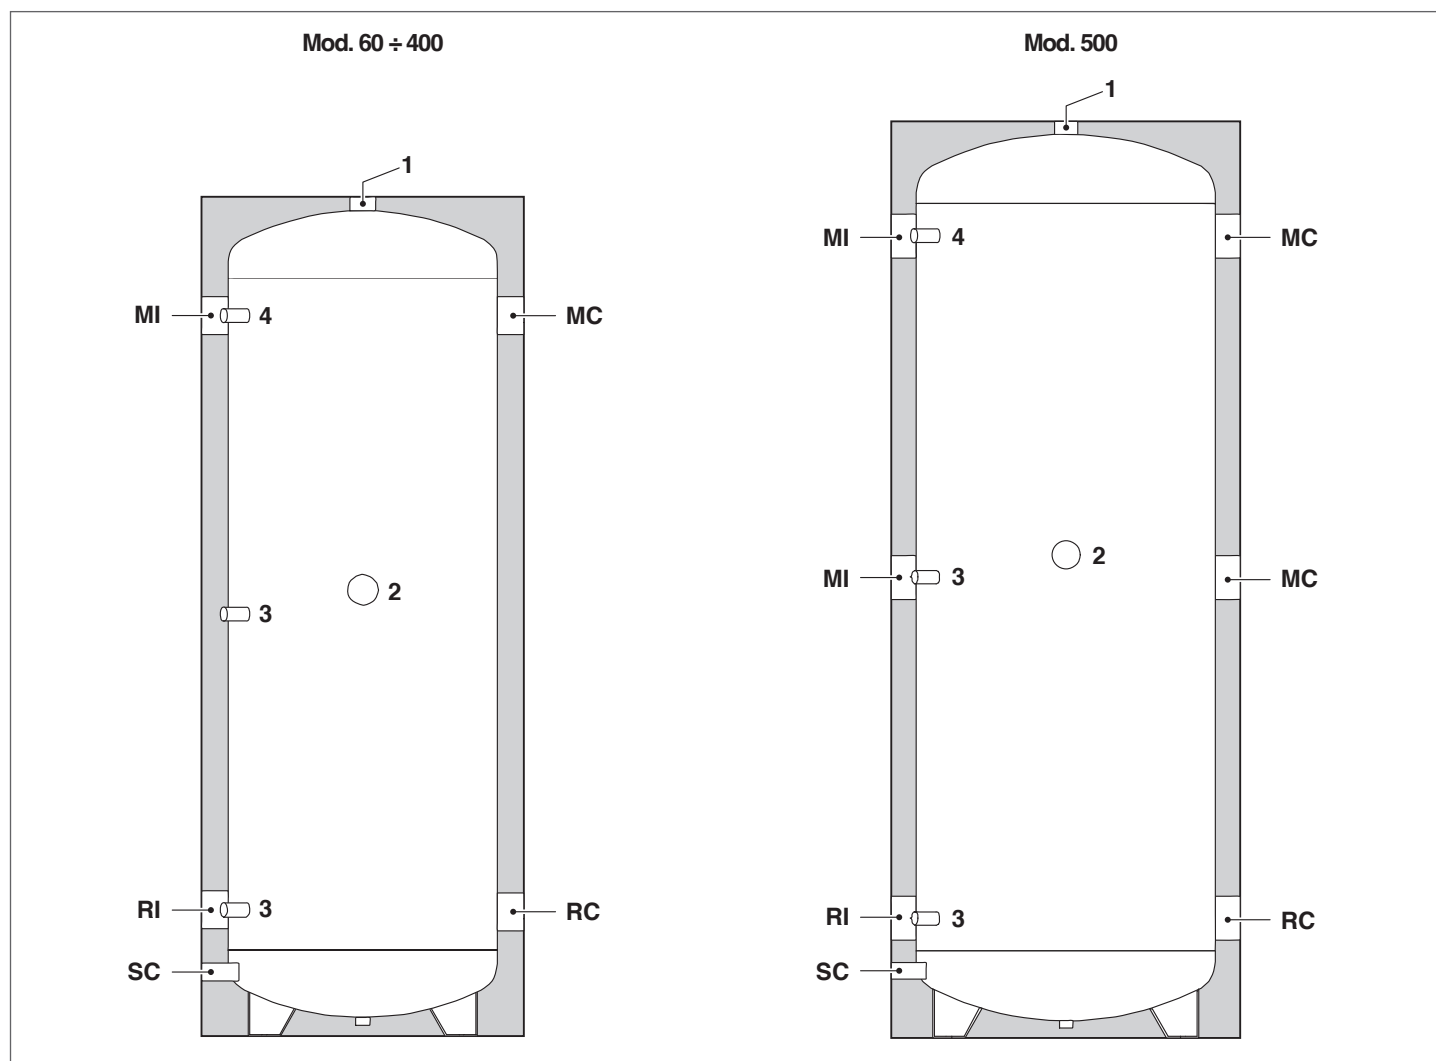

- 1 Odvod
- 2 Priključak električnog otpornika
- 3 Jažice za sonde
- 4 Jažica za termometar

- MC Dobava kotla
- RI Povrat sustava
- RC Povrat kotla
- SC Ispust

MI Potis sustava


6 TEHNIČKI PODACI

OPIS	7000 ACI PLUS						
	60	120	200	300	400	500	
Vrsta spremnika	Nije ostakljen						
Raspored spremnika	Vertikala						
Promjer s izolacijom	400	500	550	600	700	700	mm
Visina s izolacijom	935	1095	1395	1560	1540	1840	mm
Debljina izolacije	50						mm
Maksimalni radni tlak	6						bar
Maksimalna radna temperatura	99						°C
Neto težina s izolacijom	25	35	45	55	95	100	kg
Korisni obujam	57	123	203	277	390	473	l
Gubitak	34	50	68	82	105	114	W
	0,816	1,2	1,632	1,968	2,52	2,74	kWh/24h
Razred izolacije	B	B	C	C	C	C	
Vrsta izolacije	Krti injektirani poliuretlan						

7 HIDRAULIČKI KRUG

Inercijski spremnici **RIELLO 7000 ACI PLUS** mogu se spojiti na generatore topline (čak i prethodno ugrađene), i to ako imaju odgovarajuću toplinsku snagu i poštuju smjer hidrauličkih tokova.

OGLEDNI HIDRAULIČKI DIJAGRAM

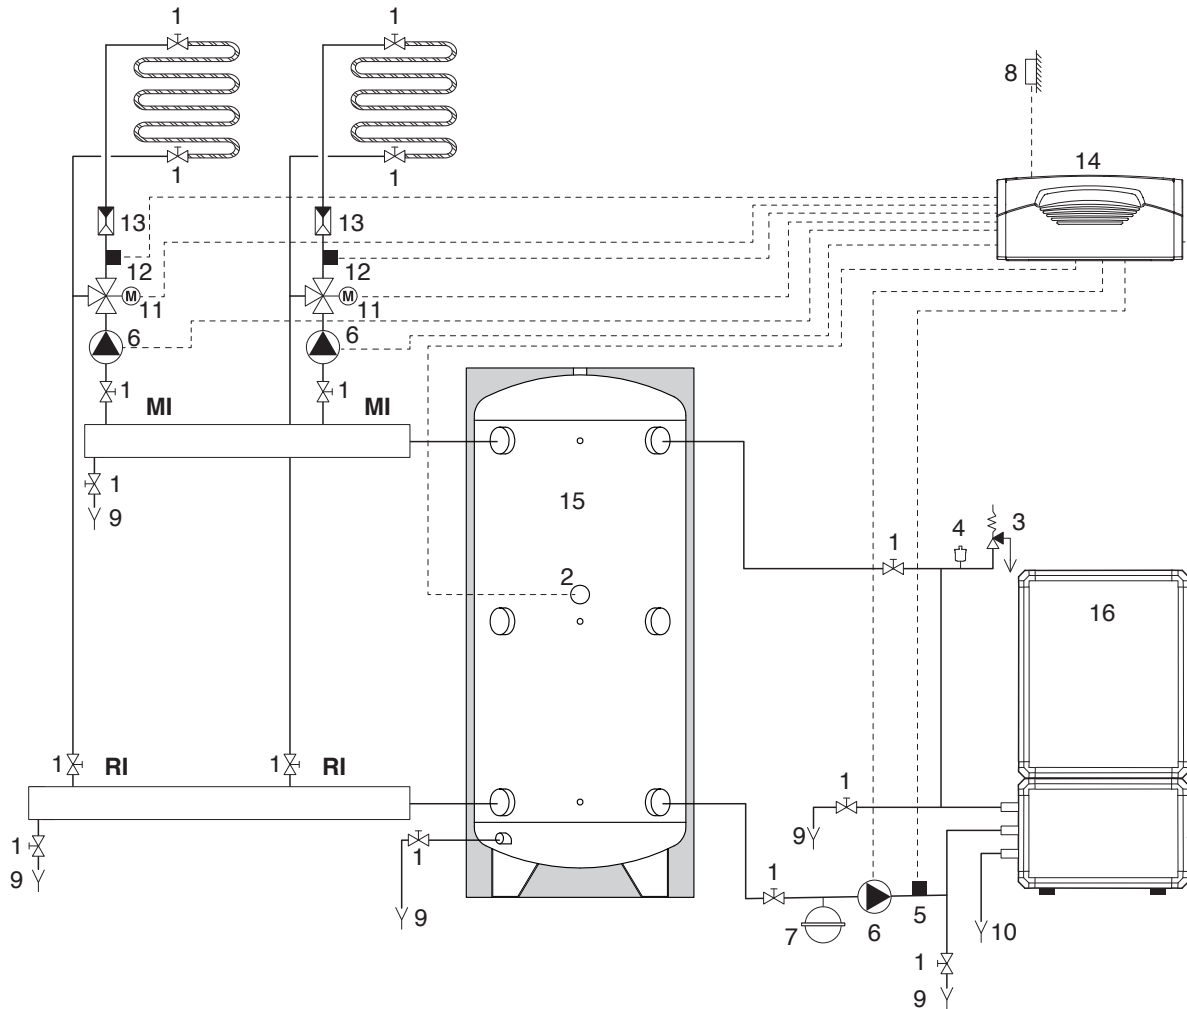

- 1 Ventil za prekid dovoda
- 2 Električni otpornik
- 3 Sigurnosni ventil
- 4 Automatski odušni ventil
- 5 Sonda povrata
- 6 Cirkulacijska crpka sustava
- 7 Ekspanzijska posuda
- 8 Vanjska sonda
- 9 Ispust
- 10 Ispust kondenzata
- 11 Ventil za miješanje
- 12 Sonda za dobavu u zoni
- 13 Nepovratni ventil

- 14 Regulator **RIELLO TECH**
- 15 Spremnik **RIELLO 7000 ACI PLUS**
- 16 Dizalica topline **RIELLO HP AQ (*)**

- MI** Potis sustava
- RI** Povrat sustava
- (*)** Samo pri radu za grijanje

Napomena: gornji dijagram isključivo je informativne prirode.

! Ispust sigurnosnih ventila mora biti spojen na odgovarajući sustav za prikupljanje i pražnjenje. Proizvođač bojlera nije odgovoran za eventualne poplave uzrokovane intervencijom sigurnosnog ventila.

! Odabir i ugradnja komponenti sustava odgovornost je ugraditelja, koji mora raditi u skladu s dobrim praksama i važećim zakonima.

! Sustavi puni antifrizu zahtijevaju upotrebu vodenih rastavljača.

8 POZICIONIRANJE SOND I

Inercijski spremnici **RIELLO 7000 ACI PLUS** opremljeni su jažicama za sonde u koje se moraju umetnuti sonde regulatora.



Pozicioniranje sonde ovisi o komponentama, hidrauličkim priključcima i prilagodbi sustava.




Za priključke na generator topline / solarni sustav odgovoran je ugraditelj, koji mora raditi u skladu s dobrim praksama i važećim zakonima.



Ako postoji sonda, svi električni spojevi između kabela sonde i produžetaka za spajanje na razvodnu ploču moraju biti pokositreni i zaštićeni ovojnicom ili odgovarajućom električnom izolacijom.

9 DIMENZIJE I PRIKLJUČCI

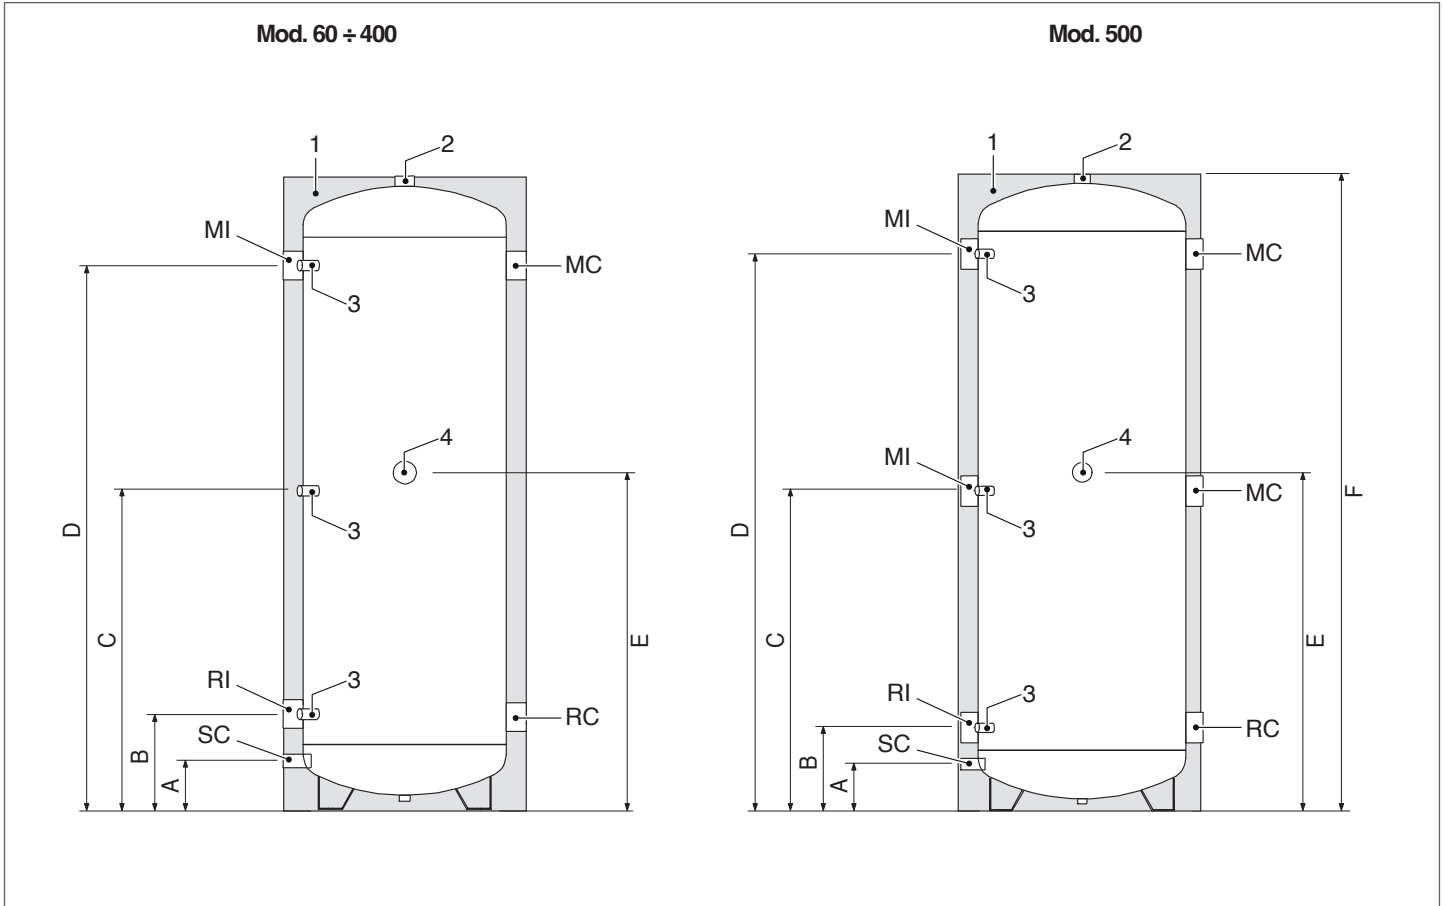

OPIS	7000 ACI PLUS						
	60	120	200	300	400	500	
1 Izolacija od poliuretana	50						mm
2 Priključak odvoda	1"		1"1/4				Ø
3 Jažice za sonde	1/2" F						Ø
4 Priključak električnog otpornika (nije isporučen)	1"1/2 F						Ø
MI Dobava sustava	1"1/4 F	1"1/4 F	1"1/2 F	2" F	2"1/2 F	2"1/2 F	Ø
RI Povrat sustava	1"1/4 F	1"1/4 F	1"1/2 F	2" F	2"1/2 F	2"1/2 F	Ø
SC Ispust	1/2" F	1/2" F	1/2" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	Ø
RC Povrat kotla	1"1/4 F	1"1/4 F	1"1/2 F	2" F	2"1/2 F	2"1/2 F	Ø
MC Dobava kotla	1"1/4 F	1"1/4 F	1"1/2 F	2" F	2"1/2 F	2"1/2 F	Ø
A	100	100	105	120	135	135	mm
B	180	185	215	235	240	240	mm
C	485	560	705	785	775	925	mm
D	785	935	1200	1340	1310	1610	mm
E	530	605	750	830	820	970	mm
F	935	1095	1395	1560	1540	1840	mm

⚠ Preporučuje se ugradnja dobavnih i povratnih zapornih ventila.


⚠ Tijekom punjenja spremnika provjerite jesu li brtve u dobrom stanju.

10 PREUZIMANJE PROIZVODA

Inercijski spremnici **RIELLO 7000 ACI PLUS** isporučuju se u jednom pakiranju te su zaštićeni najlonskom vrećom na drvenim paletama.

Sljedeći se elementi isporučuju u plastičnoj vrećici unutar ambalaže:


- Knjižica s uputama
- Jamstveni list i naljepnice s crtičnim kodom
- Katalog s rezervnim dijelovima
- Certifikat o hidrauličkom ispitivanju
- 3 prilagodljive nožice (Mod. 60 - 120)
- 2 nosača za pričvršćivanje na zid. (Mod. 60 - 120)

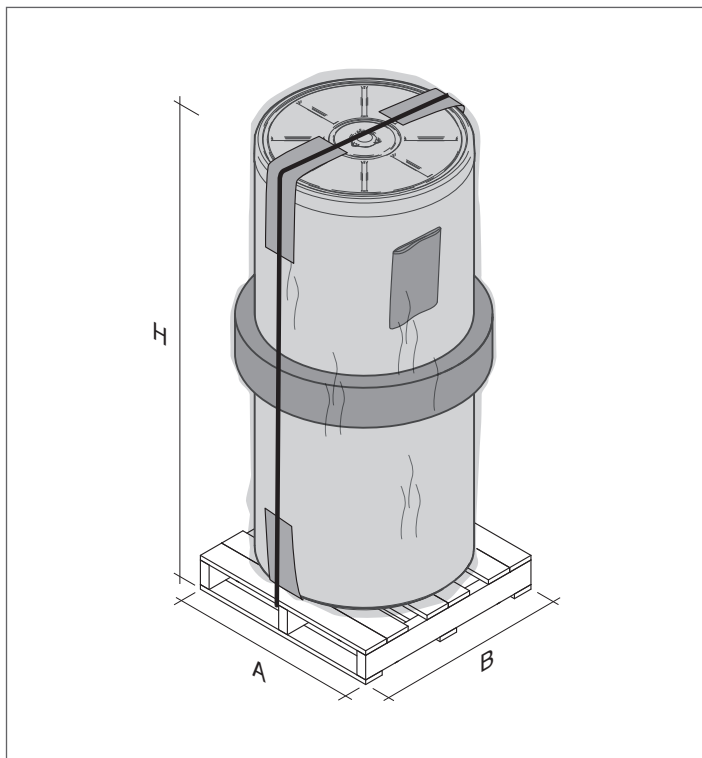

7000 ACI PLUS	A	B	H
60	600	600	1050
120	600	600	1210
200	600	600	1510
300	600	600	1670
400	700	700	1650
500	700	700	1950


11 RUKOVANJE

Nakon uklanjanja ambalaže spremnikom je potrebno ručno rukovati s pomoću opreme koja odgovara težini uređaja.

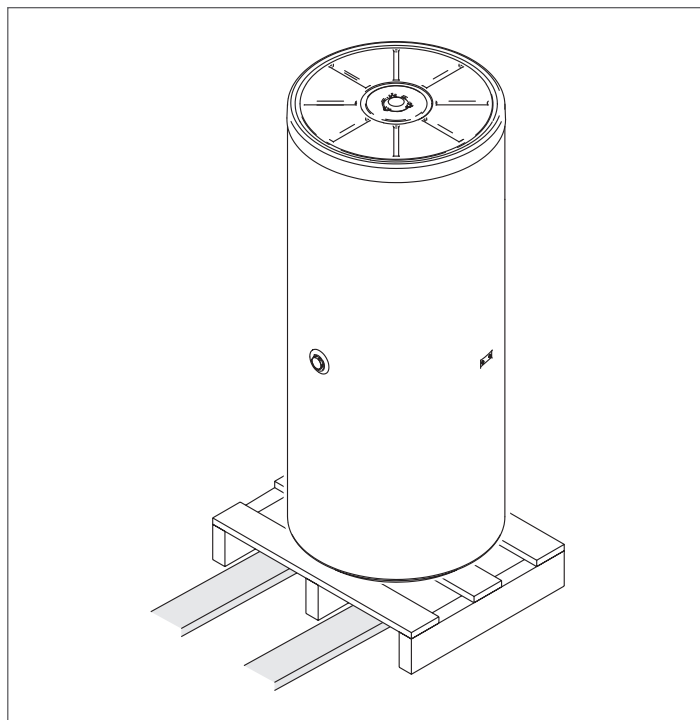

Samo za modele 7000 ACI PLUS 60-120

Prilagodite potporne nožice ako potporna površina nije potpuno ravna.

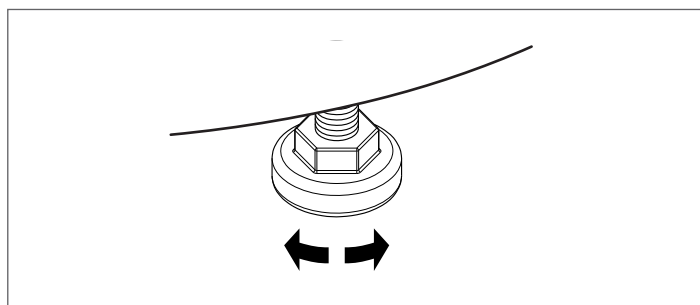


! Upotrebljavajte odgovarajuće zaštite za sprječavanje nezgoda.

⊖ Zabranjeno je bacanje ambalaže u okoliš te njeno ostavljanje u dosegu djece jer je ona potencijalni izvor opasnosti. Stoga ju je potrebno odložiti sukladno zakonima na snazi.

12 PRIČVRŠĆIVANJE NA ZID

(Samo za modele 7000 ACI PLUS 60-120)

- Iscrтайте točke za pričvršćivanje na zidu s pomoću nosača kako biste provjerili udaljenost otvora.
- Napravite otvore na zidu.
- Umetnite ekspanzijske tiple čija je vrsta i veličina prikladna za težinu uređaja pri punom opterećenju i potpornom zidu.
- Pričvrstite 2 nosača na spremnik s pomoću isporučених vijaka M8.
- Zakačite uređaj na predviđene točke za pričvršćivanje.

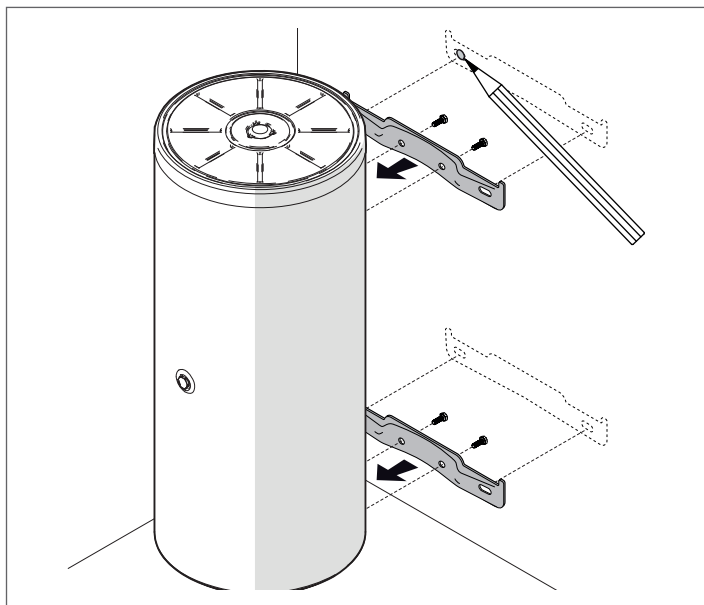

⚠ Radnje podizanja i postavljanja na zid mora izvoditi kvalificirano osoblje opremljeno opremom koja odgovara težini uređaja, i to u skladu sa sigurnosnim propisima koji vrijede u zemlji ugradnje.

⚠ Prije početka ugradnje odredite položaj jedinice uzimajući u obzir minimalne tehničke prostore.


⚠ Uređaj se smije postaviti samo u okomitom položaju.

⚠ Provjerite je li zid u stanju izdržati težinu uređaja pri punom opterećenju i da ne utječe na nosive elemente konstrukcije, cijevi ili električne vodove.

⚠ Provjerite jesu li ekspanzijske tiple u stanju izdržati težinu uređaja pri punom opterećenju.

13 PROSTOR ZA UGRADNJU

Inercijski spremnici **RIELLO 7000 ACI PLUS** mogu se ugraditi u sve prostore u kojima nije potreban stupanj električne zaštite uređaja koji je veći od IP X0D.

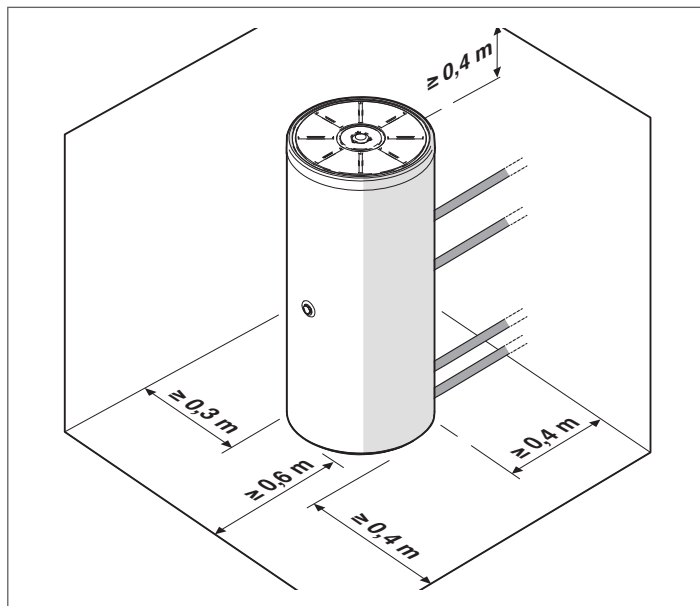

⚠ Održavajte minimalne udaljenosti za održavanje i postavljanje.

14 POSTAVLJANJE NA STARE INSTALACIJE ILI SUSTAVE KOJE TREBA OSUVREMENITI

Kad se inercijski spremnici **RIELLO 7000 ACI PLUS** ugrađuju na stare sustave ili sustave koje je potrebno modernizirati, provjerite sljedeće:

- Ugradnja mora biti opremljena sigurnosnim i upravljačkim uređajima u skladu s posebnim propisima.
- Sustav mora biti opran, očišćen od mulja i naslaga i odzračen, a hidraulične brtve moraju biti provjerene.
- Mora biti osiguran sustav za obradu kad je napojna/povratna voda posebna (vrijednosti prikazane u tablici mogu se smatrati referentnim vrijednostima).


REFERENTNE VRIJEDNOSTI

	REFERENTNE VRIJEDNOSTI
pH	6-8
Električna vodljivost	manja od 200 μ S/cm (25 °C)
Ioni klora	manje od 50 ppm
Ioni sumporne kiseline	manje od 50 ppm
Ukupno željezo	manje od 0,3 ppm
Lužnatost M	manje od 50 ppm
Ukupna tvrdoća	manja od 35 ppm
Ioni sumpora	nema
Ioni amonijaka	nema
Ioni silicija	manje od 30 ppm

15 PUŠTANJE U RAD


Prije pokretanja i funkcionalnog testiranja bojlera nužno je provjeriti sljedeće:

- Svi spojevi i cijevi moraju biti nepropusni, a sustav mora biti napunjen i potpuno odzračen.
- Eventualni hidraulični priključci na povezani kotao i solarni izmjenjivač moraju biti izvedeni ispravno.
- Postupak pranja i punjenja eventualnog solarnog kruga mješavinom vode i glikola mora biti ispravno obavljen te sustav istovremeno mora biti odzračen.
- Električni priključci eventualnog pribora moraju biti izvedeni ispravno.
- Pustite povezani generator u rad u skladu s posebnim priručnikom za uređaj.

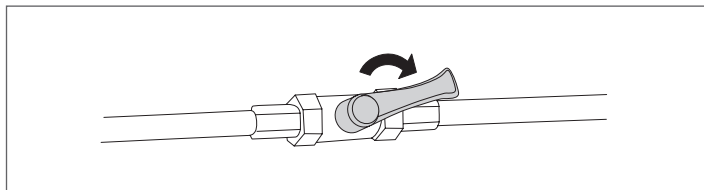


Nakon pokretanja provjerite sljedeće:

- Cirkulacijske crpke ugrađene u sustav moraju se slobodno i ispravno okretati.
- Krugovi moraju biti potpuno odzračeni.

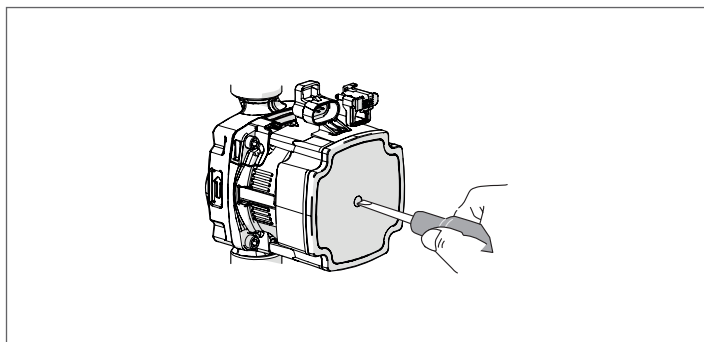

- Zaustavljanje „generatora topline“ mora se provjeriti postavljanjem glavnog prekidača sustava na „isključeno“.

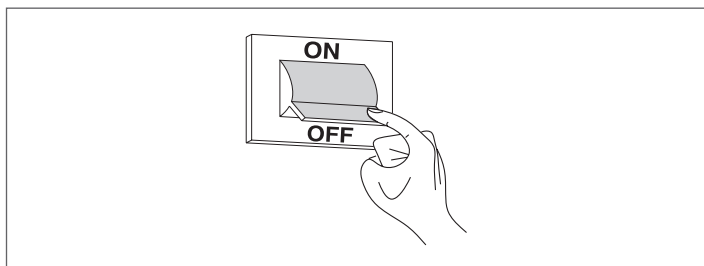


Ako su svi uvjeti ispunjeni, ponovno pokrenite sustav i pokrenite provjeru učinkovitosti.

16 ODRŽAVANJE


Redovito održavanje ključno je za sigurnost, značajke i vijek trajanja inercijskog spremnika te vam omogućuje smanjenje potrošnje i održavanje pouzdanosti proizvoda tijekom vremena. Podsjećamo vas da održavanje spremnika može obaviti centar Servisna služba ili stručno osposobljeno osoblje i mora se obavljati najmanje jednom godišnje.

Prije izvođenja bilo kakvog održavanja obavite sljedeće:

- Isključite električno napajanje eventualnih komponenti hidrauličnog kruga i povezanog generatora na način da glavni prekidač sustava i glavni prekidač upravljačke ploče (ako postoji) postavite na „isključeno“.

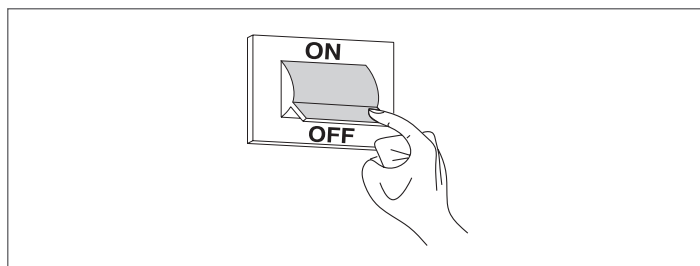

- Zatvorite zaporne uređaje sustava.

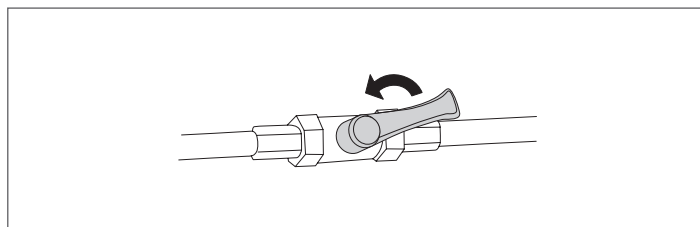

- Ispraznite spremnik.

17 ČIŠĆENJE SPREMNIKA

VANJSKO

Čišćenje obloge mora se obaviti s pomoću krpi koje su navlažene sapunom i vodom. U slučaju tvrdokornih mrlja navlažite krpu mješavinom od 50 % vode i 50 % denaturiranog alkohola ili posebnim proizvodima. Nakon čišćenja osušite inercijski spremnik.



Nemojte upotrebljavati abrazivne proizvode, benzin ili trikloretilen.

18 RECIKLIRANJE I ODLAGANJE

Na kraju životnog ciklusa uređaj se ne smije odlagati u okoliš, već ga je potrebno ispravno odložiti u skladu s primjenjivim propisima.

19 EVENTUALNE GREŠKE I RJEŠENJA

POGREŠKA	RAZLOG	RJEŠENJE
Spremnik ne radi ispravno i značajke nisu odgovarajuće.	Prevelik protok	– Ugradite uređaj za rasterećenje tlaka. – Umetnite regulator protoka.
	Prepreke i naslage u spremniku	– Provjerite i očistite.
	Cirkulacijska crpka ne radi.	– Provjerite ispravnost rada.
	Niska temperatura povezanog generatora.	– Provjerite podešenost
	Prisutnost zraka u primarnom krugu.	– Odzračite.
Sigurnosni ventil ne radi ispravno.	Sigurnosni je ventil blokiran ili neispravan.	– Očistite ili promijenite ventil.
Protok vode iz sigurnosnog ventila	Neispravan ventil	– Zamijenite ventil.
	Prevelik tlak u krugu	– Ugradite odgovarajući uređaj za smanjenje tlaka.


ODJELJAK NAMIJENJEN KORISNIKU

Za OPĆA UPOZORENJA i TEMELJNA SIGURNOSNA PRAVILA proučite informacije u odjeljku „Opća upozorenja“.

20 PALJENJE

Prvo paljenje spremnika mora obaviti osoblje centra Servisna služba. Međutim, korisnik će možda trebati samostalno ponovno pokrenuti uređaj bez sudjelovanja centra Servisna služba (primjerice nakon duljeg razdoblja odsutnosti). U tim slučajevima moraju se provesti sljedeće provjere i radnje:

- Provjerite da su slavine za vodu za napajanje sanitarnog sustava otvorene.
- Provjerite da su glavni prekidač sustava i glavni prekidač upravljačke ploče (ako postoji) postavljeni na „uključeno“.

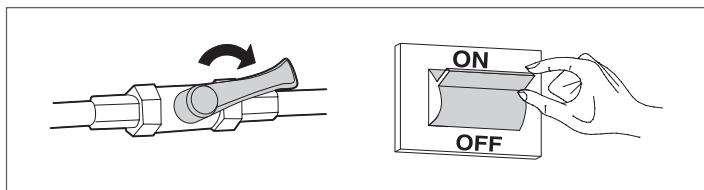

21 PRIVREMENO DEAKTIVIRANJE

U svrhu smanjenja utjecaja na okoliš i uštede energije u slučaju privremene odsutnosti, tijekom vikenda, kraćih putovanja i sl. te pri vanjskim temperaturama iznad NULE kontrolu temperature spremnika postavite na najmanju vrijednost.

! Ako temperatura kojoj je spremnik izložen može pasti ispod NULE (opasnost od smrzavanja), izvršite radnje opisane u odjeljku „deaktiviranje na dulje vrijeme“.

22 DEAKTIVIRANJE NA DULJE VRIJEME

Ako se spremnik ne upotrebljava dulje vrijeme, obratite se centru Servisna služba kako bi sustav bio siguran.

23 VANJSKO ODRŽAVANJE

Očistite oblogu, obojene dijelove i plastične dijelove s pomoću krpi koje su navlažene sapunom i vodom. U slučaju tvrdokornih mrlja navlažite krpu mješavinom od 50 % vode i 50 % denaturiranog alkohola ili posebnim proizvodima.

! Ne upotrebljavajte goriva i/ili spužve natopljene abrazivnim proizvodima ili deterđentima u prahu.

RIELLO

Budući da se Poduzeće stalno zalaže za neprekidno usavršavanje cijele svoje proizvodnje, estetske i dimenzijske karakteristike, tehnički podaci, opremljenost i dodatna oprema mogu biti podložni promjenama.