

CONFORMITA'

Il "Modulo 40 Mix" è conforme a:
Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE



DIVISIONE RIELLO
Via degli Alpini, 1
37045 Legnago VR



MODULO 40 MIX


DESCRIZIONE DEL MODULO

Il "Modulo 40 Mix" codice 4047303 è previsto per collegare idraulicamente i Gruppi Termici **RIELLO** agli impianti da gestire.
Per l'installazione di più Moduli attraverso i collettori (cod. 4047308 2 zone, cod. 4047309 3 zone, cod. 4047310 4 zone) è possibile utilizzare gli appositi piedini **RIELLO** codice 4047311 da ordinare separatamente.

NOTA
I collegamenti al generatore di calore sono a cura dell'installatore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Descrizione	Q.tà
Modulo 40 Mix	1
Coibentazioni	2
Istruzioni	1
Catalogo ricambi	1


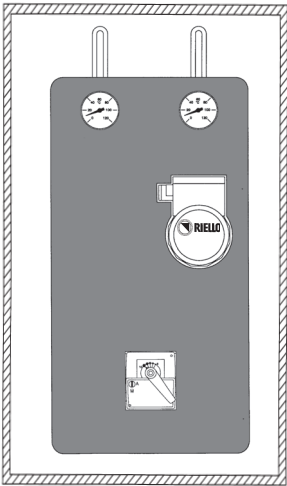


DATI TECNICI

DATI TECNICI	RMDT 40-40	RMDT 40-80
Portata d'acqua max	17 m³/h	19 m³/h
Prevalenza max	0,68 bar	1,2 bar
Pressione max	8 bar	
Temperatura di esercizio (H ₂ O)	-10÷110 °C	
Temperatura ambiente	1÷50 °C	
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz	
Grado di protezione	IP 42	
Attacchi	1 ½" F all'impianto - flange DN 40 PN 6 al generatore	

Divisione Riello
RIELLO S.p.A.
37045 Legnago (Verona) - Via degli Alpini 1
Tel. 0442/630.111 - Fax 0442/22.378

Le caratteristiche prestazionali dei circolatori del "Modulo 40 Mix" sono riportate nei grafici.

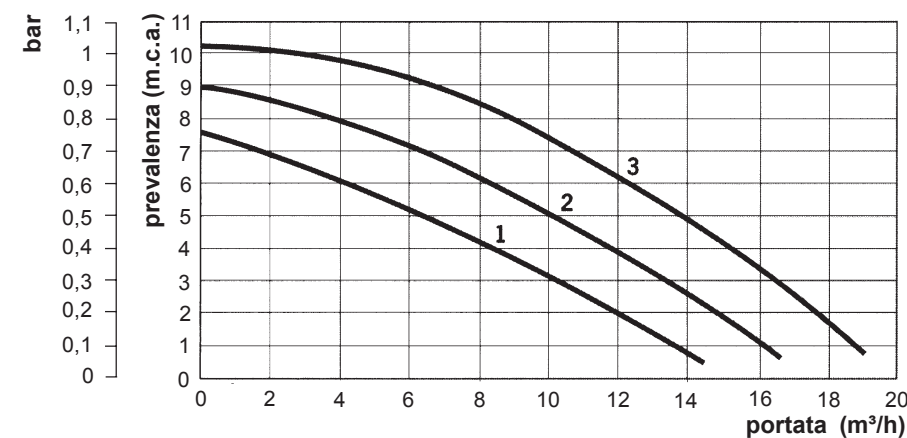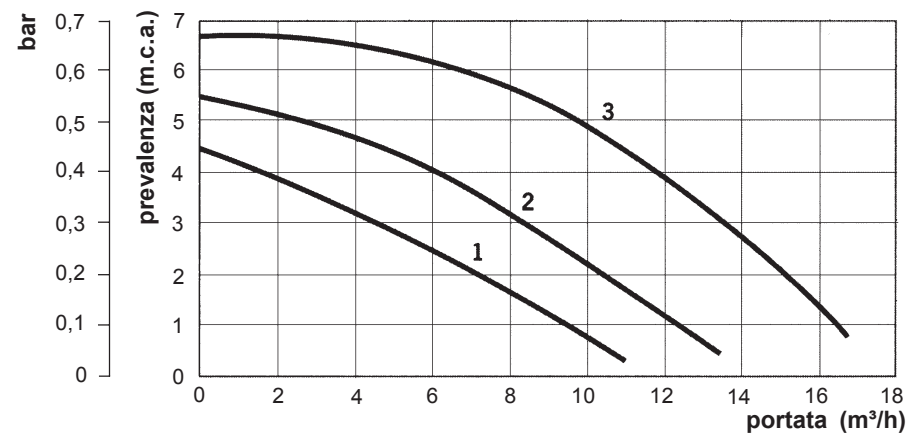


STRUTTURA

Il "Modulo 40 Mix" è composto di:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1- Valvole a sfera | 2 |
| 2- Manopola rossa | 1 |
| 3- Termometri | 2 |
| 4- Manopola blu | 1 |
| 5- Valvola di ritegno | 1 |
| 6- Tronchetto di ritorno | 1 |
| 7- Valvola miscelatrice a 3 vie | 1 |
| 8- Guarnizioni | 5 |
| 9- Motore elettrico | 1 |
| 10- Circolatore | 1 |

Q.tà

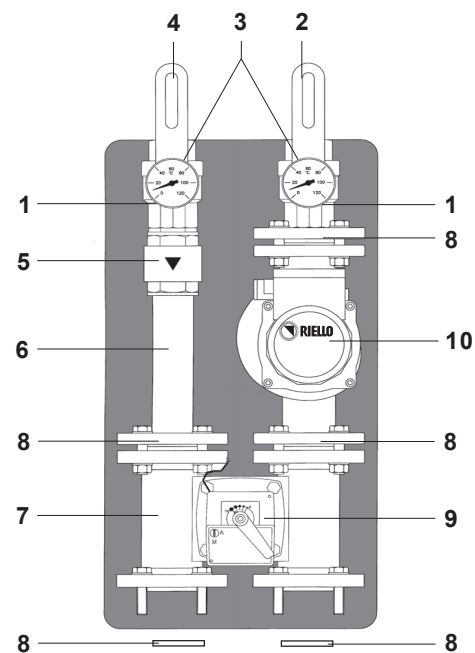

NOTE


Il "Modulo 40 Mix" lascia la fabbrica con i raccordi di giunzione non serrati.
Il motore della valvola mix è completo di cavo elettrico.
Il circolatore è fornito senza cavo elettrico.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Il circolatore viene fornito senza cavo di alimentazione.
Il cavo elettrico del motore della valvola mix deve essere collegato come segue:
blu= neutro
bianco= apertura
marrone= chiusura
Il tempo di apertura della valvola mix è di 140 secondi.

INSTALLAZIONE

Per la gestione di 2 o più impianti è necessario impiegare il collettore 2 o più zone scelto in base al numero degli impianti da alimentare.

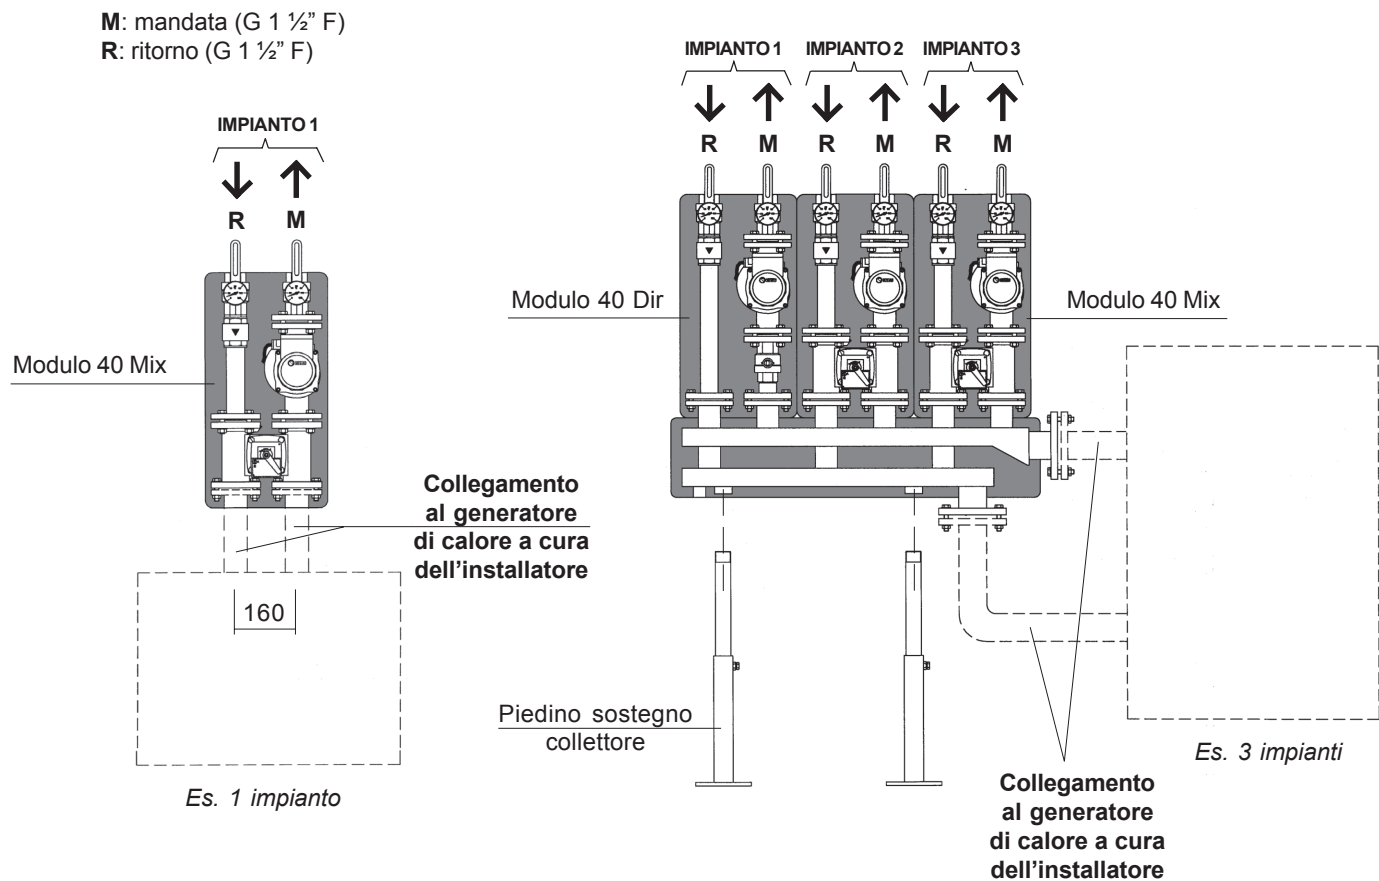

Per l'installazione di più Moduli:

- Rimuovere le coibentazioni dei Moduli.
- Collegare le mandate dei Moduli alle mandate del collettore 2 o più zone interponendo una delle guarnizioni di tenuta fornite con il kit.
- Collegare i ritorni dei Moduli ai ritorni dei collettori.
- Dopo aver effettuato il collegamento agli impianti montare le coibentazioni dei Moduli.